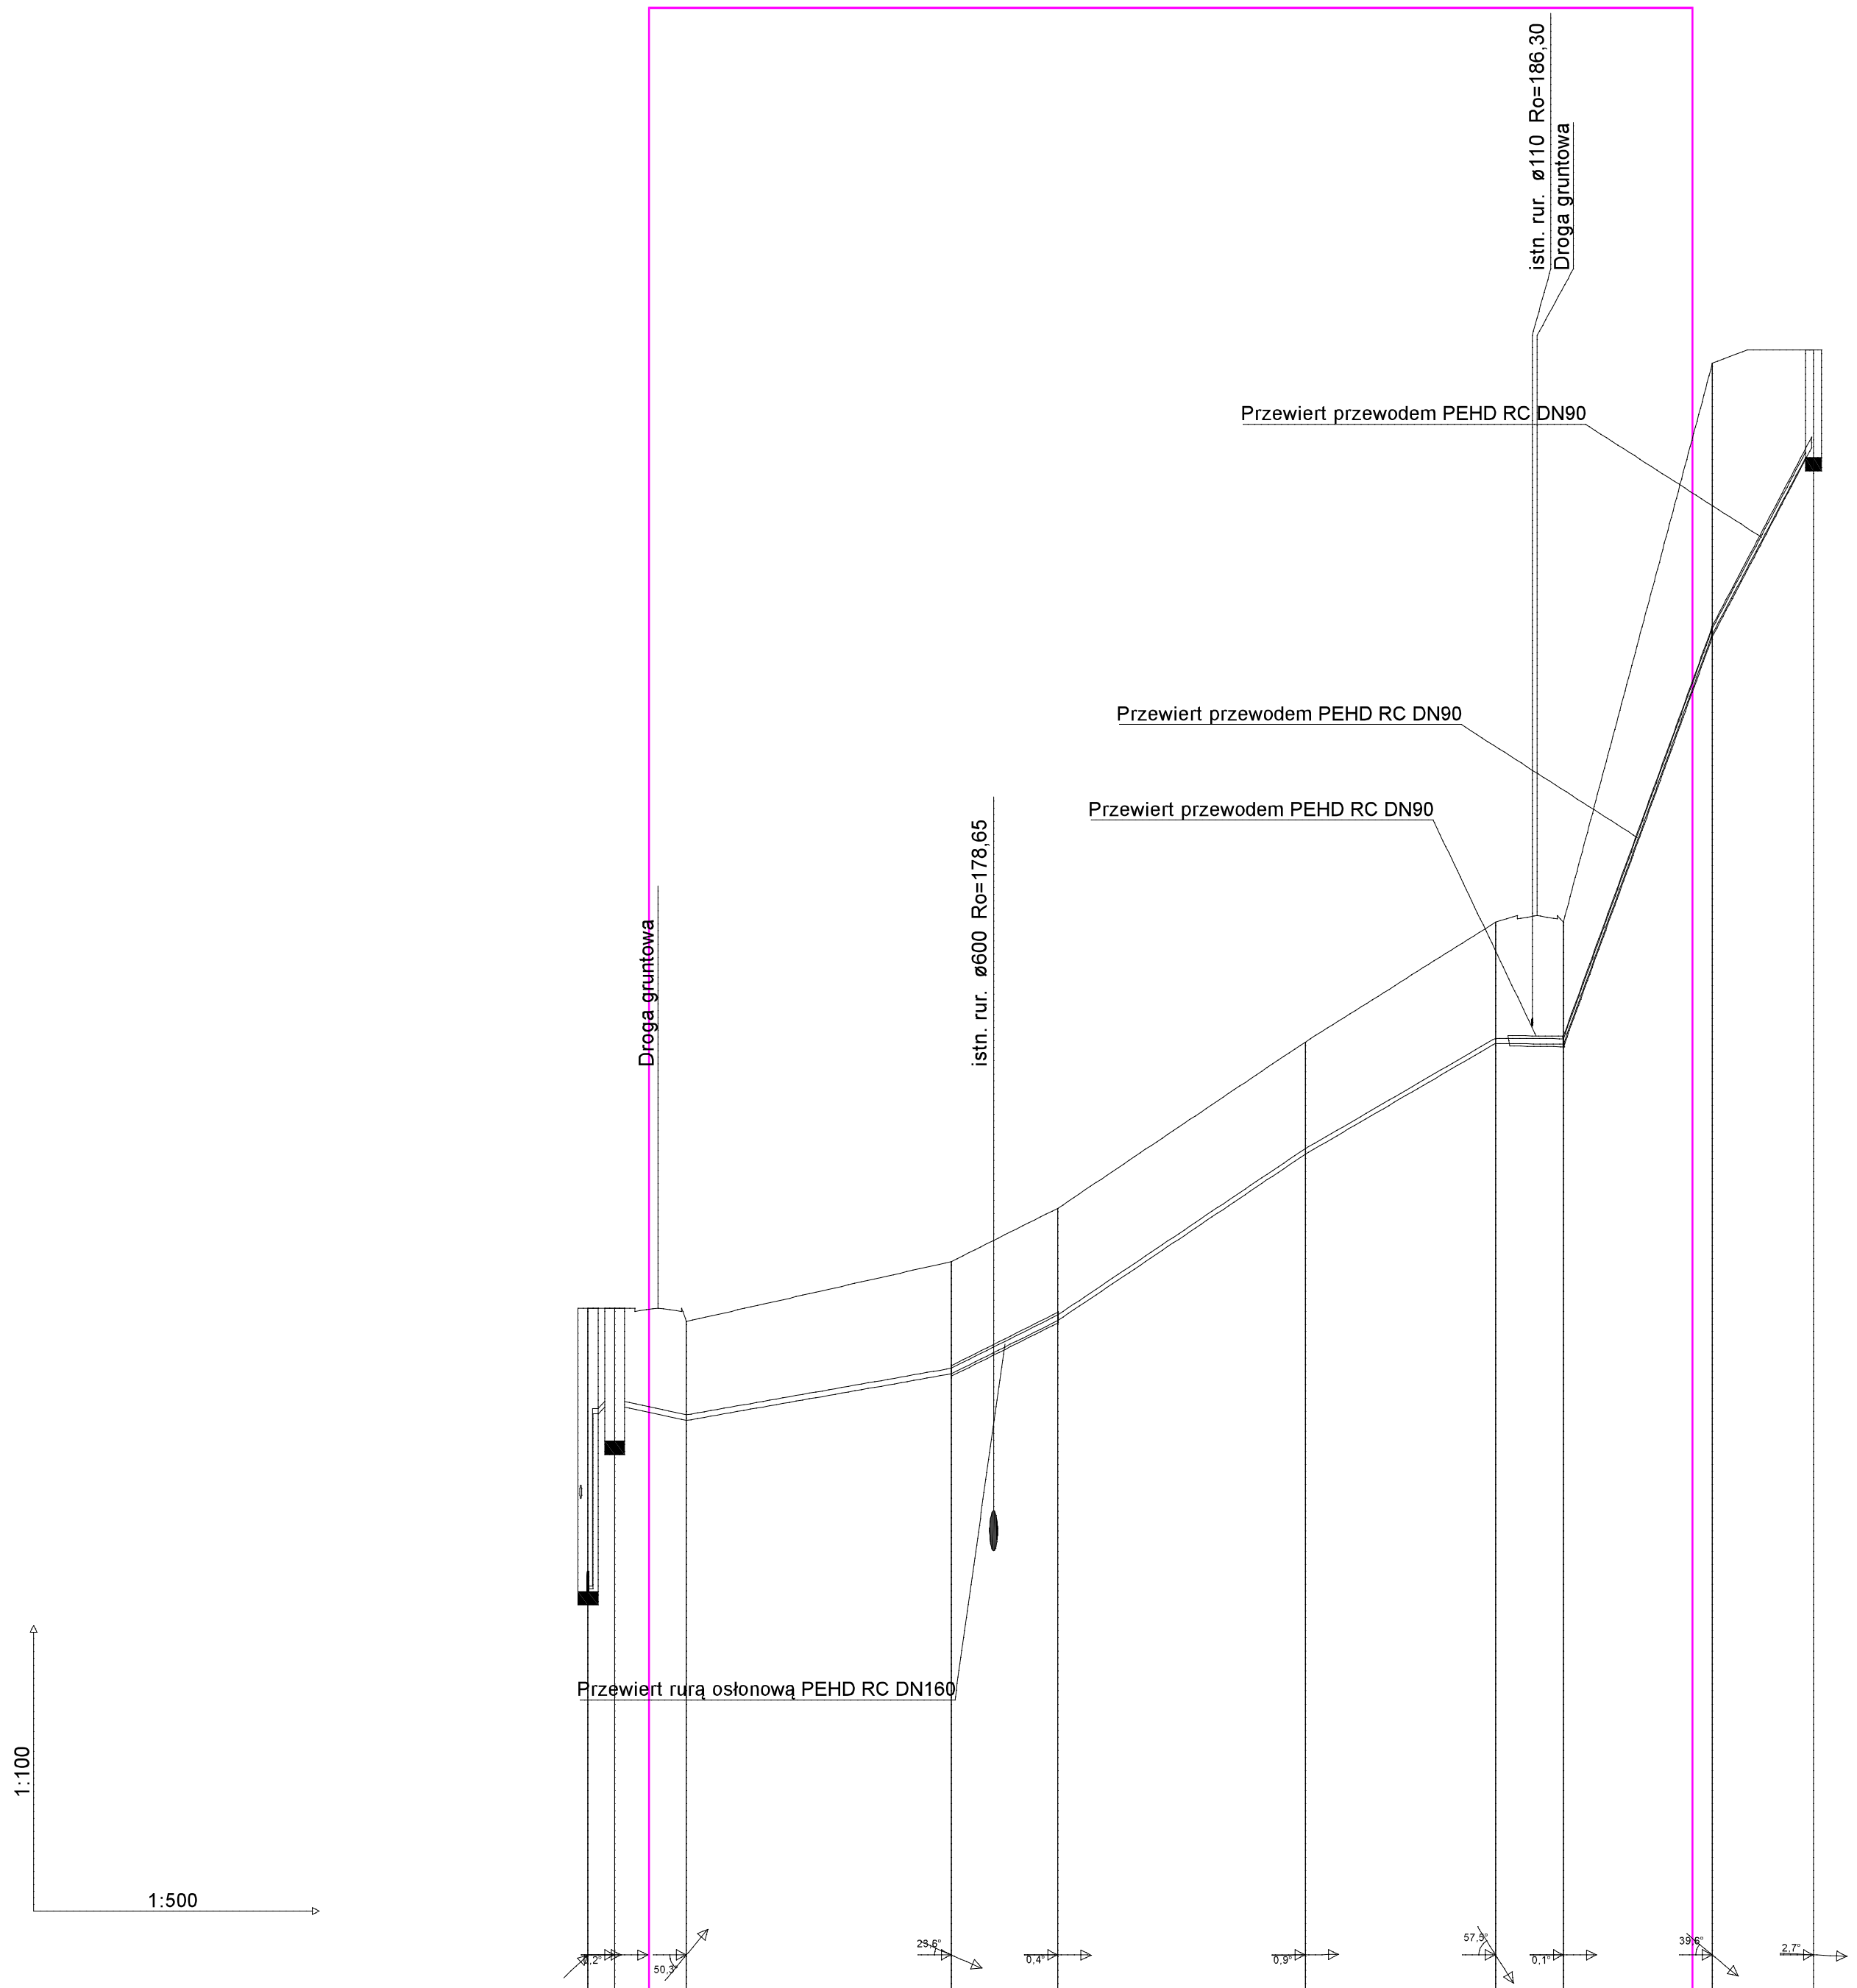

Obszar terenu zamkniętego objęty wnioskiem

Poziom porównawczy 168,00 m n.p.m.

Punkt	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Odległości [m]	Średnice, materiał / Spadek	Długość trasy [m]
Pp	182,00	182,00	179,14	2,86	2	PE100_SDR17_sz 90×5,4 25,2 %	0
KZ	182,00	182,00	180,52 / 180,41	1,48 / 1,59	5	PE100_SDR17_sz 90×5,4 3,7 %	
1	181,80	181,80	180,32	1,48	20	PE100_SDR17_sz 90×5,4 3,5 %	7
2	182,70	182,70	181,02	1,68	8	PE100_SDR17_sz 90×5,4 10,0 %	27
3	183,50	183,50	181,82	1,68	19	PE100_SDR17_sz 90×5,4 13,5 %	35
4	186,00	186,00	184,32	1,68	14	PE100_SDR17_sz 90×5,4 12,9 %	54
5	187,80	187,80	186,17	1,82	5	PE100_SDR17_sz 90×5,4 4,0 %	68
6	187,80	187,80	185,97	1,83	11	PE100_SDR17_sz 90×5,4 55,0 %	73
7	196,20	196,20	192,14	4,06	8	PE100_SDR17_sz 90×5,4 35,0 %	85
SR	196,40	196,40	194,78	1,62			92

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
na dz. nr 318
obręb 0007 Miechucino
jedn. ewid. 220501_2 Chmielno- G

Inwestor: Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

Branża: SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY

Stadium opracowania: PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

Data: 08/2024

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0054/PBS/16

Skala: 1:100/500

Sprawdził: mgr inż. Roman Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
upr. nr 3580/Gd/88

Rys.: 2

WODiKAN

Projekty i Nadzory Sanitarne WODiKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkowo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodkan@gmail.com