

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Młoda 28
w terminie do 2022-12-21

Znak sprawy: **G-II.6630.434.2022**

Wnioskodawca:

P.P.H.U. "ENERGOTECH" MARIUSZ ŚNIOCH
25-351 KIELCE, DOMASZOWICE, UL. UNIWERSYTECKA 8I, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:

UL.HIPOTECZNA/EWANGELICKA, DZ. 470,1180,1186/1,1185/3,1185/2,1185/1,583/4, OBR. 0017

Rodzaj i funkcja przewodu:

SIEĆ eN (OŚWIETLENIE ULICZNE)

Informacje uzupełniające:

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Małgorzata Kurtek**

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):
jednomyślny i pozytywny

Protokolant: **Sylwia Cisek**

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce Rynek 1 25-303 Kielce	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Centrum Usług Miejskich w Kielcach ul. Strycharska 6 25-659 Kielce Kamil Wojniak	pozytywne bez uwag Brak uwag
3	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce Sylwester Jop	pozytywne bez uwag Brak uwag
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Poleska 37 25-325 Kielce Paweł Gawlik	pozytywne bez uwag Brak uwag

5	NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa Alan Krulikowski	pozytywne z uwagami W obszarze inwestycji istnieje sieć Netii, która przebiega w dzierzawionej kanalizacji. Uzgodnienie należy uzyskać od właściciela kanalizacji tj. Orange PL
6	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ul. Dauna 66, 30-626 KRAKÓW	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce Dariusz Krzemiński	pozytywne z uwagami Brak uwag (dotyczy linii kablowych 15kV)
8	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce Zbigniew Tatarczuch	pozytywne z uwagami Na skrzyżowaniu z istniejącymi liniami energetycznymi zastosować normatywne odległości i zabezpieczenia. W przypadku konieczności wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych należy w RE Kielce złożyć stosowny wniosek z min. 14 dniowym wyprzedzeniem Przed przystąpieniem do prac, wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek do RE Kielce, z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem, o wydanie warunków prowadzenia prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.
9	Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa Paweł Taraska	pozytywne bez uwag Brak uwag
10	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce Agnieszka Węska	pozytywne z uwagami Prace projektowe i budowlane wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi PSG.
11	Regionalne Centrum Informatyki Kraków ul. Rakowiecka 29 30-901 Kraków Lidia Dąbek	nie dotyczy Nie dotyczy
12	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce Przemysław Marzec	nie dotyczy Nie dotyczy
13	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64 25-701 Kielce Agnieszka Fidor	pozytywne z uwagami Projektowany słup oświetleniowy na dz.583/4 zaprojektować z zachowaniem odległości min. 1,5 m od wodociągu DN 300 mm. Na skrzyżowaniu z przewodami wod-kan należy na przewodzie kablowym zastosować rury osłonowe.
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce Rynek 1 25-303 Kielce	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:

1	Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce Rynek 1 25-303 Kielce	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
---	--	--

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,
złożono****.
****niewłaściwe skreślić

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Protokolant: Sylwia Cisek

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Małgorzata Kurtek
GŁÓWNY SPECJALISTA

Małgorzata Kurtek

Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

GEODETA

mgr inż. Sylwia Cisek

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdym stanowią uczestników tej narady są jednomyślnie i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwają lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

Szkie lokalizacji



Województwo: świętokrzyskie
Powiat: M. Kielce
Gmina: 266101_1 Miasto Kielce

Miejscowość: Kielce
ulica: Hipoteczna, Ewangelicka
obręb: 0017
działka: wg zakresu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Numer kancelaryjny zgłoszenia pracy: G-II.6640.1937.2022
Mapę wykonano:
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000"
2. w układzie wysokościowym Kronsztadt 1986
Mapa numeryczna powstała w wyniku wektoryzacji rastra mapy zasadniczej Miasta Kielce.

Granice nieruchomości przyjęto na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Arkusze mapy zasadniczej:
7.14.3.17.14.4.4

Wykonawca:
Kielce, 09.11.2022 r.


PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
"GEOIDA"
Krzysztof Kupiński
25-121 Kielce, ul. Wybraniecka 19
tel.: 664-976-944
REGON 260395824 NIP 6612216326

GEODETA WYRZNIONY
mgr inż. Krzysztof Kupiński
Upr. GKG nr 21714 tel. 664-976-944

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady/dodatkowej narady koordynacyjnej, przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w siedzibie Osoby: Dokumentacji Geodezji i Kartograficznej, Urzędu Miasta Kielce, ul. Młoda 28, 25-619 Kielce
zakończona dnia 21 GRU 2022

Znak sprawy: G-II.6630
art. 28c ust. 1 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. o geodezji i kartografii
Przewodniczący zarządy koordynacyjnej
mgr inż. Kamil Piwowar
(podpis przewodniczącego zarządy koordynacyjnej)
GŁÓWNY SPECJALISTA

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszenia pracy	G-II.6640.1937.2022
Organ Służby Geodezji i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie pracy geodezyjnej	Prezydent Miasta Kielce
Wykonawca prac geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych "GEOIDA"
Numer i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	protokół weryfikacji nr 1 z dnia 17.11.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Krzysztof Kupiński nr uprawnień 21714

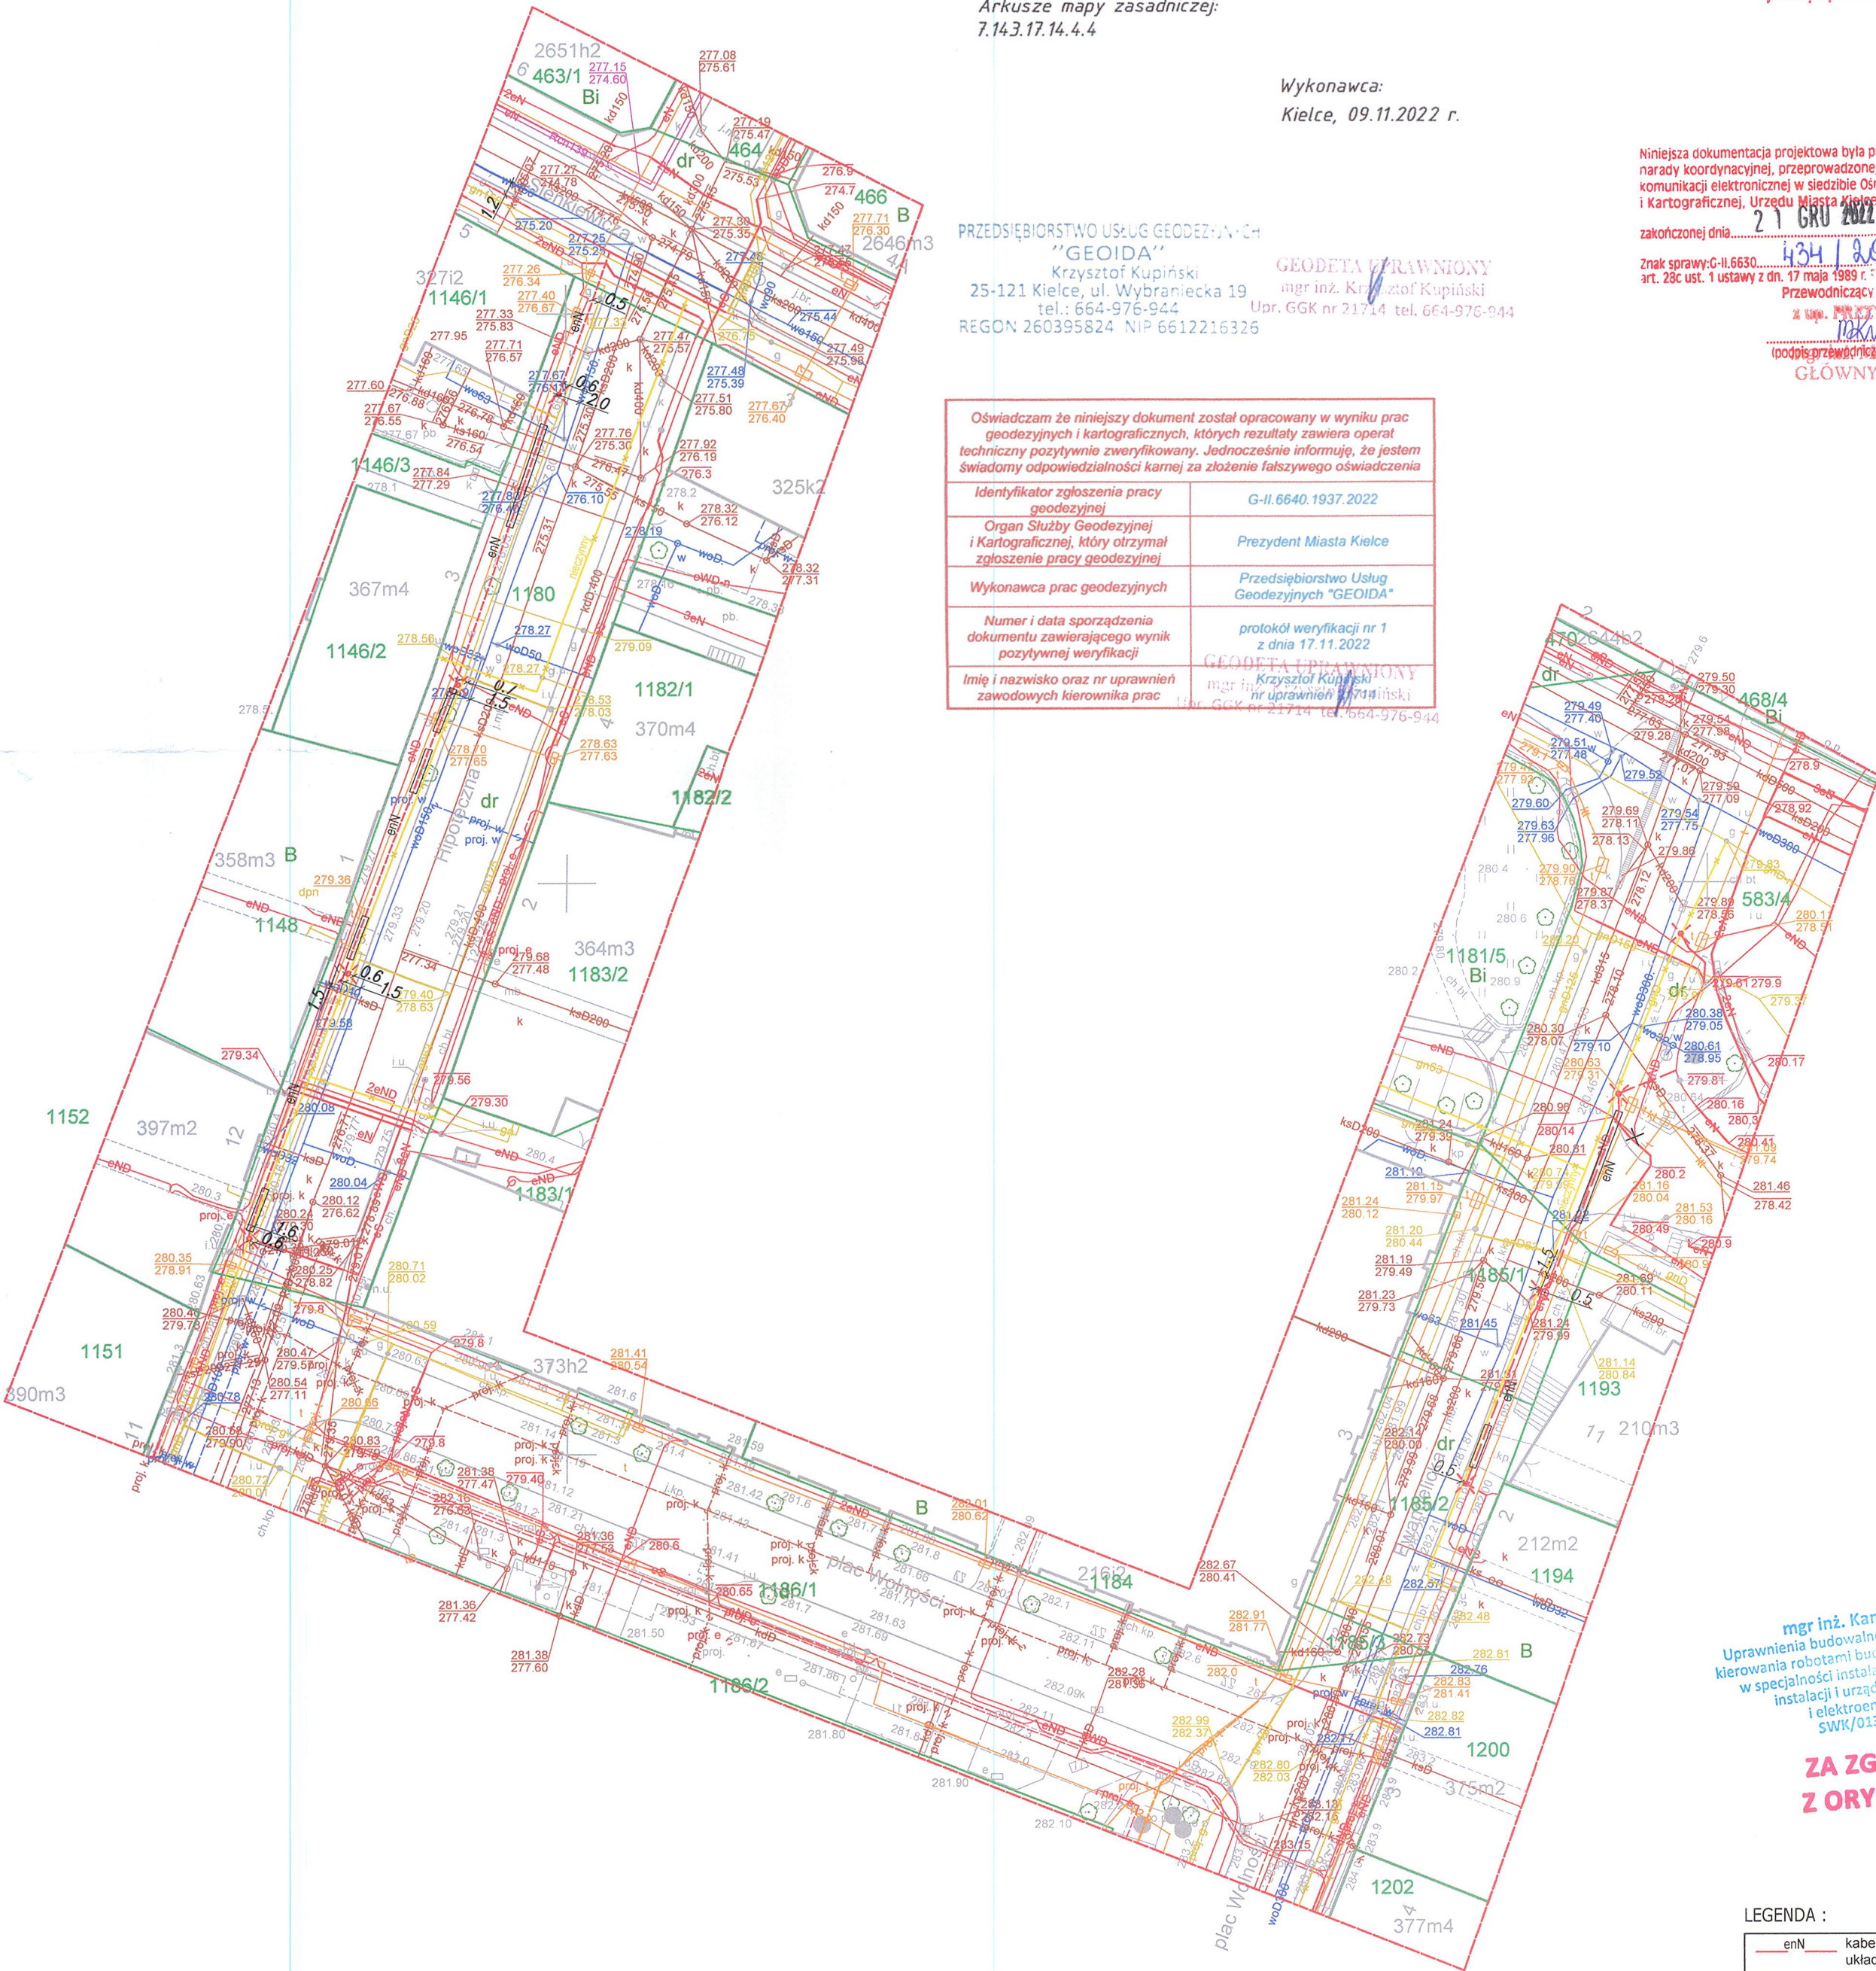

mgr inż. Kamil Piwowar
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych SWK/0137/SW/21/22
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

enN	kabel oświetleniowy na całej długości układany w rurze osłonowej
proj. słup oświetleniowy	
rura osłonowa gładkościenne	

INWESTOR:	Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce
STADIUM OPRACOWANIA :	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZADANIE:	„Modernizacja oświetlenia drogowego na al. IX Wieków Kielc i ulicach Silniczej, Sołnej, Hipotecznej, Ewangelickiej w Kielcach”
TEMAT OPRACOWANIA :	Modernizacja oświetlenia drogowego na ul. Hipotecznej i Ewangelickiej od ul. Sienkiewicza do pl. Wolności w Kielcach
NAZWA RYSUNKU:	Projekt zagospodarowania terenu
Projektował:	mgr inż. Kamil Piwowar upr. SWK/0137/PWBE/18
DATA:	12.2022 r. 1:500 ark.2