

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|
| OPIS OBWODU | Zasilanie z falowników fotowoltaicznych | PMIAR PARAMETRÓW LINII ZASILAJĄCEJ Z FOTOWOLTAKI | UZIEMIENIE PRZEDZIELNICY I PUNKT RODZAJACU PEN na N i PE | ZASILANIE SOLARNYCH WYŁĄCZNIKÓW POZIARDOWYCH NA DACHU | PMIAR PARAMETRÓW GŁÓWNEJ LINII ZASILAJĄCEJ | ZASILANIE PODSTAWOWE | DOPRODA PRZECIWPŁYCIOWA | RG1 REZERWA |
| Obwód - Moc [kW] | 49,5 kW (max) | - | | 0,1 kW | - | 36 kW | - | |
| Przewód - Przekrój [mm ²] | 5 x 35 | - | | 3 x 3x1,5 | - | | - | |
| Typ kabla | YAKYZo | - | | YAKYZo | - | YAKY 4x50 | - | |

IMERAENG

MERAENG Sp. z o.o. Sp k
41-106 Sienianowice Śląskie
ul. W. Wroblewskiego 31a
tel 607 896 977

Nazwa obiektu budowlanego:
Hala Sportowa

ul. Szkolna 1, dz. nr 34/4
88-306 Szczepanowo

Projektował: mgr inż. Tomasz Gliniecki

FAZA:

Projekt Techniczny

Data: Grudzień 2023

1

TYTUŁ RYSUNKU:

ROZDZIELNICA GŁÓWNA SCHEMAT STRUKTURALNY


piwko

5


E-05


Arkusz: 1/7

| | |
|-----------|---|
| Revizija: | 0 |
|-----------|---|

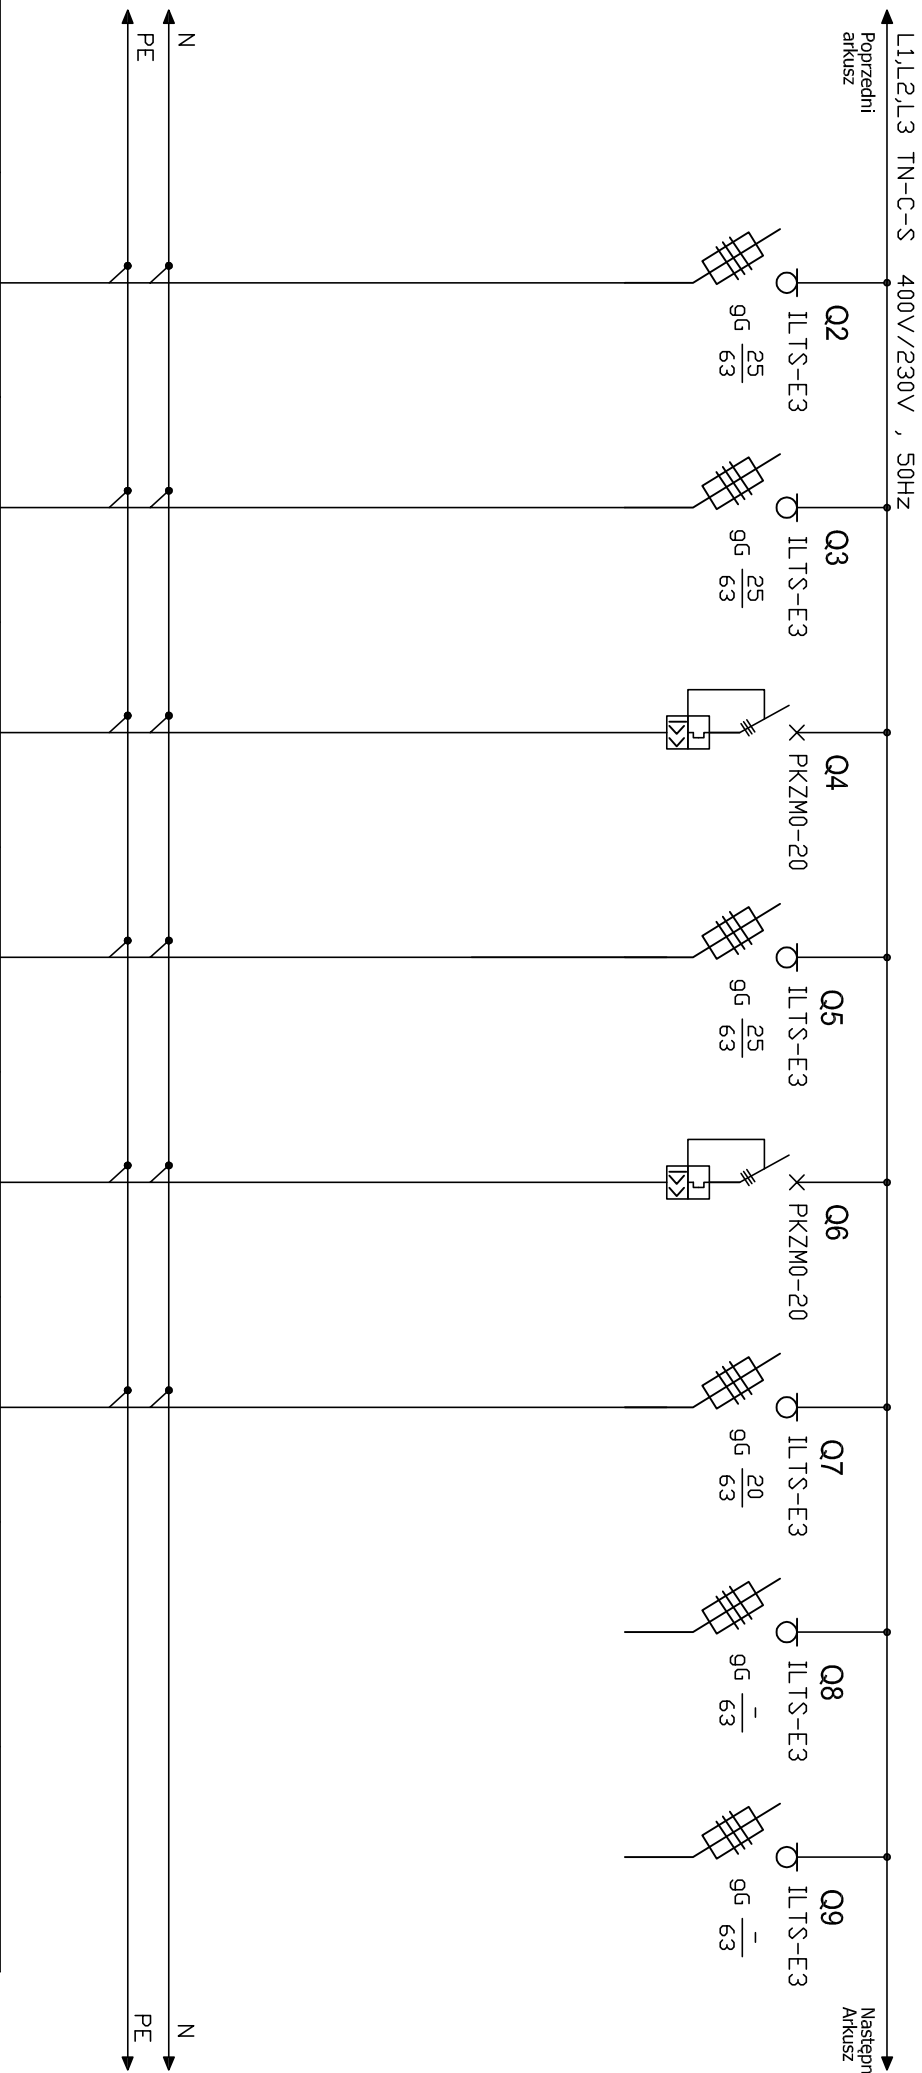

| OPIS OBWODU | RG.2 | RG.3 | RG.4 | RG.5 | RG.6 | RG.7 | RG.8 | RG.9 |
|---------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|
| NAGRZEWNICA POWIETRZA | | POMPA CIEPŁA nr 1 GRZALKA | POMPA CIEPŁA nr 1 SPRĘŻARKA | POMPA CIEPŁA nr 2 GRZALKA | POMPA CIEPŁA nr 2 SPRĘŻARKA | CENTRALA WENTYLACYJNA | REZERWA | REZERWA |
| Obwód - Moc [kW] | 9 kW | 9 kW | 8,6 kW | 9 kW | 8,6 kW | 5,92 kW | | |
| Przewód - Przekrój [mm ²] | 5 x 6 | 5 x 6 | 5 x 6 | 5 x 6 | 5 x 6 | 5 x 4 | | |
| Typ kabla | NEXH-J | NEXH-J | NEXH-J | NEXH-J | NEXH-J | YmkYzo | | |

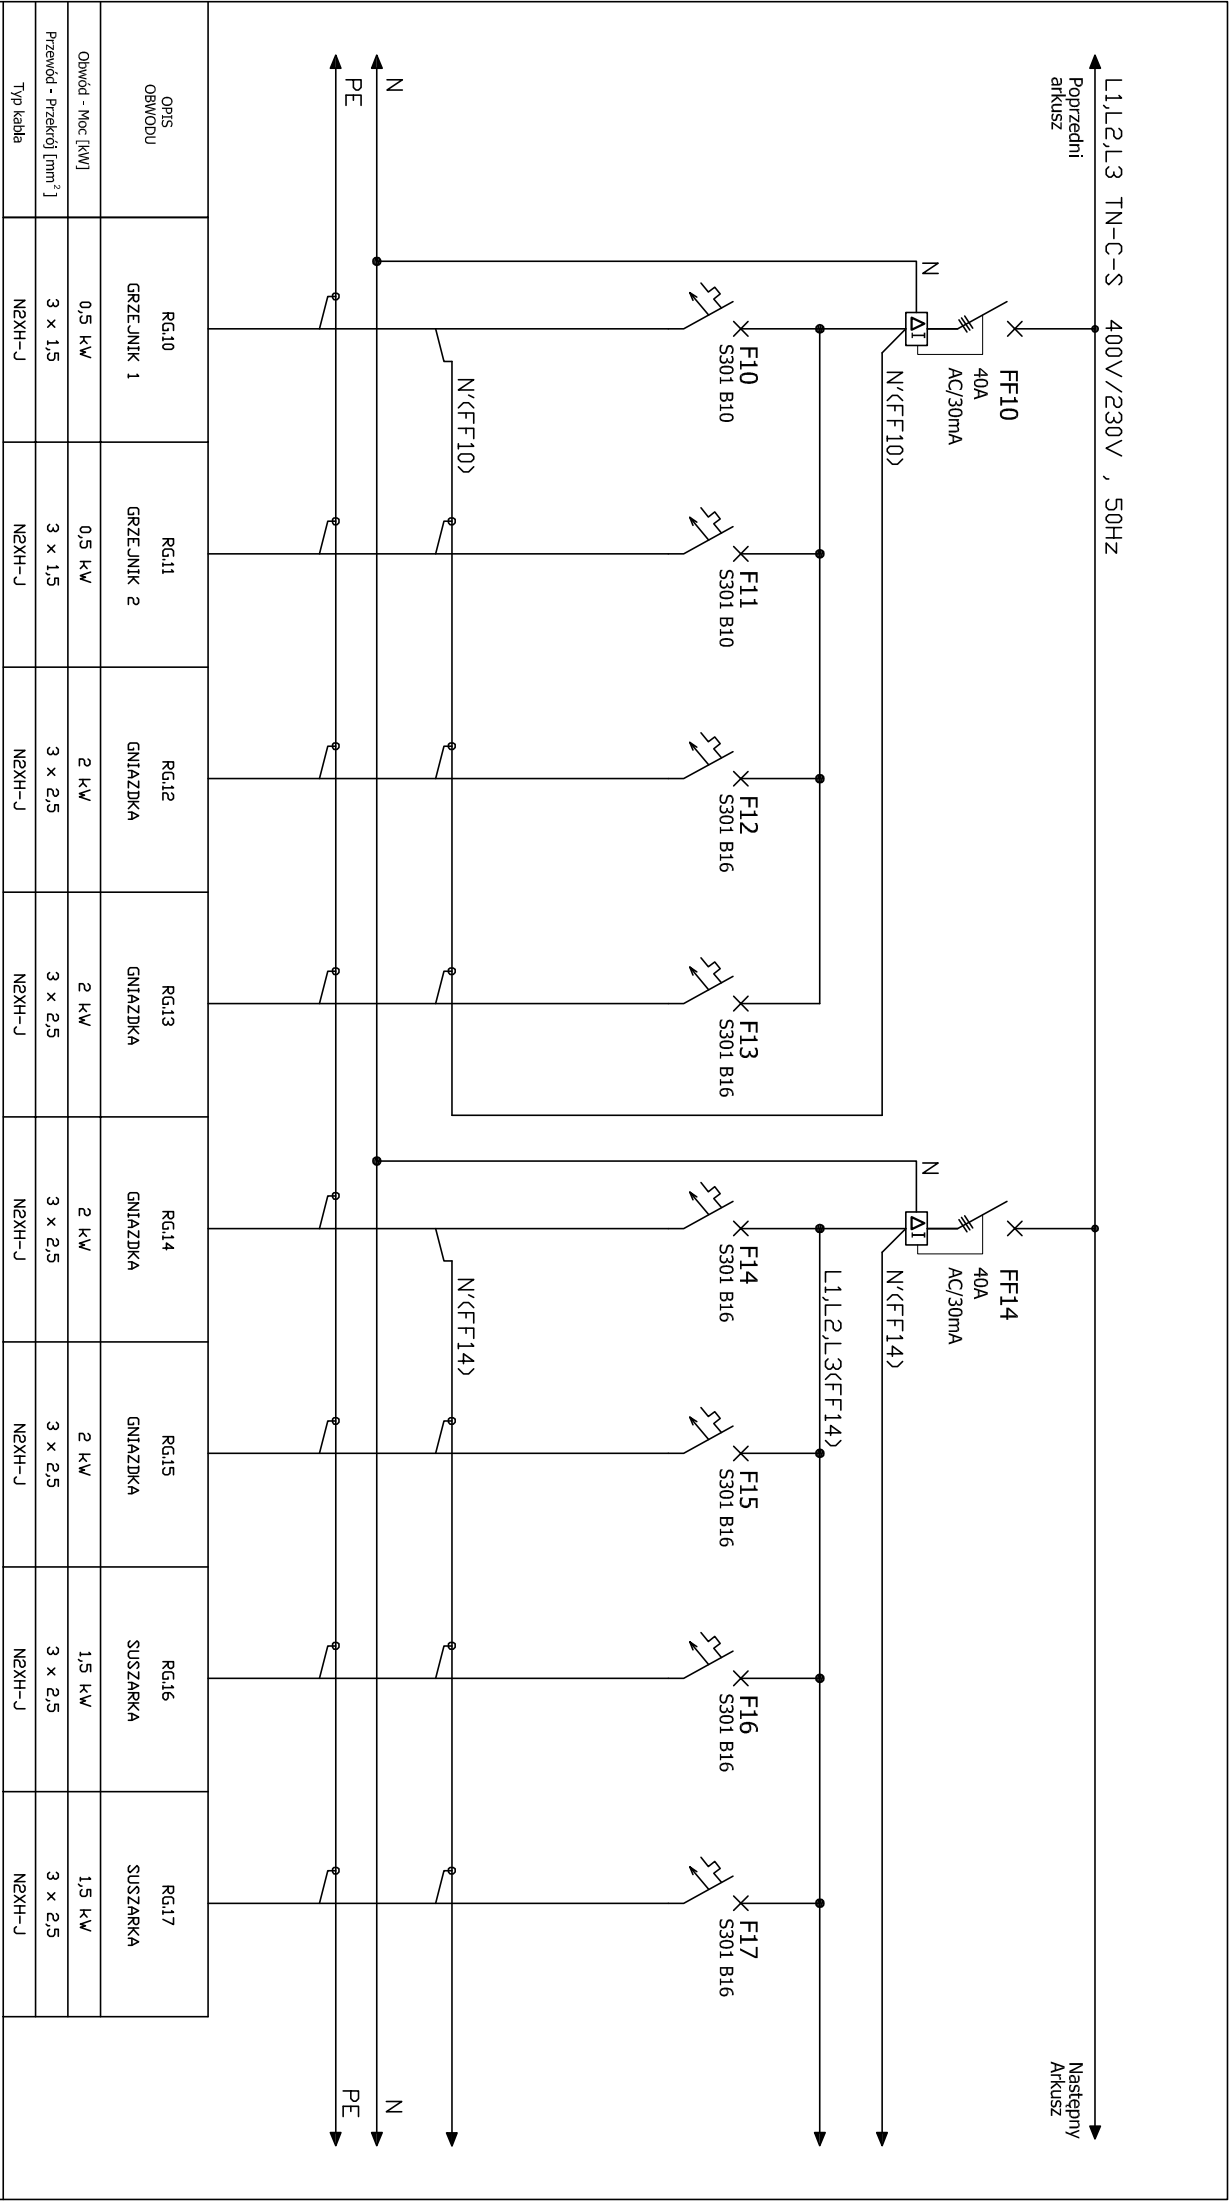

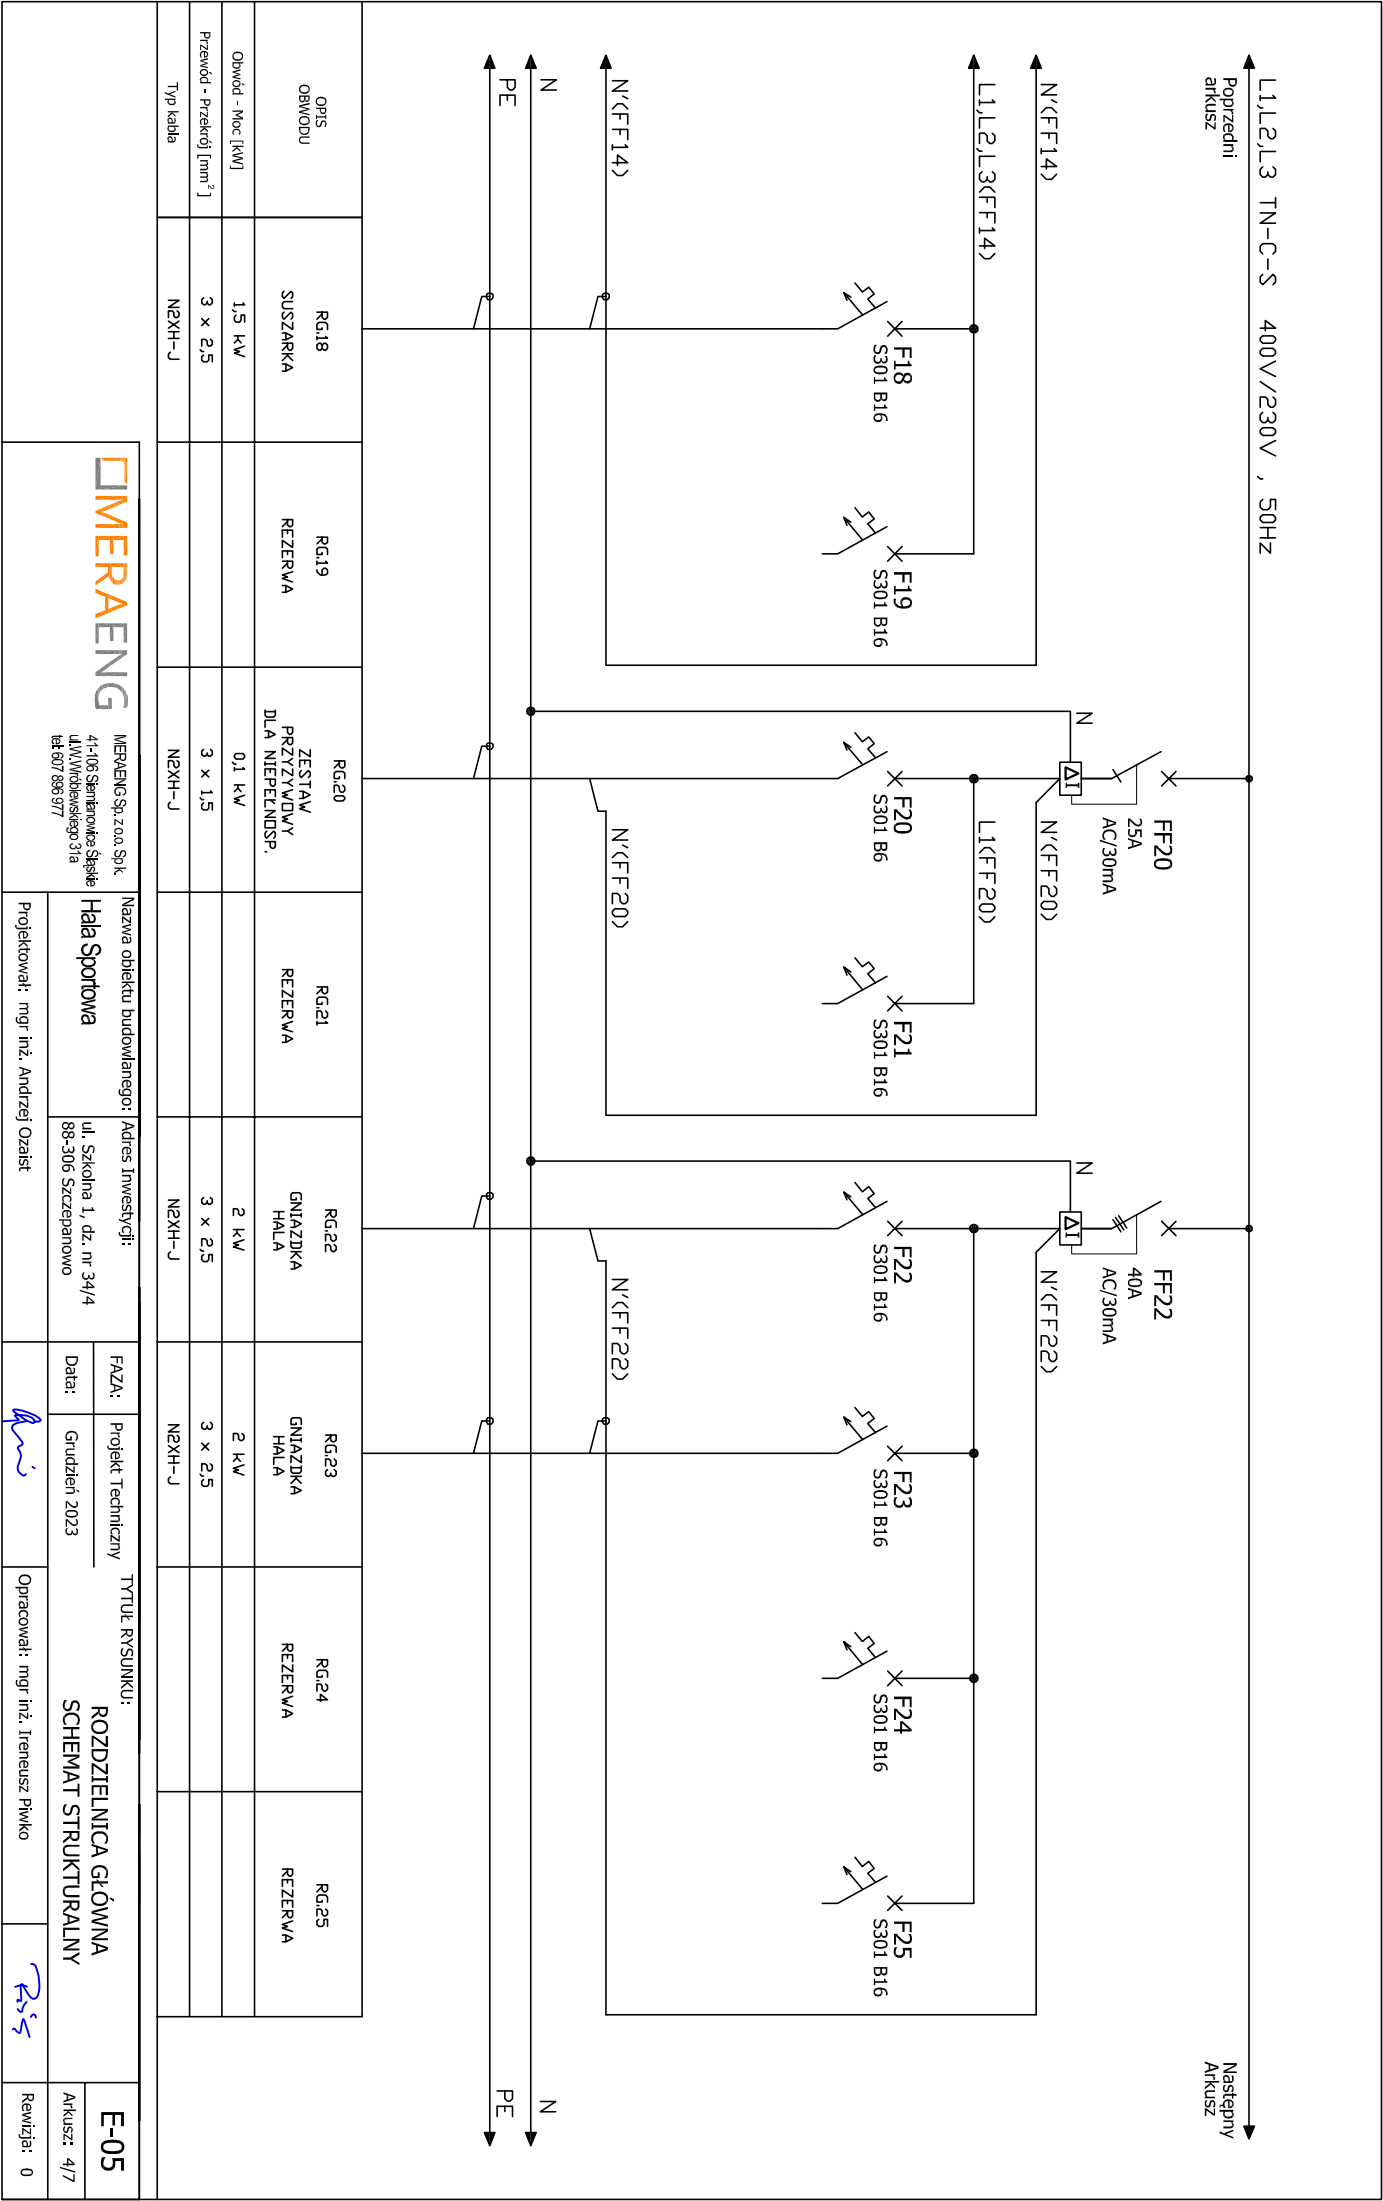

MERAENG Sp. z o.o. Sp.k
41-106 Śmigłowa 31a
tel. 607 886 977

Nazwa obiektu budowlanego:
Hala Sportowa

Adres Inwestycji:
ul. Szkolna 1, dz. nr 34/4
88-306 Szczepanowo

FAZA:

Data:
Grudzień 2023

TYTUŁ RYSUNKU:

ROZDZIELNICA GŁÓWNA
SCHEMAT STRUKTURALNY


E-05

Arkusz: 4/7

Projektował: mgr inż. Andrzej Ozaist


Opracował: mgr inż. Ireneusz Piwko

Rewizja: 0

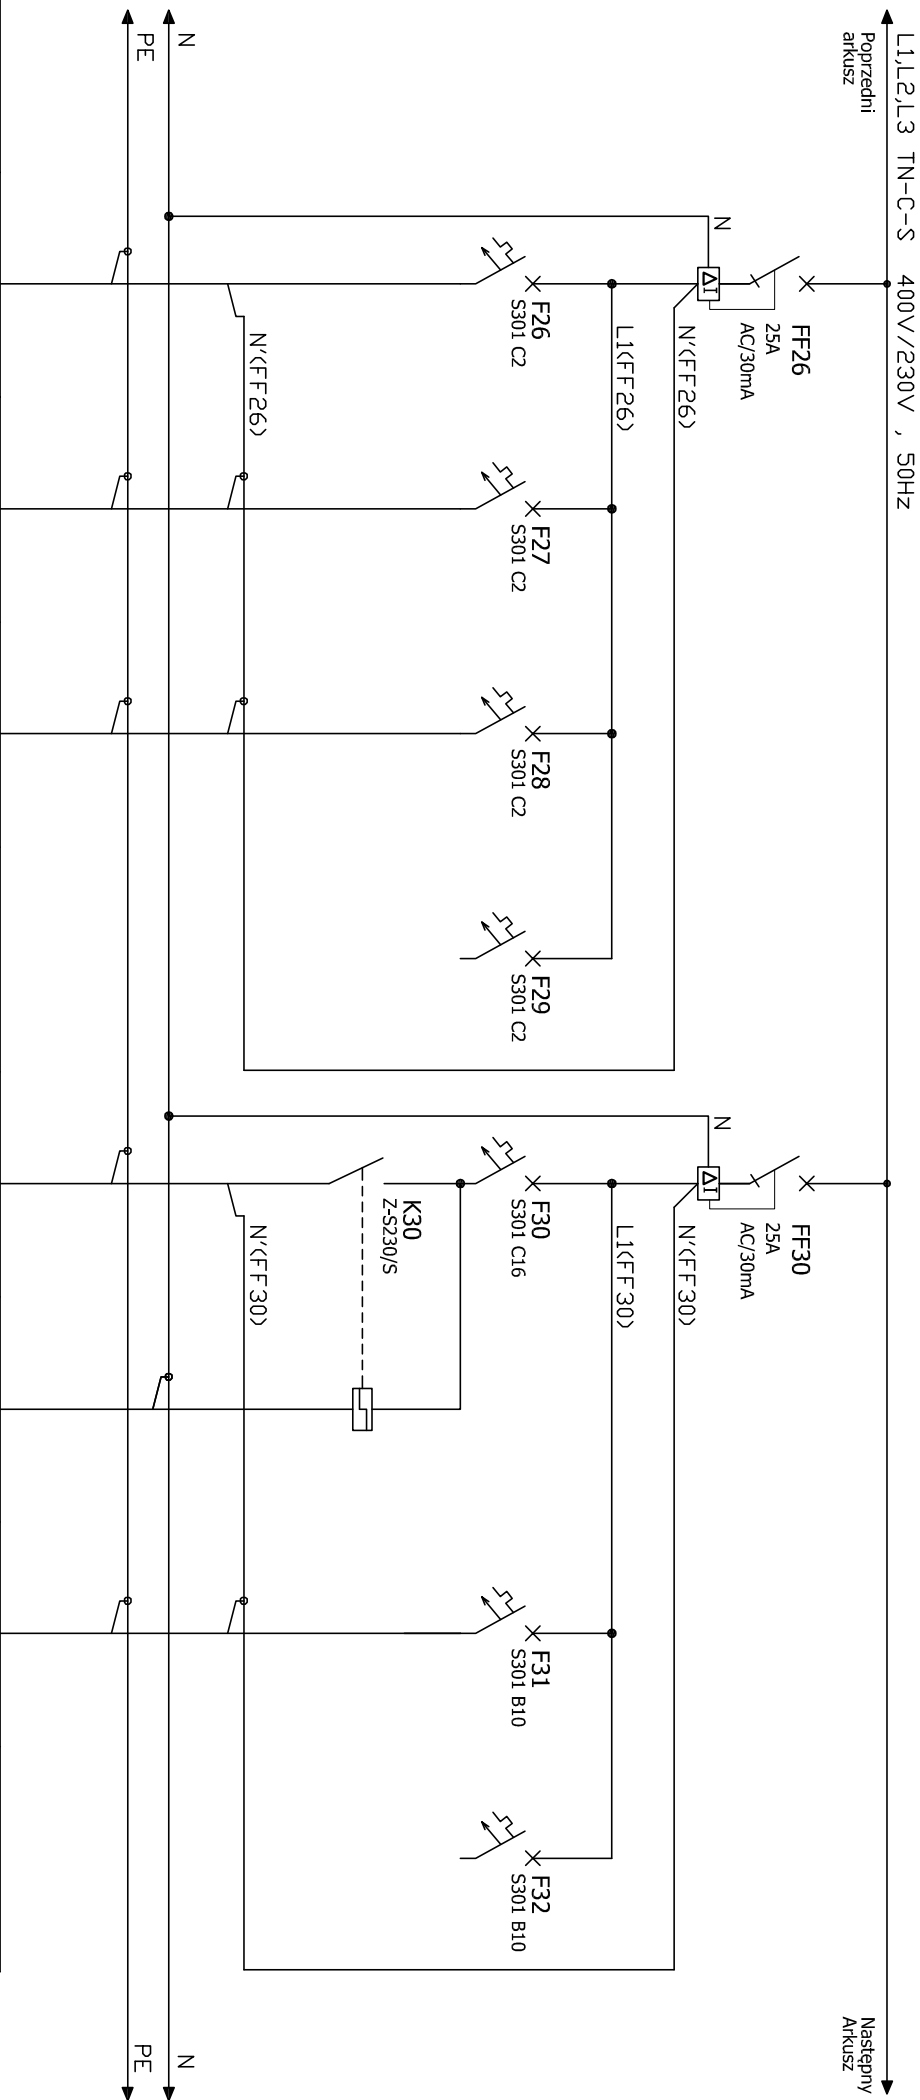


| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|---|--|------------------|
| OPIS OBWODU | RG.26 WENTYLATOR W1 | RG.27 WENTYLATOR W2 | RG.28 WENTYLATOR W3 | RG.29 REZERWA | RG.30 OŚWIETLЕНИЕ HALI | RG.30s STERDOWANIE OŚWIETLeniem HALI | RG.31 (A, B) OŚWIETLЕНИЕ WEJŚĆ NA HALE | RG.32 REZERWA |
| Obwód - Moc [kW] | 0,027 kW | 0,095 kW | 0,115 kW | | 1,6 kW | - | 0,15 kW | |
| Przewód - Przekrój [mm ²] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | | 3 x 2,5 | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
| Typ kabla | NEXH-J | NEXH-J | NEXH-J | | NEXH-J | YKSLY 2x1,5 | NEXH-J | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------|------|-----------|
| <div><div>IMERAENG</div><div>MERAENG Sp. z o.o. Sp.k 41-106 Szamotki Szęka ul. Włocławskiego 31a tel. 607 886 977</div></div> | Nazwa obiektu budowlanego: | | Adres Inwestycji: | | TYTUŁ RYSUNKU: | | E-05 | |
| | Hala Sportowa | | ul. Szkolna 1, dz. nr 34/4 88-306 Szczepanowo | | ROZDZIELNICA GŁÓWNA SCHEMAT STRUKTURALNY | | | |
| | Projektował: mgr inż. Andrzej Ozaist | | FAZA: Projekt Techniczny Data: Grudzień 2023 | | Opracował: mgr inż. Ireneusz Piwko | | | |
| | | | | | | Arkusz: 5/7 | | Rwizja: 0 |
| | | | | | | | | |

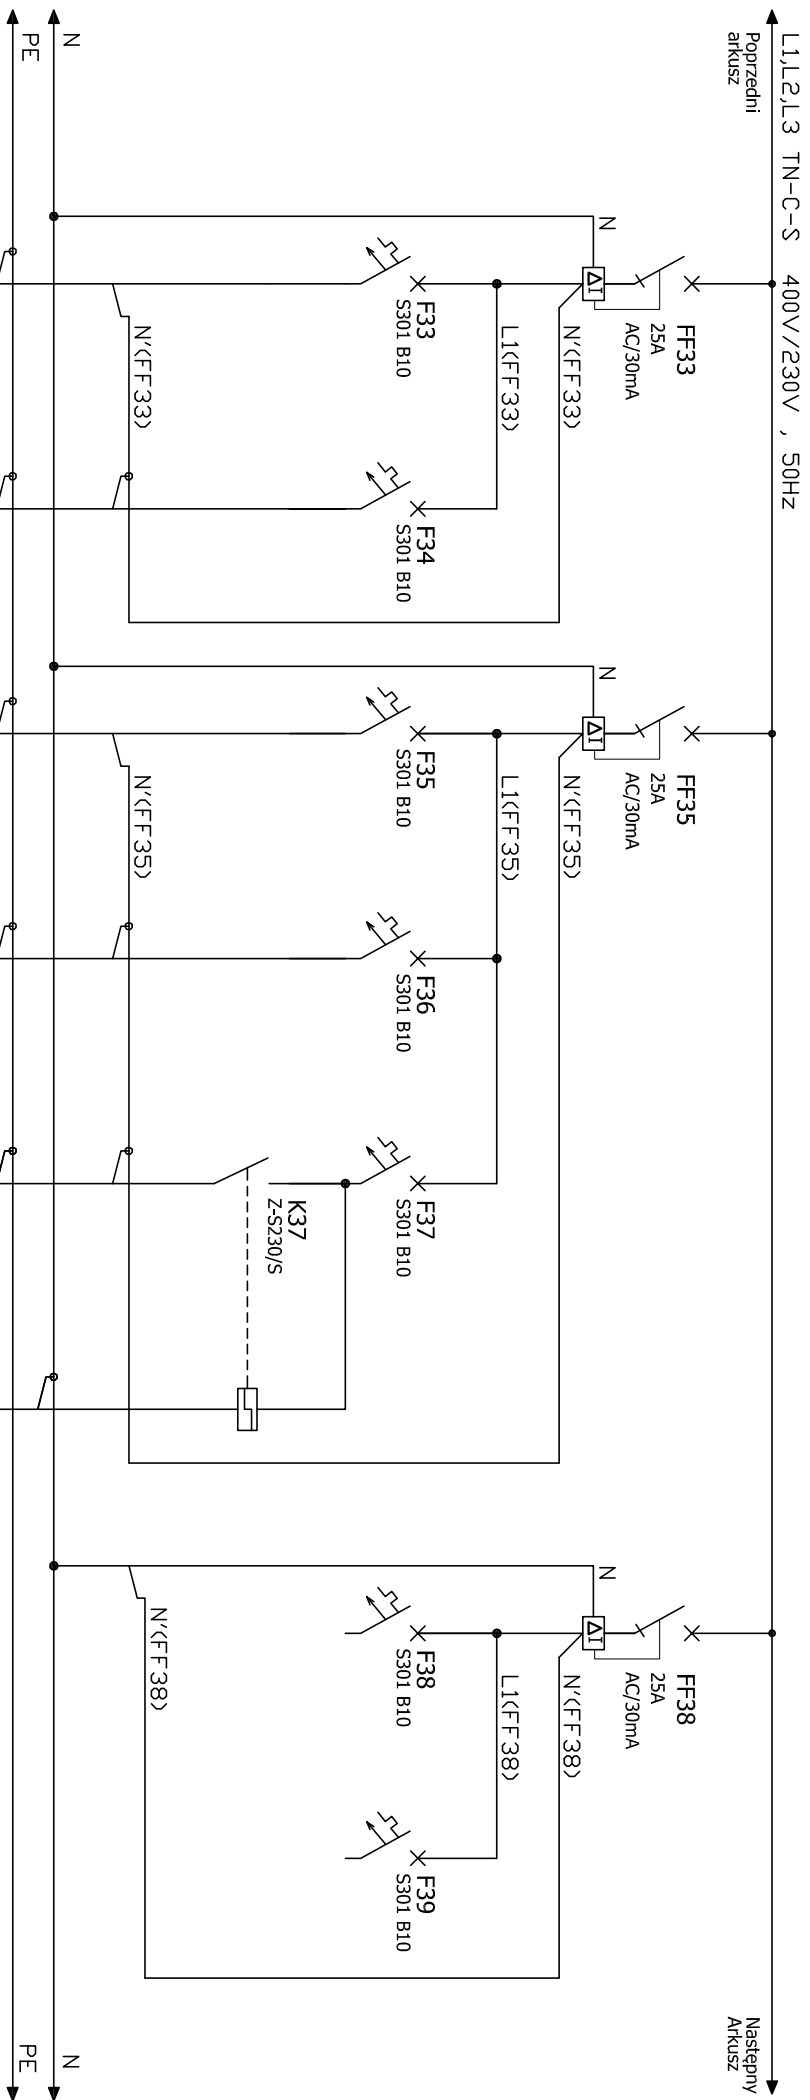

| OPIS OBWODU | RG.33 | RG.34 | RG.35 | RG.36 | RG.37 | RG.305 | RG.38 | RG.39 |
|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---------|---------|
| Obwód - Moc [kW] | DŚWIETLENIE (A, B, C) 0,2 kW | DŚWIETLENIE (A, B, C, D) 0,16 kW | DŚWIETLENIE (A, B, C) 0,12 kW | DŚWIETLENIE (A, B, C) 0,12 kW | DŚWIETLENIE ŁĄCZNIKA 0,12 kW | STEROWANIE DŚWIETLENIEM ŁĄCZNIKA - | REZERWA | REZERWA |
| Przewód - Przekrój [mm²] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 2 x 1,5 | | |
| Typ kabla | NEXH-J | NEXH-J | NEXH-J | NEXH-J | NEXH-J | YKSLY 2x1,5 | | |



MERAENG Sp. z o.o. Sp.k

41-106 Szamotki, ul. Słodka 1, dz. nr 34/4

ul. Włocławskiego 31a

tel. 607 886 977

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres Inwestycji:

FAZA:

Projekt Techniczny

TYTUŁ RYSUNKU:

ROZDZIELNICA GŁÓWNA

SCHEMAT STRUKTURALNY

E-05

Projektował: mgr inż. Andrzej Oziat

ul. Szkolna 1, dz. nr 34/4

88-306 Szczepanowo

Grudzień 2023

Opracował: mgr inż. Ireneusz Piwko

Arkusz: 6/7

Rewizja: 0

