






PRZEKRÓJ A - A




PRZEKRÓJ D - D



PRZEKRÓJ B - B



PRZEKRÓJ C - C

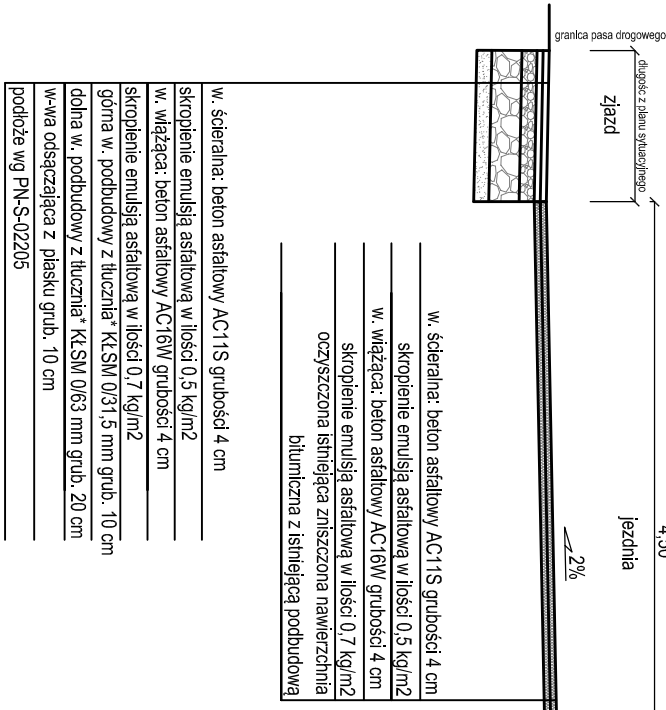

Wymagania dla KLSM* 0/31,5 i 0/63 mm dotyczące podbudowy zjazdów:

nasłajliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F4

ścieralność: LA >=30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. wapieli lub równoważne.

Wymagania dla KLSM* 0/31,5mm dotyczące pobocza:

nasłajliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F2

ścieralność: LA <=30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. granit, amfibolit, mełfitt, gabbro itp.

Biuro Inżynierjno - Techniczne				Inwestor	
"K I E R"				Gmina Mieleszyn	
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. 61 425 22 11 lub 507 172 128				Mieleszyn 23	
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624				62-212 Mieleszyn	
OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej nr 282013P w m. Popowo Ignacewo Gmina Mieleszyn.					
RYSUNEK: Przekroje normalne.					
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS	
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	II 2022		
Projektant	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WK/P/0126/ PWOD/18	II 2022		
Projektant					
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		II 2022		
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA	
Drogowa	DP	2022		1: 50	
				EGZEMPLARZ	