


IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
tabl. rozdzielczej kuchni TK

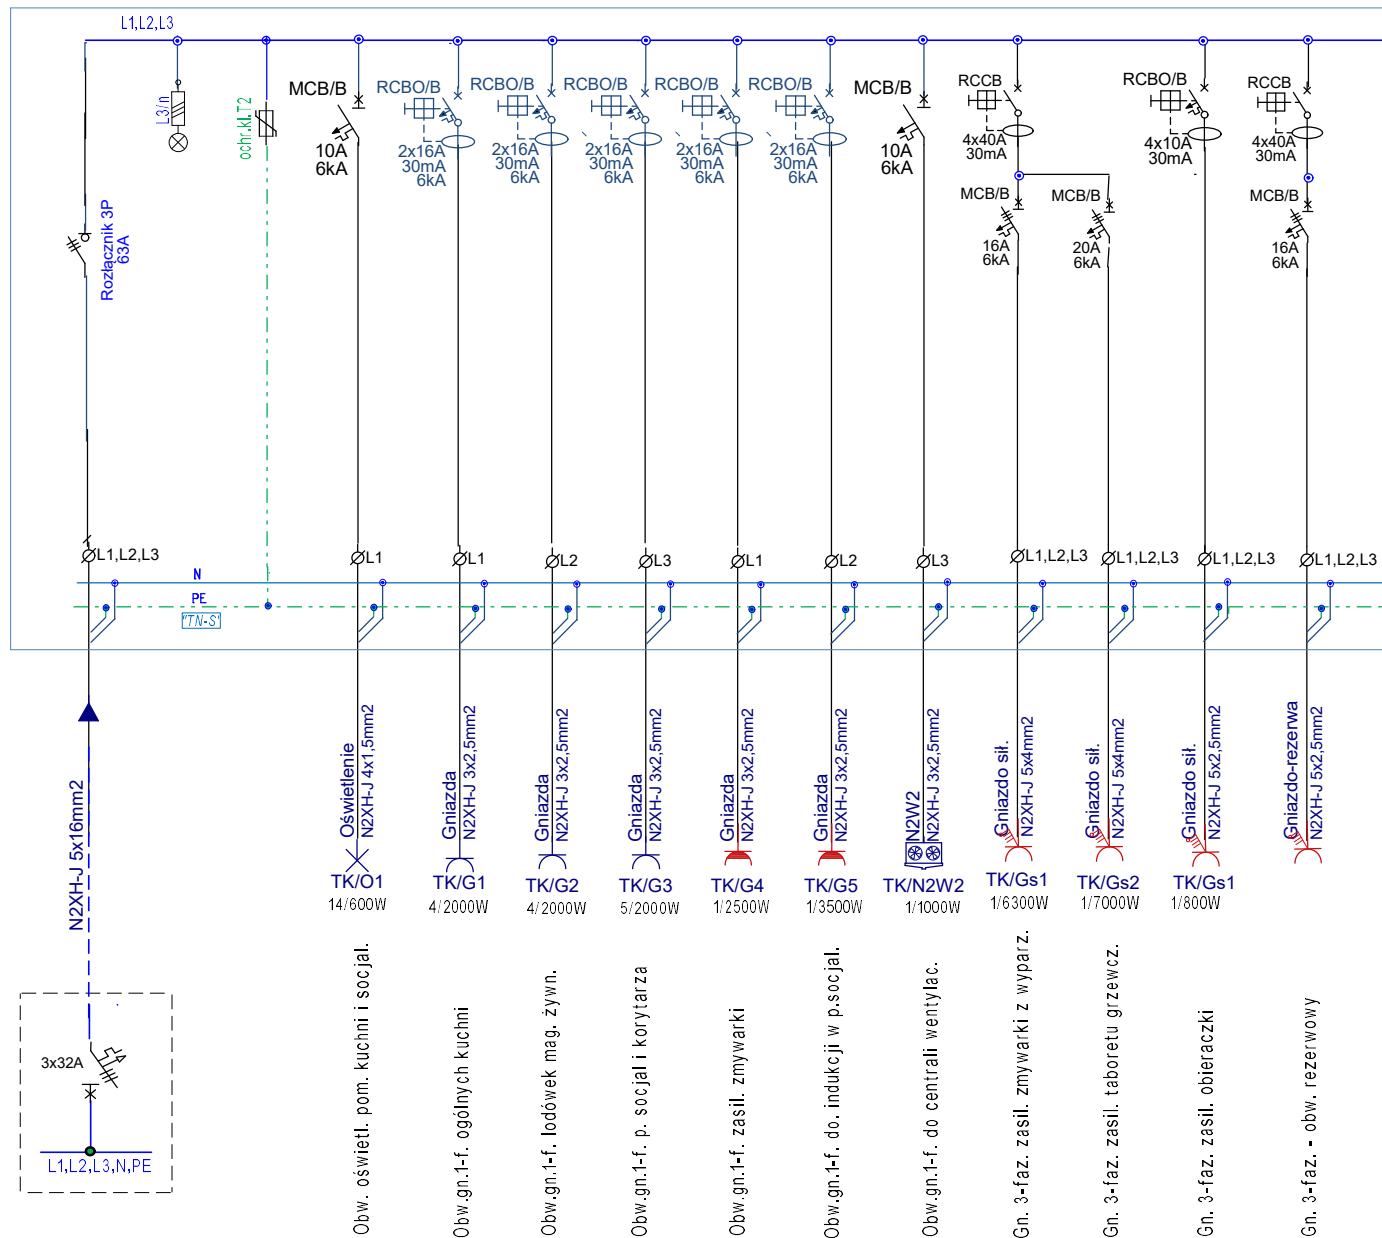

Rozdzielnica podtynek 3x18
IP40; II KL ochr. 425x610x105
z drzwiczkami białymi

Pi ~ 26000W
Ps ~ 17000W

PiN.IN.EL

Obiekt: Budynek Żłobka w Skotłyszynie
dz. nr 667/62, 667/6
Inwestor: Gmina Skotłyszyn
38-242 Skotłyszyn 12

IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
tabl. rozdzielczej kuchni TK

Projektant:
PT - Żłobek Skotłysz.
Data:
Luty 2024r

Projektant:
inż. Ludwik Więch
Uprawnienia:
nr GT-8341/42/77

Podpis:

Rys. nr
E-5