

Jeżeli opracowanie mapy ma być
celem informacji o przebiegu?
am, których w wyniku
z instalacji brzoźnych oraz
relacji pomiaru uprzedzenie


liczne oznaczone kolorem czerwonym posiadają atrybuty:
pozyksiona danych o punkcie granicznym SPD – NIEUSTALONY,
le standard?w dok?adno?ciowych przez punkt graniczny KSD – NIE SPEC?NIA

am, ?e niniejszy dokument zosta? opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kt?rych rezultaty zawiera? raport techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze?nie informuj?, ?e jestem
odpowiedzialno?ci karnej za Z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia

or zg?oszenia prac geodezyjnych?GK.U.6640.3370.2022
?by geodezyjnej, kt?ry otrzyma? zg?oszenie?Starosta Gnie?nie?ski
a prac geodezyjnych?GEOCIS Agnieszka Aleksja
odezyjne

ata sporz?dzenia dokumentu zawieraj?cego wynik pozytywnej weryfikacji?Protok? Weryfikacji
z dnia

zwisko oraz nr uprawnie? zawodowych kierownika prac?Jaros?aw Zwiernik
owod. 19626

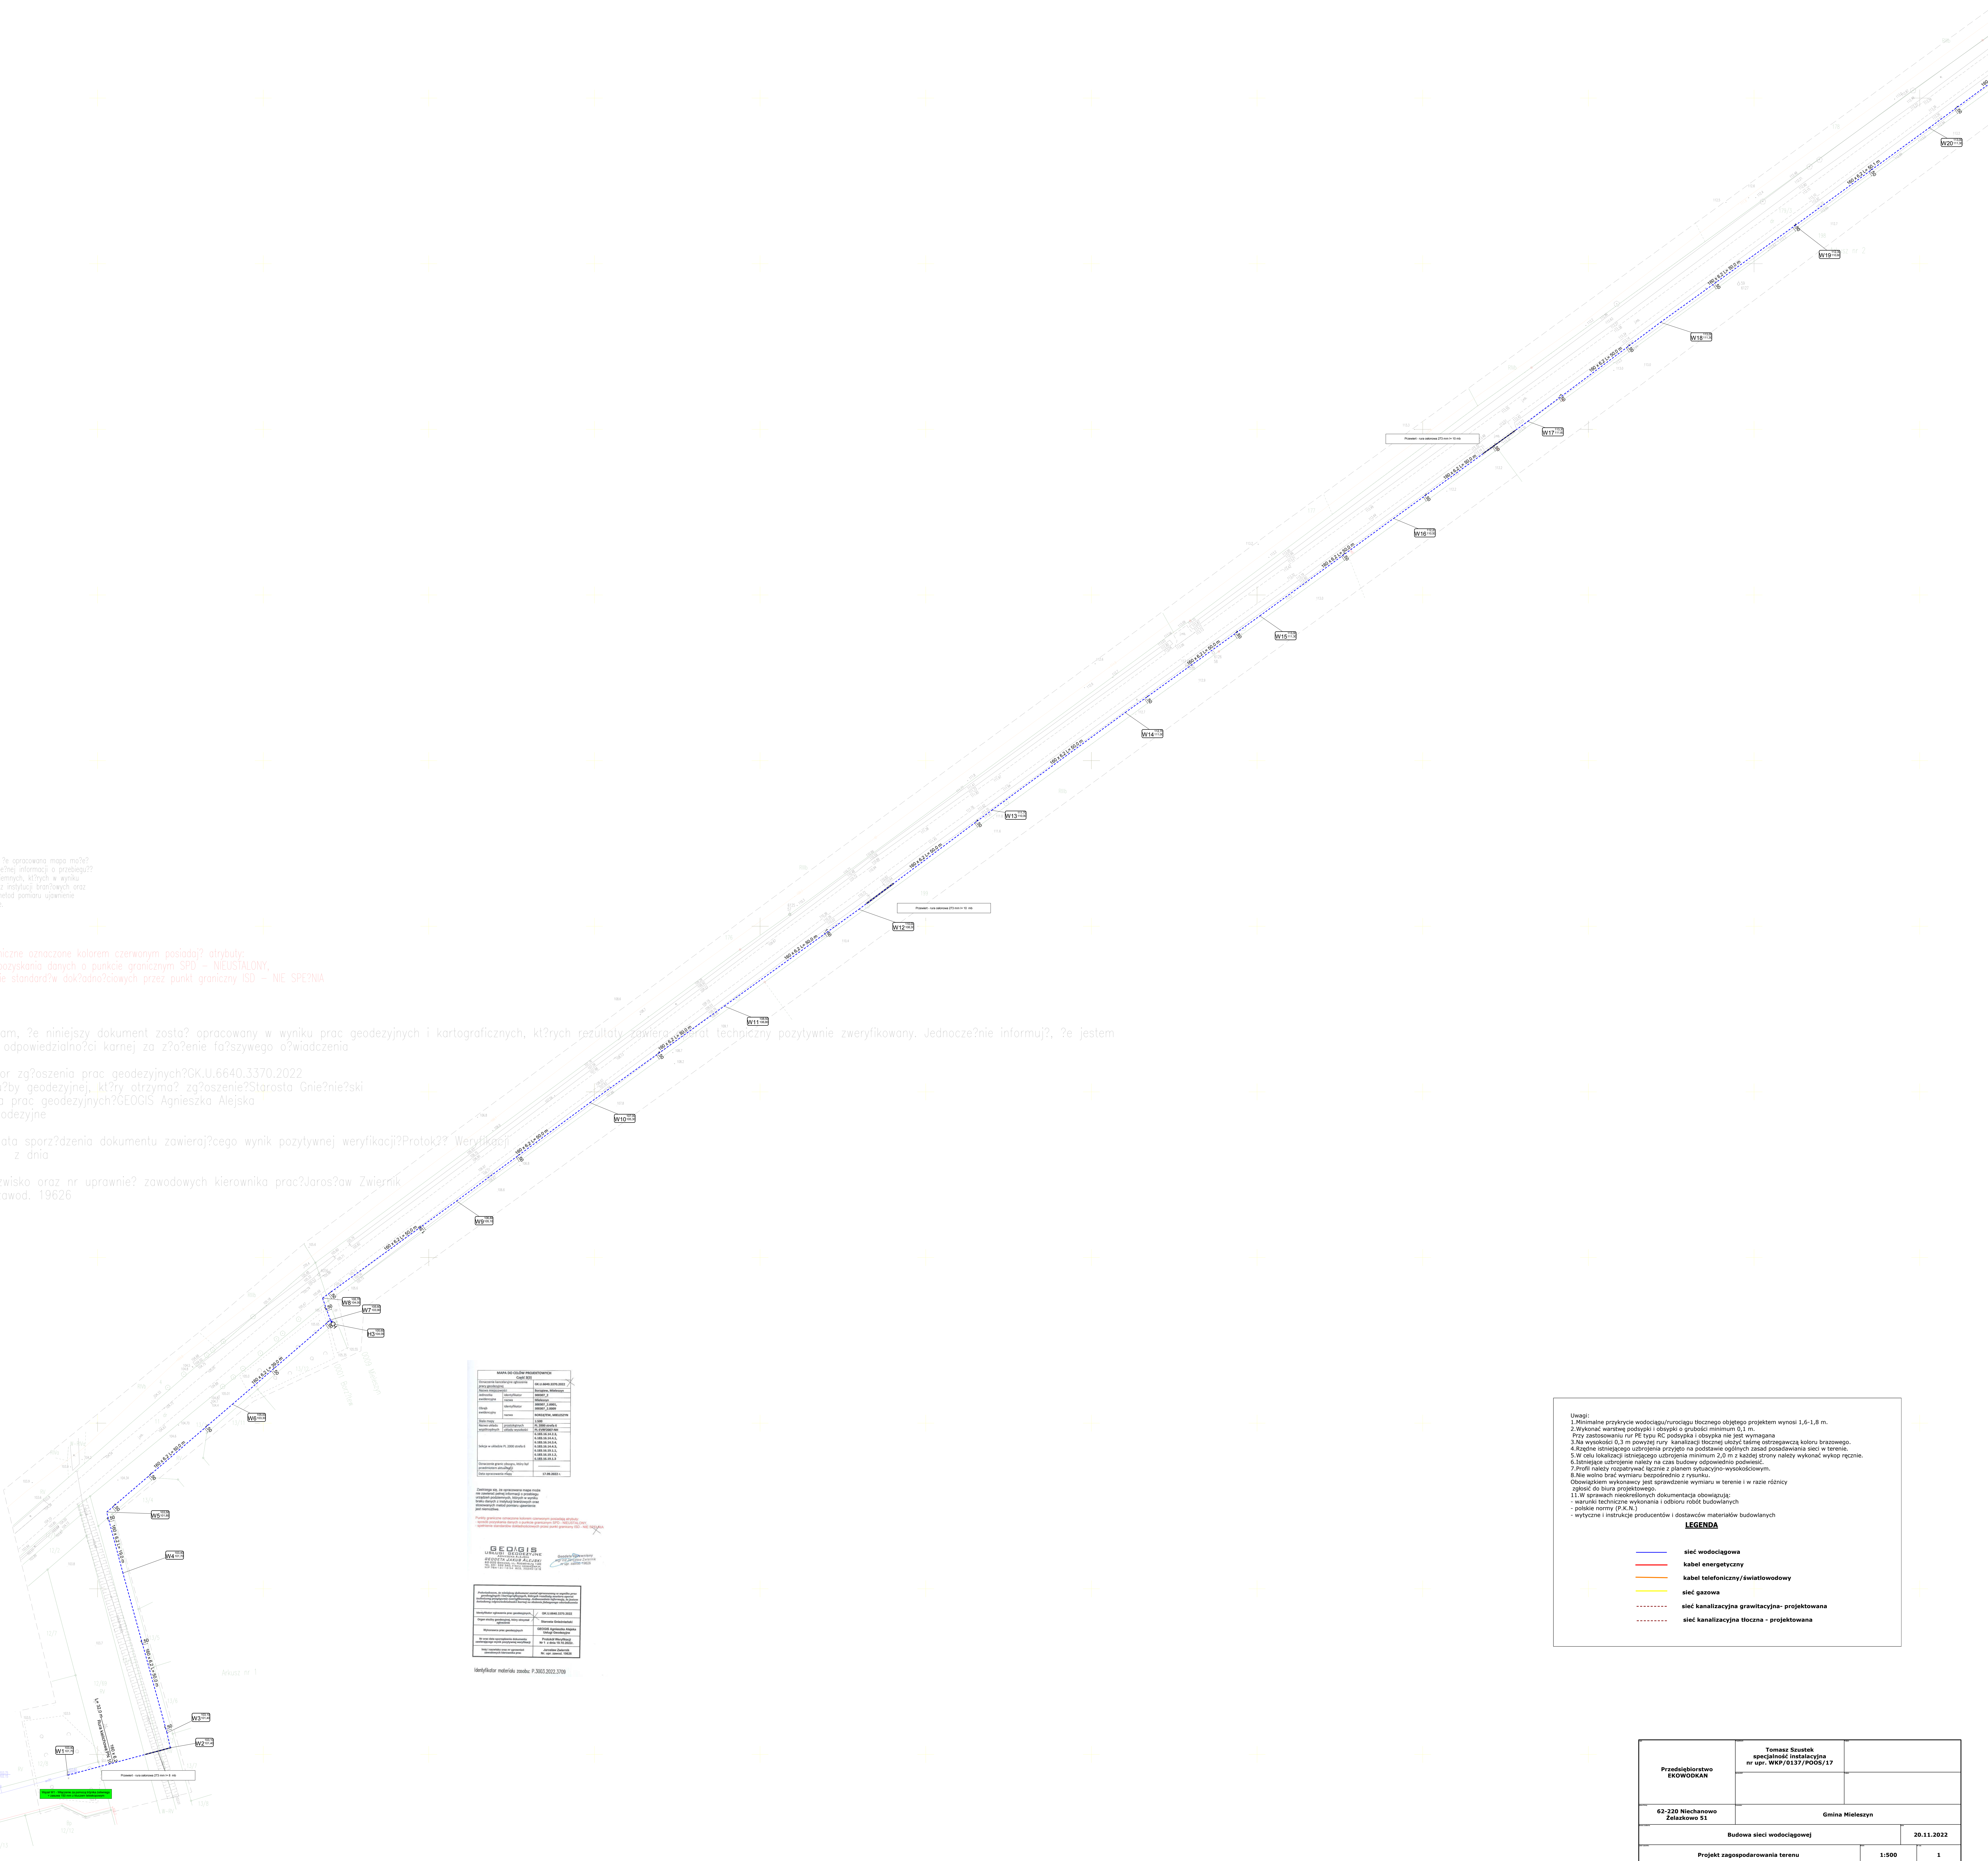

Uwagi:

- Minimalne przykrycie wodociągu/turociągu tłocznego objętego projektem wynosi 1,6-1,8 m.
- Wykonaj warstwą podspłki i obryski o grubości minimum 0,1 m.
- Przy zastosowaniu rur PE typu RC podspłki i obryski nie jest wymagana.
- Na wysokości 0,3 m powyżej rury kanalizacji tłocznej ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brązowego.
- Ręczne istniejącego uzbrojenia przytyto na podstawie ogólnych zasad posadawiania sieci w terenie.
- W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia minimum 2,0 m z każdej strony należy wykonać wykop ręcznie.
- Istniejące uzbrojenie należy na czas budowy odpowiednio podkoczyć.
- Profil należy rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjno-wysokościowym.
- Na wieńko linii, wymiaru bezpośrednio z rysunku.
- Obowiązkem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie i w razie różnicy zgłosić do biura projektowego.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 - polskie normy (P.K.N.)
 - wytyczne i instrukcje producentów i dostawców materiałów budowlanych

LEGENDA

- sieć wodociągowa
- kabel energetyczny
- kabel telefoniczny/światłowodowy
- sieć gazowa
- - - - - sieć kanalizacyjna gravityczna- projektowana
- - - - - sieć kanalizacyjna tłoczna - projektowana

Przedsiębiorstwo EKOWODKAN	Tomasz Szustek specjalista instalacyjna nr upr. WKP/0137/PODS/17	
62-220 Niechanowo Żelazkowo 51	Gmina Mieleszyn	
Budowa sieci wodociągowej		20.11.2022
Projekt zagospodarowania terenu		1:500
		1