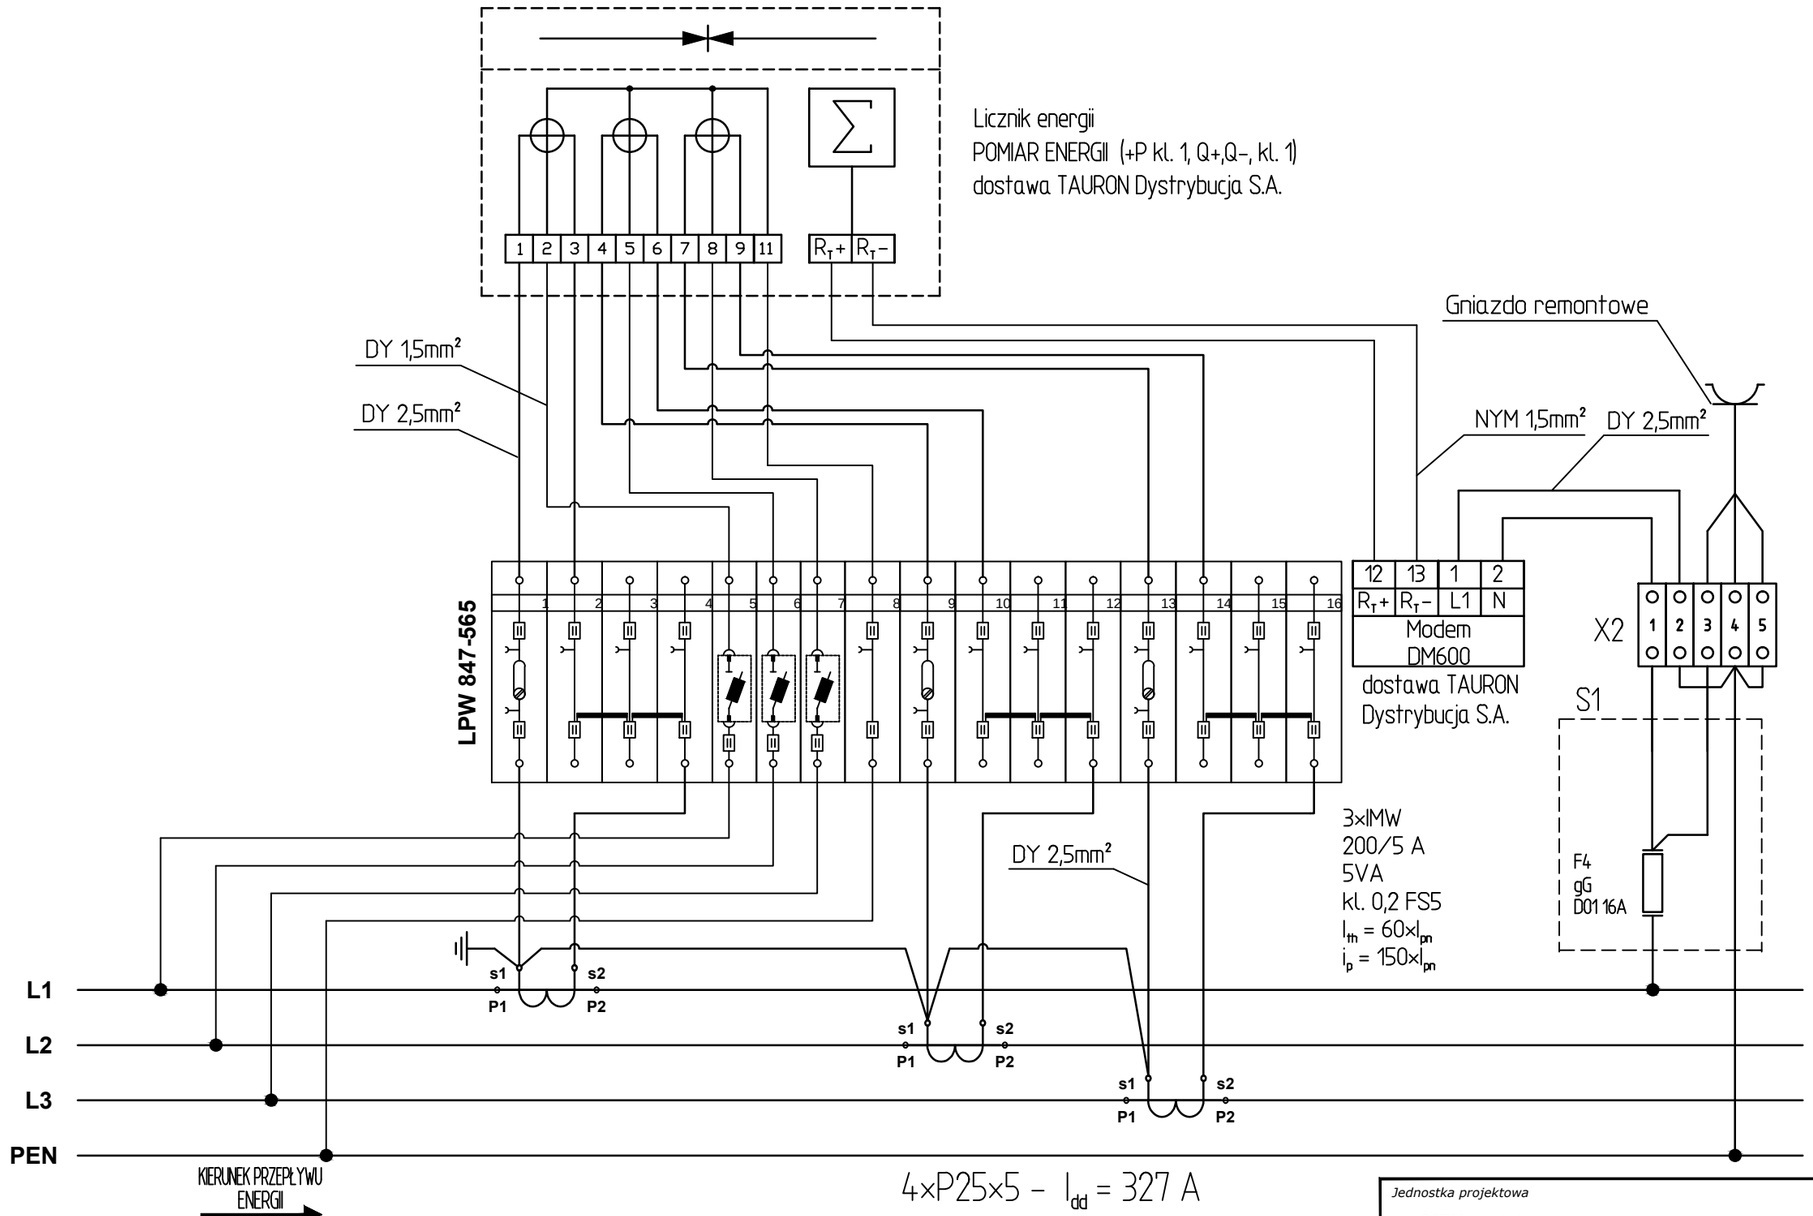

XP – listwa kontrolno-pomiarowa typ 847-565 przystosowana do plombowania prod. WAGO
X2 – listwa zasilająca przystosowana do plombowania
S1 – obudowa przystosowana do plombowania

UWAGA:

1. Urządzenia służące do rozliczeń energii elektrycznej muszą być osłonięte i przystosowane do plombowania
2. Połączenia należy wykonać przewodami o różnych kolorach

Jednostka projektowa

RUKA projekt sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. +48 76 751 50 06

Nazwa i adres inwestycji

"Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy"-ETAP II+III
ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica

Nazwa i adres inwestora

Gmina Legnica
Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica

Tytuł rysunku

SCHEMAT ROZWINIĘTY UKŁADU POMIARU PÓŁPOŚREDN.

Projektował	*Nr uprawnień*	*Podpis*	*Specjalność*
mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/Lw		INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdził	*Nr uprawnień*	*Podpis*	*Specjalność*
mgr inż. Remigiusz Przystaj	115/DOŚ/08		INSTALACYJNA w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Stadium	*Data*	*Branża*	*Skala*	*Nr rys.*
P.B.	30.08.2018	ELEKTRYCZNA	-	09/E

A3 poziomo