




**Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi**

WZ – 5595/160-4/09

Łódź, dnia 23 grudnia 2009 r.

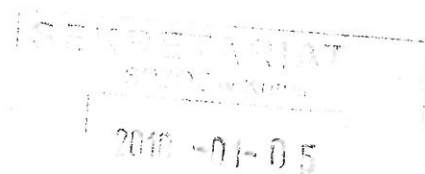

31

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 1 ust. 2 i § 15, § 25 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) w związku z § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Rejonowy w Kutnie ul. Kościuszki 52” opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Henryka Baranowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego dr. inż. Marka Kapeli dotyczącej pozostawienia:

w budynku 1A

- braku dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- nawodnionych zaworów hydrantowych 52 przez pion hydrantowy na którym pozostaną hydranty H52, które zabezpieczać będą część kondygnacji jako hydranty wewnętrzne

w przedmiocie przyjętych następujących rozwiązań zamiennych:

- 1) wyposażenia klatki schodowej K-A3 w drzwi dymoszczelne oraz urządzenia zapobiegające jej zadymieniu,
- 2) podziału budynku 1A na strefy pożarowe zgodnie ze wskazaniem „Ekspertyzy technicznej...”,
- 3) zapewnienia kilku kierunków ewakuacji z każdej części budynku 1A,
- 4) wyposażenia każdego oddziału budynku 1A w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- 5) dostosowania budynku 1A do obowiązujących przepisów zgodnie ze wskazaniem „Ekspertyzy technicznej...”,

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 oraz § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., wskazanych w „Ekspertyzie technicznej...” uznając, iż zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52.

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

- wystąpienia z dnia 11 grudnia 2009 r. Pana Tomasza Kłosińskiego – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie,
- „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Rejonowy w Kutnie” opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Henryka Baranowskiego Nr upr. 436/2001 oraz rzeczoznawcę budowlanego dr. inż. Marka Kapeli Nr upr. 314/96 wg Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

Przedmiot wystąpienia dotyczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie przy ul. Kościuszki 52. Pełni on funkcję szpitala wielofunkcyjnego składającego się z kompleksu budynków przyległych do siebie, bądź połączonych ze sobą łącznikami oraz pomocniczych budynków wolnostojących. Kompleks budynków obejmuje budynki 1A, 1B, 1C, 1D, 1H, łącznik 1E, 1F oraz budynek nr 2 kuchni-pralni. Ilość poszczególnych kondygnacji budynków waha się od 1-3 poza ośmiokondygnacyjnym budynkiem 1A.

Uwzględniając, iż obiekt zostanie podzielony na strefy pożarowe akceptując główne założenia w ukształtowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego oraz rezygnację z dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku 1A. Dzięki takiemu podziałowi rozprzestrzenianie się pożaru będzie niemożliwe. Pojawi się możliwość bezpiecznej ewakuacji pacjentów w poziomie, która ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia przeciwpożarowego tego rodzaju obiektów. Zainstalowanie w wszystkich budynkach systemu sygnalizacji pożaru monitorowanego przez PSP oraz nadzorującego stan pracy urządzeń przeciwpożarowych w budynkach ograniczy rozprzestrzenianie się ewentualnego pożaru i przyspieszy jego likwidację. Umożliwi wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, wczesne podjęcie decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji ludzi oraz wczesne powiadomienie, a co za tym idzie natychmiastowe przybycie jednostek PSP.

Należy wyraźnie stwierdzić, że zastosowanie rozwiązań zastępczych z rozwiązaniami właściwymi wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych, które są możliwe i konieczne do wdrożenia, zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa.

Oprócz rozwiązań wskazanych w ww. „Ekspertyzie...” analizowany obiekt będzie spełniał inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Postanowienie rozpatruje się łącznie z „Ekspertyzą...” opieczętowaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, 00-914 Warszawa, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
99 – 300 Kutno, ul. Kościuszki 52.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Kutnie,
99 – 300 Kutno, ul. Wilcza 2A.
2. Komenda Powiatowa PSP w Kutnie.
99 – 300 Kutno, ul. 1-go Maja 7.
3. a/a



ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
M. Konieczny
mł. brzg. mgr. inż. Mariusz KONIECZNY
Z CAŁOŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO