


PIĘTRO 2 KLATKA K-A3



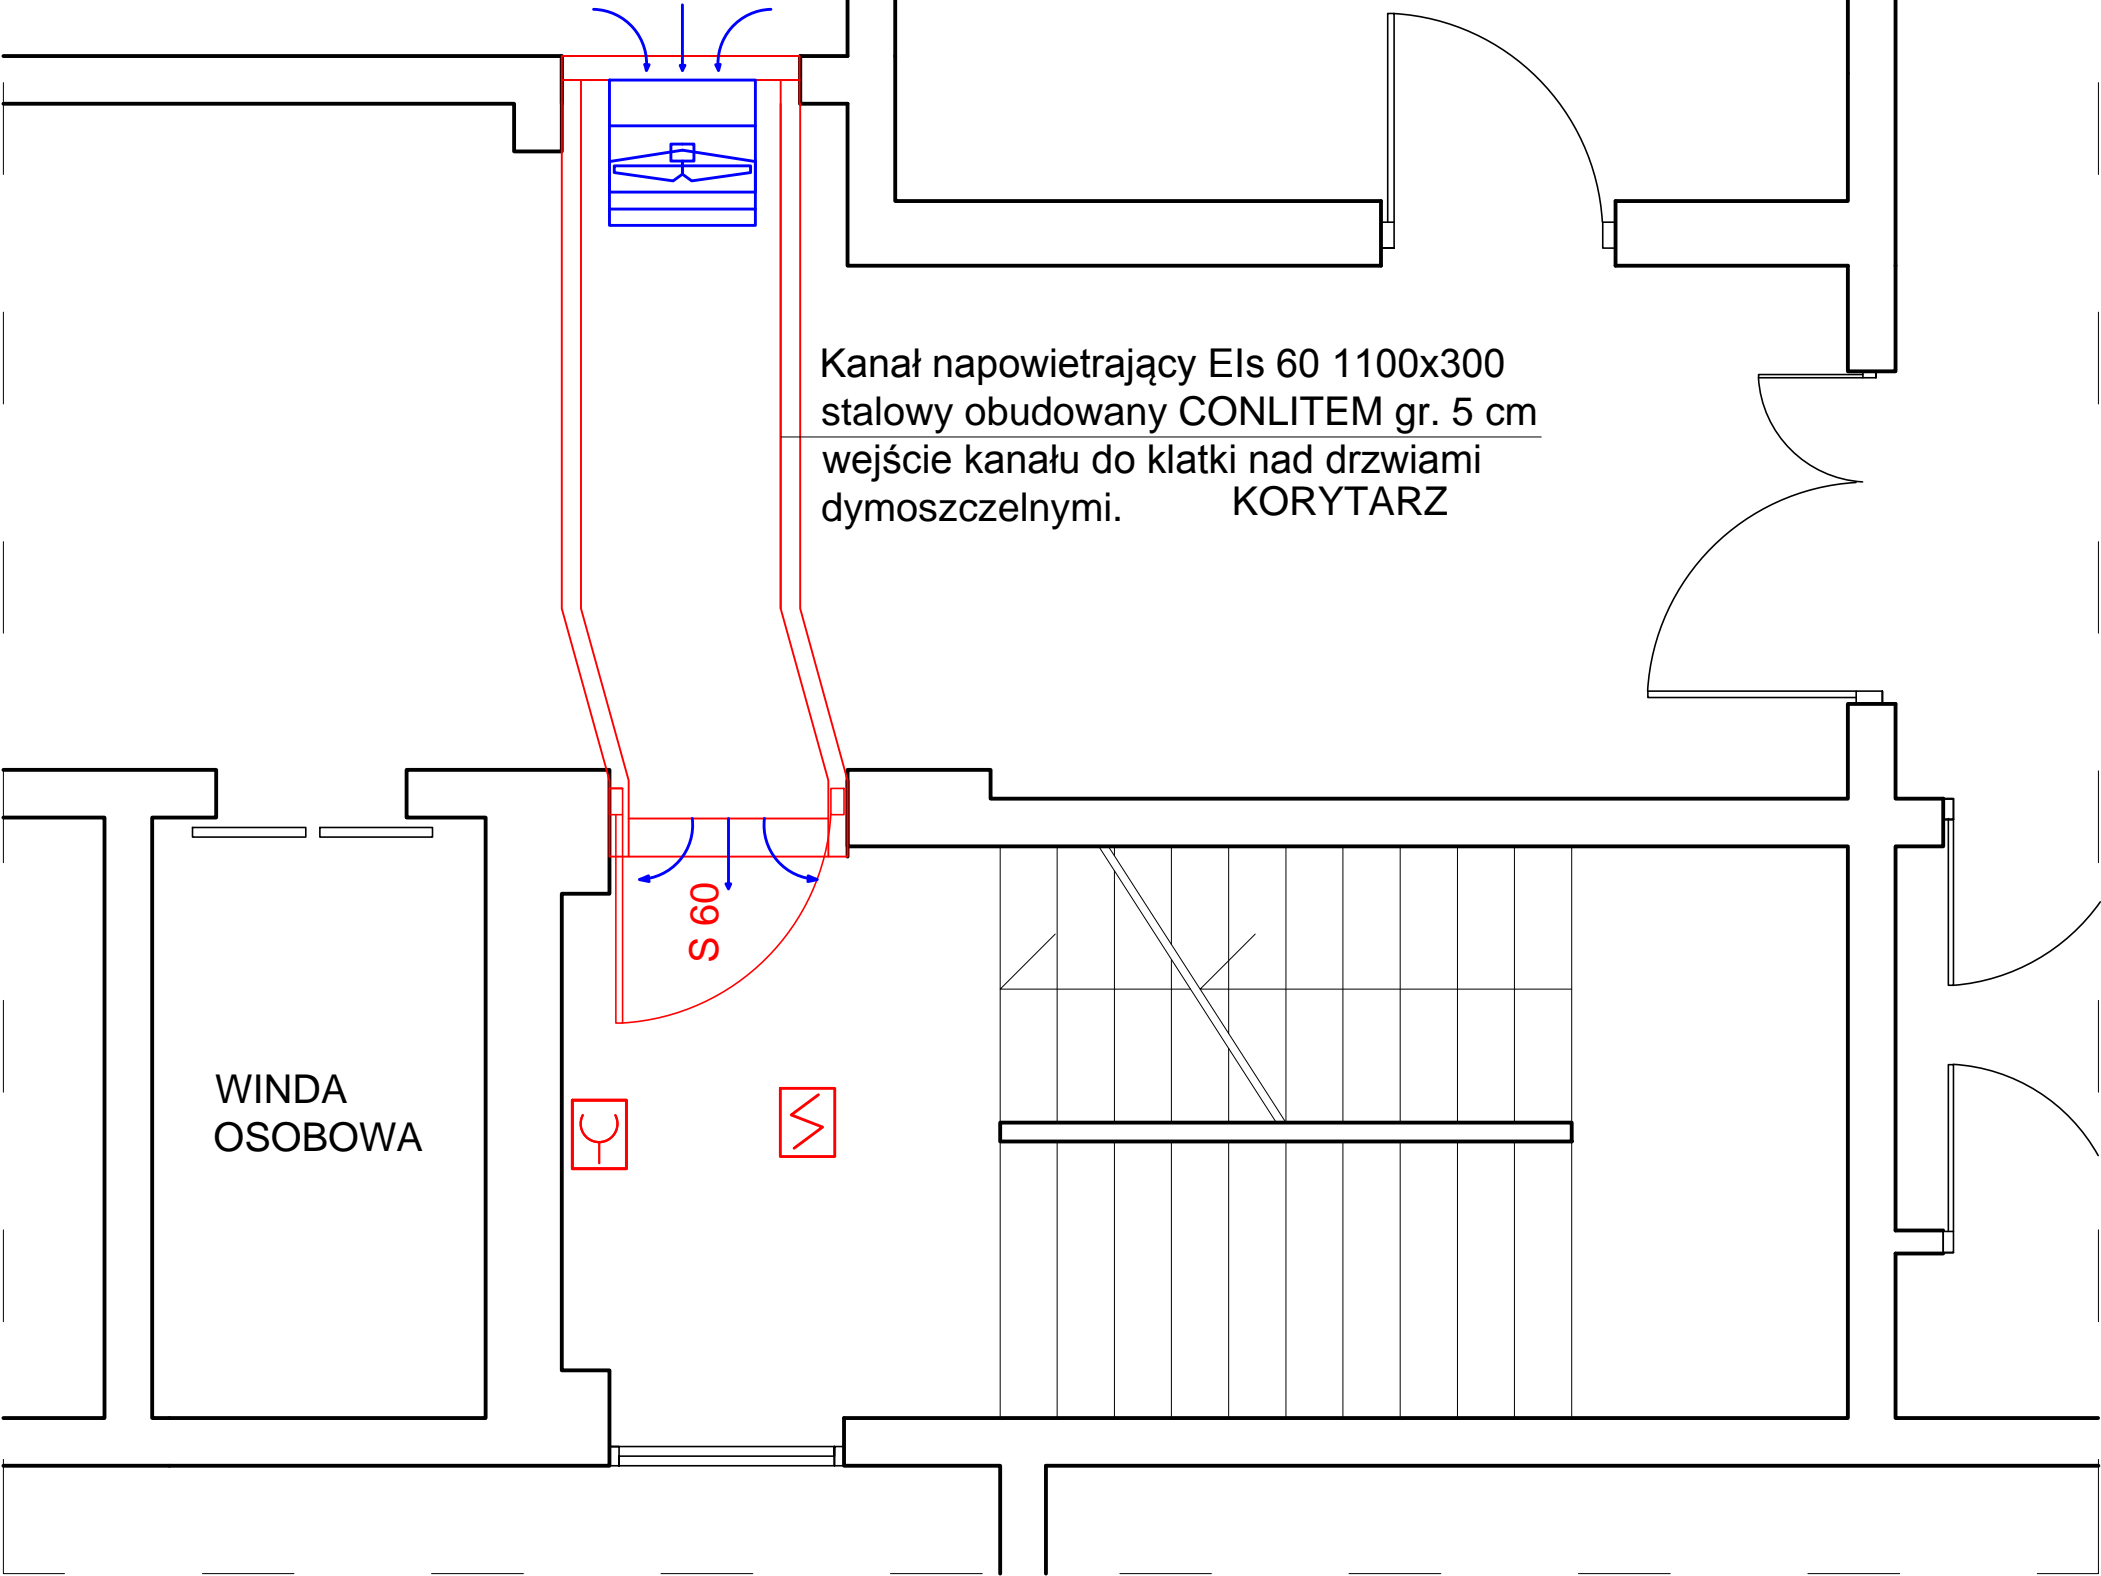

Kanał napowietrający Els 60 1100x300
stalowy obudowany CONLITEM gr. 5 cm
wejście kanału do klatki nad drzwiami
dymoszczelnymi. KORYTARZ


WINDA
OSOBOWA

S 60

LEGENDA:

-  CZUJKA DYMU DUR 40
-  RĘCZNY PRZYCISK URUCHAMIANIA
ODDYMIANIA

 CENTRALA MERCOR
OMEGA 2100C

 CZUJNIK CIŚNIENIA 50 Pa

Nazwa opracowania	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA SYSTEMU ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU EWALUACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ		
Nazwa i adres budynku	Klatka schodowa KA-3 KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY im. dr Antoniego Troczewskiego ul. Tadeusza Kościuszki 52 99-320 Kutno		
Nazwa rysunku	RZUT II PIĘTRA		
Autor:	Ryszard Rachowicz	upr. SiTP/D-1372/10	
Skala 1:70	Data: listopad 2017	Rys. nr 4	