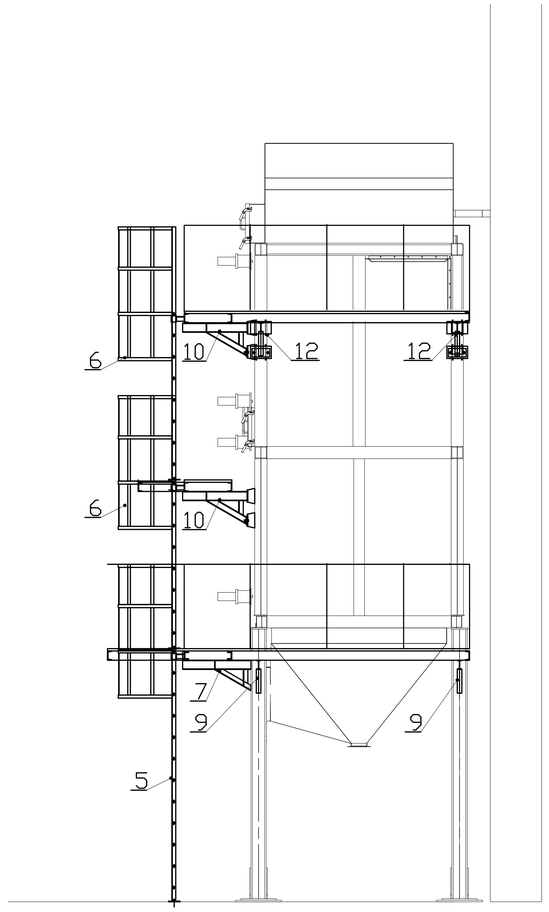

A–A

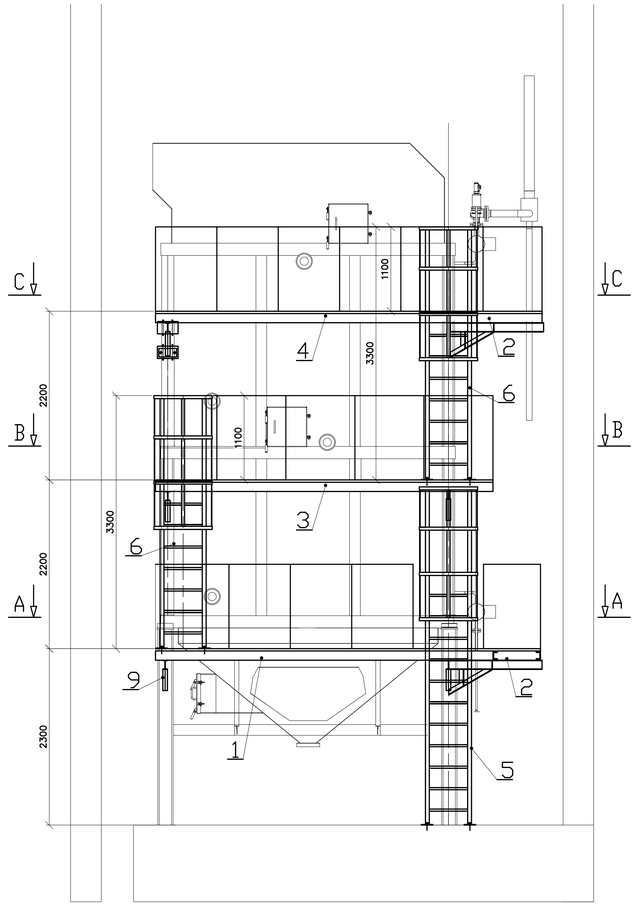

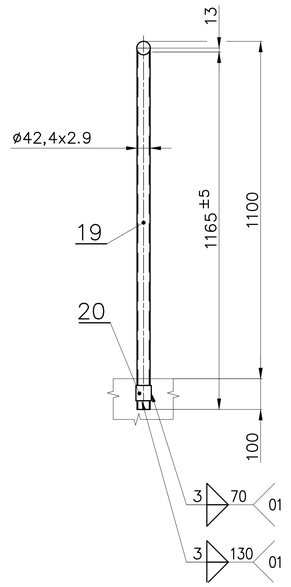

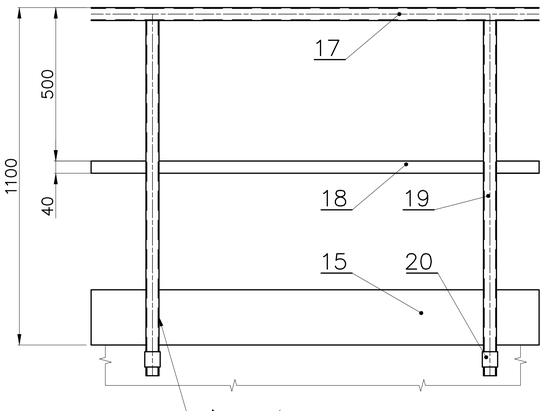

Gięcie poręczy w narożach



Szczegół usztywnienia krawężnika balustrady pomostowej od strony wymiennika



A–A
1:40

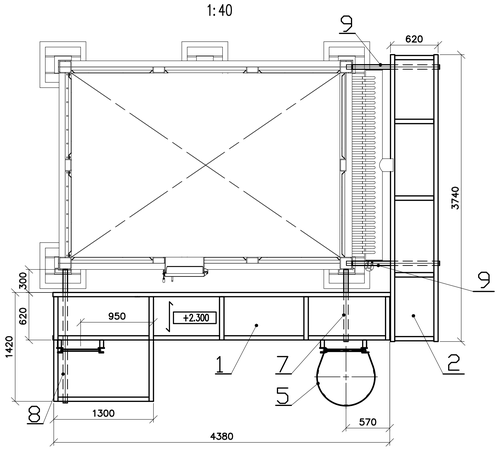

B–B
1:40

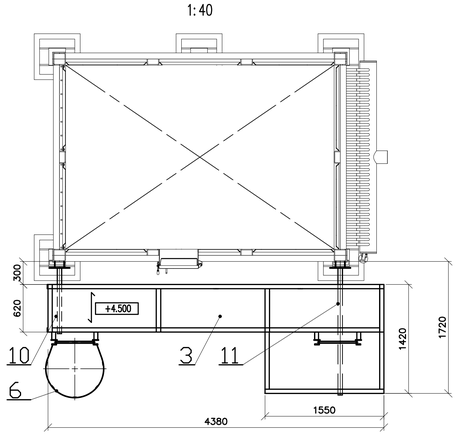

C–C
1:40

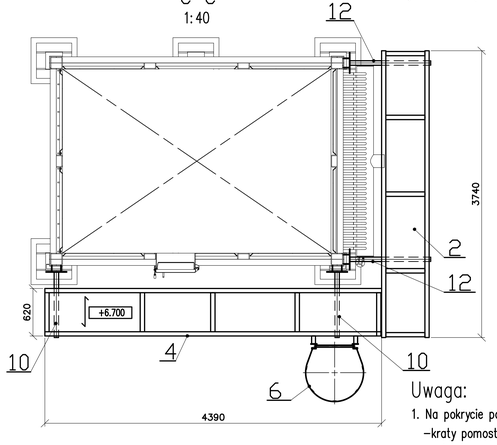

Uwaga:

1. Na pokrycie pomostów zastosowano wyroby firmy "MOSTOSTAL"–Siedlce
   –kraty pomostowe (ocynkowane) nieobramowane h=30mm
   –uchwyty mocujące do krat – śrubowe
2. Kraty skrajne o kształcie i wymiarach nietypowych dociąć i dopasować na montażu.
3. Układ krat na pomoście



4. Balustradę wykonać jako ciągłą. W miejscu połączenia z drabinami dogiąć i połączć przegłubowo.
5. Klasa konstrukcji spawanej wg PN–87/M–69008 kl.3 ZA=0
   Obciążenie użytkowe pomostów p=2,5 kN/m2

Ilość sztuk	Nazwa części (zespołu)	Nr rysunku lub normy	Nr kolejny	Materiał i nr normy	Jedn. Masa	Całk. Masa	Uwagi/ Dodatkowy
100	Uchwyt do krat ocynk.		–	S235JR	0,16	16,0	
3	KOZ 34x38/30x3 L=800/B=1000		–	S235JR 29kg/m2	23,2	69,6	
21	KOZ 34x38/30x3 L=600/B=1000		–	S235JR 29kg/m2	17,4	365,4	
1	Pokrycie pomostów kratami typu "Mostostal Siedlce"					451	
38	Pręt pł 70x6–120		20	S235JR EN 10025	0,4	15,2	
38	Rura konstr. ø42,4x2,9–1165		19	S235JR EN 10025	3,3	125,4	
1	Słupki balustrad					140,6	
30m	Bednarka N40x5		18	S235JR EN 10025	1,57/m	47,1	
30m	Rura konstr. ø42,4x2,9		17	S235JR EN 10025	2,82/m	84,6	
1	Balustrady pomostowe					131,7	
3m	Bednarka N25x5		16	S235JR EN 10025	0,98/m	3	
50m	Bednarka N180x4		15	S235JR EN 10025	5,65/m	282,5	
6	Konsola K2	1–15xxx	14		4,7	28,2	
6	Konsola K1	1–15xxx	13		4,5	27	
2	Wspornik W6	1–15xxx	12		22,8	45,6	
1	Wspornik W5	1–15xxx	11		–	29,4	
3	Wspornik W4	1–15xxx	10		20,6	82,4	
2	Wspornik W3	1–15xxx	9		19,1	38,2	
1	Wspornik W2	1–15xxx	8		–	28,1	
1	Wspornik W1	1–15xxx	7		–	14,9	
2	Drabina D2	1–15xxx	6		61,1	122,2	
1	Drabina D1	1–15xxx	5		–	72,2	
1	Rama 4	1–15xxx	4		–	154,3	
1	Rama 3	1–15xxx	3		–	194,4	
2	Rama 2	1–15xxx	2		129,8	259,6	
1	Rama 1	1–15xxx	1		–	197,7	

Uznacz. zmiany: Data: Podpis: Nazwisko:

Konstruował	M.Kowalski	2024.05.21	Obiekt: Cementownia ODRA S.A.	Nr zespołu: 20.00	Zakład: T1
Sprawdził	T.Jaros	–"–	Typ urządzenia: –	Zastępuje rysunek nr: –	
Zatwierdził	R.Gwiazdowicz	2024.05.21			

Nazwisko / Data

Nazwa przedmiotu: Pomosty obsługowe wymiennika

Masa: 2303 kg kg

Podziałka: 1:40 1:1

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S. A.
Tarnowskie Góry ul.Opolska 23
tel: (32) 285 46 21 fax: (32) 285 26 37 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl

Nr rysunku: 1–1511503

Rew. 0

Autorskie prawa majątkowe do niniejszego rysunku przysługują CBKK SA. Tarnowskie Góry, o ile nie zostały przeniesione na Zamawiającego na podstawie umowy lub w innej formie. Kopiowanie lub wykorzystanie go w inny sposób bez pisemnej zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Naruszenie praw CBKK SA będzie dochodzone na drodze sądowej.