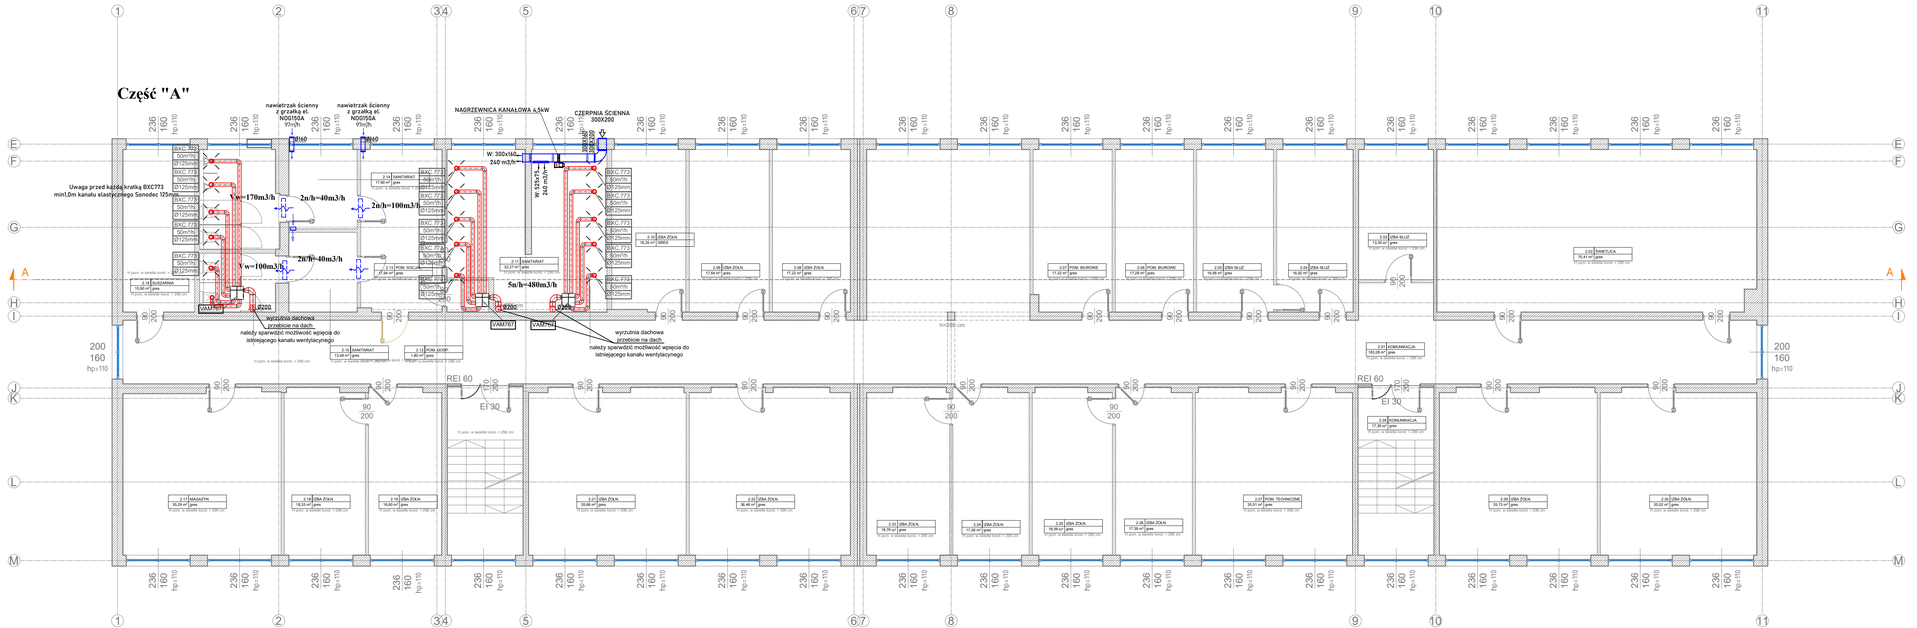

Uwaga!

1. Podłączenia armatury oraz urządzeń zgodnie z kartami produktów.
2. Wszelkie wymiary, prowadzenia instalacji, miejsca przebić otworów sprawdzić na miejscu budowy.
3. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród w technologii właściwej dla rodzaju i średnic przewodów.
4. W miejscach lokalizacji wentylatorów kanałowych, przepustnic przewidzieć dostęp do strony obsługowej.
5. Przedstawiony rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym opracowania i projektami branżowymi, w przypadku rozbieżności przed rozpoczęciem prac skontaktować się z projektantem.
6. Wszelkie kolizje z istniejącą konstrukcją rozpatrywać w warunkach budowy.
7. W sprawach nieokreślonych przedstawioną dokumentacja obowiązują:
   - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
   - Prawo budowlane.

LEGENDA:

- kanały/kształtki nawiewne
- kanały/kształtki wywiewne
- elementy nawiewne (anemostaty ze skrzynkami rozpr., kratki 2-rzędowe z przep.)
- transfer powietrza (podcięcie lub kratka w drzwiach)
- przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe na kanale

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

INSTALACJA WENTYLACJI-Rzut piętra II

IS-10
nr. rysunku

Remont budynku Nr 27
nazwa, adres

DZ. NR EW: 146510_8.0616.10/4.

1:100
skala

SKARB PAŃSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021
inwestor, adres

ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909. Warszawa

PT
stadium

projektant:
mgr inż. Karolina Bartkowiak
nr upr. WKP/0139/POOS/10
upr. bud. w spec. sanit.do proj. bez ogr.

asystent:

sprawdzający:
mgr inż. Irmina Ziółkowska
nr upr. WKP/0358/POOS/09
upr. bud. w spec. sanit. do proj. bez ogr.

sanit.
branża

01.2024
data