


# KONCEPCJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z CHŁODZENIEM ORAZ INSTALACJI GRZEWczyCH DLA CZĘŚCI „A” I „B” BUDYNKU WZ I WMiTT

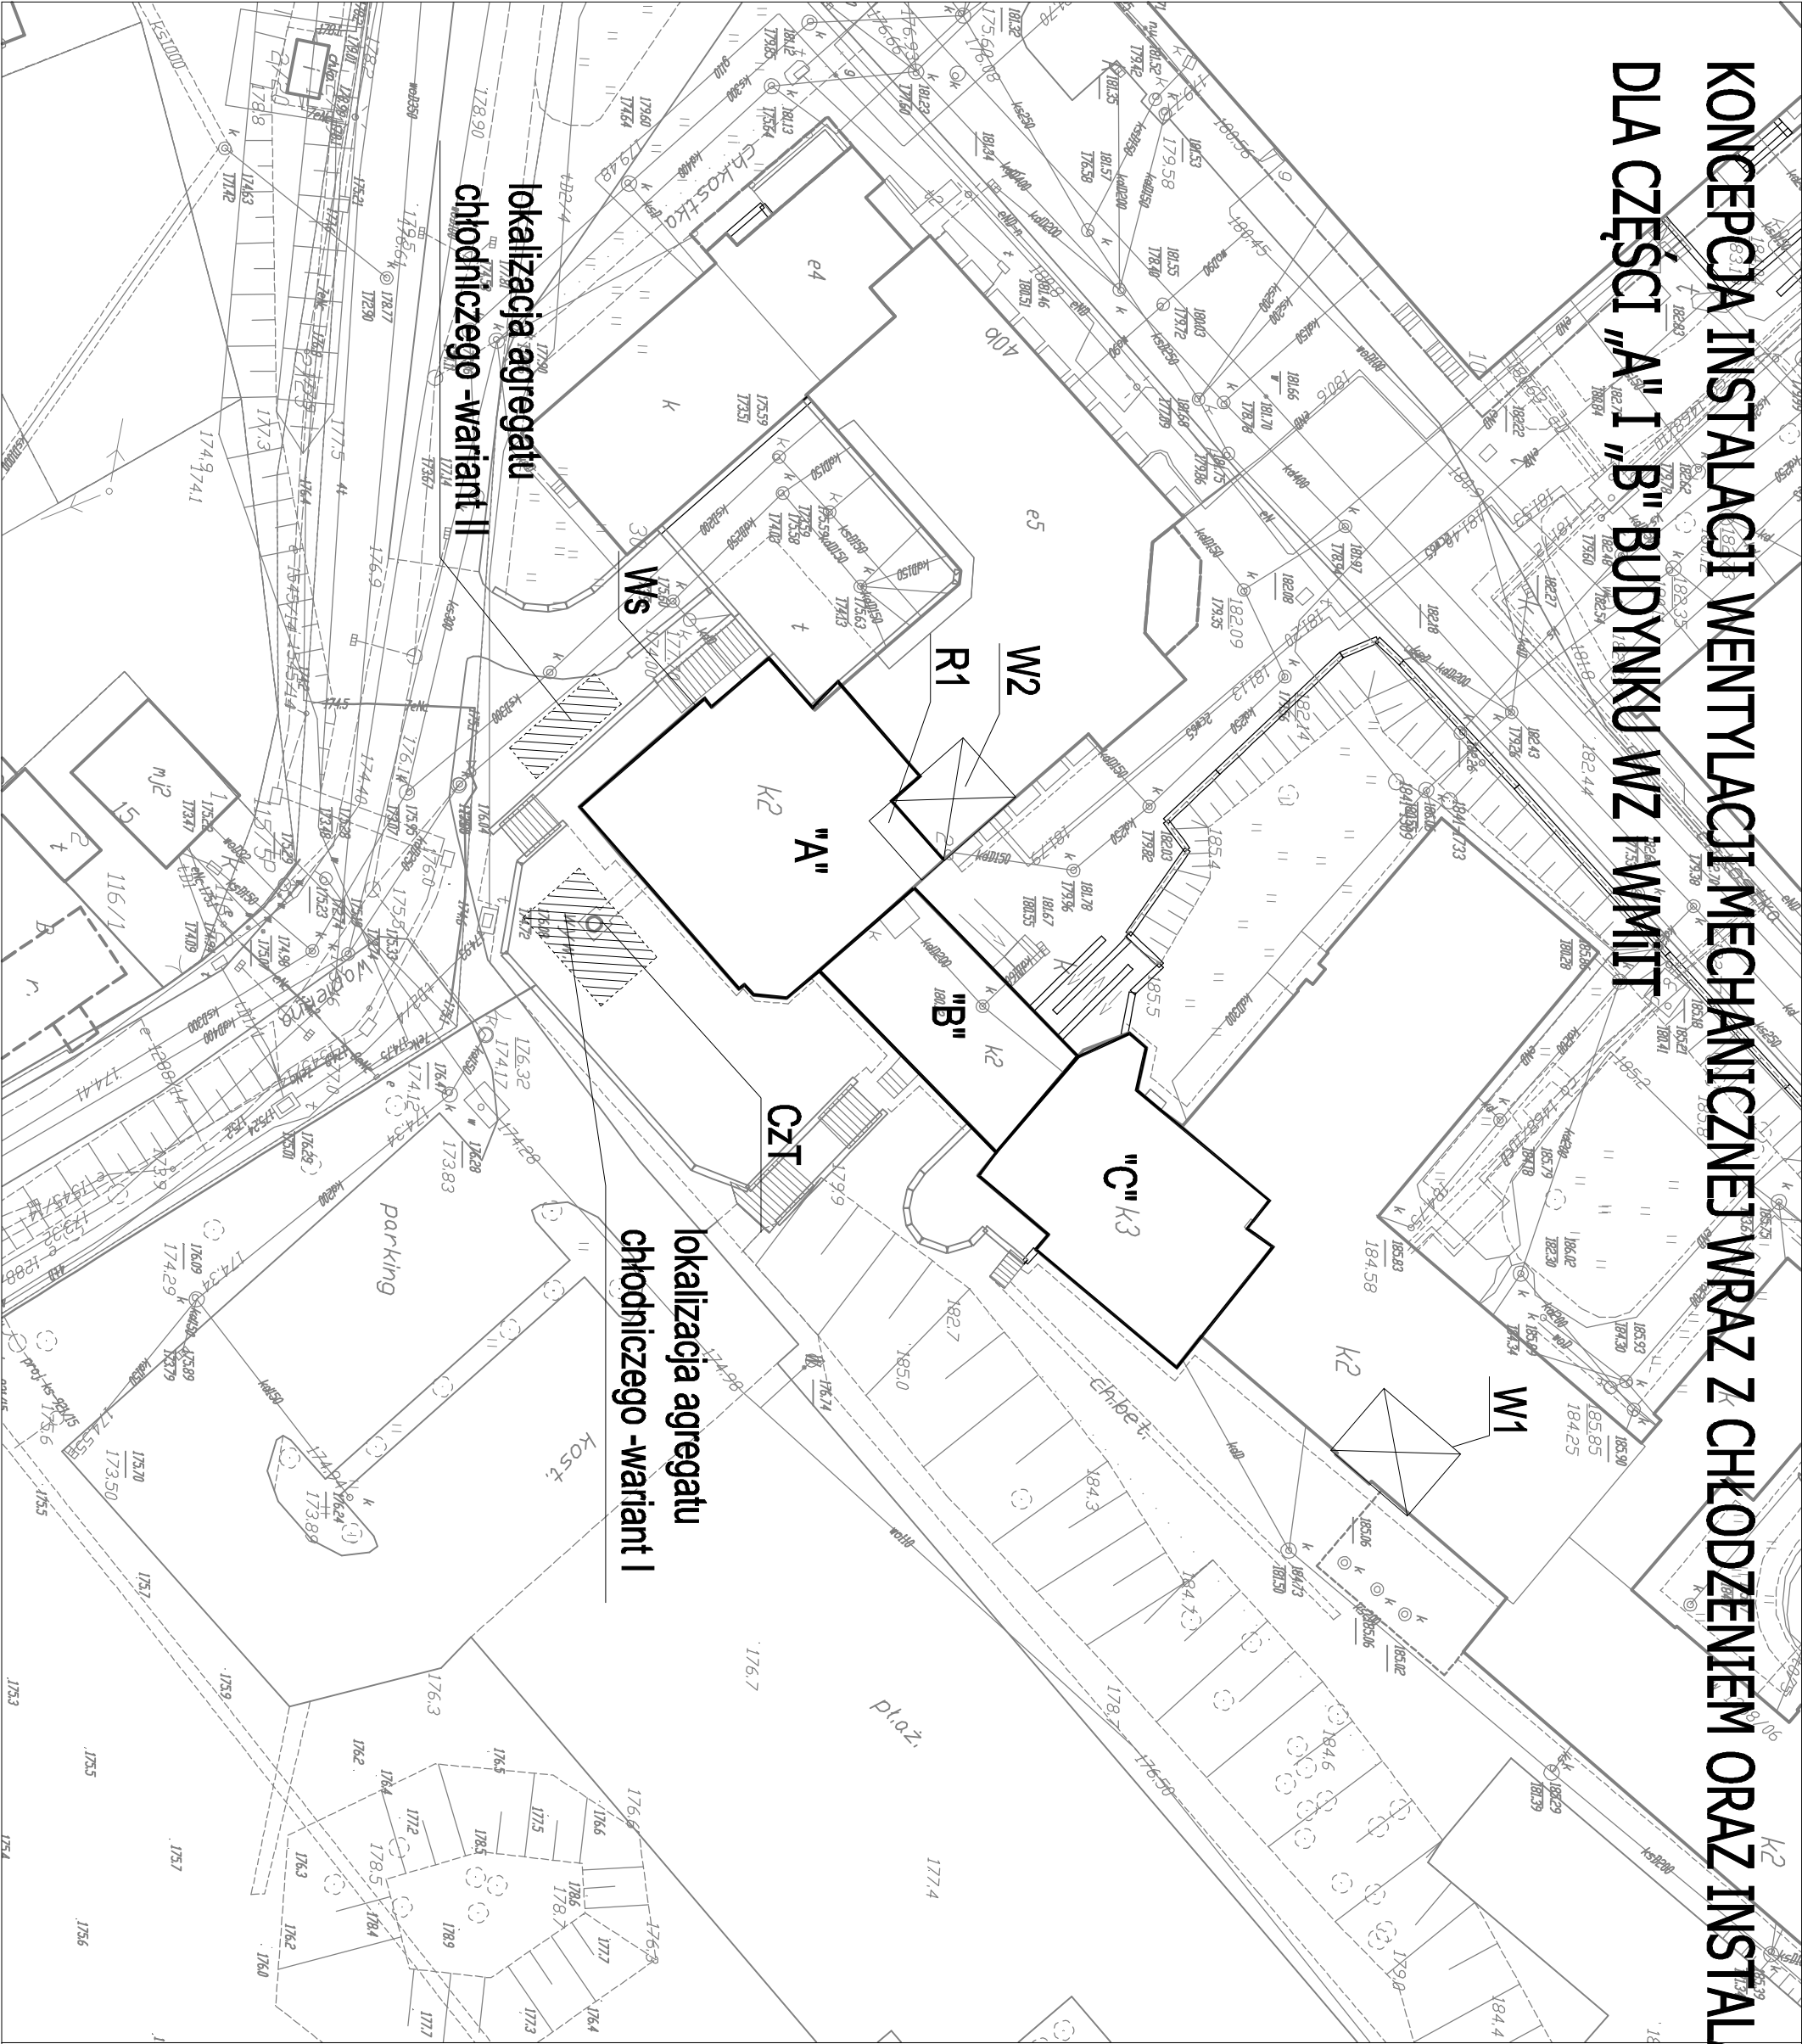

Oznaczenia:

”A” - Segment A budynku WZ i WMiTT z aulą wykładową i maszynownią wentylacyjną.

”B” - Segment B budynku WZ i WMiTT (łącznik)

”C” - Segment C budynku WZ i WMiTT (łącznik)

W1 - Węzeł ciepły w budynku głównym WZ i WMiTT

W2 - Nowy węzeł ciepły w budynku głównym WIŚ WZ (docelowo zasilający budynek WIŚ oraz segment ”A” i ”B”)

R1 - Pomieszczenie rozdzielaczy zasilających segment ”A” i ”B” (rozdzielacze włączyć do węzła W2)

CZT - Istniejąca terenowa czepnia powietrza dla pomieszczenia auli (do przebudowy).

Ws - Istniejąca wyrzutnia ścienna (pod dachem pomieszczenia auli)

Wariant lokalizacji agregatu wody lodowej wybrać przy uwzględnieniu parametrów akustycznych dobrego urządzenia.