


Zestawienie pomieszczeń	
Nr. pom.	Nazwa pom.
1.1	korytarz
1.2	pom. sędziów
1.3	łazienka
1.4	WC
1.5	pom. kotłowni
1.6	pom. lekarza
1.7	korytarz
1.8	pom. klubowe
1.9	wc
1.10	szatnia
1.11	umywalnia
1.12	WC
1.13	WC
1.14	WC
1.15	WC
1.16	umywalnia
1.17	szatnia
1.18	pralnia
1.19	korytarz

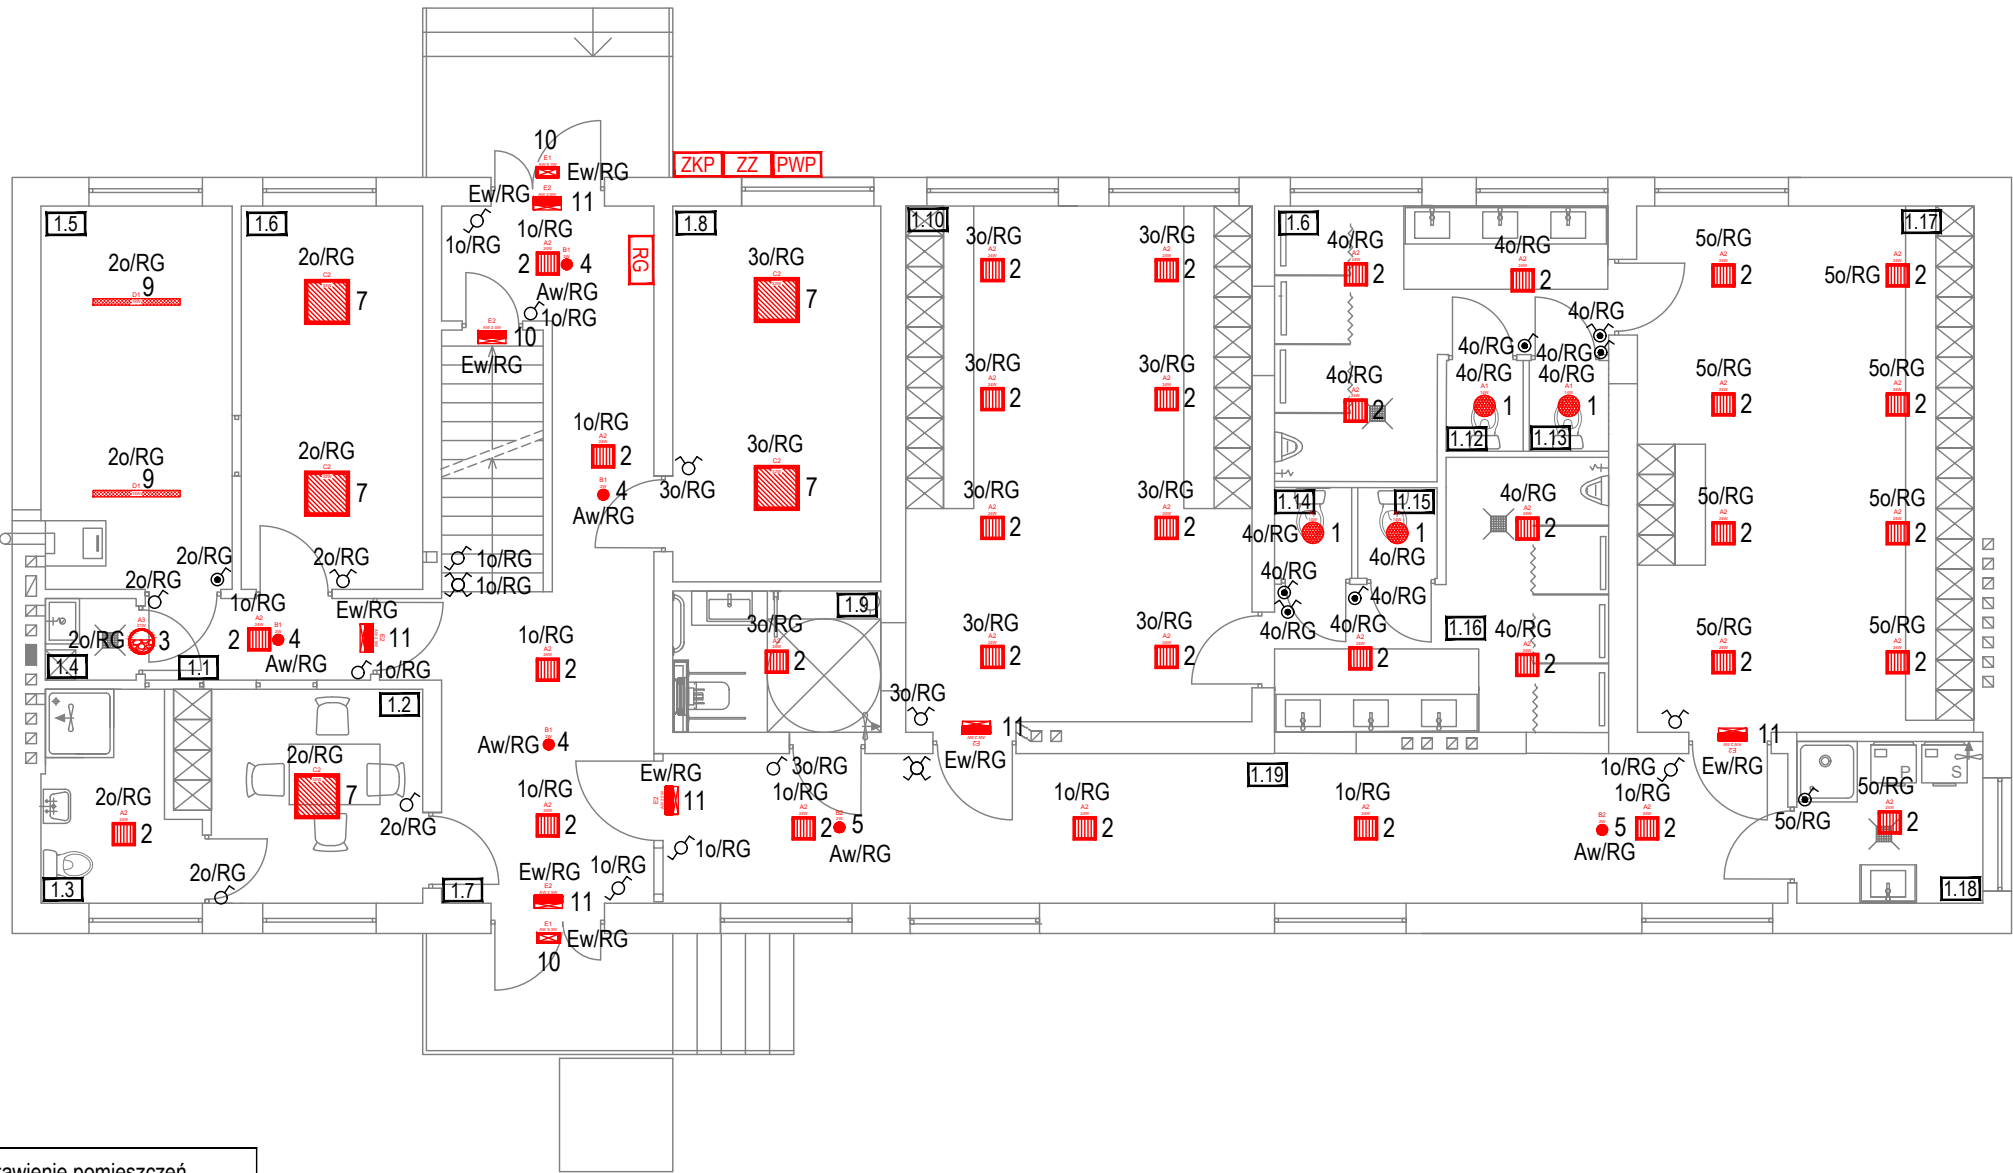

LEGENDA:

	1 Orawa GAMMA LED, 1600lm, 14W, 114lm/W, 4000K, PP, IK10
	2 Orawa SQ 300 PLUS LENS, 2300lm, 26W, 85lm/W, 4000K, OPAL, IP54
	3 Orawa DIONE LED PLUS, 2300lm, 21W, 109lm/W, 4000K, IP65
	4 Oprawa oświetlenia awaryjnego DOT CS, 2W, 250lm, 5000K, IP65, tryb pracy awaryjnej NM, czas pracy modułu awaryjnego 1h, rozsył ogólny, autotest
	5 Oprawa oświetlenia awaryjnego DOT CR, 2W, 250lm, 5000K, IP65, tryb pracy awaryjnej NM, czas pracy modułu awaryjnego 1h, rozsył ogólny, autotest
	6 Oprawa LED SQ 600, 2800lm, 18W, 151lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, UGR <19, biały, atest ENEC, atest PZH
	7 Oprawa LED SQ 600, 4700lm, 33W, 142lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, UGR <19, biały, atest ENEC, atest PZH
	8 Oprawa LED SQ 600, 3700lm, 25W, 148lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, UGR <19, biały, atest ENEC, atest PZH
	9 Oprawa TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 17W, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM ≤ 3, L70B50 116000h, IK09, atest PZH, HACCP, wymienny moduł świetlny
	10 Oprawa ewakuacyjna, 222lm, IP65, czas pracy modułu awaryjnego 1h, grzałka do baterii do -20st
	11 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, autotest
	12 Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250lm, IP65, autotest
	Łączniki instalacyjne 10A 230V, IP20
	Łączniki instalacyjne 10A 230V, IP44
	Istniejąca rozdzielnica główna

Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na etapie montażu należy skonsultować z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581		Rysunek Nr 3
Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.		
Adres inwestycji: Maków Mazowiecki ul. Sportowa 11, działka nr 1496		
Obiekt: Pawilon sportowy przy Stadionie Miejskim		
Rysunek: Instalacja oświetleniowa - parter		
Zespół projektowy:	Podpis:	Nr uprawnień:
mgr inż. Tadeusz Lis		upr. proj. w specjalności instalacyjnej Wa-101/02
		20.01.2023 r.
		SKALA 1:100