

ILOŚĆ OSOB NA KONDYGNACJI- 135  
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI- ZL III


LEGENDA:  
DROGI I KIERUNKI EWAKUACJI  
GAŚNICA  
ILOŚĆ OSOB W POMIESZCZENIU  
(X)

URZĄDZENIA ZALECANE DO ZAINSTALOWANIA W BUDYNKU:  
- HYDRANTY WEWNĘTRZNE 25  
- OŚWIETLENIE AWARYJNE  
- ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH KL4, KL2  
ORAZ NOWEJ KLATKI SCHODOWEJ  
- INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:


- 1 - PRZEKROCZONA DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- 2 - ZA NISKA BALUSTRADA
- 3 - SCHODY DREWNIANE
- 4 - ZA WĄSKI SPOCZNIK
- 5 - BOAZERIA DREWNIANA
- 6 - ZA WĄSKIE SCHODY

Wydział Kontroli i Rozpoznawczy  
Komenda Wojewódzka  
Poznań

INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57 60-770, Poznań		
INWESTYCJA	Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym oraz ochrony przeciwpożarowej dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu		
LOKALIZACJA	ul. Mickiewicza 31 60-853 Poznań		
STADIUM	EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO		
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DEMURG			
ul. Lubuskiego 2 Pl. 60-348 Poznań tel./fax 61 834 11 11 www.demurg.com.pl			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Lech Janiak	350/88 rozczyna się zaległości przebiegałymi	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mikołaj Jankowski	NP/0118/P/00/05 rozczyna się białymi w specjalności konstrukcyjnej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Alicja Gollusńska		
OPRACOWAŁ			
TREŚĆ RYS.			SKALA

DATA	13 CZERWCA 2017	NR KONTRAKTU	001816
BRANŻA	NR REWIZJI	01	NR RYSUNKU
PPOŻ			04

Projektant: mgr inż. Mikołaj Jankowski, mgr inż. Alicja Gollusńska, mgr inż. Lech Janiak  
Wzrost: 1,75m, Ciężar ciała: 75kg, Ciężar ciała: 75kg, Ciężar ciała: 75kg

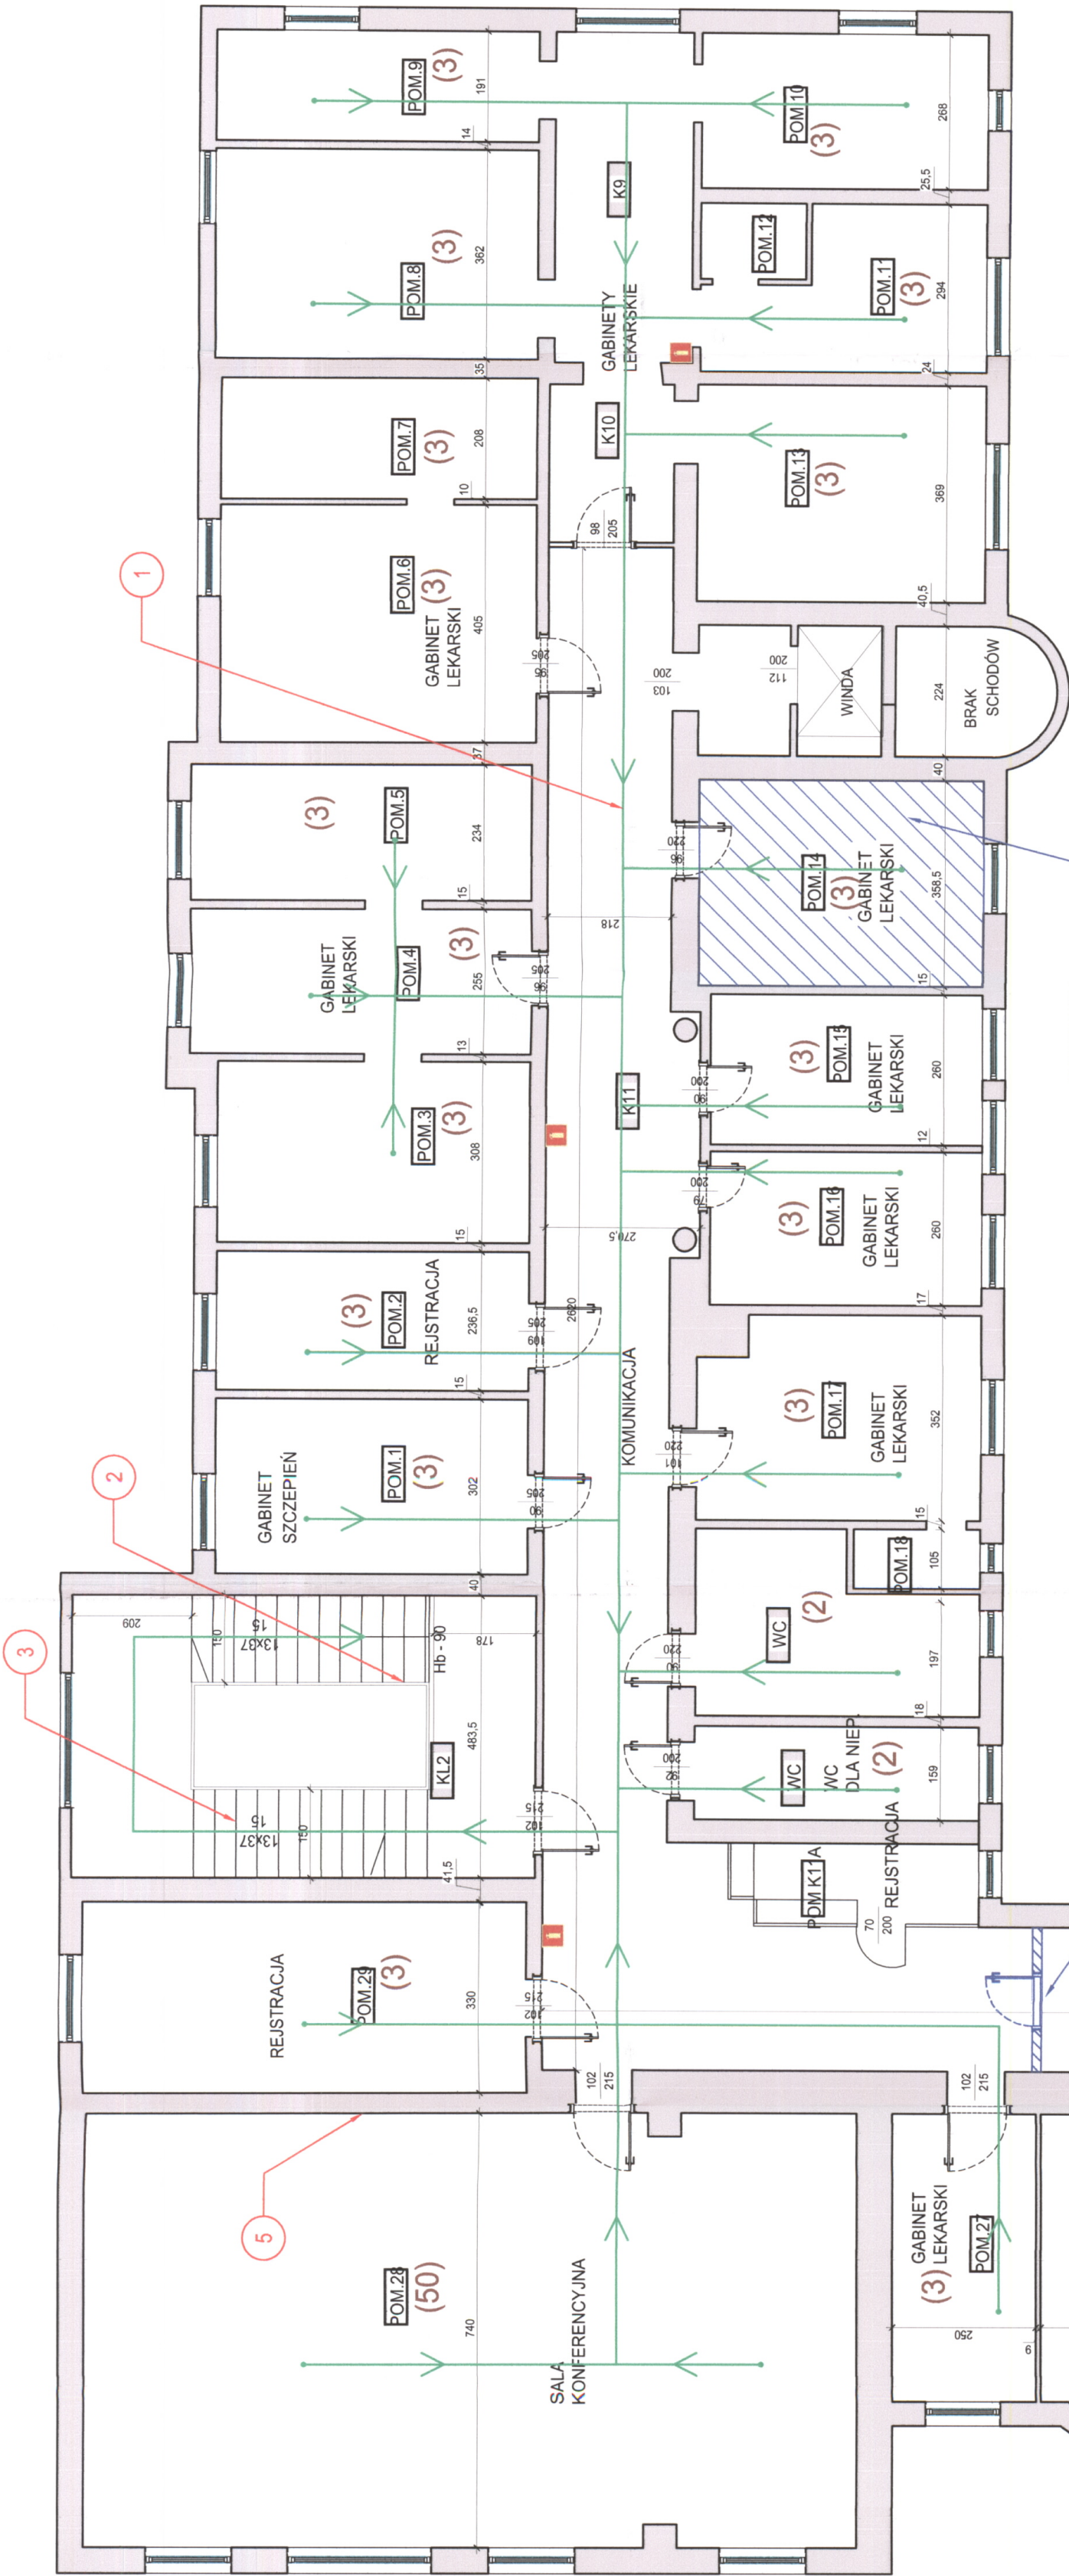

WARIANT I:  
PROPONOWANA  
LOKALIZACJA NOWEJ  
KLATKI SCHODOWEJ

DRZWI  
DYMOSZCZELNE

