
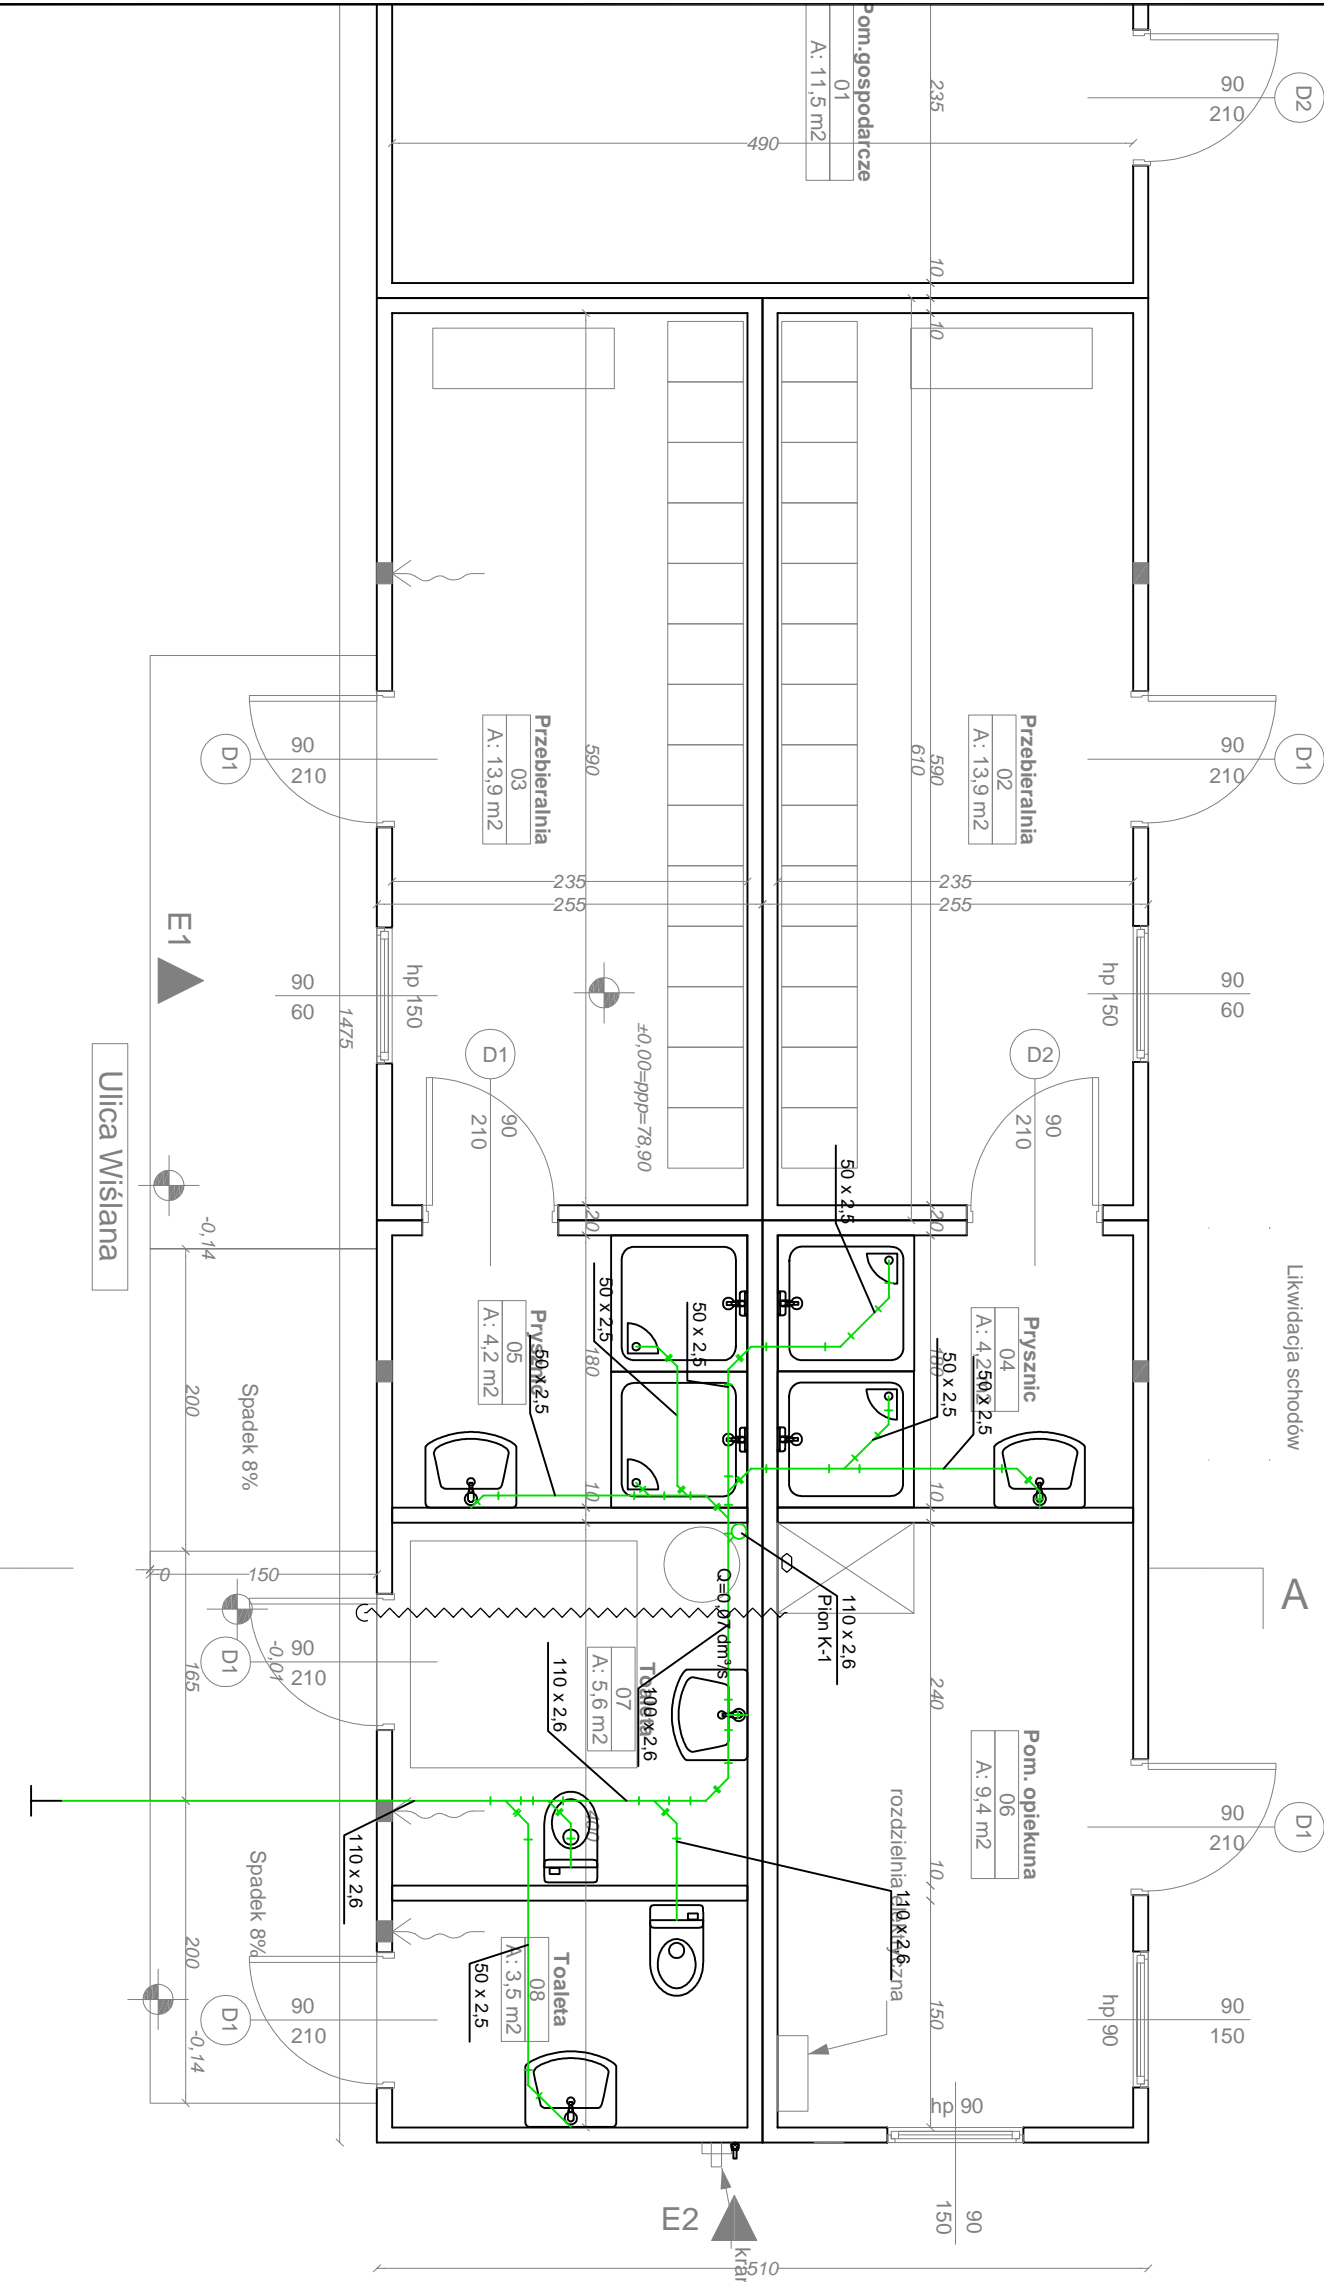


Legenda:

- Instalacja kanalizacyjna
- Instalacja kanalizacyjna prowadzona kablem grzewczym oraz płaszczem ochronnym z blachy stalowej
- na zewnątrz budynku w izolacji chroniona kablem grzewczym

- Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć kablem grzewczym oraz płaszczem ochronnym z blachy stalowej
- Przed montażem przewodów należy sprawdzić na budowie trasę prowadzenia przewodów oraz wysokość
- Ostateczna koordynacja instalacji będzie wykonana przez podwykonawcę na budowie i umieszczona w projektach montażowych
- Rysunek stanowi fragment opracowania i należy rozpatrywać go razem z kompletem dokumentacji technicznej



Opracowanie: tima			
<b>sandes</b>			
SANDES Maciej Żelechowski 05-092 Łomianki ul. Malarzka 32 m.p.: 118-146-25-31 web: www.sandes.pl e-mail: biuro@sandes.pl tel.: +48 609-580-744			
Tytuł inwestycji: Projekt architektoniczno-budowlany zaplecza sportowego boiska "ORLIK nr 1" przy ulicy Wiślanej w Łomiankach			
Faza projektu: Projekt techniczny			
Branża: Instalacje sanitarne			
Inwestor: ---			
Adres inwestycji: 05-092 Łomianki, dz. ew. 770 obręb 0010 jed. ew. 143205_5			
Tytuł rysunku: Instalacji kanalizacyjnej Rzut przyziemia			
Projektant: mgr inż. Maciej Żelechowski nr upr. MAZ/0224/PWOS/08	Podpis:		
Sprawdzający: ---	Podpis: ---		
Data wydania: 2023-05-11	Skala / format rysunku: 1:50 / A3	Numer rewizji: Rew 00	Nr rys.: IS-02