



TKL podtynkowa IP-40

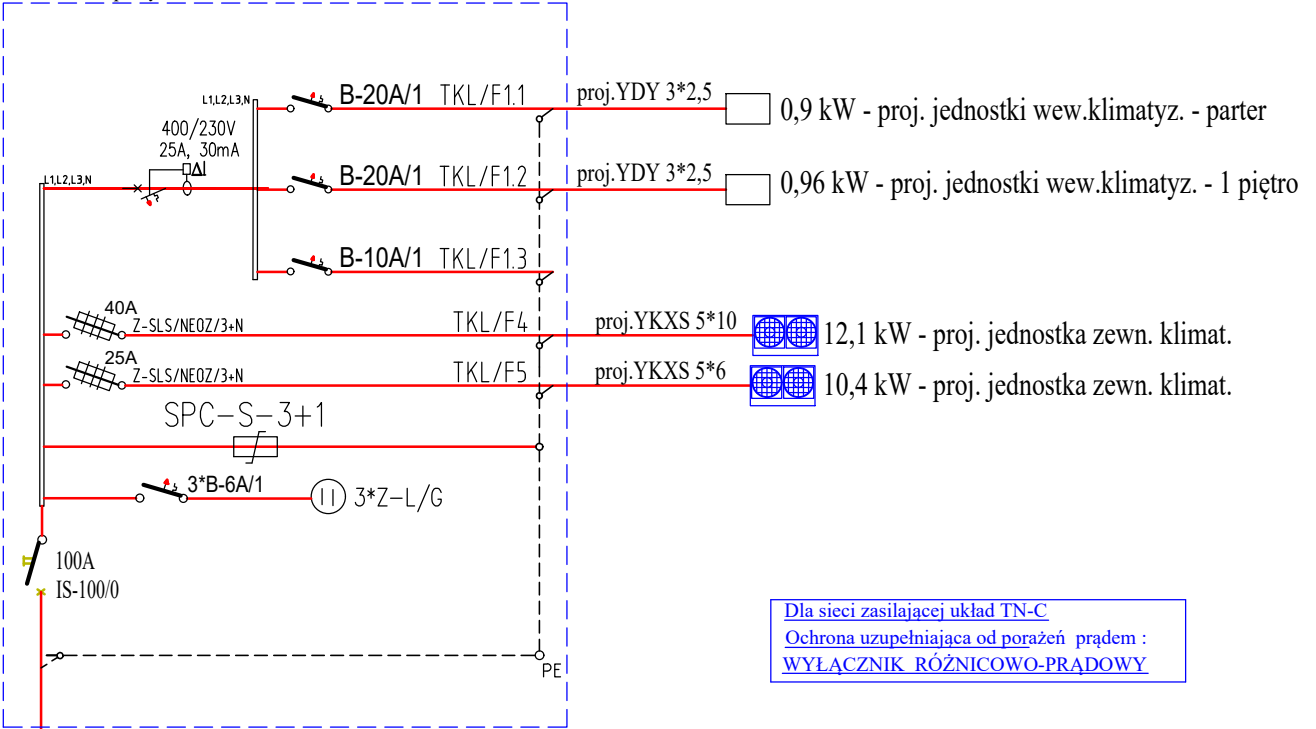

Dla sieci zasilającej układ TN-C
 Ochrona uzupełniająca od porażenia prądem :
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

Pi=24,36kW
 Ps=24,36kW
 Is=37,85A

5xLgY16 w HDPE 75

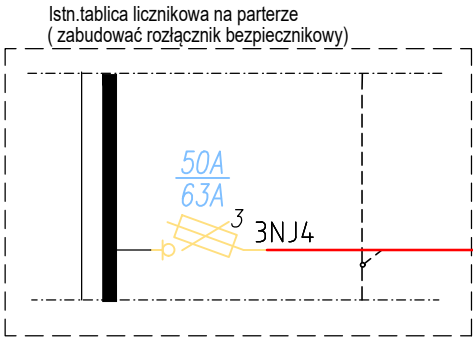

"ENVI - PROJEKT" BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH. TOMASZ LEJA 45 - 720 OPOLE, UL. KOSZYKA 6/23 TEL. (77)4573348, 604233812			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Giesia <small>Upr. nr 195/91/Op.</small>	12 2019	
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ewald Mrugała <small>Upr. nr 201/91/Op.</small>	12 2019	
INWESTOR:	Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa		
ADRES:	Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa	Skala	Nr rys.
Schemat ideowy rozdzielnicy TKL		-----	IE-3