


T R Z E C I O E R S F E D O C E N T R A L I

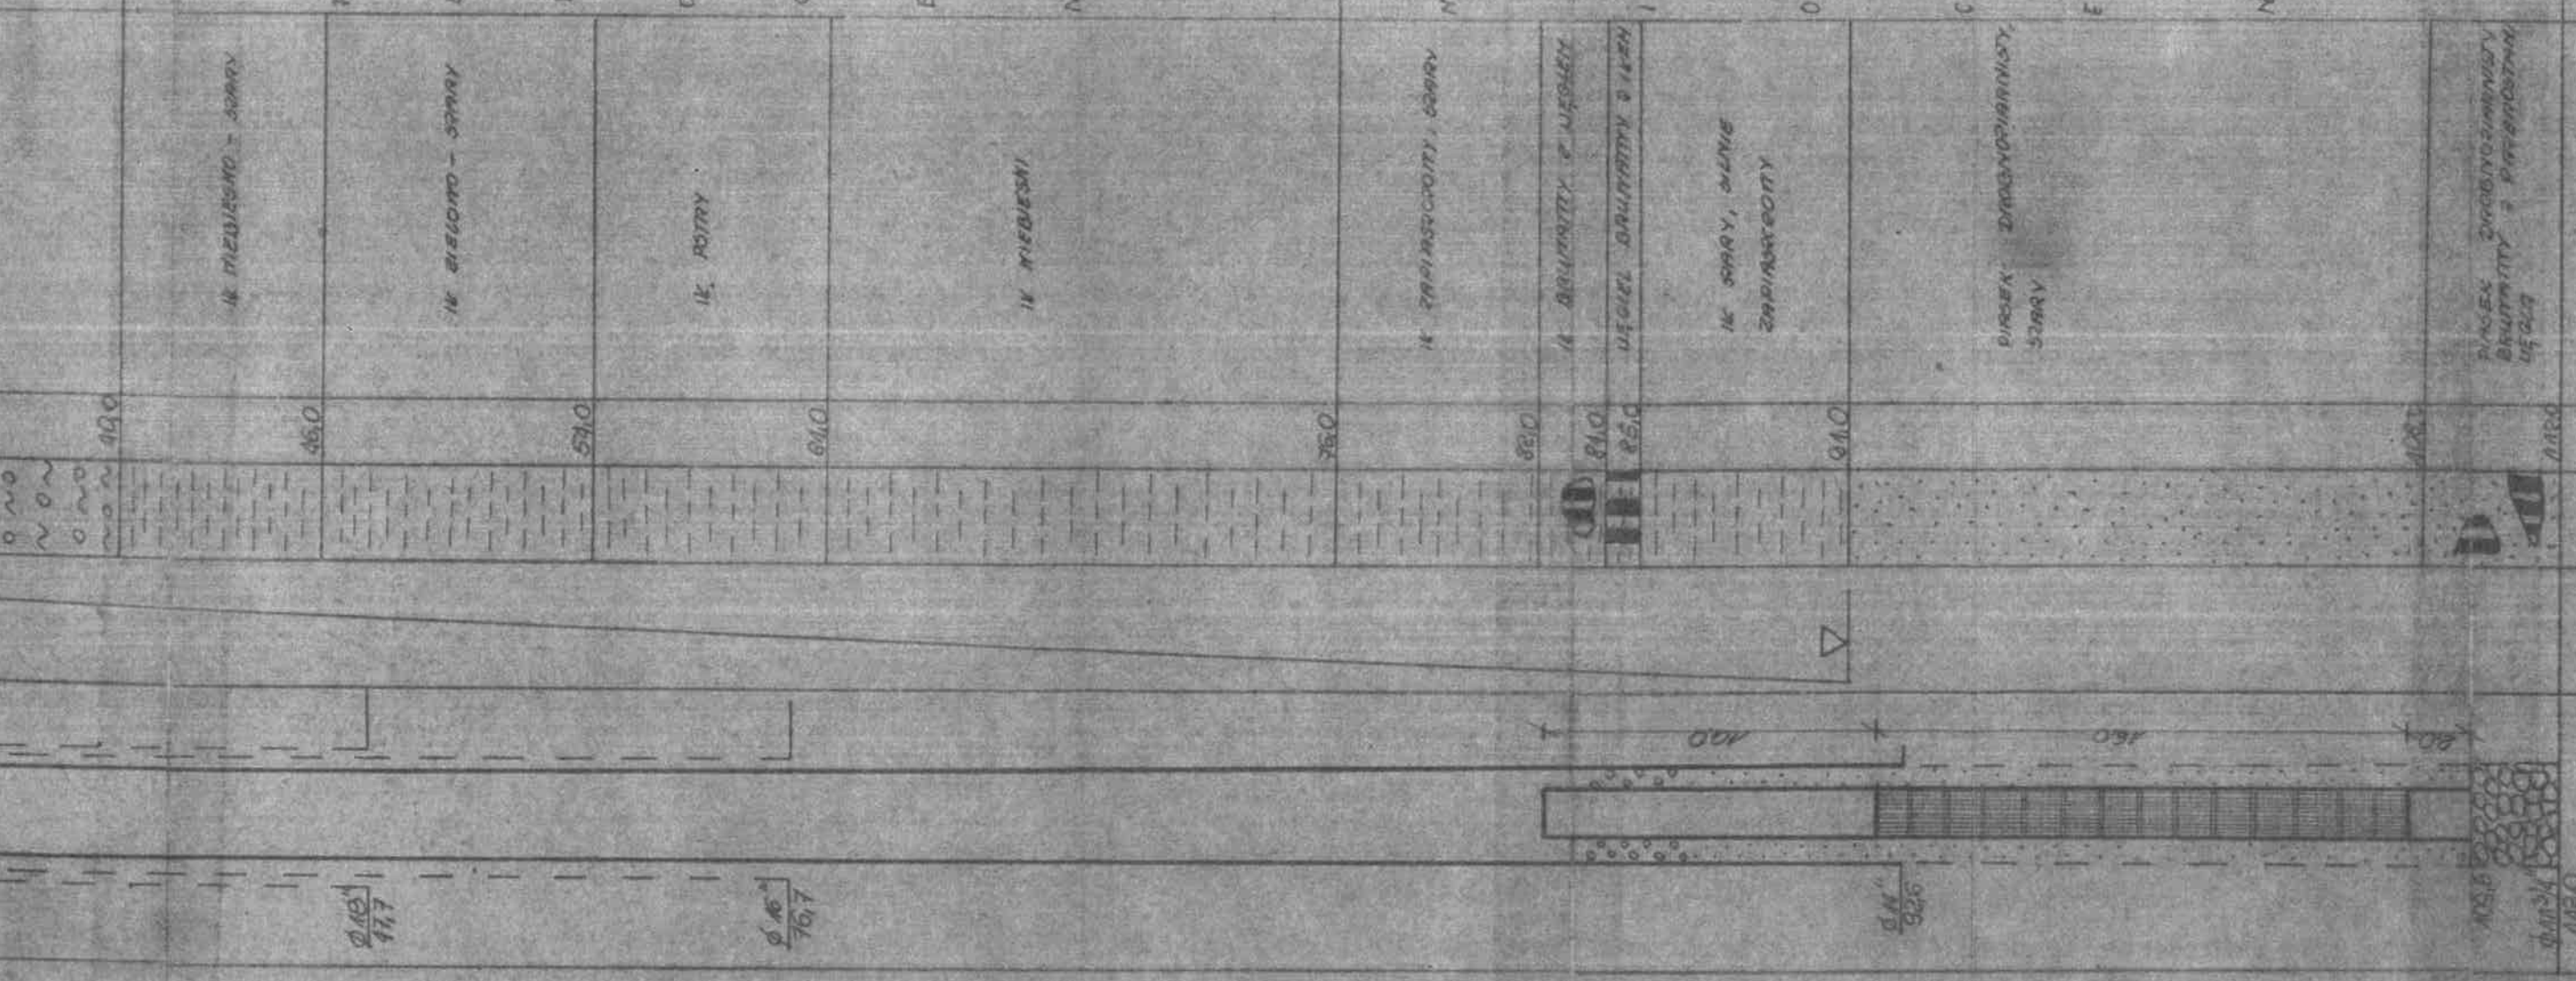

ANALIZA WODY OH
 110/11/00/15
 STANIA 23.01.2015

METODA:
 BARWA - 5 mg/l
 ZAPACH - 20 mg/l
 CIEPLOTY - 2.18
 TŁ. CI. - 7.2 pH
 ZELAZO Og - 16.80
 CHLORKI - 0.3 mg/l
 MANGAN - 8.0 mg/l
 SIARCZANIV - 0.2 mg/l
 MIKROB. - 37.1 mg/l
 NIEMO DOU = 50

BREITACHWAQUE:
 - RURA POFILTRUJĄCA
 φ 100 mm DŁ 20 m
 - CIEŚĆ CEMENTNA FILTRU
 φ 100 mm DŁ 10.0
 SIATKA NYLON. OR. 1A
 - RURA POFILTRUJĄCA
 φ 100 mm DŁ 10.0 m