



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli obrotowych dla ZZOZ w Wadowicach.

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	Fotel obrotowy biurowy siatka czarny	szt.	20
2	Fotel obrotowy biurowy eco skóra i tapicerka	szt.	40

Wymagania (dotyczy foteli z pozycji 1 i 2):

Cechy fizyczne krzesła:

- obrotowe, ergonomiczne, miękkie, tapicerowane, wysokie oparcie, wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych
- tapicerowane miękkie siedzisko z pianką o dużej gęstości – T30 (30kg/m³),
- tapicerka krzesła wykonana z:
 - materiału zmywalnego (eko-skóra), odpornego na dezynfekcję (poz. 2),
 - oparcie tapicerowane siatką typu runner, siedzisko tapicerowane tapicerką typu runner, nie dopuszcza się klejenia tapicerki na siedzisku (poz. 1)
- kolor tapicerki – czarny


Cechy funkcjonalne i wymiary krzesła:

- a) zapewniająca stabilność, pięcioramienna **chromowana** podstawa krzesła wyposażona w samohamowne kółka do powierzchni twardych i miękkich
- b) podłokietniki z możliwością regulowania wysokości,
- c) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylecia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej,
- d) krzesło powinno posiadać takie funkcjonalności jak:
 - regulacja wysokości oparcia
 - regulacja pochylecia oparcia w zakresie min. 5° do przodu i min. 30° do tyłu z funkcją typu „anti-shock” (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza w plecy),
 - możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji,

- płynna regulacja wysokości siedziska (wraz z oparciem) w zakresie, co najmniej 400mm÷500mm ($\pm 10\%$), licząc od podłogi,
 - regulacja podłokietników (wysokość)
- e) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów , tj.:
- szerokość oparcia min. 450 - 500 mm
 - wysokość oparcia 540 – 600 mm, (700 dla krzeseł z oparciem siatkowym)
 - długość siedziska 480 - 510 mm ($\pm 10\%$),
 - szerokość siedziska: 480 mm ($\pm 10\%$),
- f) obciążenie krzesła min 130 kg

Pozostałe wymagania:

- a) krzesło musi posiadać atest badań wytrzymałościowych- oświadczenie producenta
- b) krzesło musi posiadać protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy- oświadczenie producenta
- c) krzesło musi posiadać raport z badania odporności tkaniny tapicerki na ścieranie min. 10 000 cykli Martindale, zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2: 2000 lub równoważną,
- d) krzesło musi posiadać raport z badania zapalności tkaniny zgodnie z normą: EN 1021- 1: 2006 (tłący papieros) lub równoważną, EN 1021 -2:2006 (równoważnik płomienia zapalaki) lub równoważną

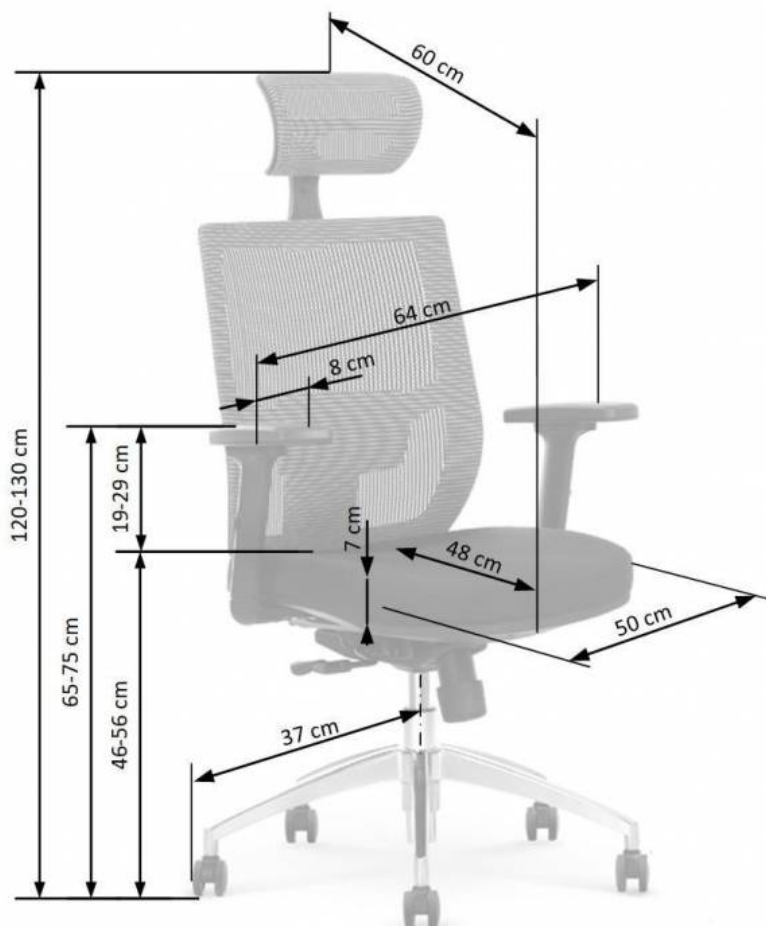

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.