LEGENDA

Przewód zasilający

Przewód powrotny

P01: Pion Instalacji C.O.

0.10 +16 °C
Φwym: 357 W
Opis pomieszczenia

Opis grzejnika

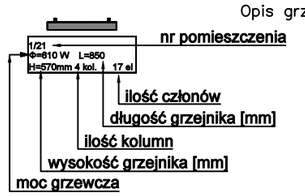

UWAGA:

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielajace różne strefy pożarowe wykonać za pomocą przepustów p. poż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody budowlanej. Przejścia p.poż. rur stalowych wykonać z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masą ogniochronną.

Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem stref pożarowych wykonać w tulejach ochronnych stalowych dłuższych o 3cm z każdej strony od grubości przegrody i średnicy dwie dymensje większej niż rura przewodowa.

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze	Faza: Projekt Techniczny
Adres inwestycji: ul. Sprzymierzonych 9; 58–560 Jelenia Góra powiat: m. Jelenia Góra; gmina: m. Jelenia Góra działka nr ewidencyjny: 6/2 jednostka ewid.: 026101_1,m. Jelenia Góra obręb ewid.: 0005, Cieplice – V	Branża: sanitarna
Inwestor: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58–500 Jelenia Góra	Data: 18.04.2021 r.
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02–530 Warszawa e–mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512–37–41–007	

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Orzeł	LUB/0384/PBS/15	
Projektant	mgr inż. Agata Stankiewicz	LUB/0390/PWBS/15	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		

Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
Rzut I piętra– instalacja CO	1:100	CO 04