


BUDYNEK NR 2 – RZUT PIĘTRA II

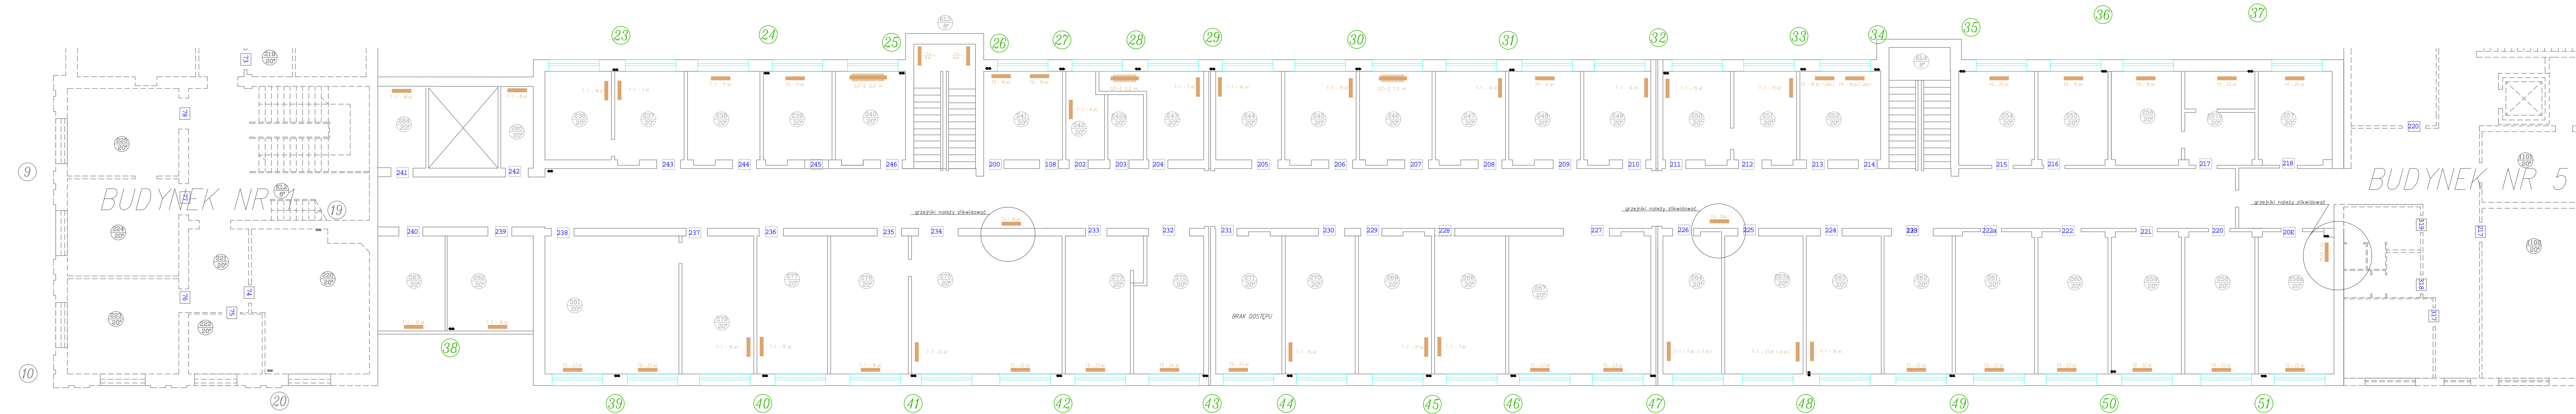

UWAGI I OZNACZENIA:


1) Oznaczenia grzejników:

T-1 - 7 el. (+/-3 el.)

- ilość ogniwi zalecana dokręcenia/odkręcenia
- typ i rozmiar grzejnika


W pomieszczeniach w których istniejące grzejniki nie pokrywają zapotrzebowanie na moc ciepłą zalecane jest zastosowanie tzw "dokrętek".
W przypadku dostarczania zbyt dużej ilości ciepła, zalecane jest odjęcie wskazanej ilości ogniw.
Zmiany dokonać wg powyższego opisu.

2) Oznaczenia pomieszczeń:


 symbol pomieszczenia
 temperatura obliczeniow

3) Min. odległość grzejników od drzwi wejściowych >1,5m

4)Wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania

 MAG INSTAL technika grzewcza i sanitarna		ul. Topolowa 37 14-200 Wieruszka	
		tel. 22 846 80 80 www.141.pl, tel. 22 846 80 80 biuro@maginstal.pl	
INWESTOR	GIEŚ BRACZKA UMOWIENI – WIEDEGAZ INSTYTUT TECHNOLOGIJ ul. Rodłańskich 6/8 WARSZAWA		
OBIEKT	GIEŚ BRACZKA UMOWIENI – WIEDEGAZ INSTYTUT TECHNOLOGIJ ul. Buchnicka 10 WARSZAWA dz. nr 6/5 obręb 70303 jedn. wód: 140319.2.2.033.5/		
NAZWA PROJEKTU	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
NAZWA RYSUNKU	BUDYNEK NR 2 – RZUT PIĘTRA 2		
SKALA	1:100	DATA	28.06.2023
ZESPÓŁ AUTORSKI		nr upraw.	podpis
PROJEKTOWAŁ			
mgr inż. <i>Jusyňa Wiślicka</i>		<i>MZ/0538/</i> <i>P005/06</i>	
OPRACOWAŁ			
inż. Ernest Klein			
SPRAWDZIŁ			
mgr inż. <i>Bartłomiej Uściński</i>		<i>MZ/0471/</i> <i>P005/10</i>	
SANITARNIA	WYKONAWCZA	0001	1
brama	faza	realiz.	nr rys.