

Prace związane z posadzkami dot. budynku A1

Schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99102


TYP 2

Wykończenie wraz z
uzupełnieniem brakującej
posadzki

Prace rozbiórkowe

Elementy istniejące do pozostawienia

Elementy projektowane

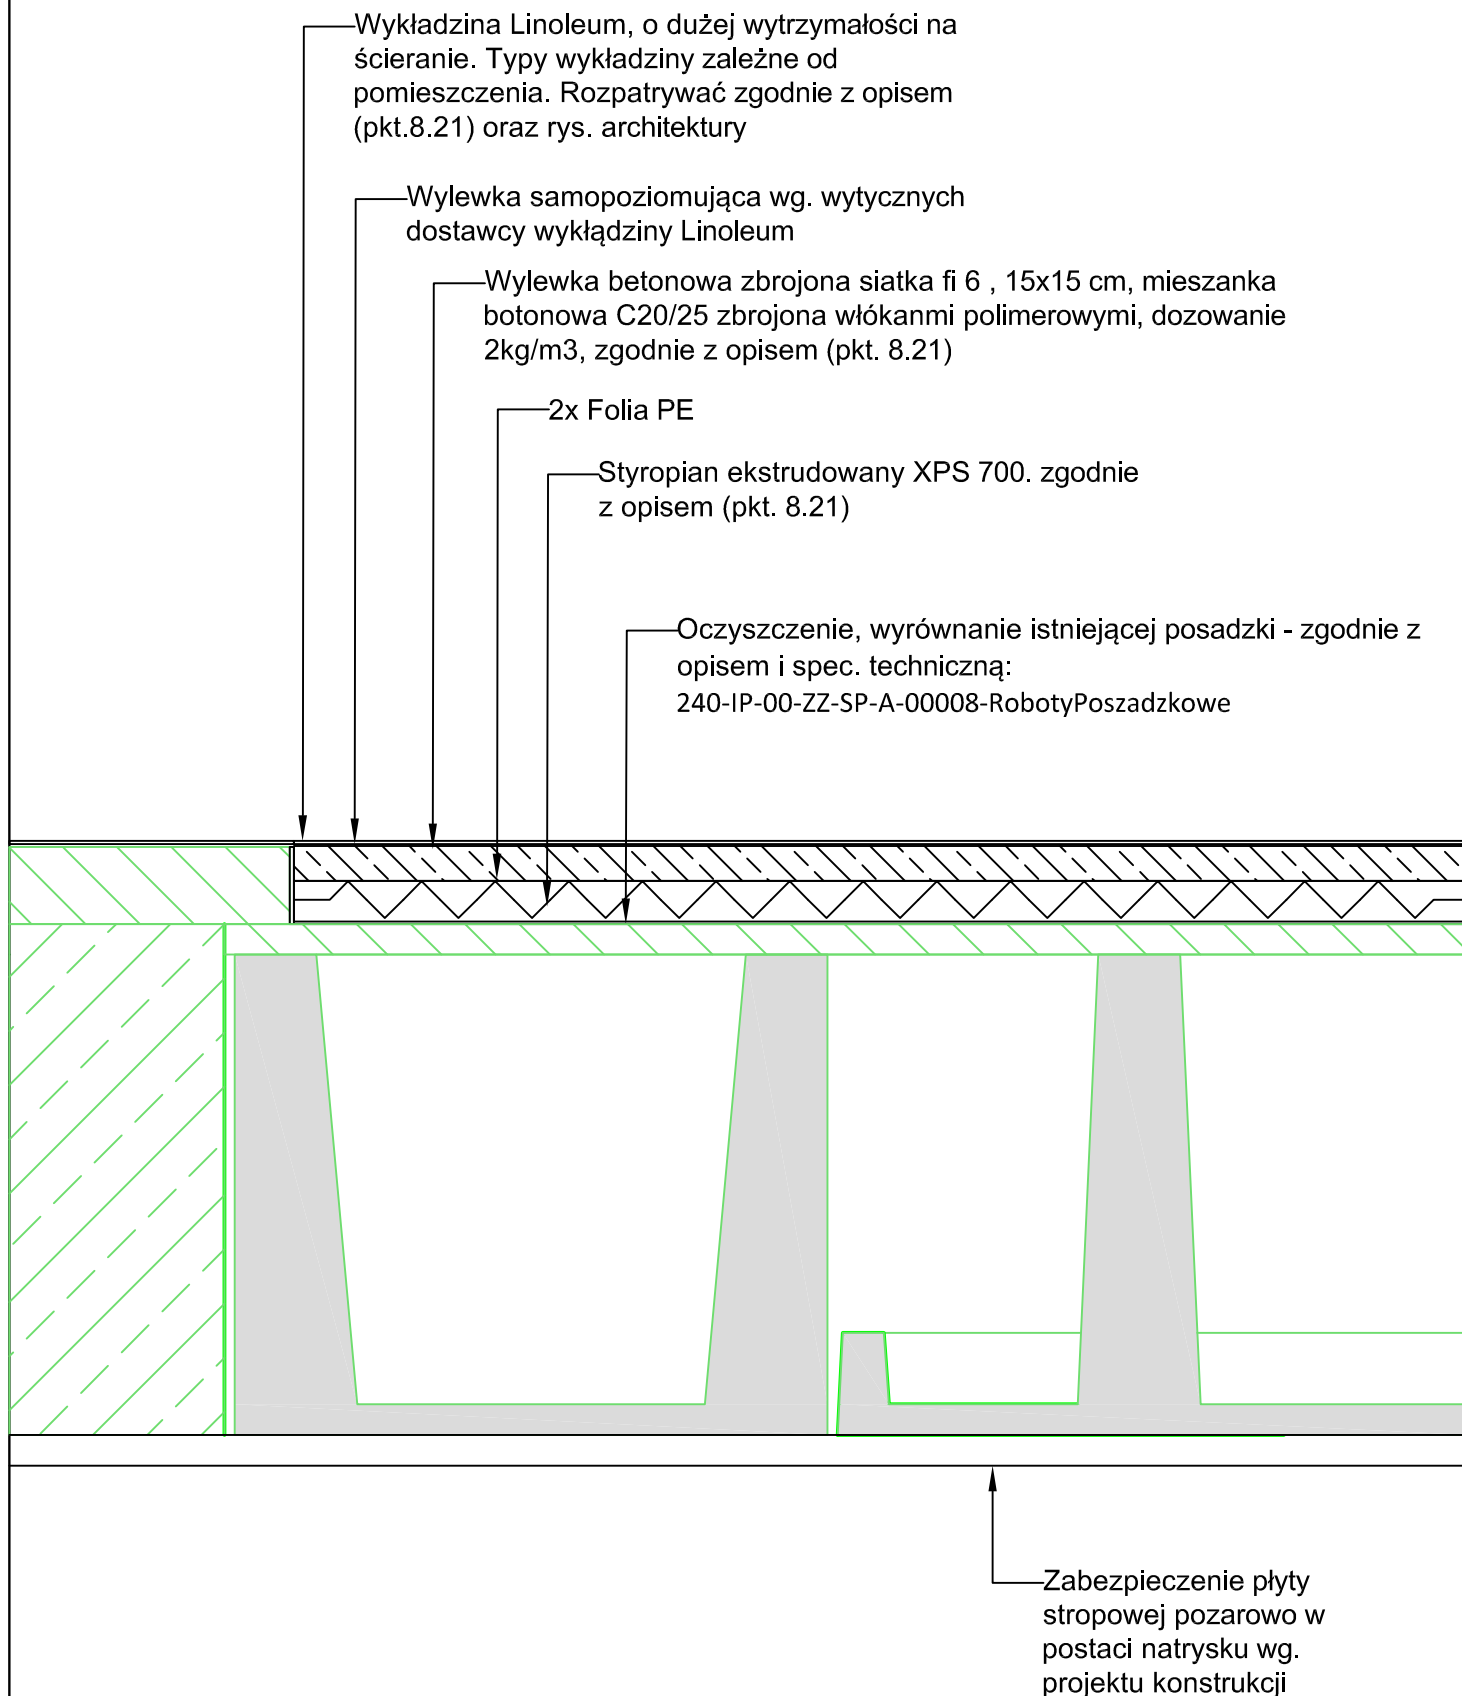

Uwaga: Schematy rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.21 - Posadzki). Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w nawierzchni posadzek wykonywać zgodnie ze specyfikacją tech. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00008-RobotyPosadzkowe. W punktach styku z istniejącymi jednostkami szpitala poziomo zrównać. Projekt prowadzenia robót budowlanych polega uzgodnieniu przez projektanta.