


BUDYNEK "E" PARTER

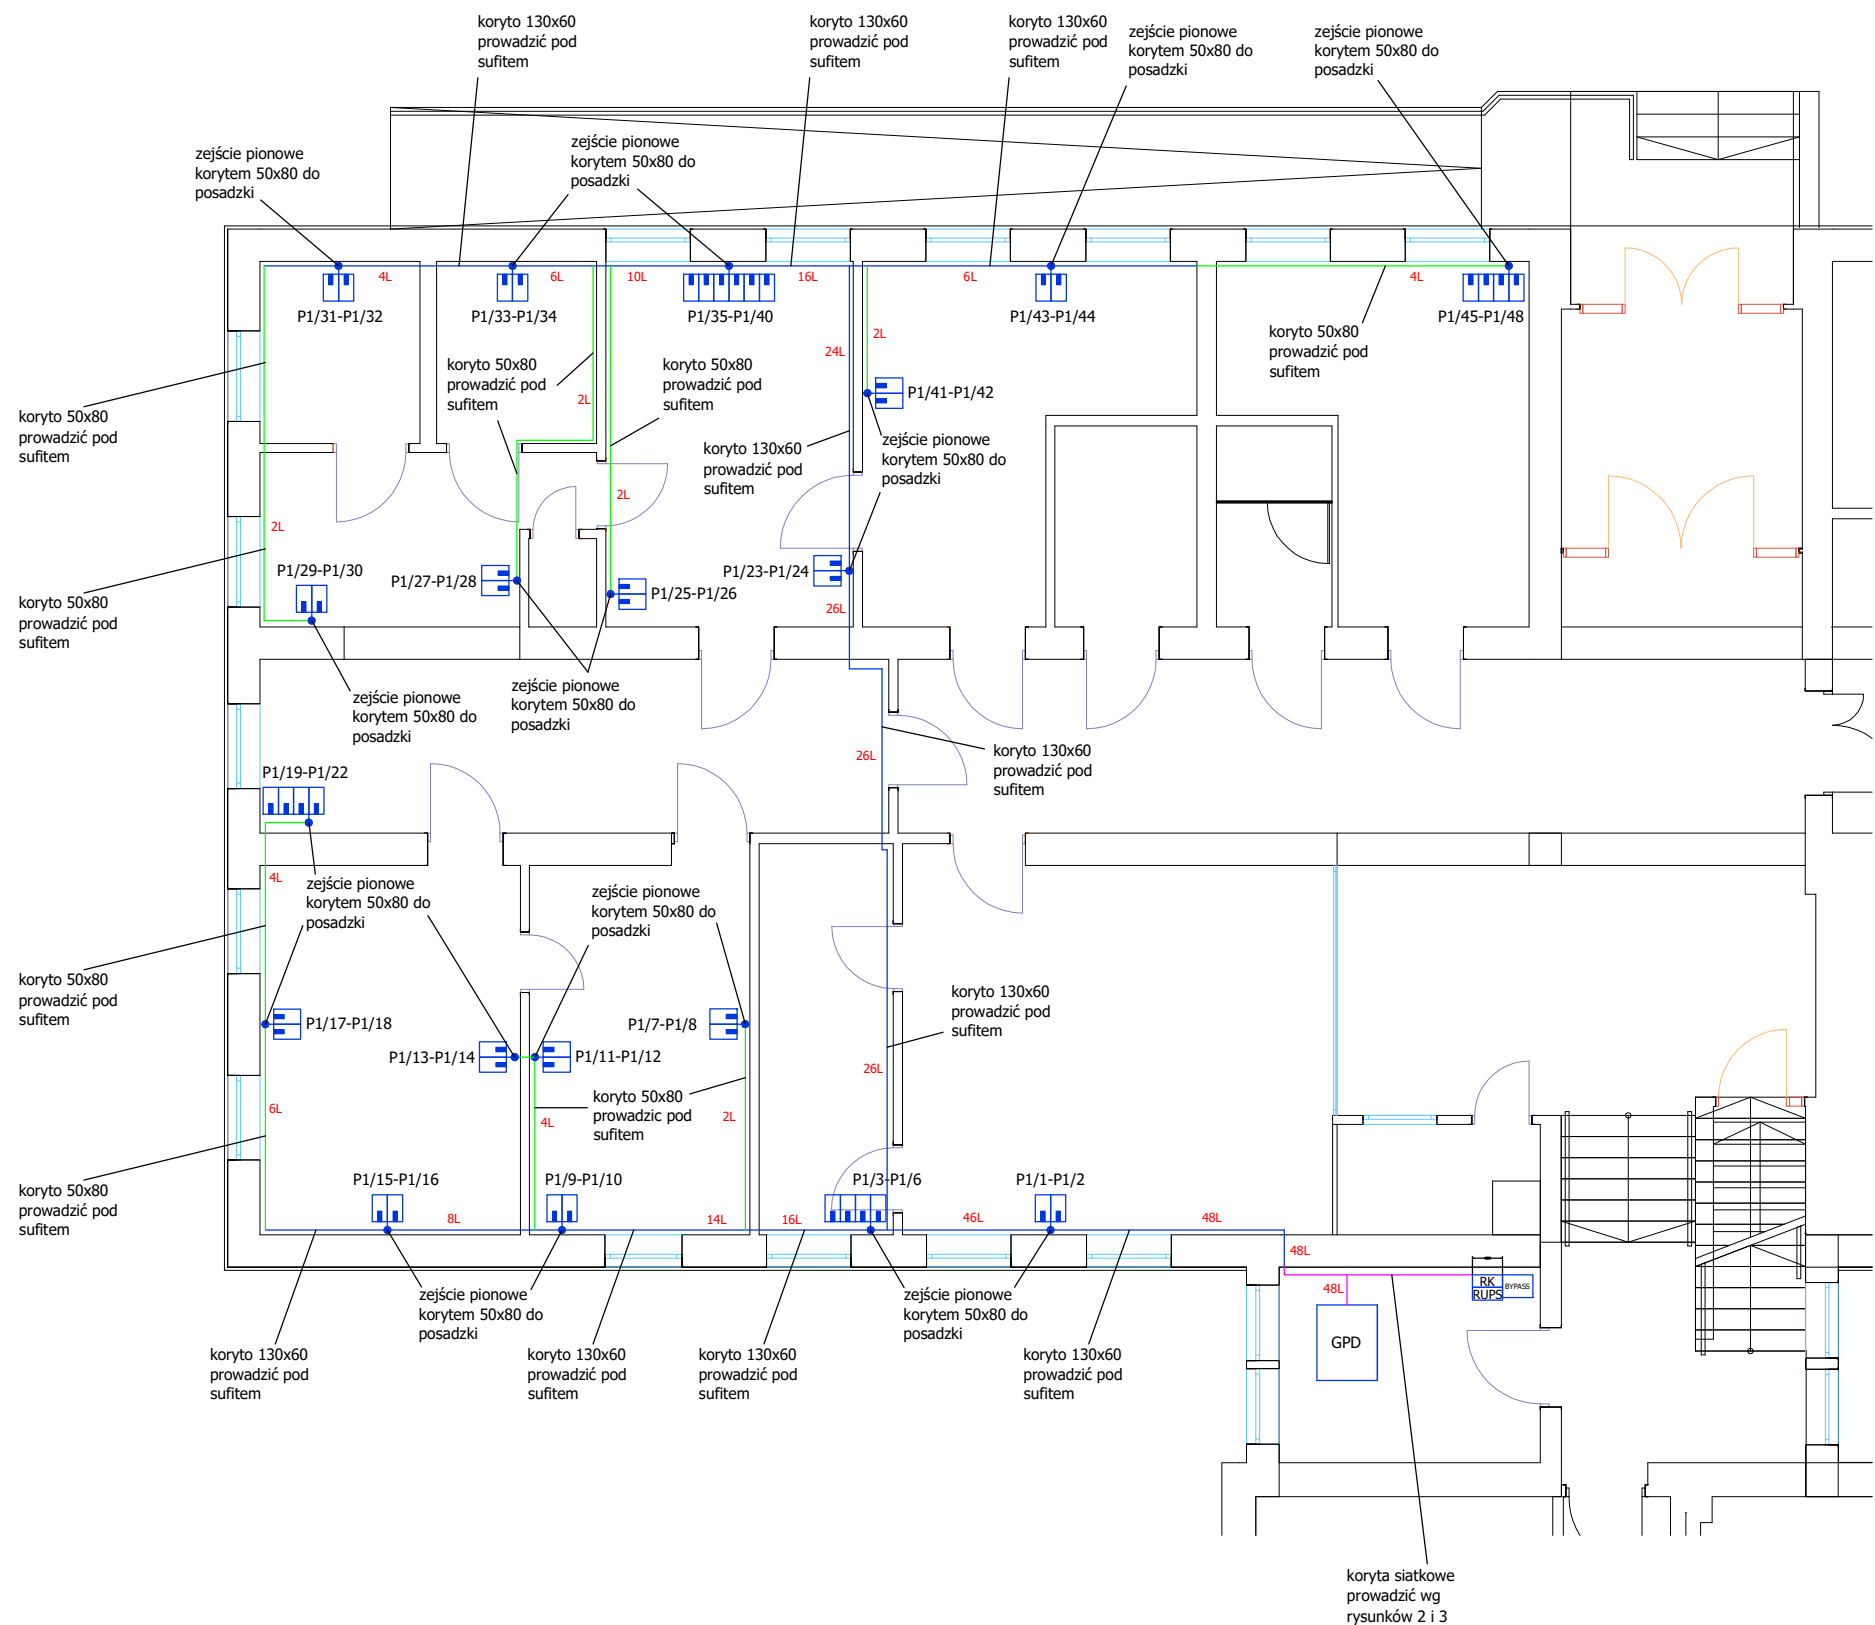

- P1/1-P1/2 - numeracja gniazd RJ45 kat. 6A
GPD - Nowy Główny Punkt Dystrybucyjny okablowania strukturalnego
- Gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat. 6A
- BYPASS Bypass zewnętrzny UPS (możliwość późniejszej instalacji)
- RUPS Rozdzielnia zasilania UPS (możliwość późniejszej instalacji UPS)
- RK Rozdzielnia zasilania obwodów elektrycznych dedykowanych DATA
- 21L Ilość kabli F/FTP kat. 7 w korytach
- Kanał kablowy PCV 50x80
- Kanał kablowy PCV 130x60
- Kanał kablowy siatkowy 200x60

GB PROJEKT Janikowo, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica				
TEMAT OPRACOWANIA:	Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego			
OBIEKT	Starostwo Powiatowe, Budynek "E" 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30			
INWESTOR	Powiat Nowotomyski 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33			
TEMAT RYSUNKU	Instalacja okablowania strukturalnego - parter			
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Starzecki upr. bud. nr WKP/0298/PWOT/06 specjalność: instalacje teletechniczne			
STADIUM PROJEKTU Budowlano Wykonawczy	BRANŻA Teletechniczna	DATA Lipiec 2023	SKALA 1:100	NR RYSUNKU 1