

Hajnówka, dn. 02.06.2020 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Nr ogłoszenia TED: 2020/S 097-232084


WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Hajnówce realizowanego na podstawie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Hajnówce” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0532/19

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Wykonawca twierdzi, że w załączniku nr 2g do SIWZ „Inne istotne wymagania techniczno-użytkowe stawiane oferowanym urządzeniom”, w rozdziale IV pkt. a) Zamawiający wymaga: serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie Polski, potwierdzony certyfikatem autoryzacji dla wykonawcy. Wymóg ten ogranicza konkurencyjność, ponieważ zawęży potencjalnych wykonawców tylko do tych, którzy posiadają autoryzację producenta modułów fotowoltaicznych oraz uniemożliwia zastosowanie urządzeń dostępnych w ofercie rynkowej, których producenci posiadają centra serwisowe zlokalizowane w jednym z krajów Unii Europejskiej. Wspólny rynek i swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej w żaden sposób nie ogranicza praw konsumentów w zakresie roszczeń gwarancyjnych. Wykonawca wnosi o dopuszczenie produktów posiadających serwis gwarancyjny na terenie Unii Europejskiej oraz zniesienie wymogu autoryzacji serwisowej dla wykonawcy, który jest zbędny ponieważ to producenci modułów, w ramach udzielonej gwarancji produktowej, zapewniają serwis gwarancyjny sprzedawanych produktów. Postawienie wymogów niezwiązanych funkcjonalnie z przedmiotem zamówienia, w szczególności istotnie zawężających potencjalny katalog produktów, jak i wykonawców, ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych.

Zamawiający wyjaśnia, że serwis producenta paneli ma obejmować Polskę, ale nie musi być tu zlokalizowana siedziba serwisu. Zamawiający jednocześnie usuwa wymóg posiadania certyfikatu autoryzacji przez Wykonawcę.



2. Wykonawca twierdzi, że w załączniku nr 2g do SIWZ „Inne istotne wymogi techniczno-użytkowe stawiane oferowanym urządzeniom”, w rozdziale IV. pkt. b) Zamawiający wymaga: serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie Polski, potwierdzony certyfikatem autoryzacji dla wykonawcy. Wymóg odnosi się do paneli fotowoltaicznych, a został umieszczony w punkcie dotyczącym inwerterów. Wymóg ten ogranicza konkurencyjność, ponieważ zawęży potencjalnych wykonawców tylko do tych, którzy posiadają autoryzację producenta inwerterów fotowoltaicznych oraz uniemożliwia zastosowanie urządzeń dostępnych w ofercie rynkowej, których producenci posiadają centra serwisowe zlokalizowane w jednym z krajów Unii Europejskiej. Wspólny rynek i swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej w żaden sposób nie ogranicza praw konsumentów w zakresie roszczeń gwarancyjnych. Wykonawca wnosi o dopuszczenie produktów posiadających serwis gwarancyjny na terenie Unii Europejskiej oraz zniesienie wymogu autoryzacji serwisowej dla wykonawcy, który jest zbędny z przyczyn wskazanych powyżej.

Zamawiający wyjaśnia, że serwis producenta inwerterów ma obejmować Polskę, ale nie musi być tu zlokalizowana siedziba serwisu. Zamawiający jednocześnie usuwa wymóg posiadania certyfikatu autoryzacji przez Wykonawcę.

3. Wykonawca twierdzi, że Zamawiający wymaga zastosowania modułów z ramą z aluminium anodowanego, łączoną beznitowo o wysokości min. 38mm. Wysokość ramy nie stanowi parametru istotnego dla wytrzymałości mechanicznej modułów, o ile spełniają one normy obciążeń mechanicznych zgodnych z normą PN-EN 61215-1. Wykonawca wnosi o dopuszczenie modułów bez względu na wysokości ramy modułów. Spełnienie wymagania dotyczącego wytrzymałości statycznej i dynamicznej modułów zapewni np. wskazanie normy odpowiadającej za te parametry w odpowiedniej do planowanej lokalizacji strefie obciążenia śniegiem i wiatrem.

Zamawiający w odpowiedzi usuwa wymóg posiadania przez ramę modułu wysokości min. 38mm.

4. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie wymagań co do okresu gwarancji urządzeń: w rozdz. II Opis przedmiotu zamówienia pkt. 10 SIWZ Zamawiający wskazuje, że „Wykonawca zobowiązany jest zaoferować na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ minimum 5-letnią gwarancję na wszystkie dostarczone urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej i wykonane prace instalacyjne.” Natomiast w załączniku nr 2g do SIWZ „Inne istotne wymogi techniczno-użytkowe stawiane oferowanym urządzeniom” w rozdziale IV pkt. b) (dotyczy inwerterów) podpunkt ostatni określa: okres gwarancji produktowej urządzeń min. 7 lat. Zdaniem Wykonawcy te i pozostałe wymagane parametry określone w załączniku nr 2g do SIWZ wskazują na konkretny produkt jednego producenta modułów lub inwerterów i eliminują, a co najmniej istotnie ograniczają możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, co istotnie narusza zasady konkurencyjności wynikające z prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 prawa zamówień publicznych Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 2 powołanej ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Posłużenie się parametrami i warunkami istotnie zawężającymi potencjalny katalog produktów, a co za tym idzie potencjalny krąg wykonawców, stanowi istotne naruszenie zasady konkurencyjności i optymalnego

wykorzystania publicznych środków, ponieważ realnie utrudnia, a nawet uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu dużej liczbie wykonawców, którzy wzięliby udział w postępowaniu, gdyby opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zamawiający w odpowiedzi zmienia w załączniku nr 2g do SIWZ rozdział IV lit. a zapis o treści „gwarancja - 25 lat, w tym 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności nominalnej, oraz 25 lat gwarancji na 80% sprawności nominalnej” na zapis o treści „10 lat gwarancji na min. 90% sprawności nominalnej oraz 25 lat gwarancji na 80% sprawności nominalnej”. Zamawiający jednocześnie usuwa z załącznika nr 2g do SIWZ rozdział IV lit. b zapis o treści „okres gwarancji produktowej urządzeń – min. 7 lat”.

5. Wykonawca pyta, czy istnieje możliwość zamiany projektu budowlanego tzn. zamiana w projekcie paneli fotowoltaicznych na panele o większej mocy. Obecnie w dokumentach są wskazane panele o mocy 280 i 300 Wp które w chwili obecnej praktycznie nie występują na rynku.

Zamawiający wyjaśnia, że oferowana instalacja musi zapewniać łączną moc zainstalowaną nie mniejszą niż 600,32 kWp i być podzielona na dwie części: jedna nie mniej niż 286,72 kWp, druga nie mniej niż 313,6 kWp. Wykonawca może zaoferować panele fotowoltaiczne o wyższej mocy niż wskazana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (i tym samym mniejszą ich ilość), przy czym musi być zachowana projektowana powierzchnia zabudowy elektrowni.

6. Wykonawca pyta, czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji który upływa w dniu 16.11.2020. Termin składania ofert to 23.06.2020, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Teoretycznie wybór wykonawcy może nastąpić 23.08.2020 plus 2 tygodnie na podpisanie umowy tj. do dnia 6.09.2020 oraz zamiana projektu budowlanego. Realizacja inwestycji może być bardzo trudna w wyznaczonym terminie.

Zamawiający odpowiada przecząco na zadane pytanie.


7. Wykonawca pyta, czy do planowanej instalacji zostały wydane warunki przyłączeniowe.

Zamawiający wyjaśnia, że są one dołączone do projektu wykonawczego zawartego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający jednocześnie informuje, że działając w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 26.06.2020 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert zostaje tym samym przesunięty na dzień 26.06.2020 r. na godz. 12:30. W związku z powyższym termin wniesienia wadium zostaje przedłużony do dnia 26.06.2020 r. do godz. 12:00.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają w mocy.

Z poważaniem:

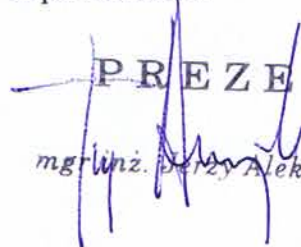
PREZES
mgr inż. Dariusz Aleksiejuk