


RZUT PRZYZIEMIA

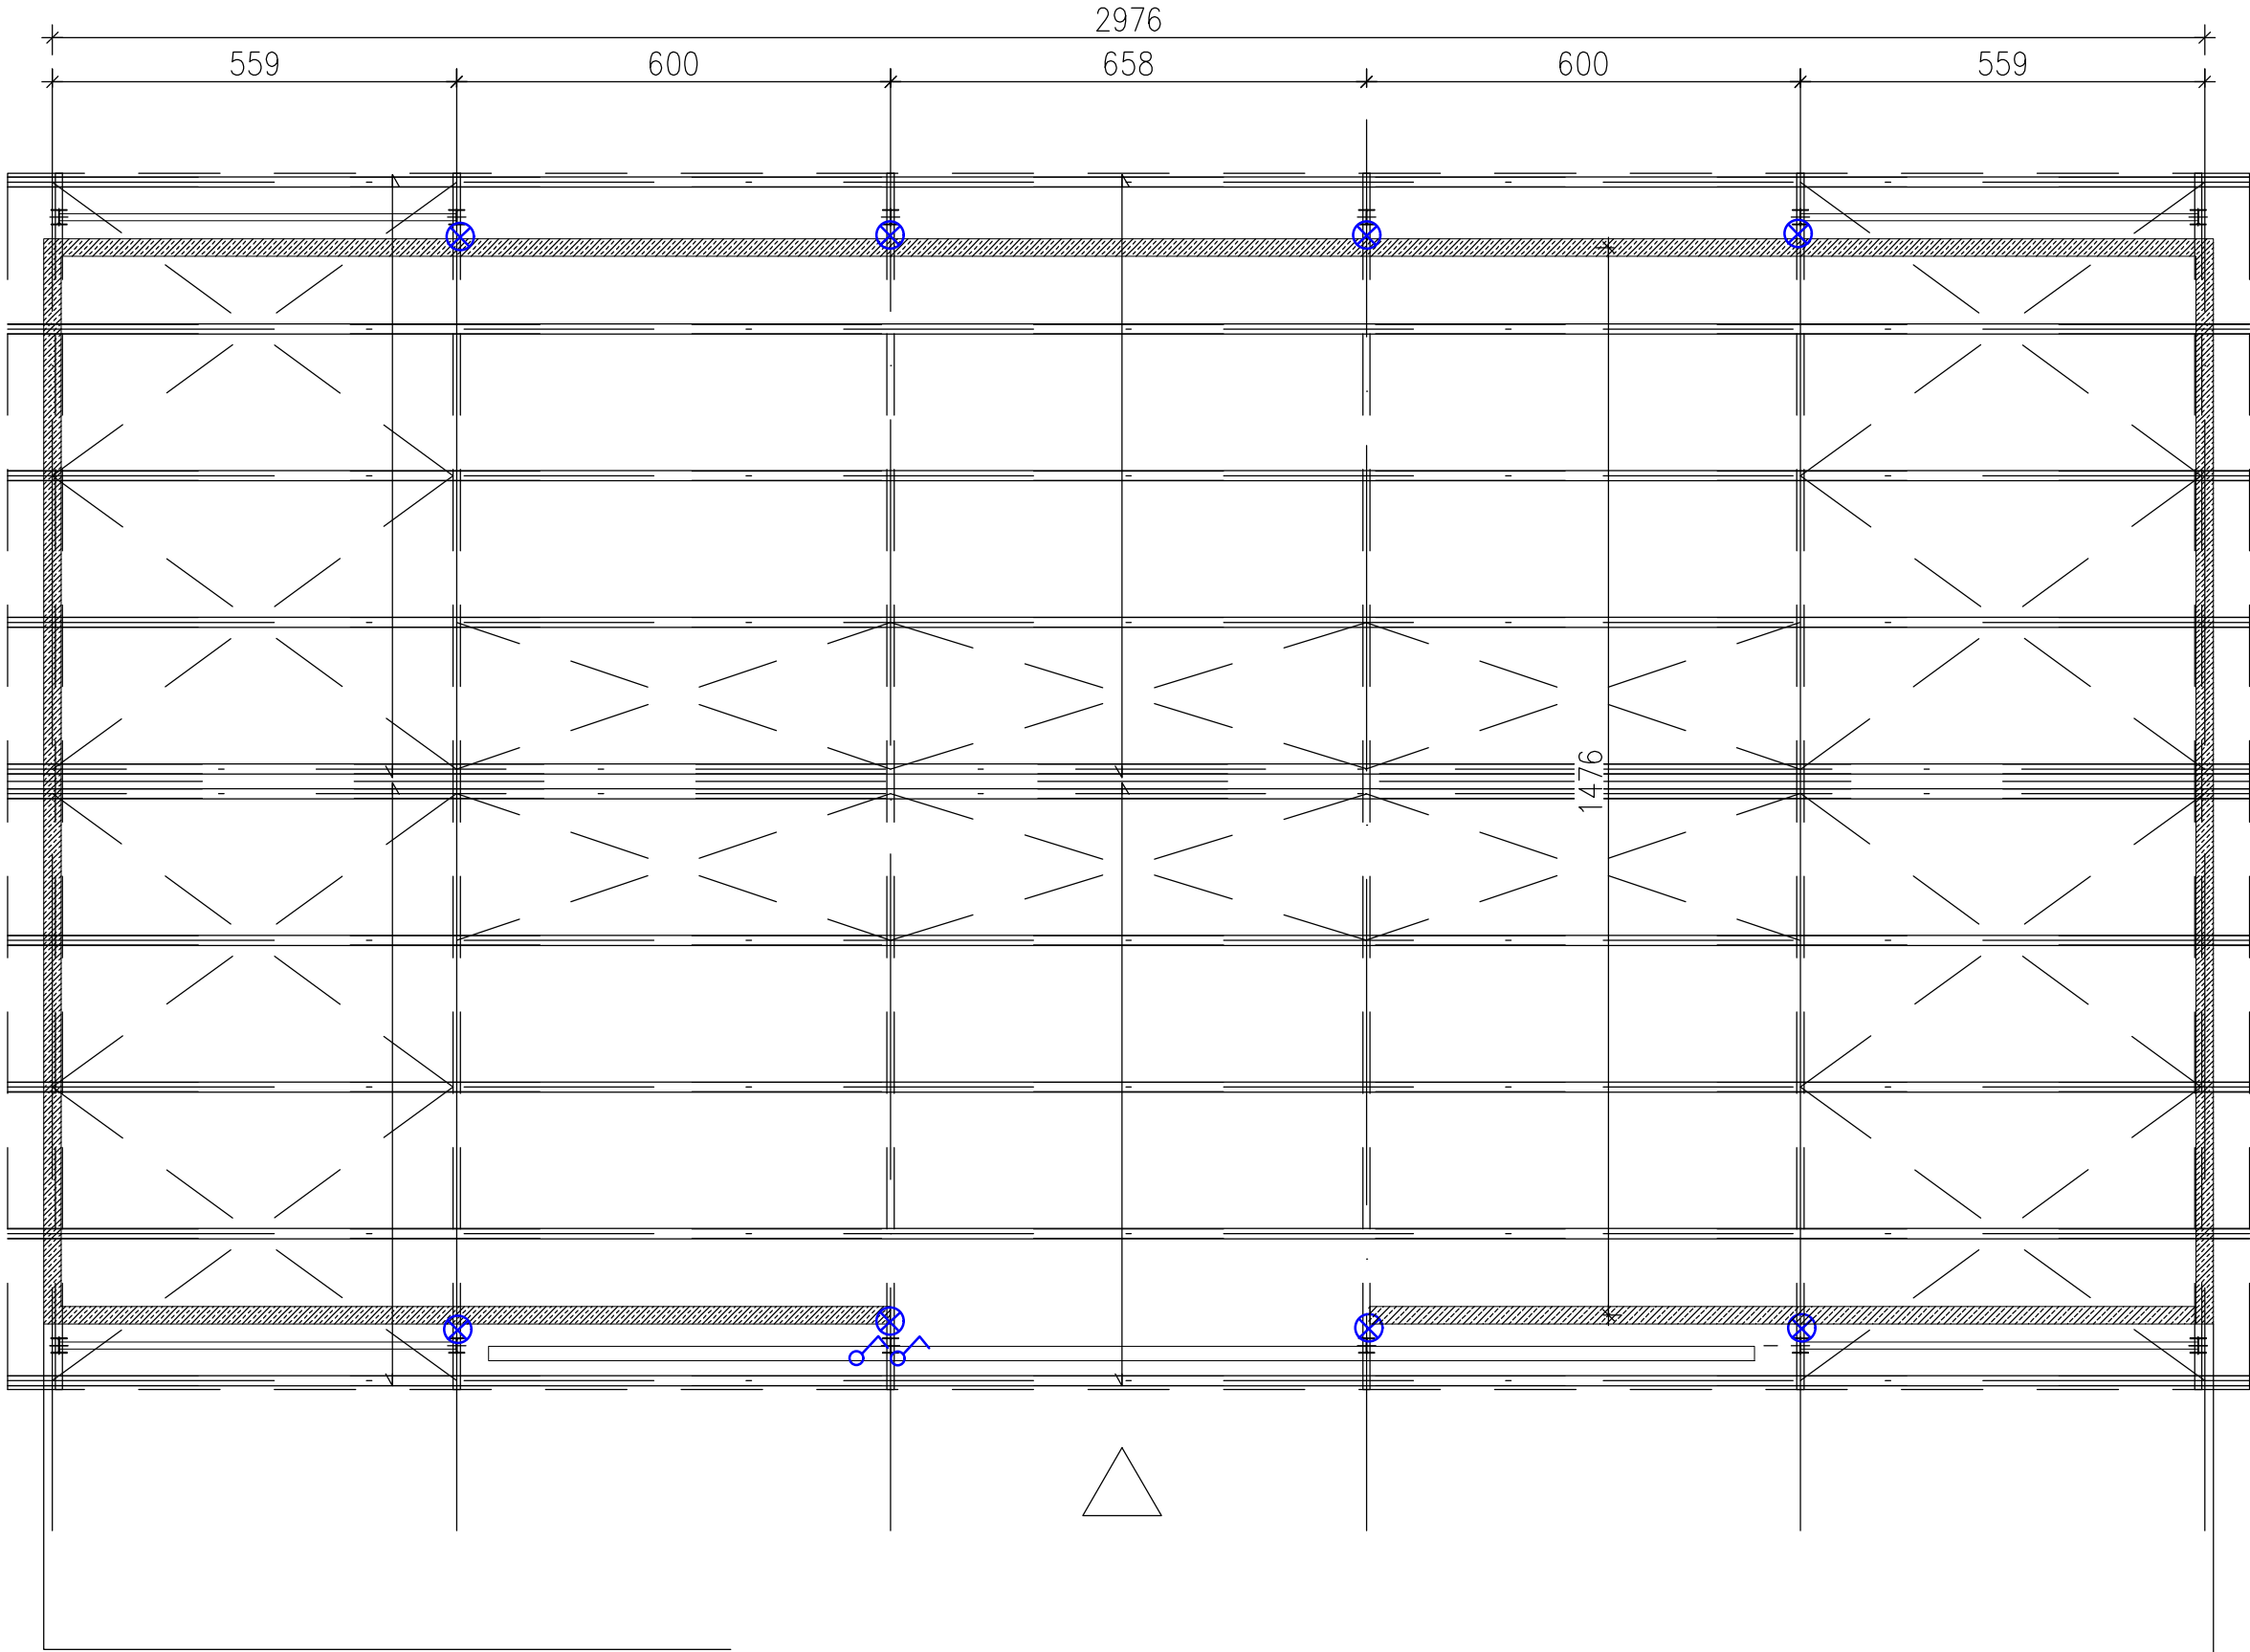

- LEGENDA:
- Naświetlacz LED PROFI PLUS ZS2460 150W SMD Philips 4000K b.neutralny 18750lm IP65 EMOS Zamontować na słupach na wysokości 5m.  
Instalację układać w stalowych ocynkowanych korytkach  
Obwody oświetleniowe zasilić z rozdzielnicy RG.
  - Wyłącznik hermetyczny10A
- UWAGI:
- Naświetlacze LED PROFI PLUS zamontować na słupach na wysokości 5m.
  - Instalację układać w stalowych ocynkowanych korytkach.
  - Obwody oświetleniowe zasilić z rozdzielnicy RG.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oczyszczalnia Ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek		
INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku ul. Powstańców Wlkp. 40, 64–310 Lwówek		
ENVIROTECH – sp. z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60–845 Poznań tel. 61/657–02–00		NR PROJEKTU: RPP/138/20
IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Jeńć WKP/0385/P00E/13	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Włodzimierz Kierzek	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ireneusz Jeńć GPB.I.7342–9/97	
TYTUŁ RYSUNKU: Wiaty magazynowa osadu – obiekt nr 21. Instalacja oświetleniowa.		
BRANŻA: EL. I AKPIA	STADIUM: PT	DATA: 10.2020
SKALA: 1:100	FORMAT: 297x500	NR RYSUNKU: E03