


Rozdz. RG
RW 3x12

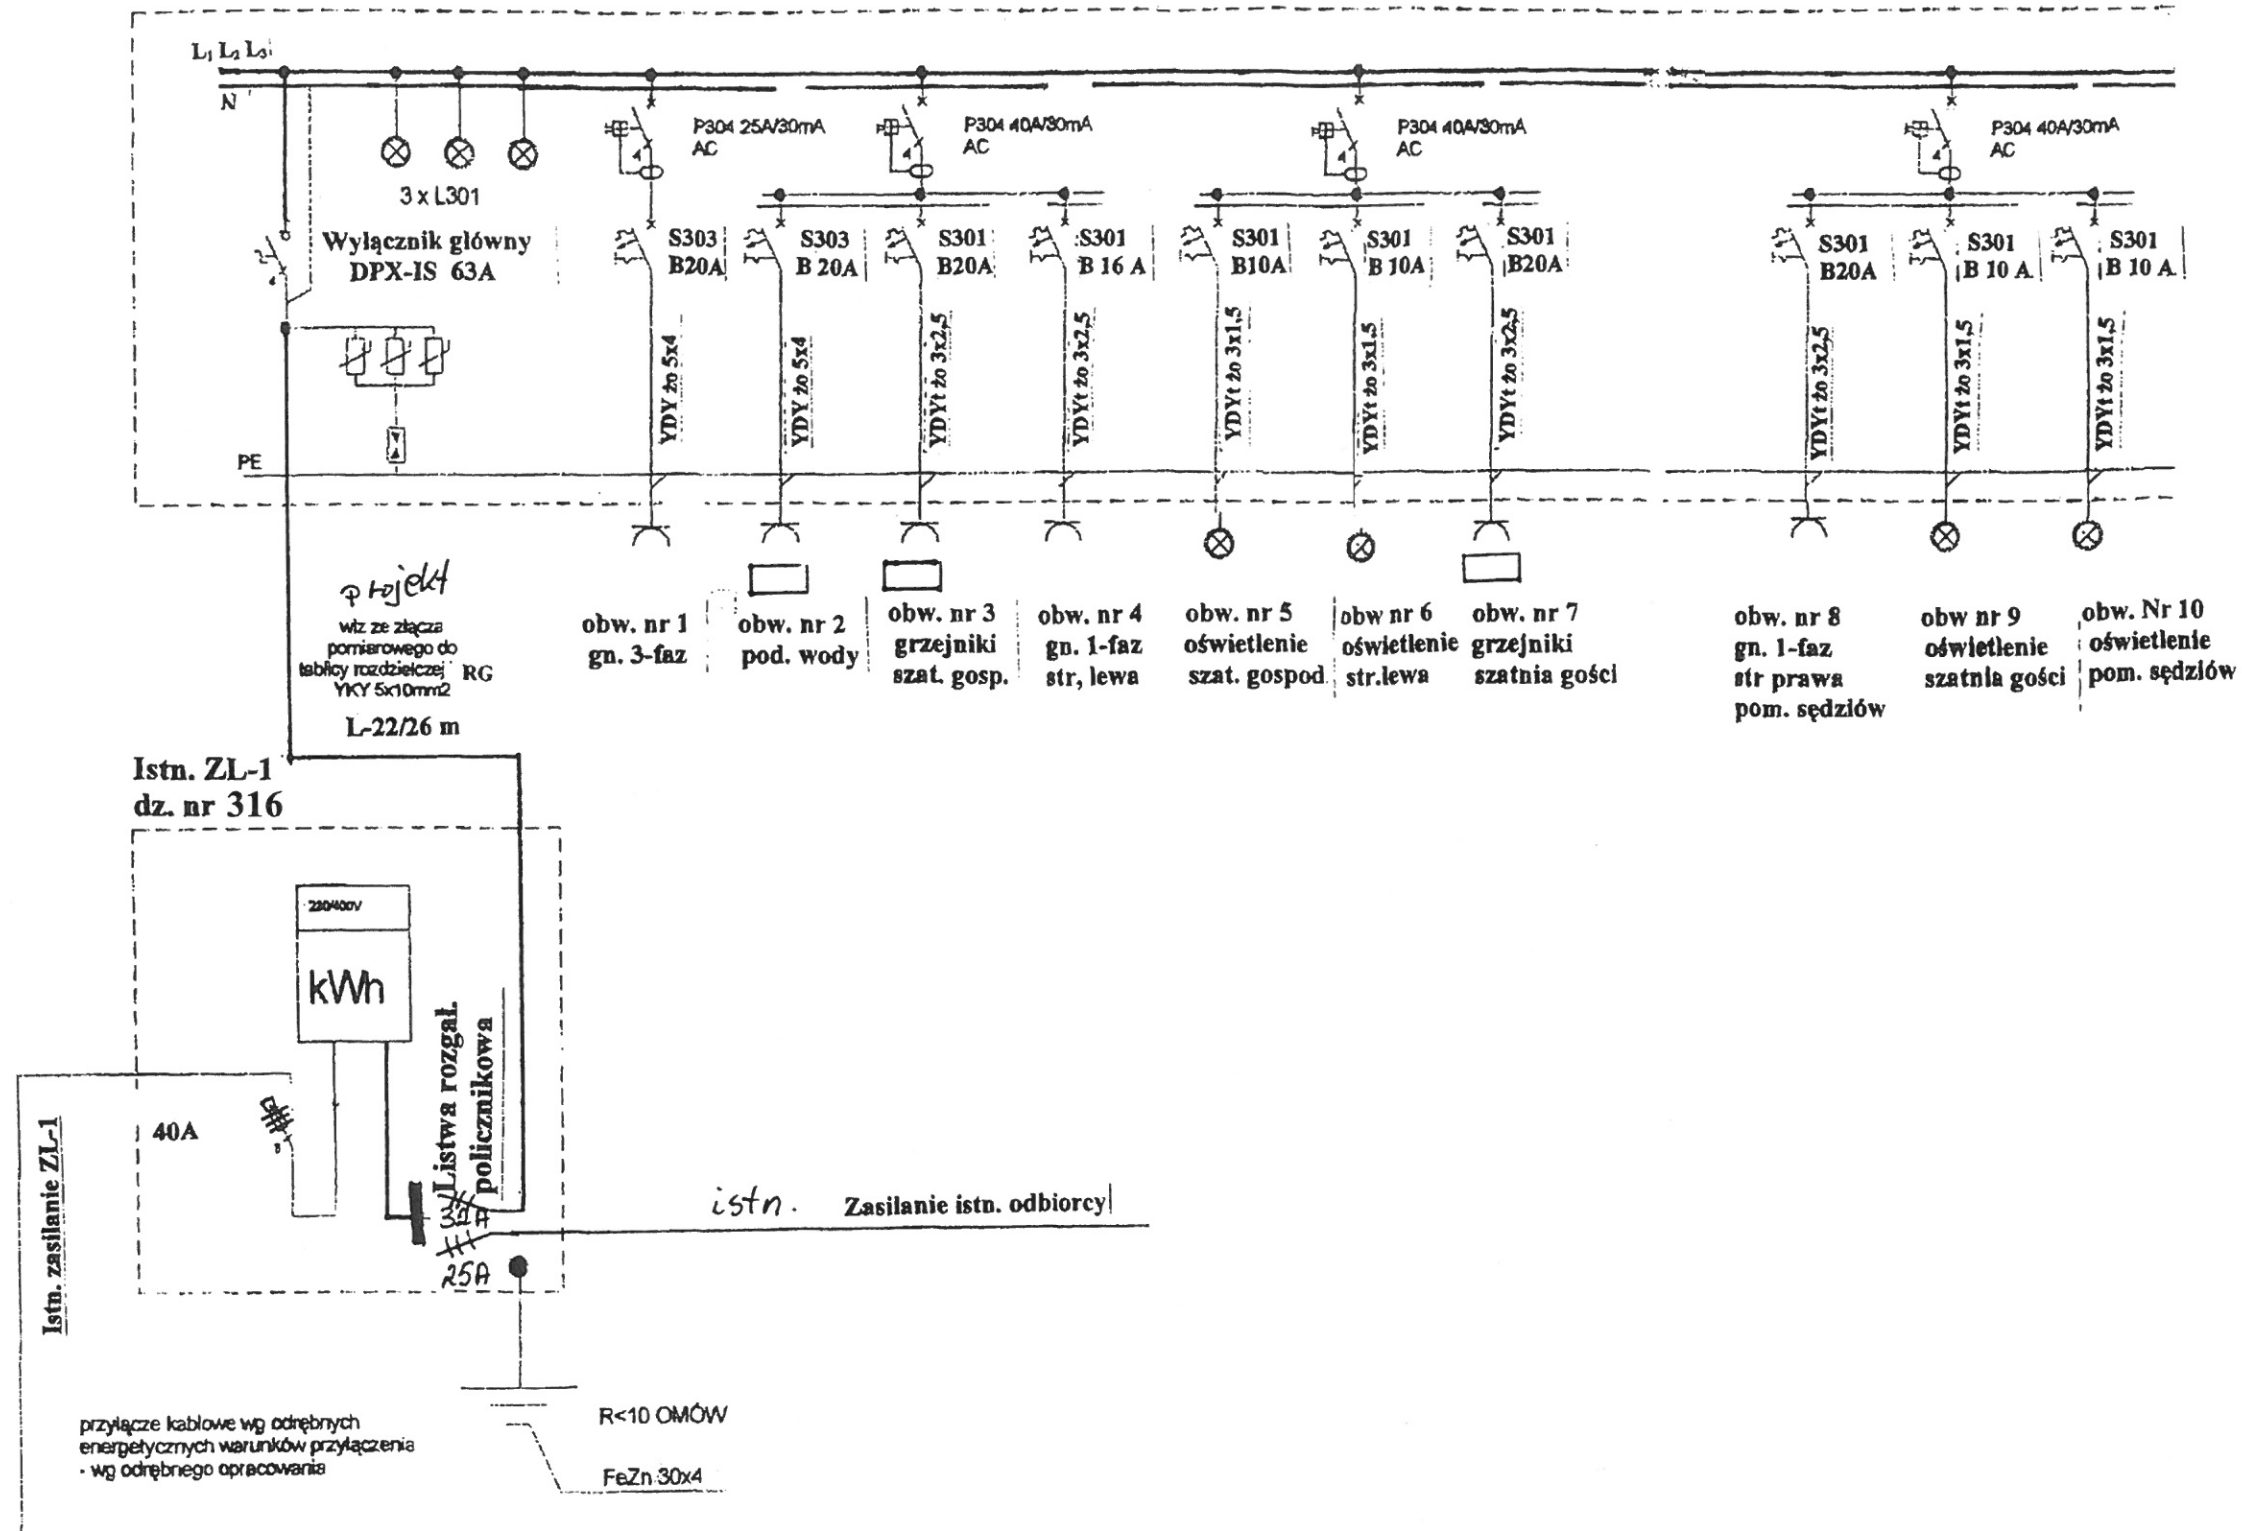

- UWAGA:
1. Układ sieci TN-C-S
 2. Ochrona od porażenia - szybkie wyłączenie zasilania
 3. Zapotrzebowanie mocy: 17kW

KARI DESIGN Jednostka projektowa ARCHITECT & INTERIOR DESIGN 37-700 Przemyśl, ul. Kruhelska 35 tel. (016) 670-53-70 JUSTYNA_KARAS@INTERIA.EU	Architektura Justyna Karas		Branża ELEKTRYCZNA	Nazwa rysunku Schemat zasilania	Data	Skala 1:50
	Opracowanie Justyna Karas		Temat projektu Budowa budynku szatni sportowej klubu "TS Korona Trójczycach"	Miejsce inwestycji dz. nr 316 i 648/1 w Trójczycach	Inwestor Gmina Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły	PROJEKT
					Nr rysunku E-0	