


# SCHEMAT MONTAŻ POLIETYLENOWEJ RURY OSŁONOWEJ

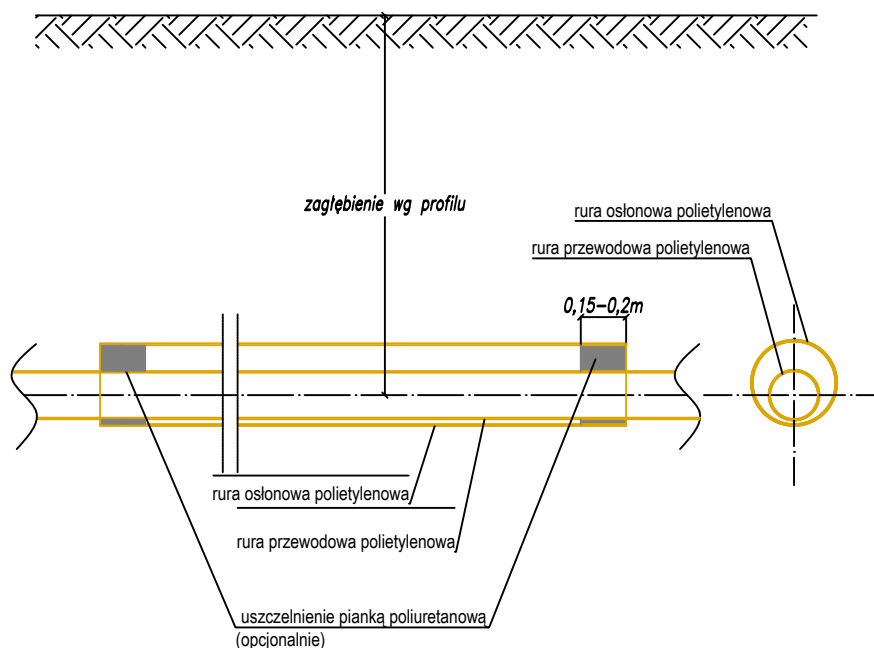

Dla rury przewodowej dn110 PE dobrano rurę osłonową dn160 PE

## **ROADI Sp. z o. o.**

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdańsk  
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718  
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576  
biuro@roadi.pl www.roadi.pl  
tel. 607-125-664; 601-841-525



**ROADI**  
Road Infrastructure

Zadanie/Obiekt	Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Morska i ul. Kanałowa z drogą wojewódzką 502 , polegająca na budowie ronda i budowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z drogą wojewódzką 502 w Nowym Dworze Gdańskim		
Adres	Woj.: pomorskie Powiat: nowodworski Gmina: Nowy Dwór Gdański		
Inwestor	Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański		Stadium projektu
Nazwa Tomu	Projekt Techniczny		PT
Nazwa Teczki/opracowania	Kolizje Gazowe		Branża
Tytuł rysunku	Schemat montażu rury osłonowej dla rur PE		Sanitarna
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Projektował	mgr inż. Rafał MALINOWSKI	POM/0244/PWOS/12	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz MAKARSKI	POM/0243/PWOS/12	
Opracowała	inż. Agata KORCZAK		
			Rys nr: <b>4b</b>
			Skala: <b>1:-</b>