TABLICA T.BD

Układ sieci TN

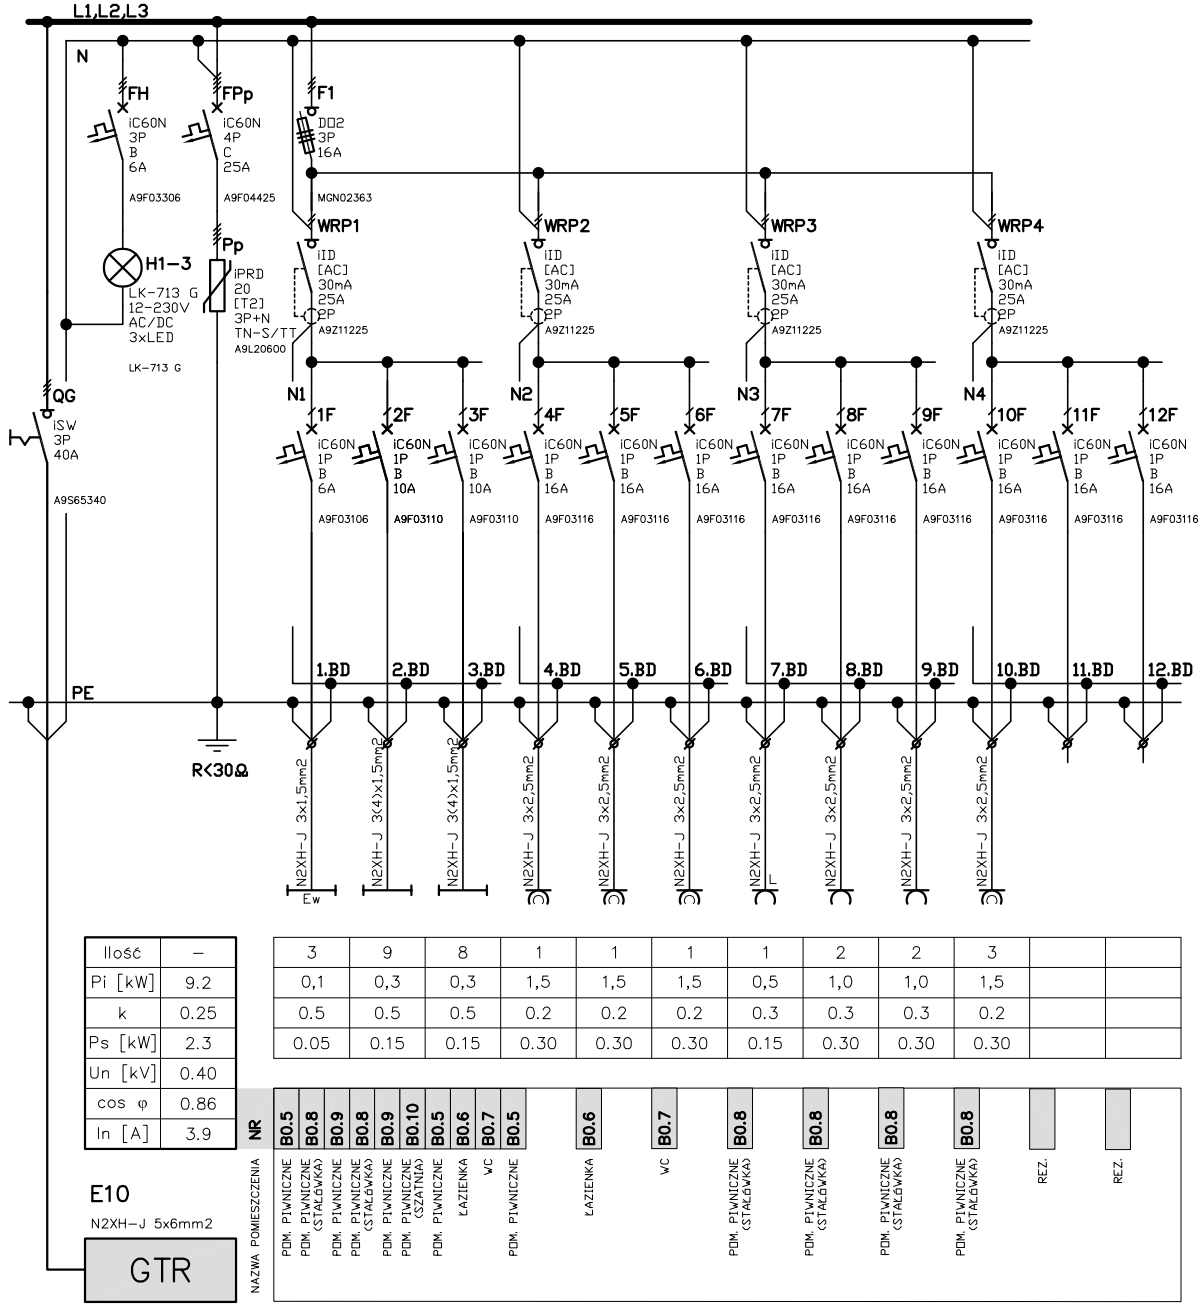

Ilość	–
Pi [kW]	9.2
k	0.25
Ps [kW]	2.3
Un [kV]	0.40
cos φ	0.86
In [A]	3.9

E10
N2XH-J 5x6mm2
GTR

NR	NAZWA POMIESZCZENIA												
		3	9	8	1	1	1	1	2	2	3		
		0,1	0,3	0,3	1,5	1,5	1,5	0,5	1,0	1,0	1,5		
		0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2		
		0.05	0.15	0.15	0.30	0.30	0.30	0.15	0.30	0.30	0.30		
B0.5	PDM. PIWNICZNE												
B0.8	PDM. PIWNICZNE (STALOWKA)												
B0.9	PDM. PIWNICZNE												
B0.8	PDM. PIWNICZNE (STALOWKA)												
B0.9	PDM. PIWNICZNE												
B0.10	PDM. PIWNICZNE (SZATNIA)												
B0.5	PDM. PIWNICZNE												
B0.6	ŁAZIENKA												
B0.7	WC												
B0.5	PDM. PIWNICZNE												
B0.6	ŁAZIENKA												
B0.7	WC												
B0.8	PDM. PIWNICZNE (STALOWKA)												
B0.8	PDM. PIWNICZNE (STALOWKA)												
B0.8	PDM. PIWNICZNE (STALOWKA)												
B0.8	PDM. PIWNICZNE (STALOWKA)												
	REZ.												
	REZ.												

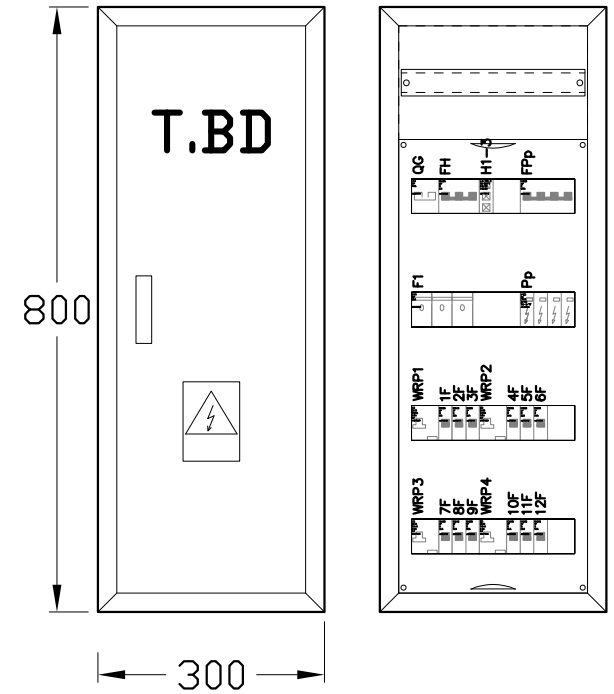

RODZAJ OBUDOWY

TYPOSZEREG: HAGER
REFERENCJA: 4x12mod
DRZWI: DRZWI GŁADKIE
ZABUDOWA: p/t
STOPIEŃ OCHRONY: IP44
KLASA IZOLACJI: II KL.

Uwagi:
1. Plan instalacji rys. E2.
1. Rozdzielnica GTR rys. E5.

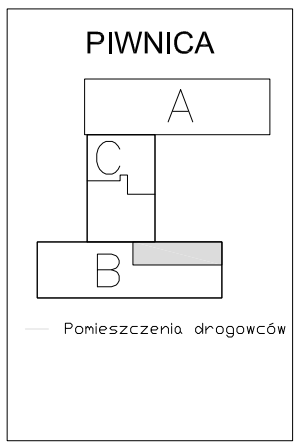

INWESTYCJA	INTERNAT ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH Karolewo 8; 86-022 Dobrcz	
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH Karolewo 8; 86-022 Dobrcz	
TREŚĆ RYS.	TABLICA T.BD - schemat ideowy	BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ	**inż. Wojciech Falkowski** upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. **GP-KZ-7342/118/94**	
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Wojciech Zmuda** upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget **KUP/0166/PWOE/06**	
SKALA	1:10	NR RYS. E8
DATA	28.04.2023r.	