


SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO
SALA WIELOFUNKCYJNA

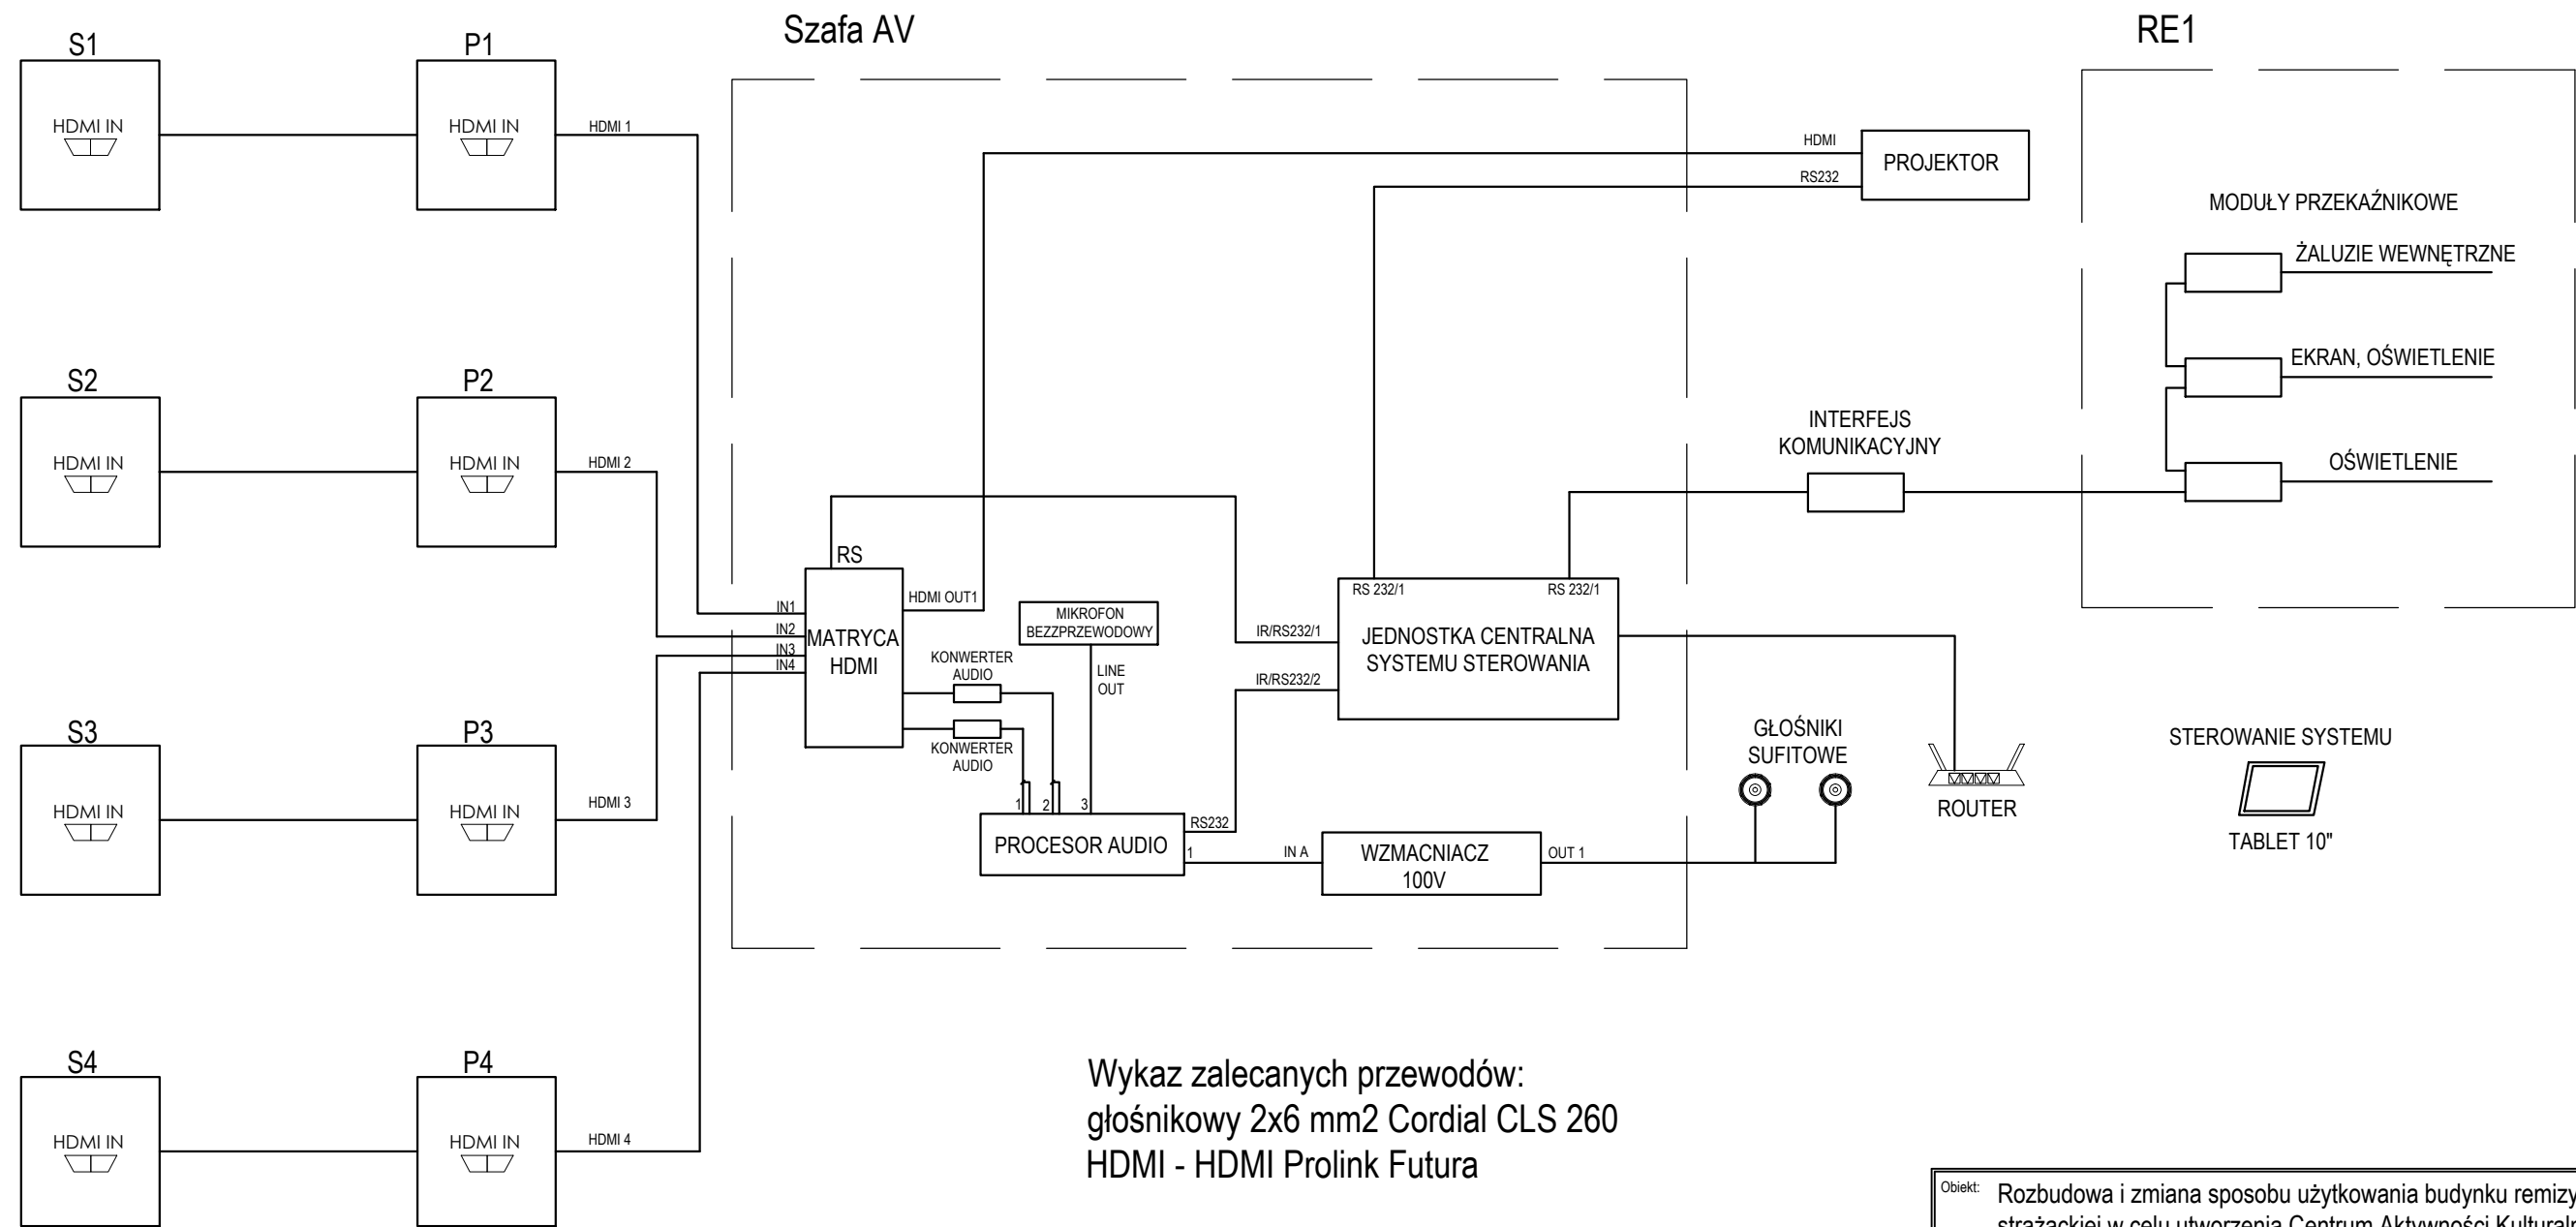

Wykaz zalecanych przewodów:
głośnikowy 2x6 mm2 Cordial CLS 260
HDMI - HDMI Prolink Futura

Obiekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach kościelnych			
Asystent projektanta:	Podpis	Inwestor:	Data
mgr inż. Piotr Święcki		Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne	05.03.2
		Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zaręby Kościelne	
Projektant:	Podpis	Rysunek:	
mgr inż. Władysław Dzierżęga upr. WA-466/92		Schemat blokowy systemu audiowizualnego	
Branża	Stadium	Skala	Nr ry
E	PW		E'