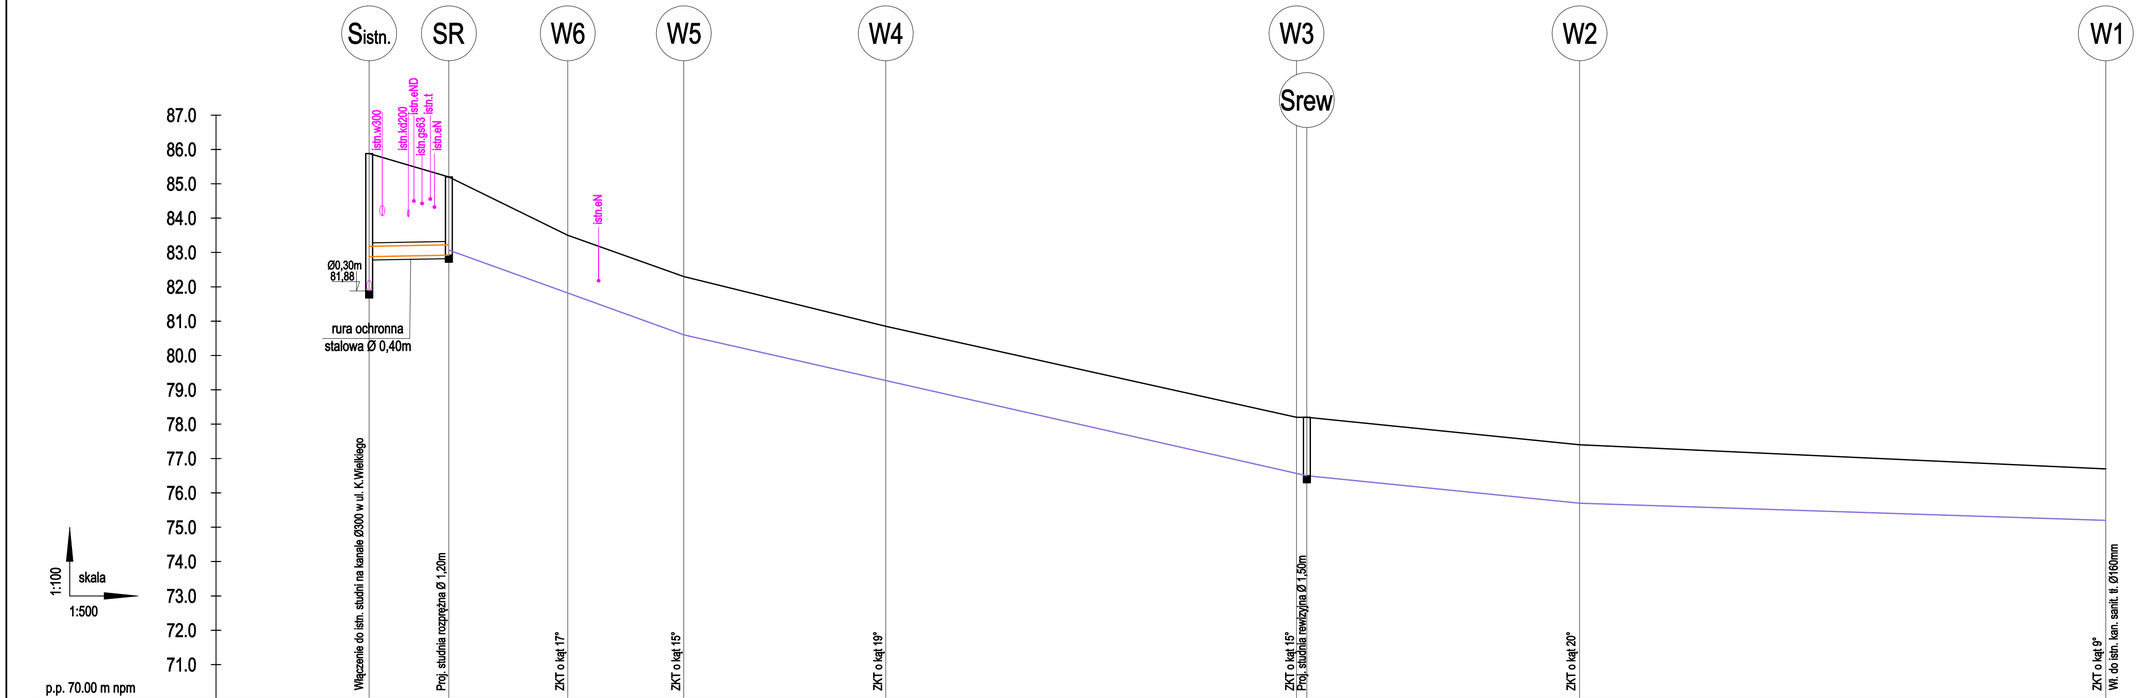

p.p. 70.00 m npm	Włączenie do istn. studni na kanale Ø300 w ul. K.Wielkiego	Proj. studnia rozprężna Ø 1,20m	ZKT o kąt 17°	ZKT o kąt 15°	ZKT o kąt 19°	ZKT o kąt 15° Proj. studnia rewizyjna Ø 1,50m	ZKT o kąt 20°	ZKT o kąt 9° Wł. do istn. kan. sanit. tł. Ø160mm
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	85,88	85,20	83,50	82,30	80,85	78,20	77,40	76,70
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	85,88	85,20	83,50	82,30	80,85	78,20	77,40	76,70
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	82,88	82,92	81,82	80,60	79,27	76,57	75,70	75,20
GŁĘBOKOŚĆ [m]	3,00	2,28	1,68	1,70	1,58	1,63	1,70	1,50
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,33% / 11,60m	7,22% / 34,20m		4,52% / 89,20m		1,94% / 41,20m	0,65% / 76,60m	
ŚREDNICA / MATERIAŁ	PVC Ø 300mm	PE HD 100 - RC Ø 160 mm PN10 SDR17						
ODLEGŁOŚCI [m]	00,00	11,60	11,60	17,30	28,90	16,90	45,80	29,40	75,20	59,80	135,00	136,50	39,70	176,20	76,60	252,80

1.50

Uwaga: Przed przystąpieniem do wykonania robót należy określić dokładną lokalizację i rzędne istniejącego uzbrojenia terenu
Kanał wykonać metodą bezwykopową.

Inwestor:
Gmina Skoki
ul. Czastowicza 11; 62-085 Skoki

Przedmiot opracowania:
Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a ul. K.Wielkiego w Skokach - część A

Nazwa rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO

Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Sikora Jacek	WKP/0150/POOS/03		1:100 -500	3
Opracowujący:	mgr inż. Trajda Agnieszka	-			

w licencji GeoCad 2020 dla MAT-PROJEKT