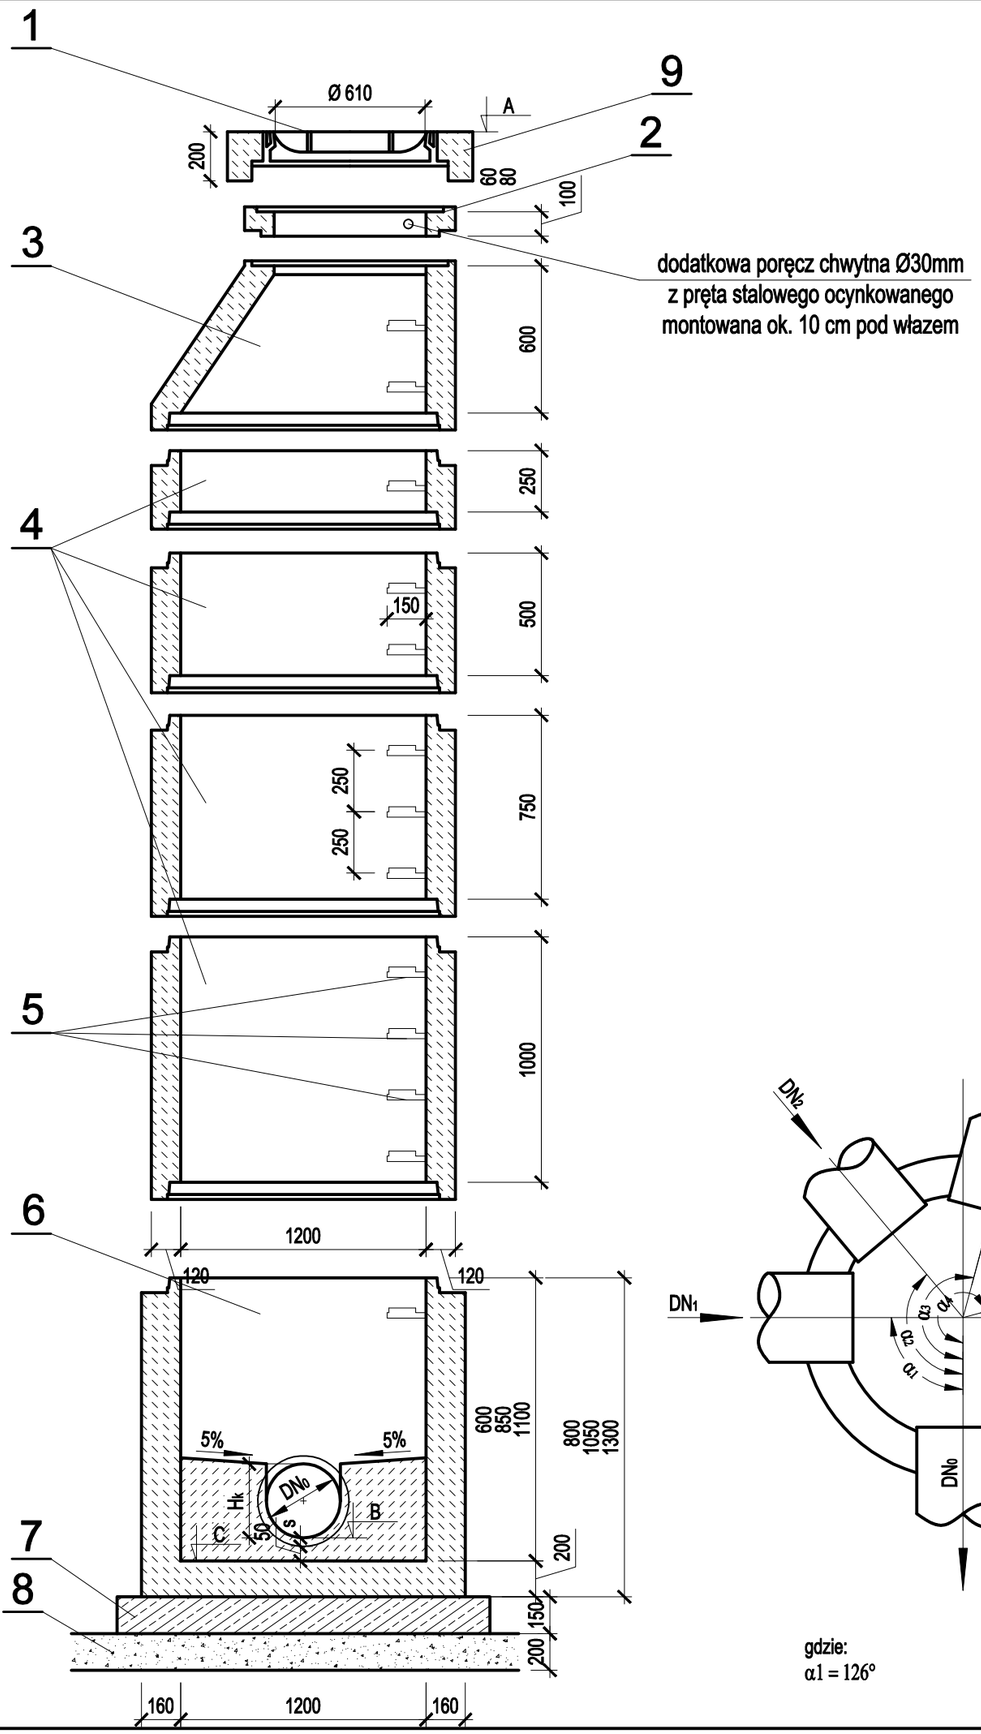

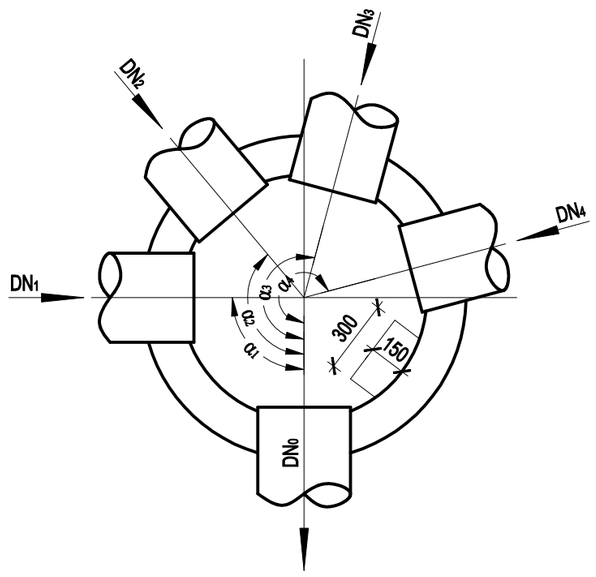

gdzie:
α1 = 126°

1. Właz żeliwny Ø610 mm typ D400 h≥140mm z betonowym wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10) + filtr podwłazowy z wkładem z węgla aktywnego
2. Pierścienie dystansowe betonowe Ø625mm z betonu C35/45, W10.
3. Zwężka betonowa Ø1200/625mm z betonu C35/45, W10.
4. Kręgi betonowe Ø1200mm z betonu C35/45, W10, łączone na uszczelki gumowe.
5. Klamry złazowe z prętów stalowych ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej.
   - długość L = 30 cm,
   - min. odległość od ściany komory 15 cm,
   - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25÷30cm.
6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10 z gotowymi korytami przepływowymi o wysokości Hk = DNo. Kinety studni z fabrycznie wykonaną powłoką z betonu C35/45, W10.
7. Płyta żelbetowa z betonu C12/15 o grubości min. 15cm i średnicy min. 10cm większej, niż średnica zewnętrzna kręgu żelbetowego.
8. Podsypka piaskowa gr. 20cm.
9. Płyta odciążająca z betonu C35/45, W10 grubości 20cm.

UWAGI

a. Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału i średnicy kanałów.
b. Na wlotach i wylotach kanałów ze studzienek stosować oryginalne pierścienie uszczelniające.
c. Przejścia przez ściany studzienek - szczelne i elastyczne.
d. Rzędne góry włazów dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni.

Inwestor:	Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki				
Przedmiot opracowania:	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a ul. K.Wielkiego w Skokach - część A				
Nazwa rysunku:	Studnia rozprężna Ø 1200 mm				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Sikora Jacek	WKP/0156/POOS/03		1:25	5
Opracowujący:	mgr inż. Trajgis Agnieszka	-			
nr licencji GstarCad 2020 dla MAT-PROJEKT					