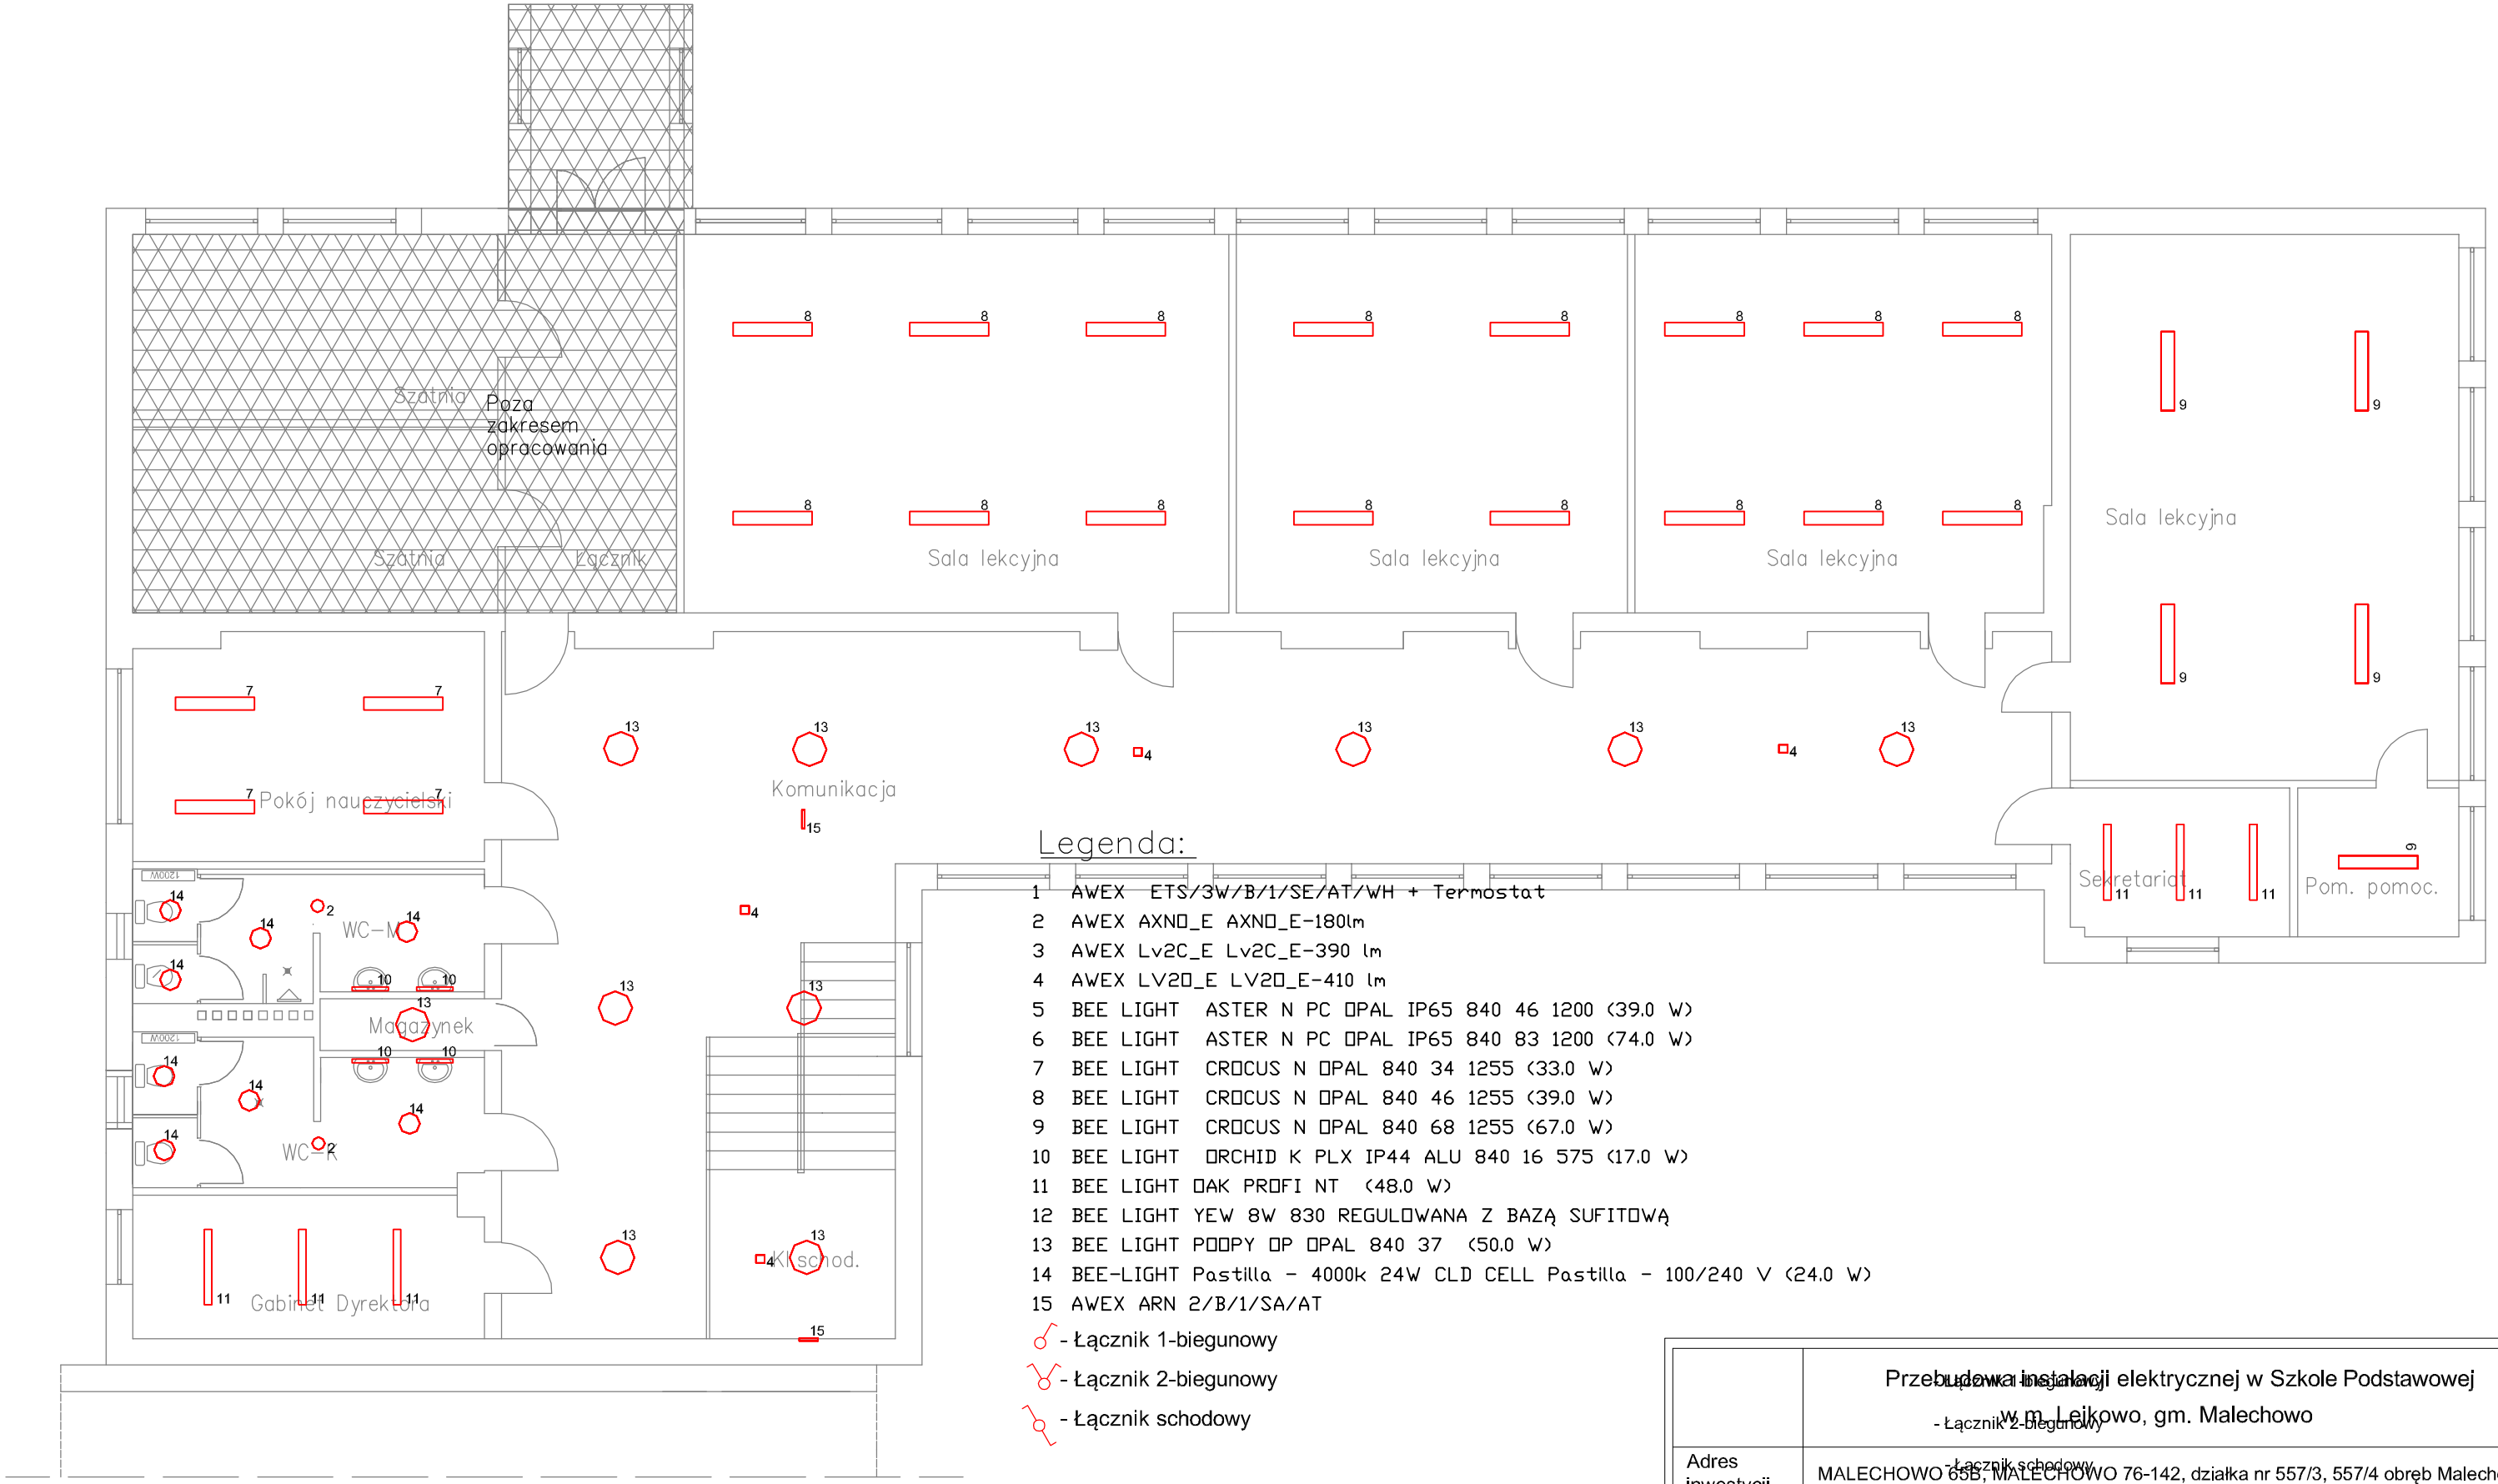

Legenda:

1 AWEX ETS/3W/B/1/SE/AT/WH + Termostat
2 AWEX AXN□_E AXN□_E-180lm
3 AWEX Lv2C_E Lv2C_E-390 lm
4 AWEX LV2□_E LV2□_E-410 lm
5 BEE LIGHT ASTER N PC □PAL IP65 840 46 1200 (39.0 W)
6 BEE LIGHT ASTER N PC □PAL IP65 840 83 1200 (74.0 W)
7 BEE LIGHT CROCUS N □PAL 840 34 1255 (33.0 W)
8 BEE LIGHT CROCUS N □PAL 840 46 1255 (39.0 W)
9 BEE LIGHT CROCUS N □PAL 840 68 1255 (67.0 W)
10 BEE LIGHT □RCHID K PLX IP44 ALU 840 16 575 (17.0 W)
11 BEE LIGHT □AK PROFI NT (48.0 W)
12 BEE LIGHT YEW 8W 830 REGUL□WANA Z BAZĄ SUFIT□WĄ
13 BEE LIGHT P□□PY □P □PAL 840 37 (50.0 W)
14 BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 24W CLD CELL Pastilla - 100/240 V (24.0 W)
15 AWEX ARN 2/B/1/SA/AT

- Łącznik 1-biegunowy
- Łącznik 2-biegunowy
- Łącznik schodowy

Uwagi:

- Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym typu YDY w tynku
- Wysokość instalowania wyłączników - 1,2m od podłogi
- W pomieszczeniach WC stosować osprzęt szczelny
- Istniejący osprzęt elektryczny, nie wchodzący w zakres projektowy i nie nadający się do wykorzystania należy zdemontować, a istniejące przewody unieczynnić

	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w m. Leikowo, gm. Malechowo		
Adres inwestycji	MALECHOWO 65B, MALECHOWO 76-142, działka nr 557/3, 557/4 obręb Malechowo		
Inwestor	GMINA MALECHOWO MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO		
RZUT PIĘTRA - Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego		Skala	1:100
Opracował	mgr inż. Adam Kabziński	Data	06.2021
Projektant	tech. Antoni Gałbogi nr upr. 80/67	Rys.	E-4