

TARNOWSKIE GÓRY UL. NAKIELSKA 16, 18

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIOMU


Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu instalacji odgromowej i uziomu obejmującej swym zakresem:

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji odgromowej i uziomu.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej kompleksowy zakres wykonania remontu instalacji odgromowej i uziomu na obiekcie.

Lokalizacja: Tarnowskie Góry ul. NAKIELSKA 16, 18

Działka nr: 3601/38

241304_1.0004.AR_1.5454/7

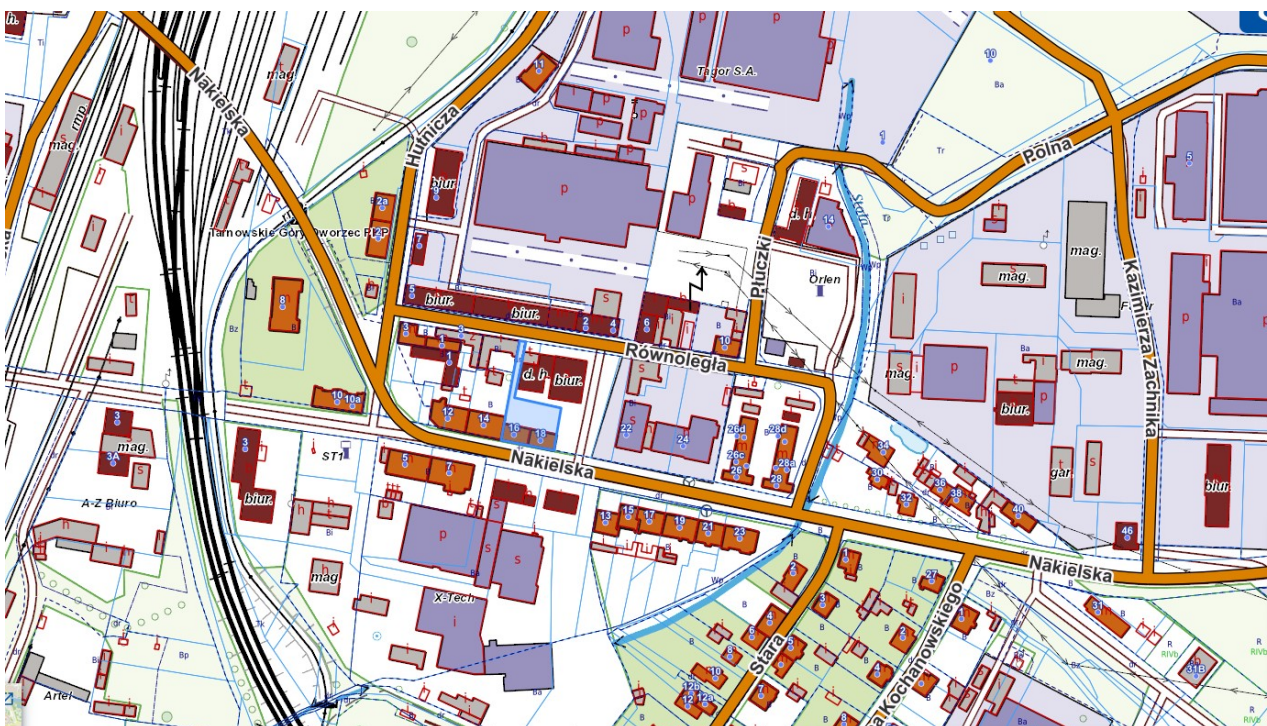

Umowa na wykonanie dokumentacji będzie obejmowała swym zakresem wykonanie i dostarczenie:

1. Projektu Technicznego wraz z oświadczeniem o jego wykonaniu – 3 szt. + wersja elektroniczna,
2. STWiORB – 1 egzemplarz + wersja elektroniczna,
3. Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski -1 kpl. + wersja elektroniczna (.ath lub .xml)
4. Inwentaryzacja obiektu.





Sporządził : R. Sosna

Protokół pomiaru rezystancji uziemienia nr 2/12/2023

Zleceniodawca: Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich
42-600 Tarnowskie Góry ul. Towarowa 1

Przedmiot: Instalacja piorunochronna budynku wielomieszkalnego.

Adres: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 16, 18.

L.P.	Oznaczenie uziomu (wg. schematu)	Dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia (Ω)	Zmierzona wartość rezystancji uziemienia (Ω)	Wynik pomiaru	Zmierzona wartość rezystancji ciągłości instalacji (Ω)	Orzeczenie o stanie połączeń
1	1	30	99,2	Negatywny	brak ciągłości	Negatywne
2	2	30	68,5	Negatywny	brak ciągłości	Negatywne
3	3	30	178,5	Negatywny	brak ciągłości	Negatywne
4	4	30	57,9	Negatywny	brak ciągłości	Negatywne

Stopień wilgotności gruntu:

Rodzaj gruntu:

mieszany

Data przeprowadzenia prac pomiarowych :

średni
9.12.2023

Typ i nr urzędzenia pomiarowego :

MRU 101 nr fab. 143441/15

Pomiary wykonał :

Krzysztof Bielaszka Zaświadczenie kwalifikacyjne :

Załącznik nr 1 do protokołu: schemat oznaczenia zacisków kontrolnych.

Orzeczenie: instalacja znajduje się w złym stanie technicznym, nie nadaje się do eksploatacji.

G-1/E/033/1327/19

G-1/D/033/432/19


Data: 09.12.2023

Podpis:

Krzysztof Bielaszka
Uprawnienia dozorowe i elektryczne do 1 kV
Instalacji elektrycznych do 1 kV
Prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV
SPE Katowice G-1/D/033/432/19
G-1/E/033/1327/19

INSTAL-DOM
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Krzysztof Bielaszka
Załącznik nr 1 do umowy z dnia 22/12/2023 z pomiarów instalacji piorunochronnej budynku przy ul. Nakielskiej 16, 18 w Tarnowskich Górach.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Dąbrowskiego 10
tel. 032 384 16 31, 0 793 009 205
REGON 278217918, NIP 645-114-85-12

Ulica Nakielska



Data wykonania: 09.12.2023

Krzysztof Bielaszka
Uprawnienia elektryczne i elektryczne
instalacji elektrycznych do 1 kV
Prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV
SPE Katowice G-1/D/033/432/19
G-1/E/033/1327/19