


Istniejąca stacja
transformatorowa T- 7607
Borkowo Os. Domków

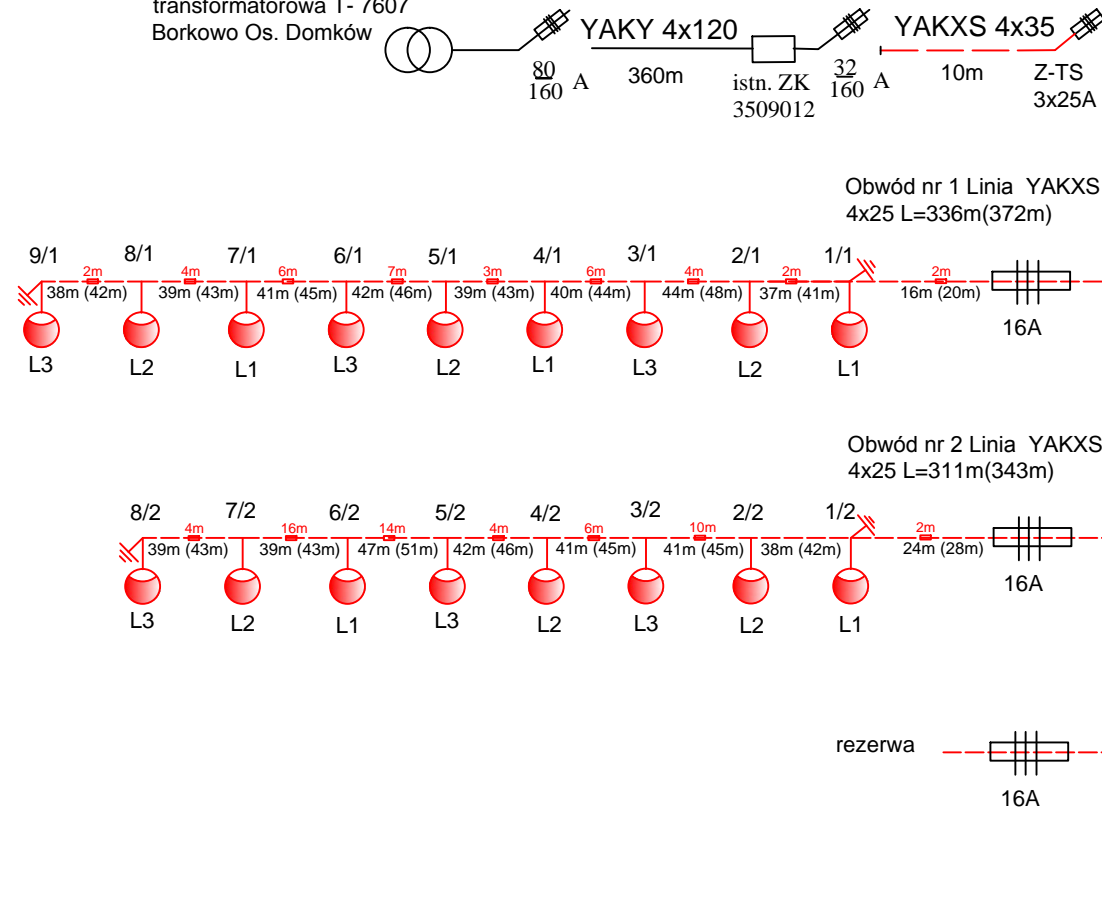

Proj.
SO3f/3obw.

Legenda

- 37m(39m) długość trasowa kabla (długość elektryczna kabla)
- projektowana rura ochronna fi 110
- 1/2 nr słupa / nr obwodu
- projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm2
- projektowany słup oświetleniowy 8m z oprawą typu LED bez wysięgnika
- uziom prądowy $R < 10\Omega$

2

Jednostka projektowa:	Projektowanie , Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Mgr inż. Krzysztof Komolubi, 83-300 Kartuzy ul. Prusa 7				Rys. nr <
-----------------------	---	--	--	--	--