


przykładowe wykonanie PDG:

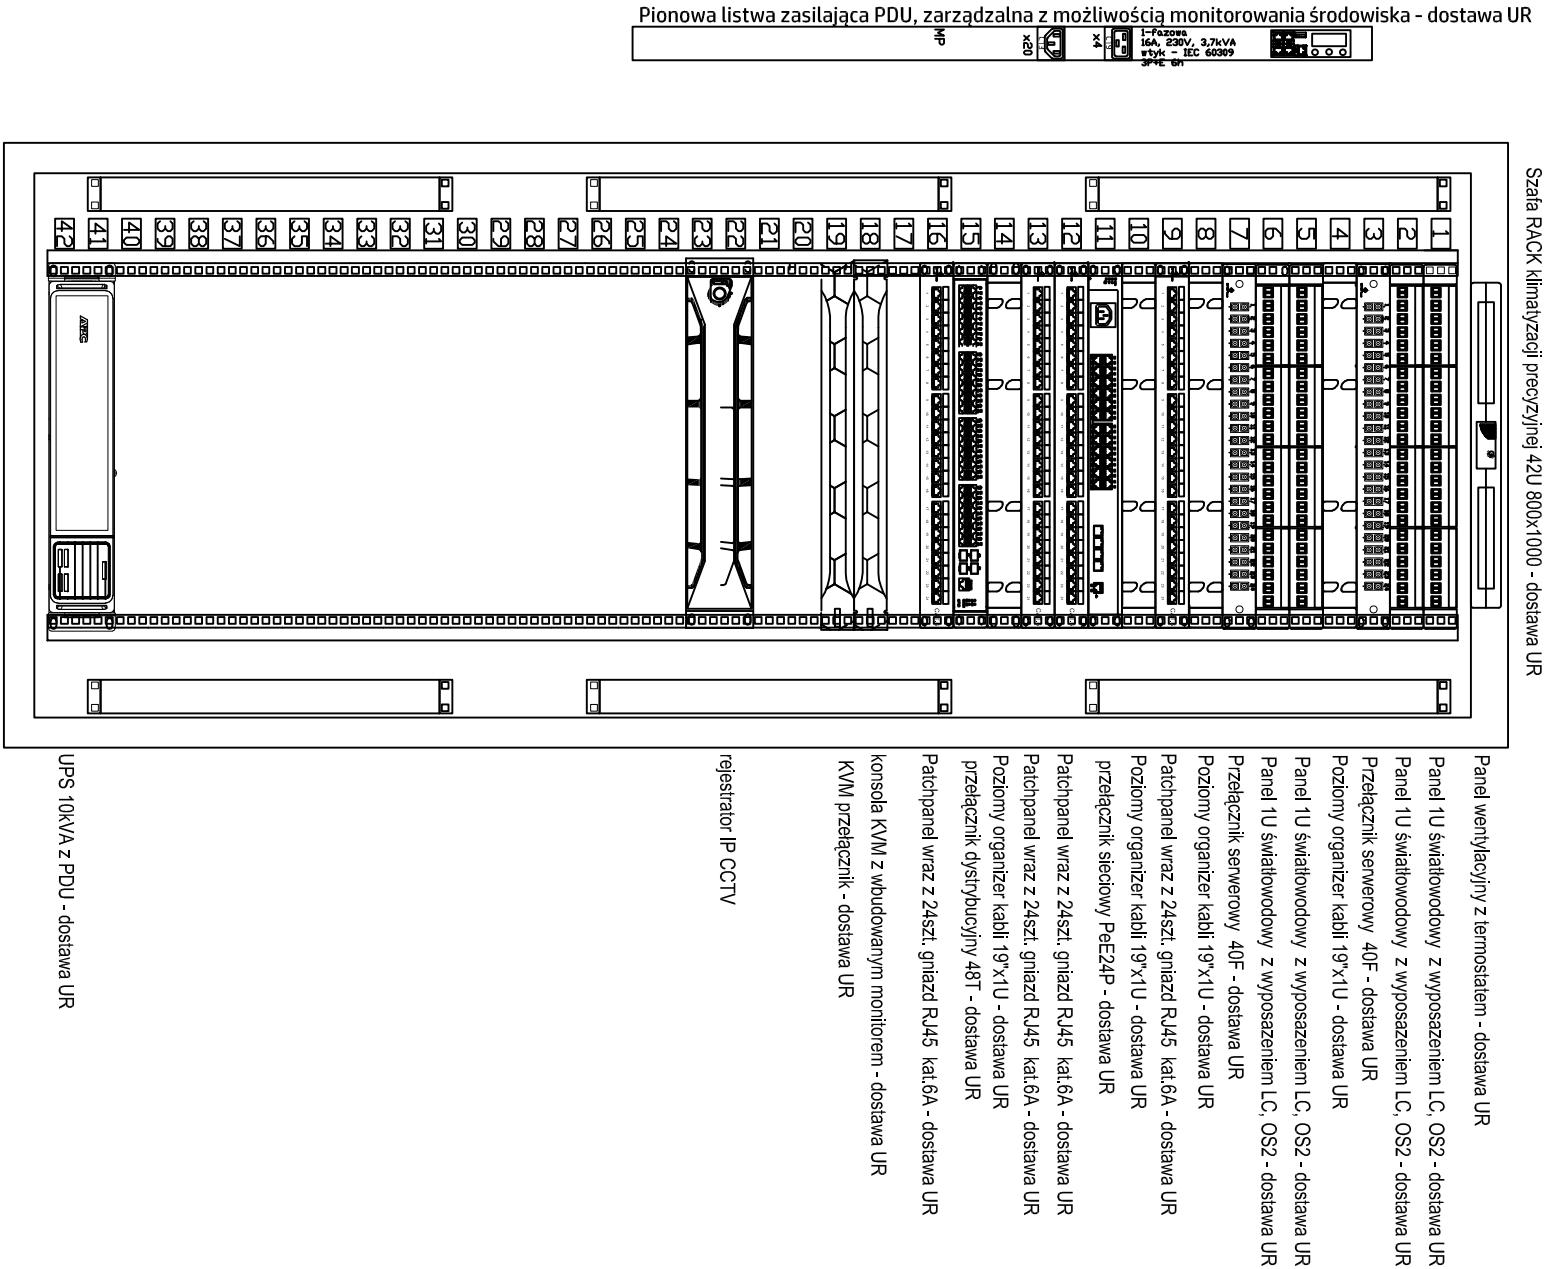

UWAGI:

Ospzręć/urządzenia nie dostarczane przez Uniwersytet Rolniczy (UR)  
dostawa po stronie wykonawcy. Dokupowany ospzręć musi być kompatybilny  
z urządzeniami dostarczonymi przez UR.  
Wykonawca przez zakupem musi uzyskać akceptację UR.

Temat:	Projekt wykonawczy instalacji napięcia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBiO przy al. 29 Listopada w Krakowie.			
Adres inwestycji:	al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków			
Inwestor:	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków			
Tytuł:	PRZYKŁADOWE WYKONANIE SZAFY PDG	Branża:	Elektryczna	
		Podpis:	Skala: -	
Projektant:	inż. WIESŁAW DZIERWA nr Upr.: BPP-U/PR.336/82		Data: kwiecień 2022r.	
Opracował:	mgr inż. MATEUSZ FIGA		Nr rys.: E.49	