

Bezpośrednią rzędną włączenia
należy ustalić bezpośrednio
na budowie


proj. powierzchnia drogowa

90PVC

Poz. por. 90,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu	istn. wodociąg w100 97,36
Rzędna osi rury	95,76
Zagłębienie	1,60
Długość / Spadek	1,9%
Odległość	0,00

W₁

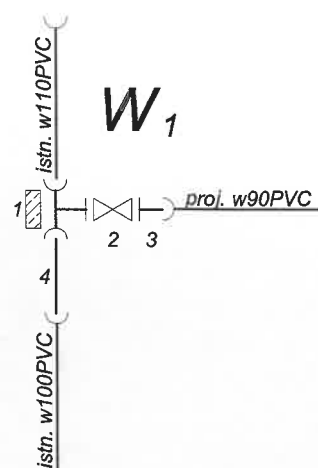

Zestawienie armatury

1. Trójnik kielichowo-kołnierzowy redukcyjny MMA Dn100/80 np. JAFAR
2. Zasuwa kołnierzowa Dn80 z miękkim doszczelnieniem np. JARAF 2111 i trzpieniem teleskopowym w obudowie w skrzynce ulicznej np. JAFAR 9501/Z
3. Króciec jednokołnierzowy F Dn80 np. JAFAR 9201
4. Króciec bosy 110PVC np. prod. Wavin