


LEGENDA:
nieprzekraczalna linia zabudowy
zakres opracowania
linie mdpz
tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
tereny dróg zbiorczych

7MW
1KDZ

Prezydent Miasta Gliwice
Dokumentacja projektowa nr
GE.6630.63.2024
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończoną w dniu 26-06-2024
Z up. Prezydenta
Sebastian Przek
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

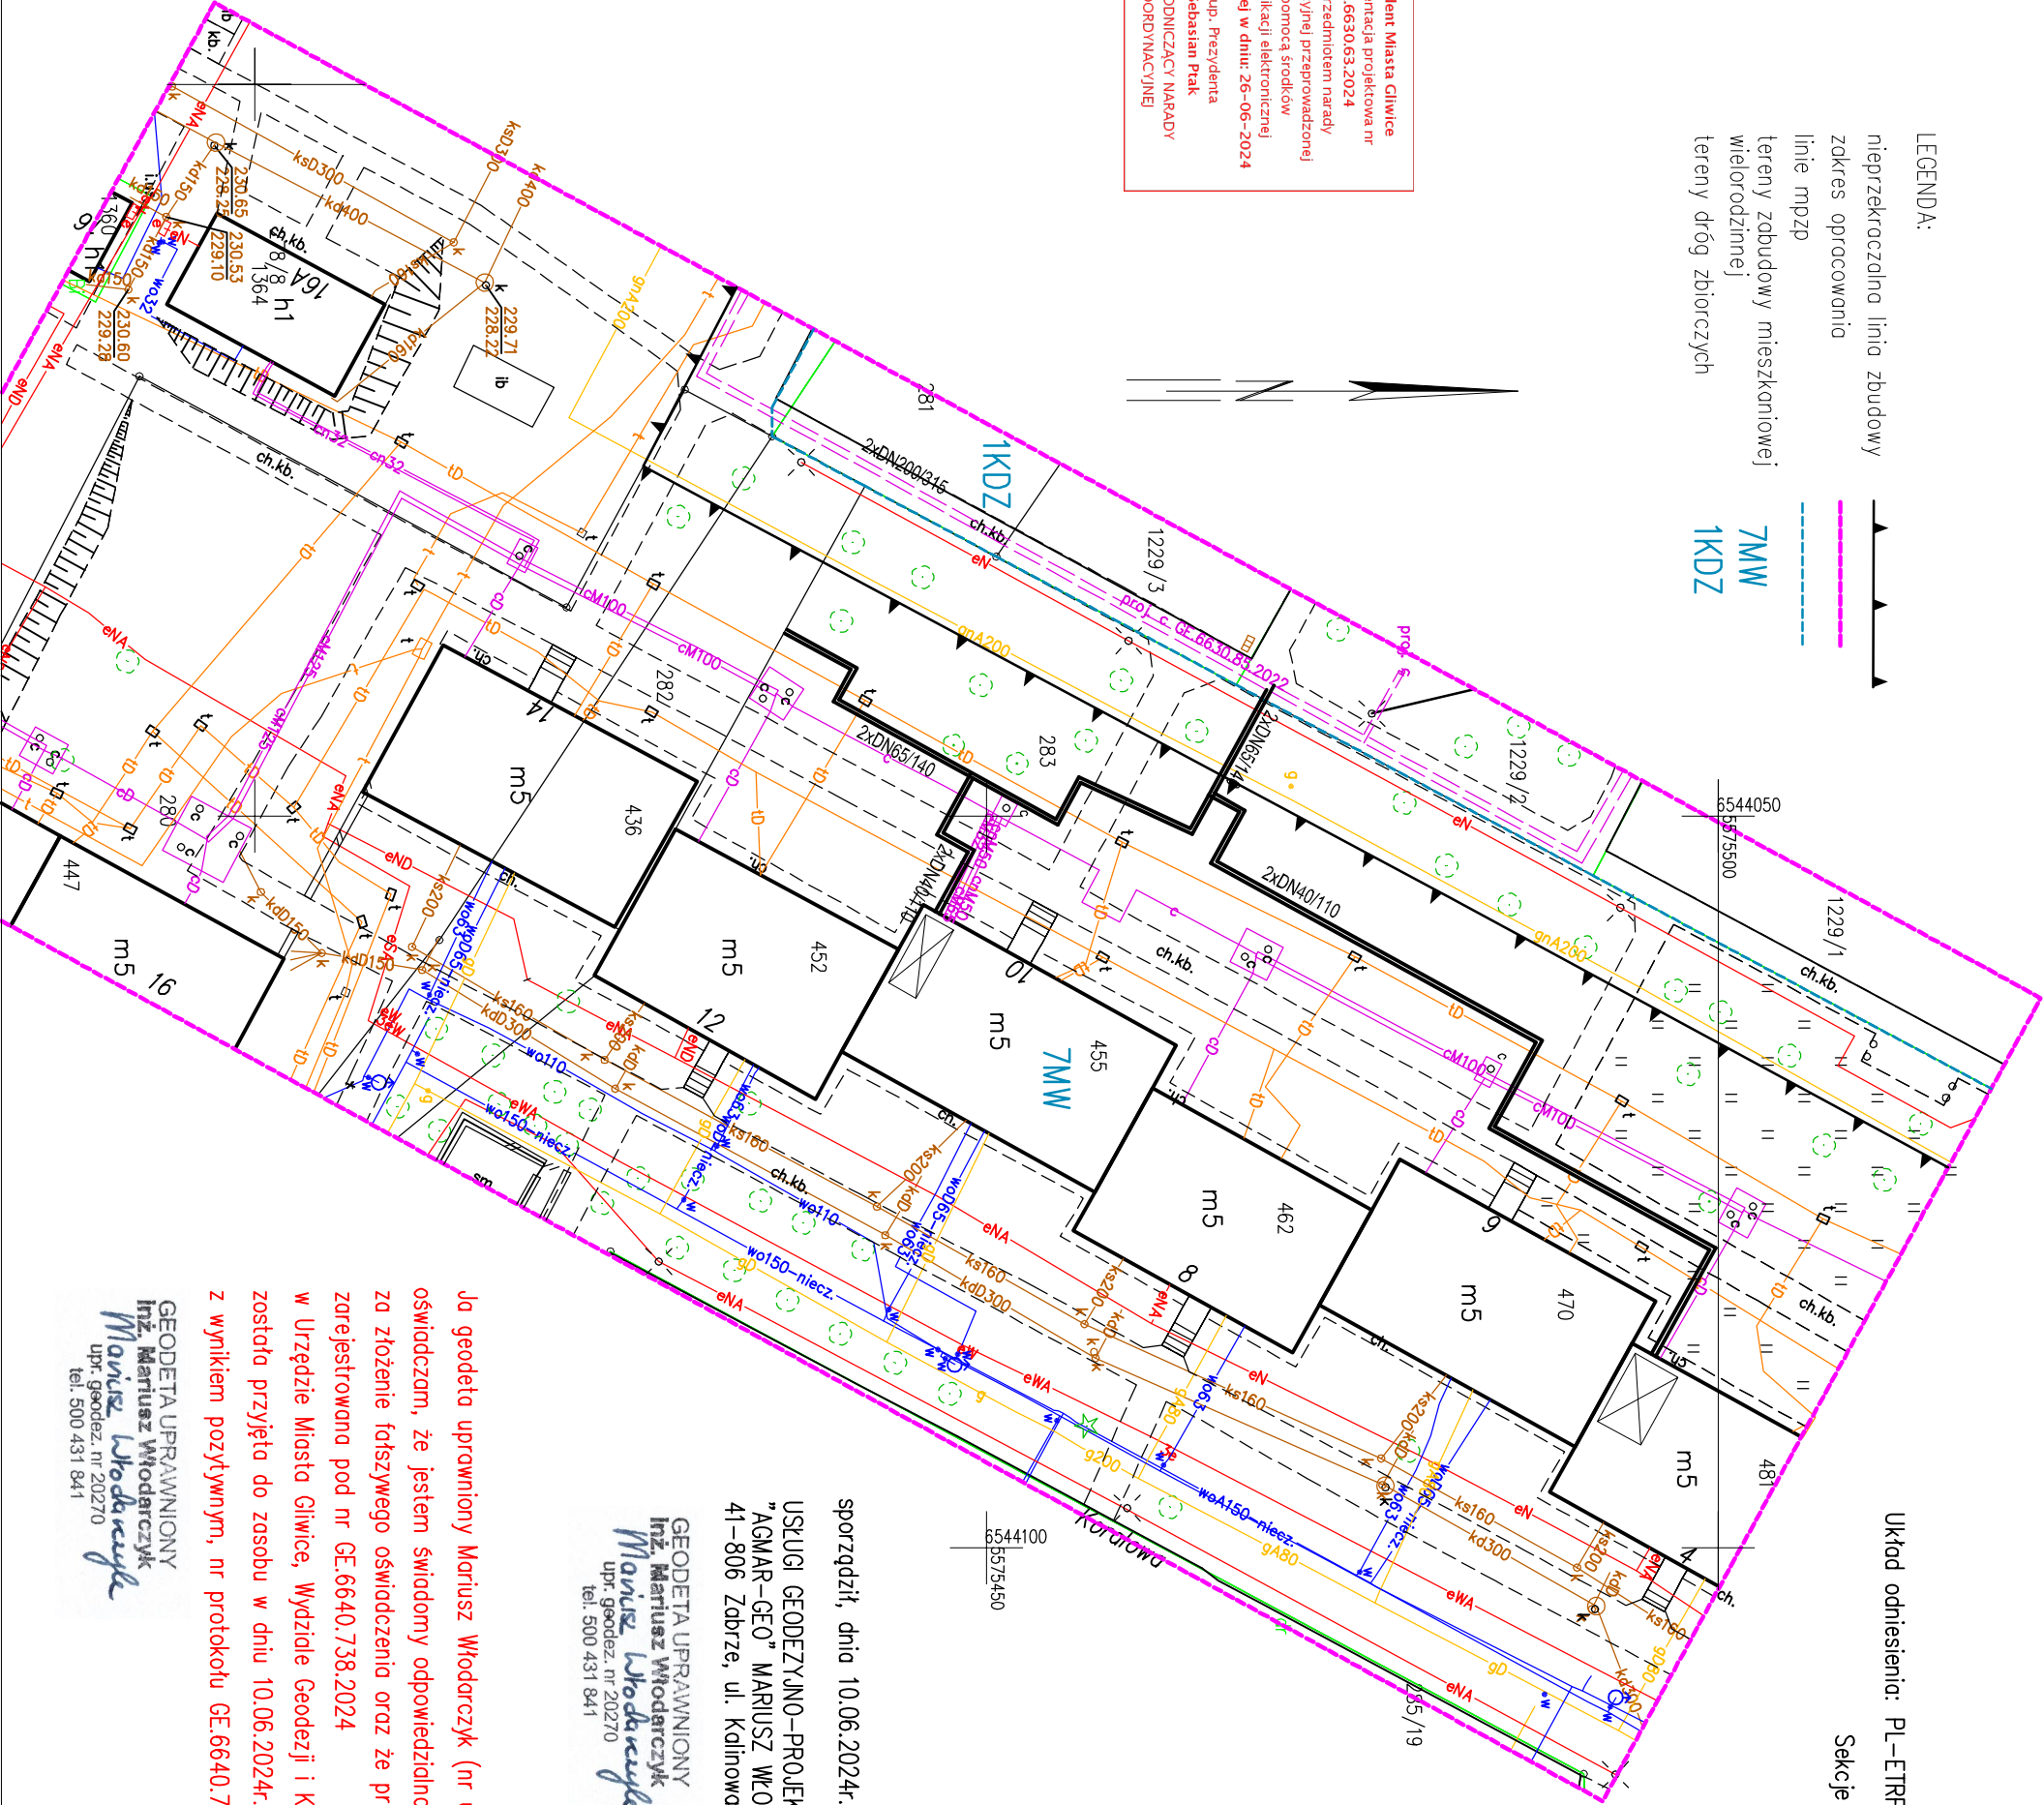

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

Sekcje mapy: 6.131.26.23.2.3, 6.131.26.23.3.2, 6.131.26.23.4.1

Województwo: śląskie

Powiat: m. Gliwice

Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice

Obręb: 246601_1.0052 Stare Gliwice

GE.6640.738.2024

Gliwice Szafłowa

sporządził, dnia 10.06.2024r.:

USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE
"AGMAR-GEO" MARIUSZ WŁODARCZYK
41-806 Zdrze, ul. Kalinowa 1B/9

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Mariusz Włodarczyk
Mariusz Włodarczyk
upr. geodez. nr 20270
tel. 500 431 841

Ja geodeta uprawniony Mariusz Włodarczyk (nr uprawnień 20270) oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz że praca geodezyjna została przyjęta do zosobu w dniu 10.06.2024r., z wynikiem pozytywnym, nr protokołu GE.6640.738.2024_22316.


GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Mariusz Włodarczyk
Mariusz Włodarczyk
upr. geodez. nr 20270
tel. 500 431 841

Za zgodność z oryginałem MDGP

- UWAGA:
- Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
 - Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia terenu.
 - Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
 - Na kablach złożyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach telekom i eN oraz Ø160 na kablach eS. Końcówki rur zaślepić.
 - W razie konieczności zmniejszyć poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.
 - Odległość pionowa w miejscu skrzyżowania z gazociągami powinna odpowiadać normie PN-91/M-34501.
 - Zakaz składowania materiałów budowlanych i urządzeń w pasie szerokości 2m od gazociągu średniego ciśnienia.

LEGENDA:

Isln. sieć ciepłownicza
ZUP-y (sieci projektowane)
Isln. sieć kanalizacji sanitarnej
Isln. sieć kanalizacji deszczowej
Isln. wodociąg
Isln. sieć telekomunikacji
Isln. sieć elektryczna
Isln. gazociąg
Proj. sieć ciepłownicza
Granica działki

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 EKO-WILMAR s.p.z o.o. ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice
Projektował	Grażyna Wilił	06.2024		
Wykonał	Jakub Wilił	06.2024		
Sprawił	Monika Tonaś	06.2024		
Faza:				Obiekt:
ZUD	Budowa osiedlowej sieci ciepłej wody z przyłączami do budynków przy ul. Korolowej 4 i Szafłowej 10 w Gliwicach.			Investor:
Nr projektu:	SC-13/24	obryt: Stare Gliwice, działka nr: 122921.283		
Podział:	1:500	Tytuł rysunku:		
Projekt zagospodarowania terenu				Nr rysunku
				SC-13/24/01

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. Koprowanie, wykorzystanie w celach lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wniesienie zastrzeżenia będzie skutkowało zgodzie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.