


# II PIĘTRO

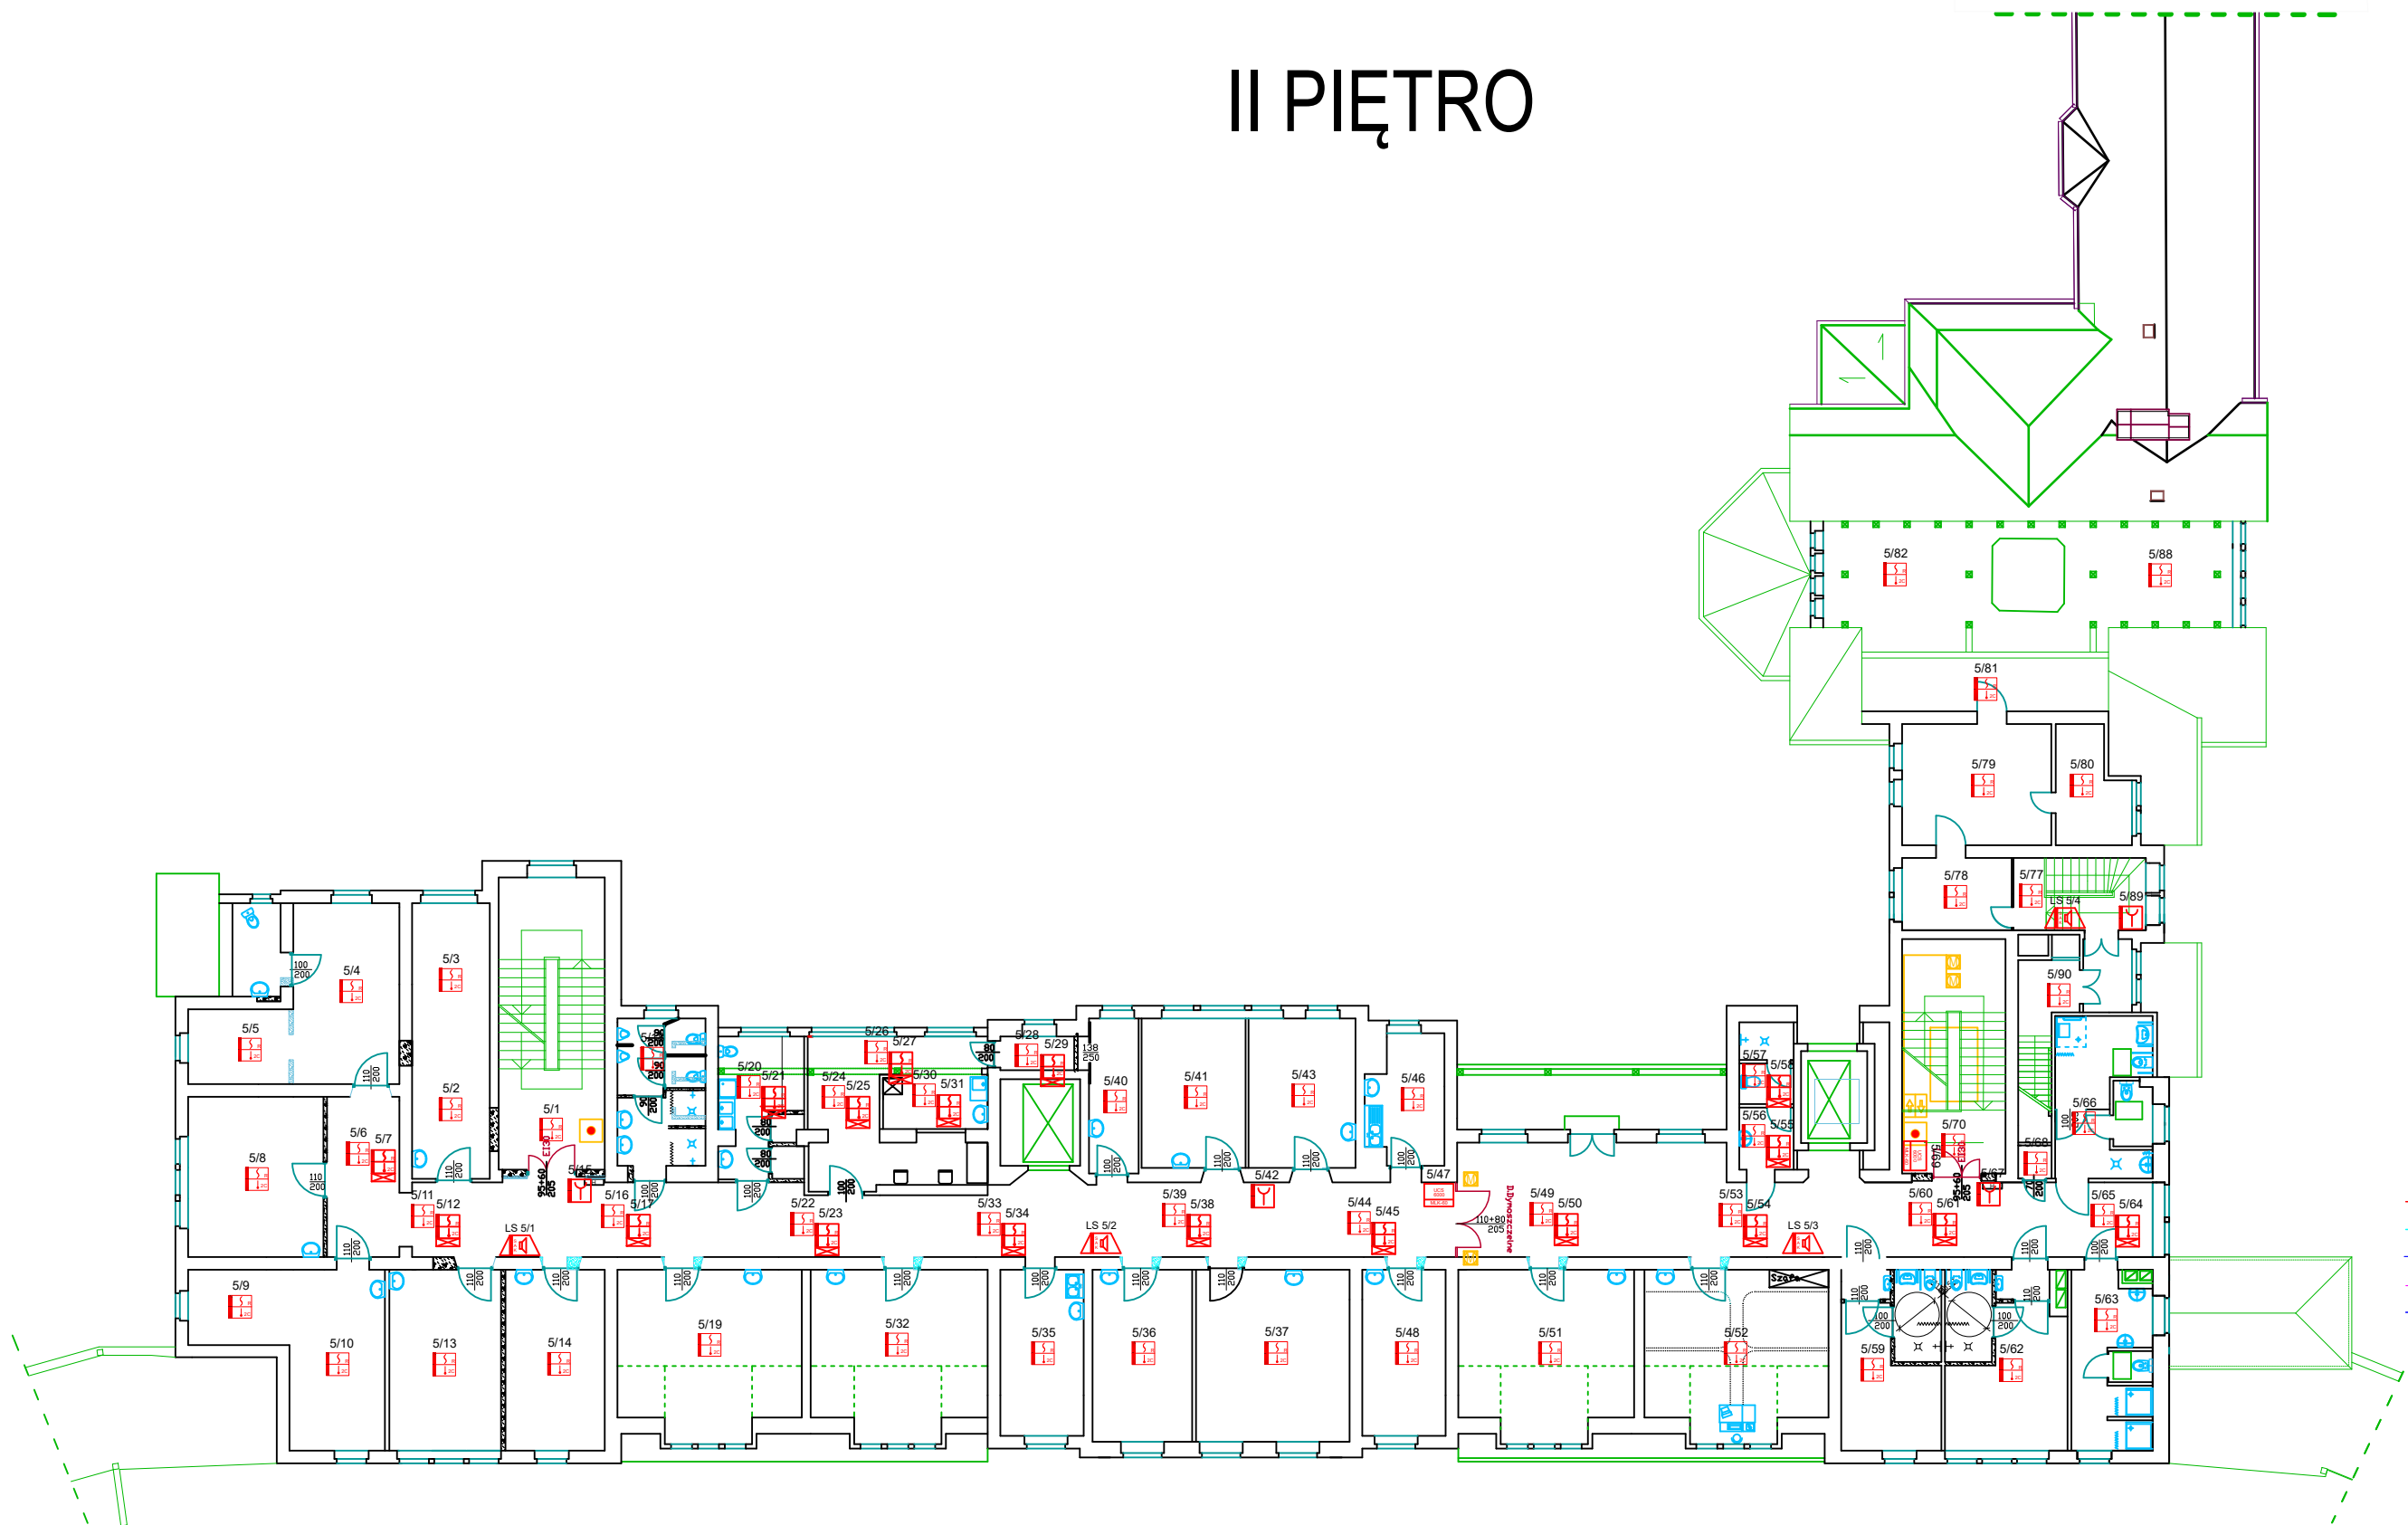

## SYMBOLE I OZNACZENIA

- Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
- Centrala sterująca oddymianiem UCS 6000
- Zasysający detektor FAAST FLEX-010
- Detektor dymu Micra 10
- Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT-6046
- Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT-6046 z wskaźnikiem zadziałania
- Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- Ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrzny ROP-4001H
- Element kontrolno-sterujący EKS-6022
- Element kontrolno-sterujący EKS-6044
- Element kontrolno-sterujący EKS-6222P wysokonapięciowy
- Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej
- Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny zew. SAOZ
- Konwencjonalny sygnalizator akustyczny SA-K6
- Konwencjonalny sygnalizator optyczny SO-P8
- Przycisk przewietrzania PP-6x
- Przycisk oddymiania PO-6x
- Puszka łączeniowa PIP
- x - numer pętli dozorowej  
y - numer elementu w pętli (adres fizyczny)
- linia dozorowa, przewód YnTKSY ekw. 1x2x0,8
- linia sygnalizacyjna, przewód HDGs 2x1, HDGs 3x1,5
- przewód HTKSH PH90 4x2x0,8
- przewód YnTKSY ekw. 2x2x0,8
- przewód zasilający HDGs 3x2,5

PHU ALERT - SYSTEM 54-432 Wrocław ul. Strzegomska 242/8					
obiekt:	DCRO w Kamiennej Górze				
inwestor:	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. ul. Janusz Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra				
branża:	Techniczna - instalacja sygnalizacji pożarowej POLON 6000				
rysunek:	Budynek A1 - II PIĘTRO Dokumentacja inwentaryzacyjna			nr rysunku 6	
imię i nazwisko		specjalizacja	nr uprawnień	data	podpis
projektował: Zbigniew Paluszkiewicz		Instalacja pożarowa	D-118/06 CNBOP	04.2024	
rysował: Sebastian Ruta			D-575/221 CNBOP	04.2024	