

OZNACZENIA


- ZK
- Z – ZŁĄCZE KONTROLNE
  - P1 – ZMIANA WYSOKOŚCI PROWADZENIA ZWODÓW
  - P2 – WOLNOSTOJĄCA IGŁA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 4m
  - A – WOLNOSTOJĄCA IGŁA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 4m
- Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM
- MIEJSCE POŁĄCZENIA ZWODU POZIOMEGO INSTALACJI ODGRONOWEJ
  - ZWOD INSTALACJI ODGRONOWEJ WYKONANY Z DRUTU FeZn Ø8
  - UZIOM OTOKOWY FeZn 25x4

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń poddano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

RADEK GUZOWSKI

ARCHITEKT

02-640 Warszawa  
ul. Nowicka 3 1/256  
tlf (22) 119 28 31

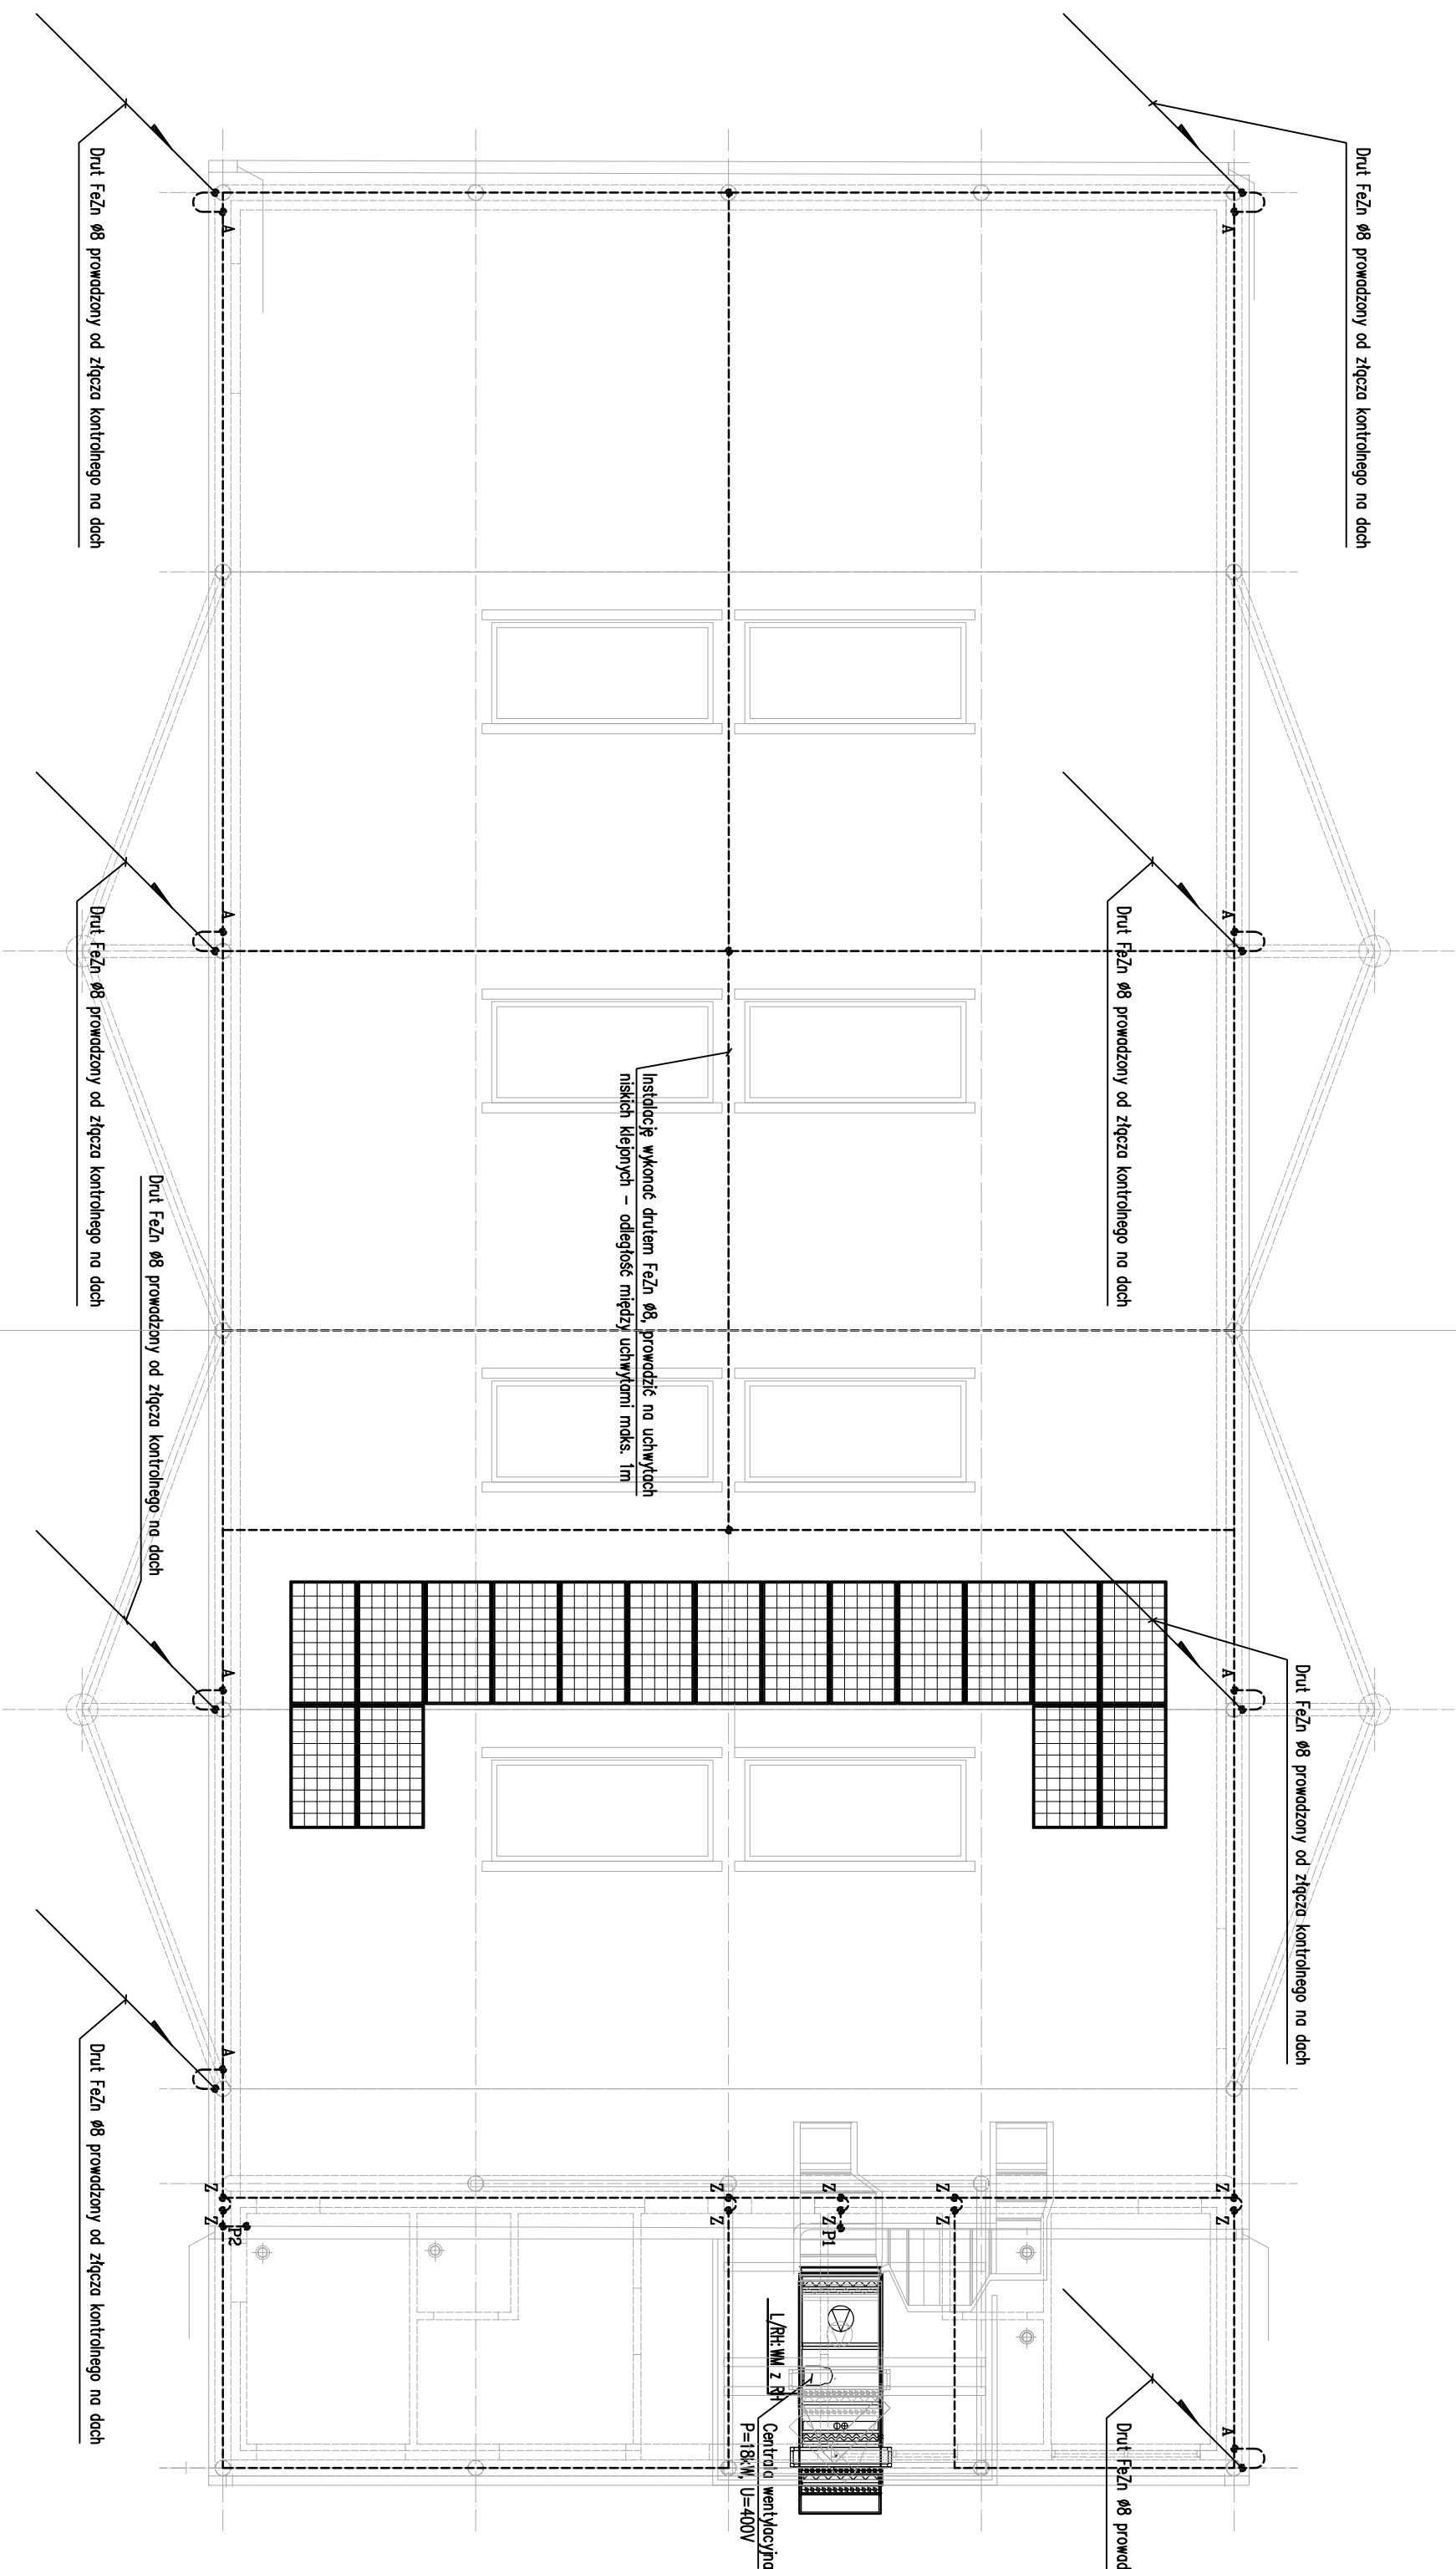

Wszystkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektem branżowym i stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.  
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94/24/83).  
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy:  
"ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"  
Inne wbdno kln użyć ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

RZUT DACHU  
- INSTALACJA ODGRONOWA

SKALA 1:100  
BRANŻA:

PRZEBUDOWA DACHU I ŚCIAN  
ZEWNĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ  
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. BITWY  
WARSZAWSKIEJ 1920 R. W JÓZEFOWIE,  
UL. KOŚCIELNA 2, DZ. NR EW. 246,  
OBRĘB 0009, GMINA DĄBRÓWKA

F.ZA P.B.W  
DATA  
11/2022

INWESTOR: Urząd Gminy Dąbrówka

ul. T. Kościuszki 14  
05-252 Dąbrówka

AUTOR: mgr inż. Adam Zdziański

NR UPRAWNIENIA  
MAZ0334POCE/13

PODPIS

OPRACOWAŁ: inż. Marek Zabusił

PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Robert Bulzacki

NR UPRAWNIENIA  
MAZ0338P1OC/E/13

PODPIS

UWAGI:

NR RYS.

R02