


\* - elementy przystosowane do plombowania

Opis	--	--	--	--	--	--	--	--
Moc [kW]	45	--	--	16	--	16	16	5
Przewód	5x N2XH-U 1x35	--	--	N2XH-U 5x6	N2XH-U 5x6	N2XH-U 5x6	N2XH-U 5x6	N2XH-U 5x6
Nazwa obwodu	Zasilanie RA	Kontrola faz	Ogranicznik przepięć	Lokal mieszkalny 4	Lokal mieszkalny 5	Lokal mieszkalny 6.1	Lokal mieszkalny 6.2	Lokal mieszkalny 7.1

Obiekt:	Investor:	Jednostka projektowa:	Projektował:		upr. nr	160/76/Pw	Podpis:	Stadium:
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Ratajczaka 45 61-728 Poznań	Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań		A d a m D z i a m s k i ul. Liniarskiej 3, 61-249 Poznań NIP: 782-204-64-63, REGON: 301039550		Opracował: Przemysław Rybaczewski Sprawdził: Rafał Olszewski Nazwa rysunku: Rozdzielnia RA		upr. nr - WK/P/04/10/POOE/11 Data: 12.2018 Nr rysunku E11-1/4	
			PBW					

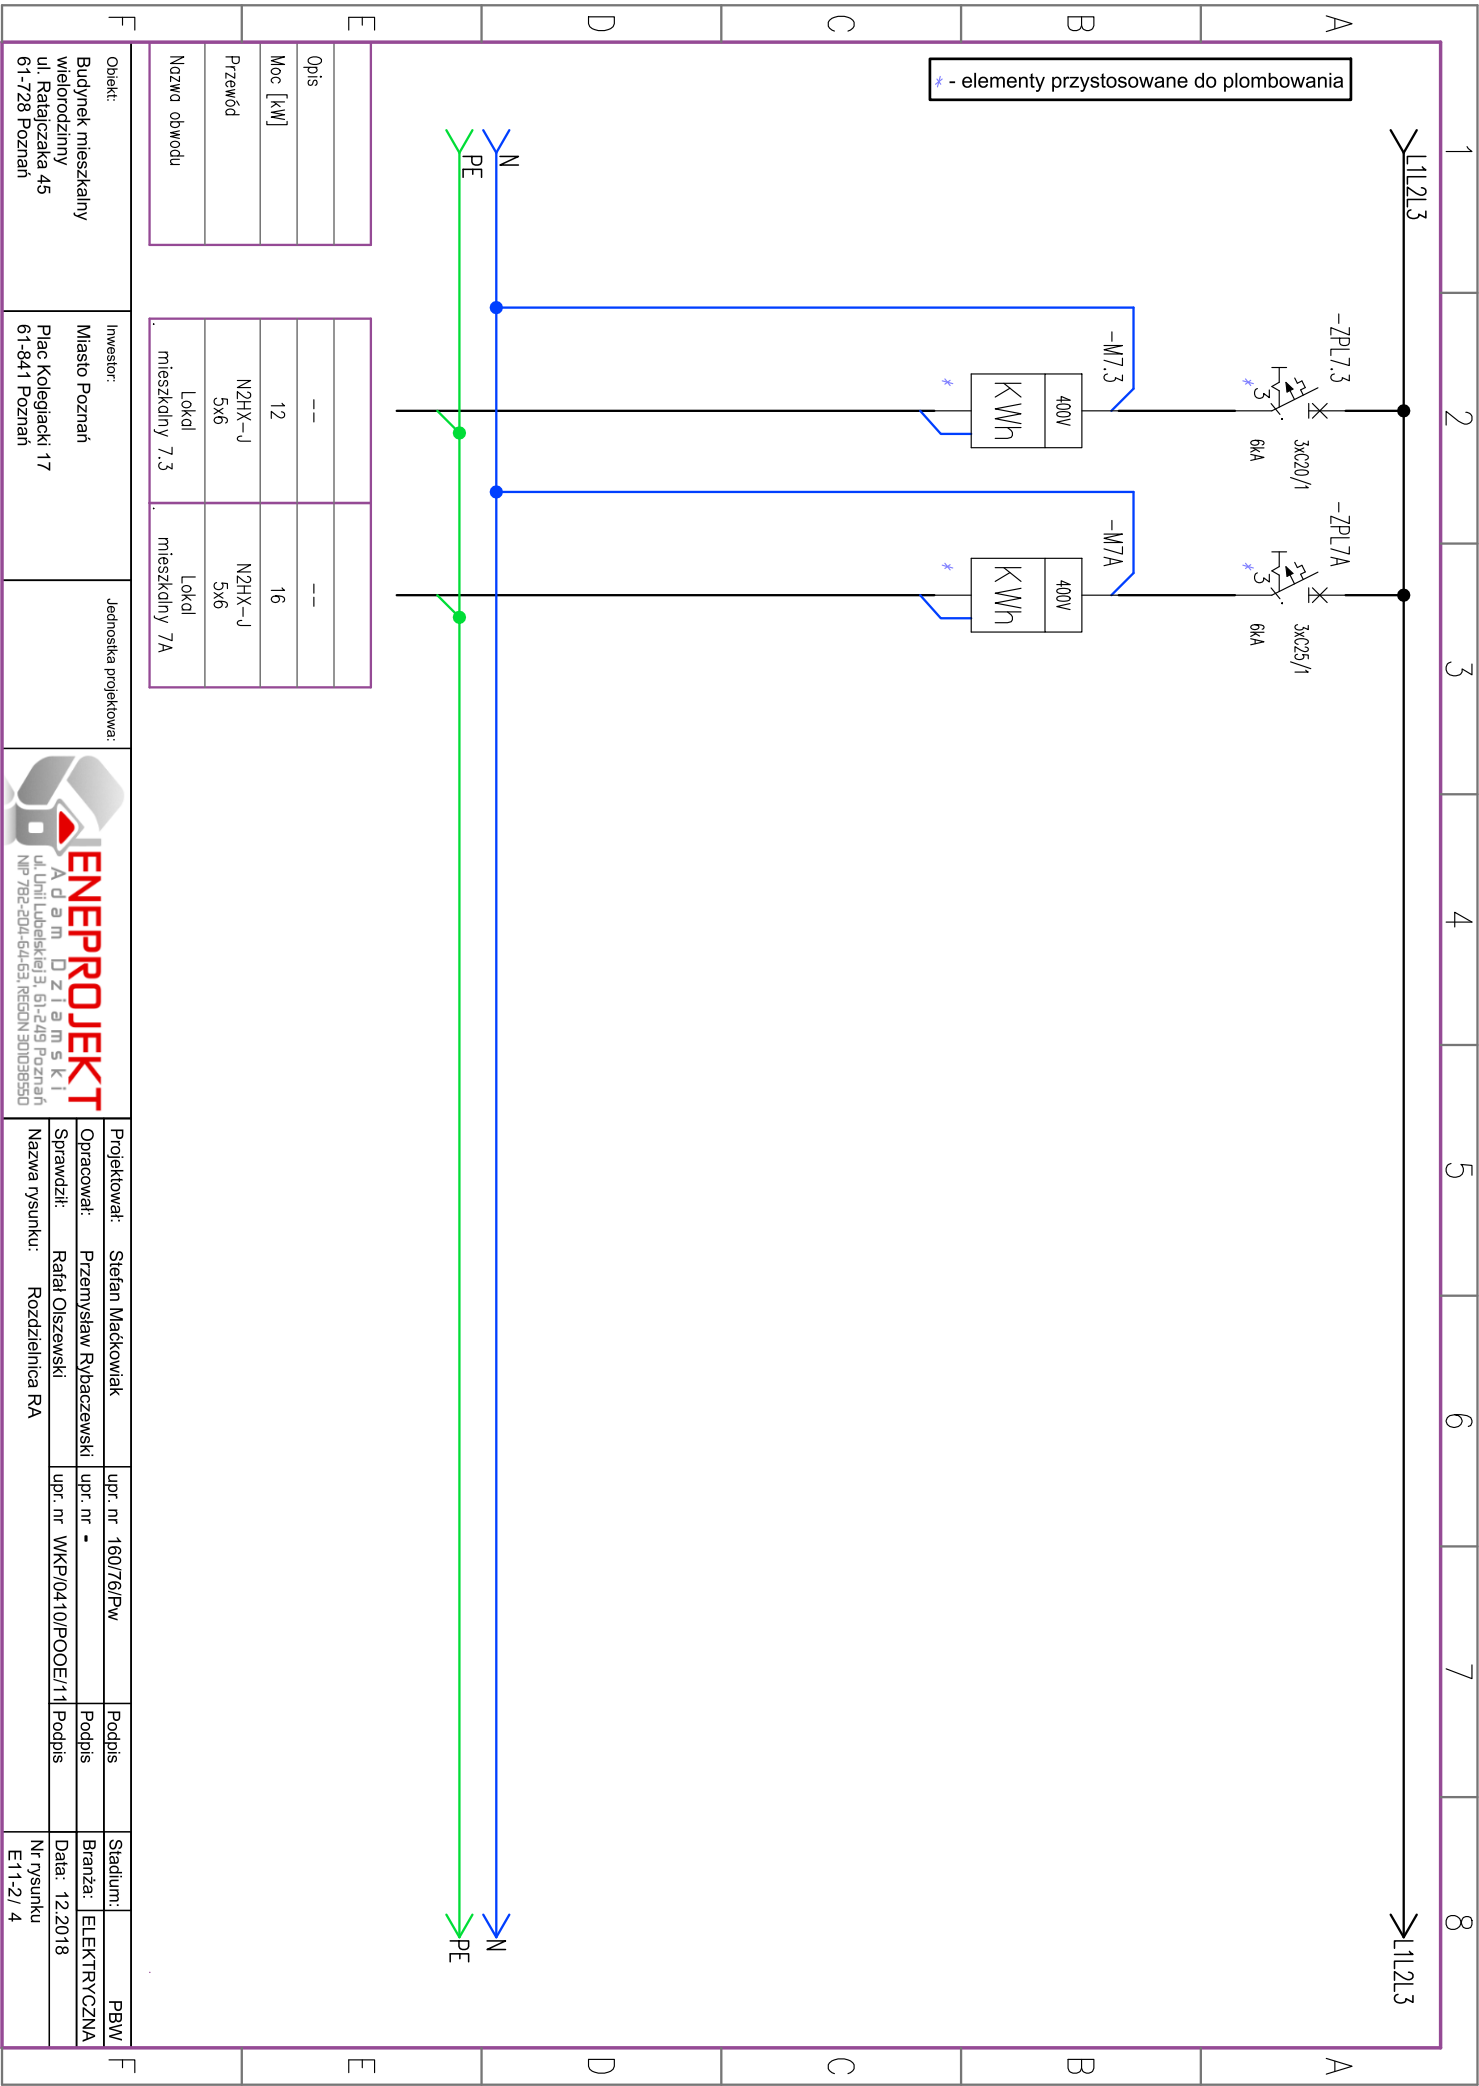


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



- szczelność na poziomie IP30
- grubość blachy 1,5mm

7

WIDOK ELEWACJI



UWAGI:

- 1) \* elementy przystosowane do plombowania
- 2) Wszystkie elementy (w tym również złącza szeregowe) znajdujące się przed układem pomiarowym powinny być umieszczone za pokrywami przystosowanymi do plombowania.
- 3) Okablowanie pomiędzy aparatami prowadzić za płytą montażową przystawaną do plombowania oraz w peszlach.
- 4) Podejście zasilania od góry, odpływ od góry.
- 5) W rozdzielnicy RA umieścić informację:  
"Wyłączenie RA-ADM nie powoduje rozłączenia RA"
- 6) W rozdzielnicy RA-ADM umieścić informację:  
"Wyłączenie RA nie powoduje rozłączenia RA-ADM"
- 7) RA i RA-ADM w osobnych obudowach
- Obudowa zabudowana podtynkowo, we wnęce
- Drzwi pełne z oknami rewizyjnymi, transparentnymi
- zamek baszkiłowy z kłanką obrotowo-uchyłną
- wyposażony we wkładkę patentową
- farba proszkowa (gruba struktura)
- szczelność na poziomie IP30
- grubość blachy 1,5mm

Obiekt:		Investor:	Jednostka projektowa:		Projektował:		Opracował:		Sprawdził:		Nazwa rysunku:		Podpis:		Stadium:		PBW	
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Ratajczaka 45 61-728 Poznań		Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań			Stefan Maciążkowski		Przemysław Rybaczewski		Rafał Olszewski		Rozdzielnica RA		upr. nr 160/76/Pw		Podpis		Branża: ELEKTRYCZNA	
					upr. nr -		upr. nr WKP/0410/POOE/11		upr. nr				Data: 12.2018		Nr rysunku E11-4/ 4			

