


pl. CHOPINA 3, RUDA ŚLĄSKA

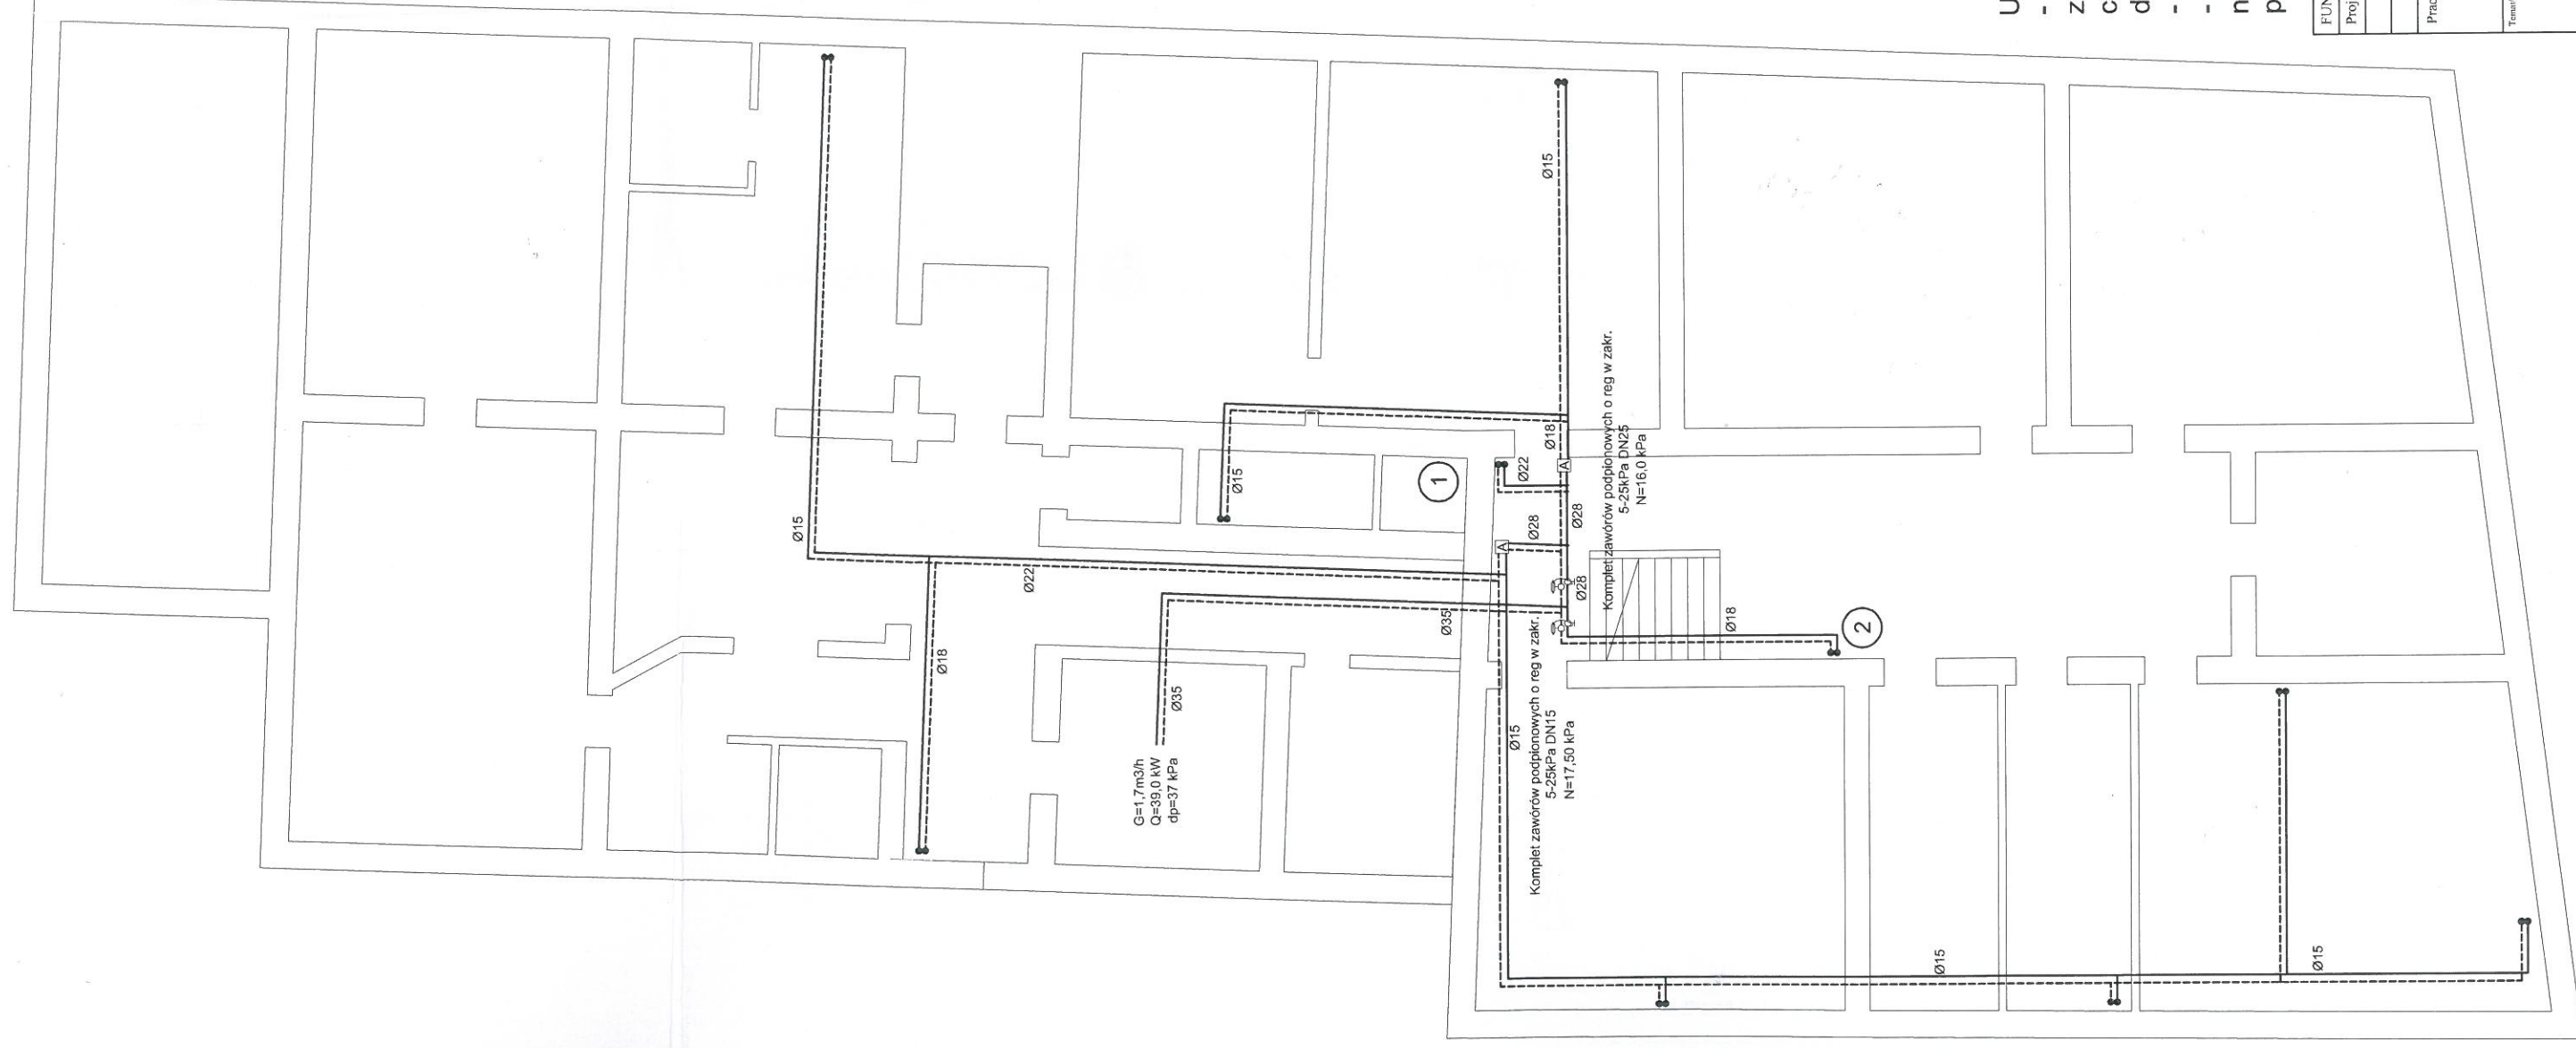


UWAGA:

- Pod pionami w miejscach wskazanych na rysunku
- Zbudować zawory automatycznej regulacji różnicy ciśnień i przepływu zapewniając do nich swobodny dostęp serwisowy
- Rurociągi prowadzić pod stropem piwnic
- W przypadku zmiany lokalizacji stacji wymienników należy skonsultować średnice rurociągów z projektantem instalacji

FUNKCJA	DATA	NAZWISKO	NR UPRAWNIENIEN	Ciepota znamowa	inst. wod-kan
Projektował	06.21	D.SLABY	SLK/R625/PWB/S19	Szacunek	PBW
				Formant	A3
				Szkala	1:100
Pracownia		DASLA Dariusz Slaby 40-013 KATOWICE ul. Swietego Jana 11/4 tel. 667-67-47-86			Numer projektu 300621
Temat i Tytuł rysunku	Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania Rzut piwnic				Numer rysunku 2
BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. CHOPINA 3 W RUDZIE SLASKIEJ					

RÓŻNICA WYSOKOŚCI KONDYGNACJI
PATRZ RYS.2

- | | | | | | | |
|--|-------|--|---|----------------------|-----------------|------------------------------|
| FUNKCJA | DATA | NAZWISKO | | NR UPRAWNIENI | Część budowlana | inst. wod-kan |
| Projektował | 06.21 | D.SŁABY |  | S.I.K./8625/PWB/S/19 | Stadkom | PBW |
| | | | | | Formasi | A3 |
| | | | | | Skala | 1:100 |
| Pracownia | | DASLA
Dariusz Słaby
10-012 KATOWICE ul. Ścieśkiego Jęsa 11/4
tel. 665-6747-86 | | | | Numer projektu

300621 |
| Tytuł i tytuł rysownika | | | | | | Numer rysunku

3 |
| Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania
Rzut parteru | | | | | | |
| BUDYNEK MIESZKALNY PRZY PL.GŁOPIŃA 3 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ | | | | | | |

RZUT PIĘTRA I
pl. CHOPINA 3, RUDA ŚLĄSKA



UWAGA:

- Podczas inwentaryzacji nie uzyskano dostępu do mieszkania nr 1 - mogą wystąpić różnice ze stanem faktycznym - rzut na podstawie uzgodnień z ADM
- Dokładna lokalizacja grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorami podczas montażu
- W przypadku braku wystarczającej wysokości do parapetu grzejniki płytowe podłączyć bocznie z zastosowaniem zaworów termostatycznych i powrotnych

FUNKCJA	DATA	NAZWIŚKO	NR UPRAWNIEN	Część branżowa	inst. wod-kan
Projektował	06.21	D. ŚLĄBY	SLK/1625/PWBS/19	Stalium	PBW
Pracownia				Forma	A3
				Skala	1:100
Pracownia					
DASLA					
Dariusz Ślaby					
40-013 KATOWICE, ul. Świątego Józefa 11/4					
tel. 667-67-17-36					
Numer projektu					
300621					
Numer rysunku					
4					
Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania					
Rzut piętra I					
BUDYNEK MIESZKALNY PRZY PL. CHOPINA 3 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ					

pl. CHOPINA 3, RUDA ŚLĄSKA

**RÓŻNICA WYSOKOŚCI KONDYGNACJI
PODDASZE DACHU SKOŚNEGO
(NIEUŻYWANE)**

- Dokładna lokalizacja grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorami podczas montażu
- W przypadku braku wystarczającej wysokości do parapetu grzejniki płytowe podłączyć bocznie z zastosowaniem zaworów termostatycznych i powrócić do punktu 1.1
- Mieszkanie nr 4 zlokalizowane na piętrze - poziom 10 - w celu podłączenia grzejników należy wykonać podłogi mieszkania o 1,7m niżej względem piętra II

FUNKCJA	DATA	NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	Czytel. białkowa	inst. wod-kan
Projektował	06.21	D.SLABY	SUK/8625/PWB/S/19	Stadium	PBW
				Formist.	A3
				Skala	1:100
Pracownia			Numer projektu		
<p>DASLA Dariusz Slaby 40-012 KATOWICE ul. Świerkiego Jana 11/4 tel. 601-67-47-80</p>			300621		
Temat/Tytuł rysunku			Numer rysunku		
<p>Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania Rzut piętra II</p>			5		
BUDYNEK MIESZKALNY PRZY PL. CHOPINA 3 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ					