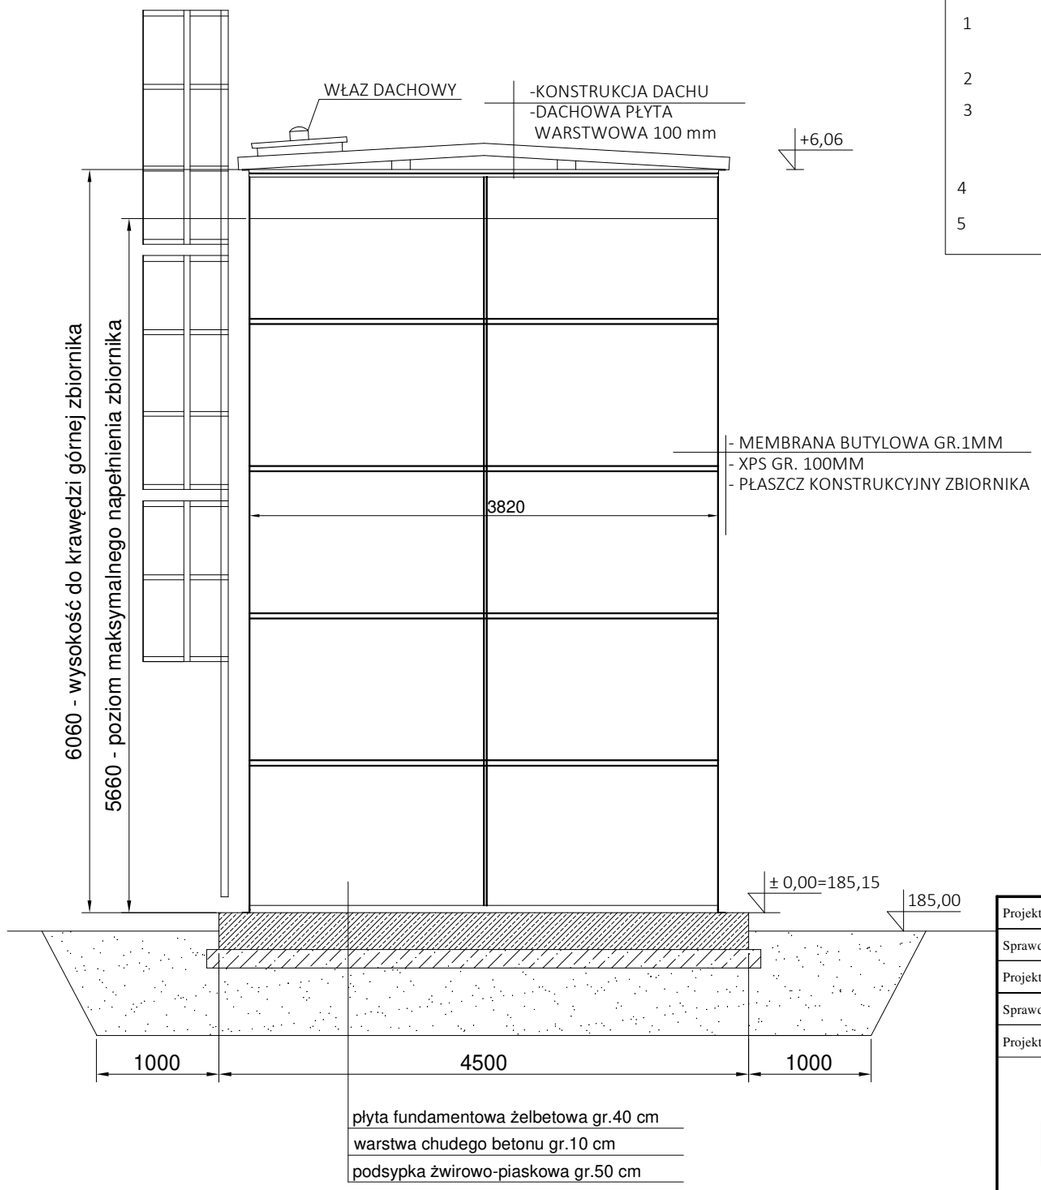

UWAGI:

1	Efektywna pojemnośc zbiornika 58 m³ przy izolacji wewnętrznej z XPS o gr. 100 mm oraz 400mm strefy wolnej,
2	Zbiornik wyścielony membraną butylową gr. 1,0 mm,
3	Żelbetowa płyta denna o grubości 40 cm żelbetowa. Przejścia rurociągów przez płytę fundamentową należy zabetonować, aż do krawędzi płyty w rzucie poziomym,
4	Obudowa zbiornika, przed galwanizowaniem S350GD+Z275.
5	Wymagana tolerancja poziomości płyty fundamentowej +/- 0,5cm.

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Piotr Tokarczyk	Nr upr.:	DOŚ/0091/PBS/22	Podpis:	
Projektant branża konstrukcyjna:	mgr inż. Józef Szybiński	Nr upr.:	286/DOŚ/14	Podpis:	Data:
Sprawdzający branża konstrukcyjna:	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr upr.:	12/96/ZG	Podpis:	
Projektant branża elektryczna:	mgr inż. Waldemar Żurawski	Nr upr.:	546/01/DUW	**Podpis:**	Data:

BIURO PROJEKTOWE
EKO-KARAT s.c.
WODA - KANALIZACJA
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
ul. Warszawska 12,
58-500 Jelenia Góra
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Inwestor:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.
Lubków 63
59-720 Lubków

Data: 25.03.2024

Lokalizacja inwestycji:

gmina: Warta Bolesławiecka
jedn. ewid. 020106_2
obr.0007 Warta Bolesławiecka
dz. nr 836/22, 811, 915/6

Stadium: PAB

Branża:	Temat:	Podziałka:
Sanitarna	"Budowa zbiornika wody na terenie stacji uzdatniania wody w m. Tomaszów Bolesławiecki"	1:500
Obiekt:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:
Zbiornik wody	Widok boczny zbiornika	2.0