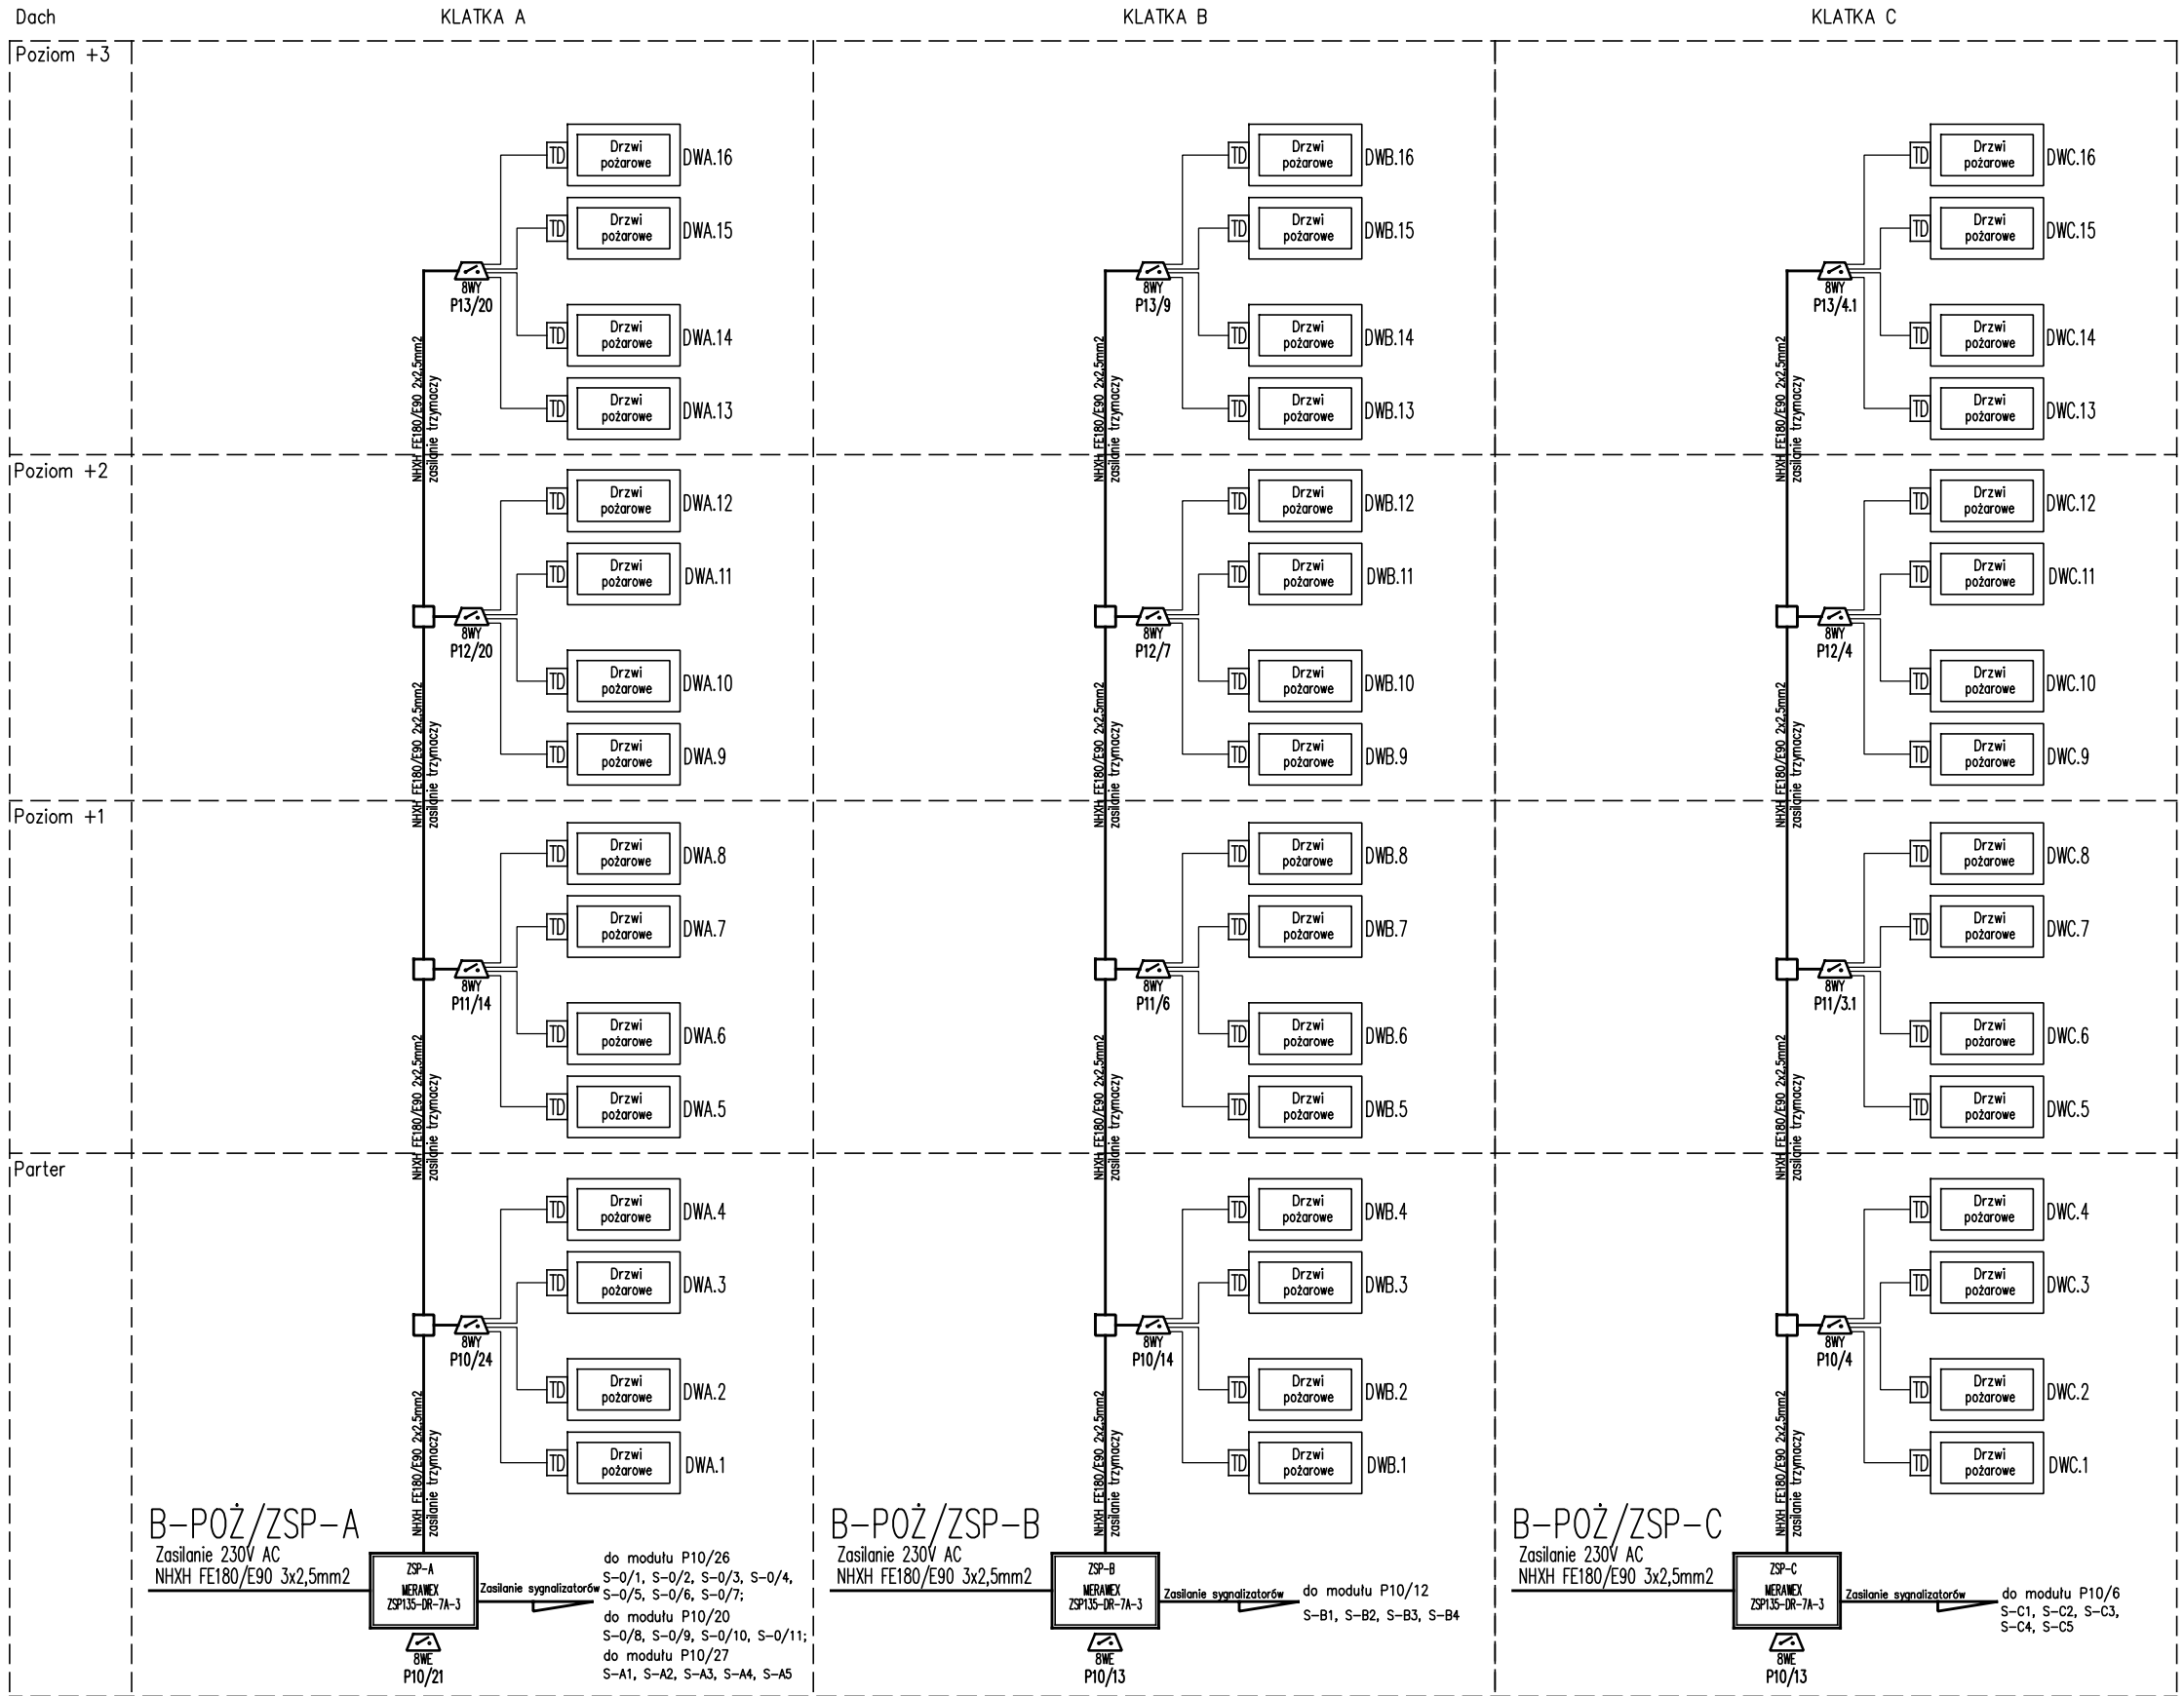

OZNACZENIA I UWAGI:

TD — Istniejący trzymacz do drzwi pożarowych

Puszka rozgałęźna do 2,5mm2, odporność ogniowa EI–90.

Drzwi pożarowe — Drzwi pożarowe – zgodnie ze stanem istniejącym

8WY — EWS–4001 – moduł, posiadający 8 przekaźników do sterowania urządzeniami.

8WE — EWK–4001 – moduł, posiadający 8 wejść monitorujących

* Przewody prowadzić pod tynkiem lub pod nad sufitem GK na uchwytach E90

* Lokalizacje poszczególnych elementów instalacji pokazane na rzutach.

Obiekt: PRZEBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU NR 21 USYTUOWANYM NA TERENIE KAMPUSU UKSW PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE	PNP INŻYNIERIA ul. Wokalna 4 02-787 Warszawa tel.: +48 22 405 45 15 www.pnpi.pl, biuro@pnpi.pl	Temat rys.:	Schemat sterowania drzwiami ppoż	Data: 01.2020
		Projektant	mgr inż. Sylwester Bogucki upr. nr MAZ/0265/PWBE/15	mgr inż. Michał Moczydłowski upr. nr MAZ/0550/PWOE/14
		Faza: PROJ. BUD–WYK	Numer rysunku: IE.13	