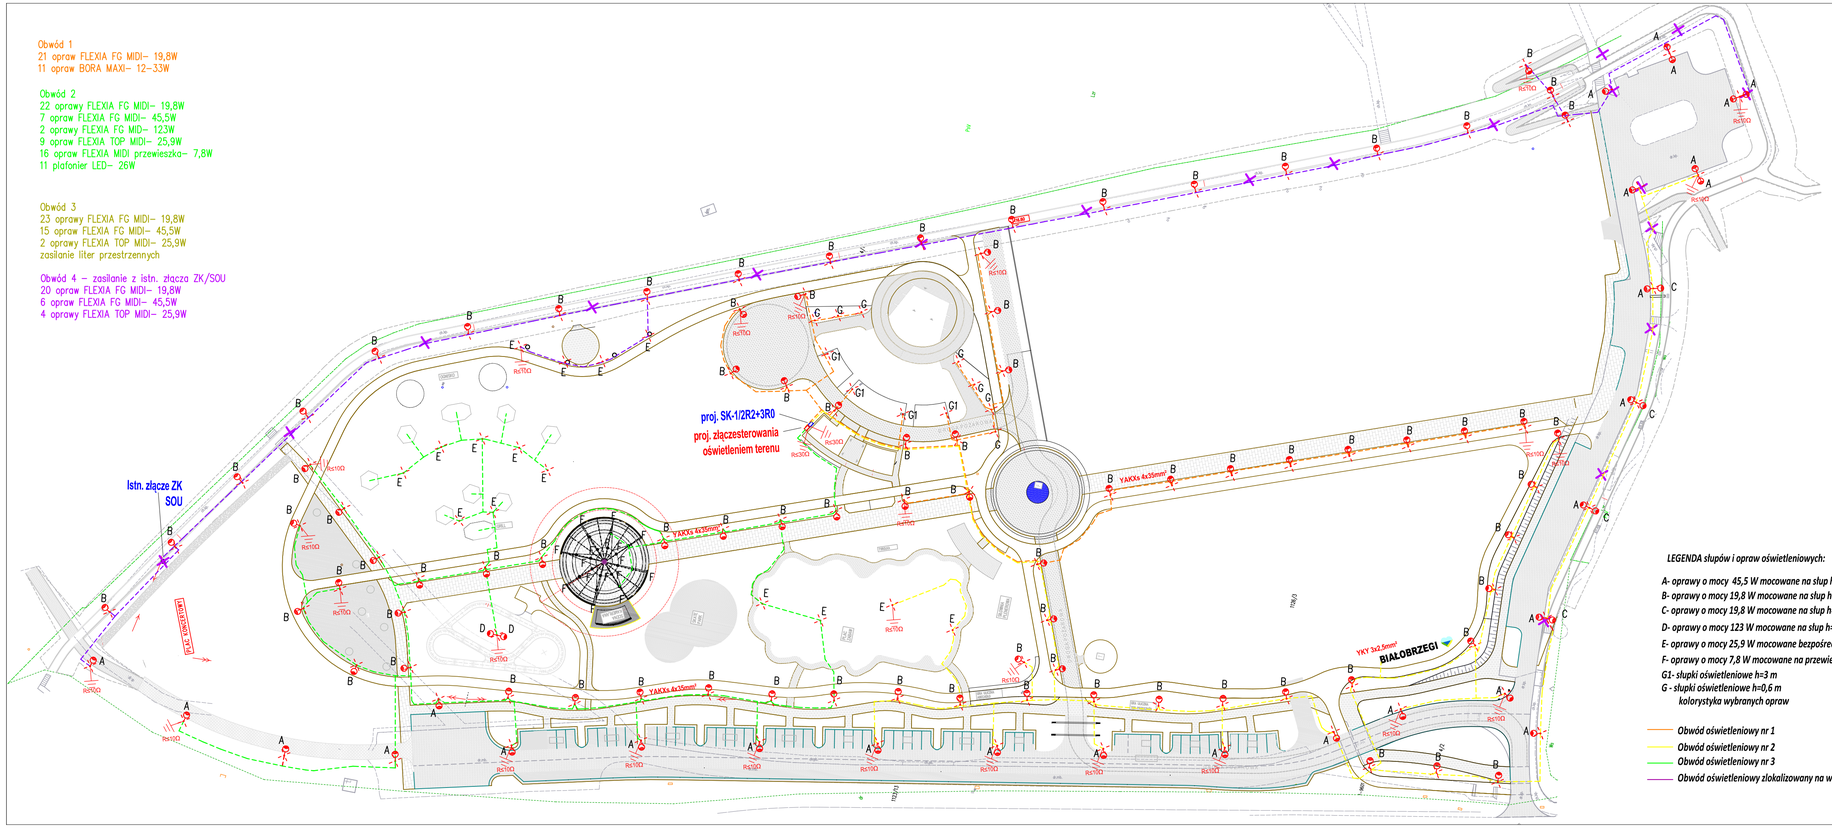

UWAGA:

W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem użytkownika uzbrojenia!

Całość projektowanej trasy układać w rurach osłonowych:
- giętkich,gładkościennych z HDPE w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami,
- twardych, grubościennych z HDPE pod wjazdami i drogami,
- skrzyżowania z istn. przewodem gazowym dodatkowo zabezpieczyć rurą ochronną stalową,
- skrzyżowania z istn. siecią kanalizacji sanitarnej, deszczowej, dodatkowo zabezpieczyć rurą ochronną stalową z fabryczną izolacją antykorozyjną.

NAZWA ZADANIA

Zagospodarowanie terenów nadpilicznych w zakresie wykonania sieci elektroenergetycznych

AUTOR(ZY) PROJEKTU: *IMP Instalex Mariusz Prasek Sucha, ul. Szlachecka 94 26-800 Białobrzegi*	INWESTOR: *Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi*
BRANŻA: *Elektroenergetyczna*	FAZA PROJEKTU: *Projekt techniczny*
PROJEKTOWAŁ: *mgr inż. MAREK OLSZEWSKI*	NUMER UPRAWNIEŃ: *SWK/0134/PBE/18* PODPIS
SPRAWDZIŁ(A): *mgr inż. PIOTR KIERSZNIEWSKI*	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU: *Schemat zasilania oświetlenia terenu*	
DATA: *04.2022*	SKALA: *-* ARKUSZ: *1/1* NUMER RYSUNKU: *E3*