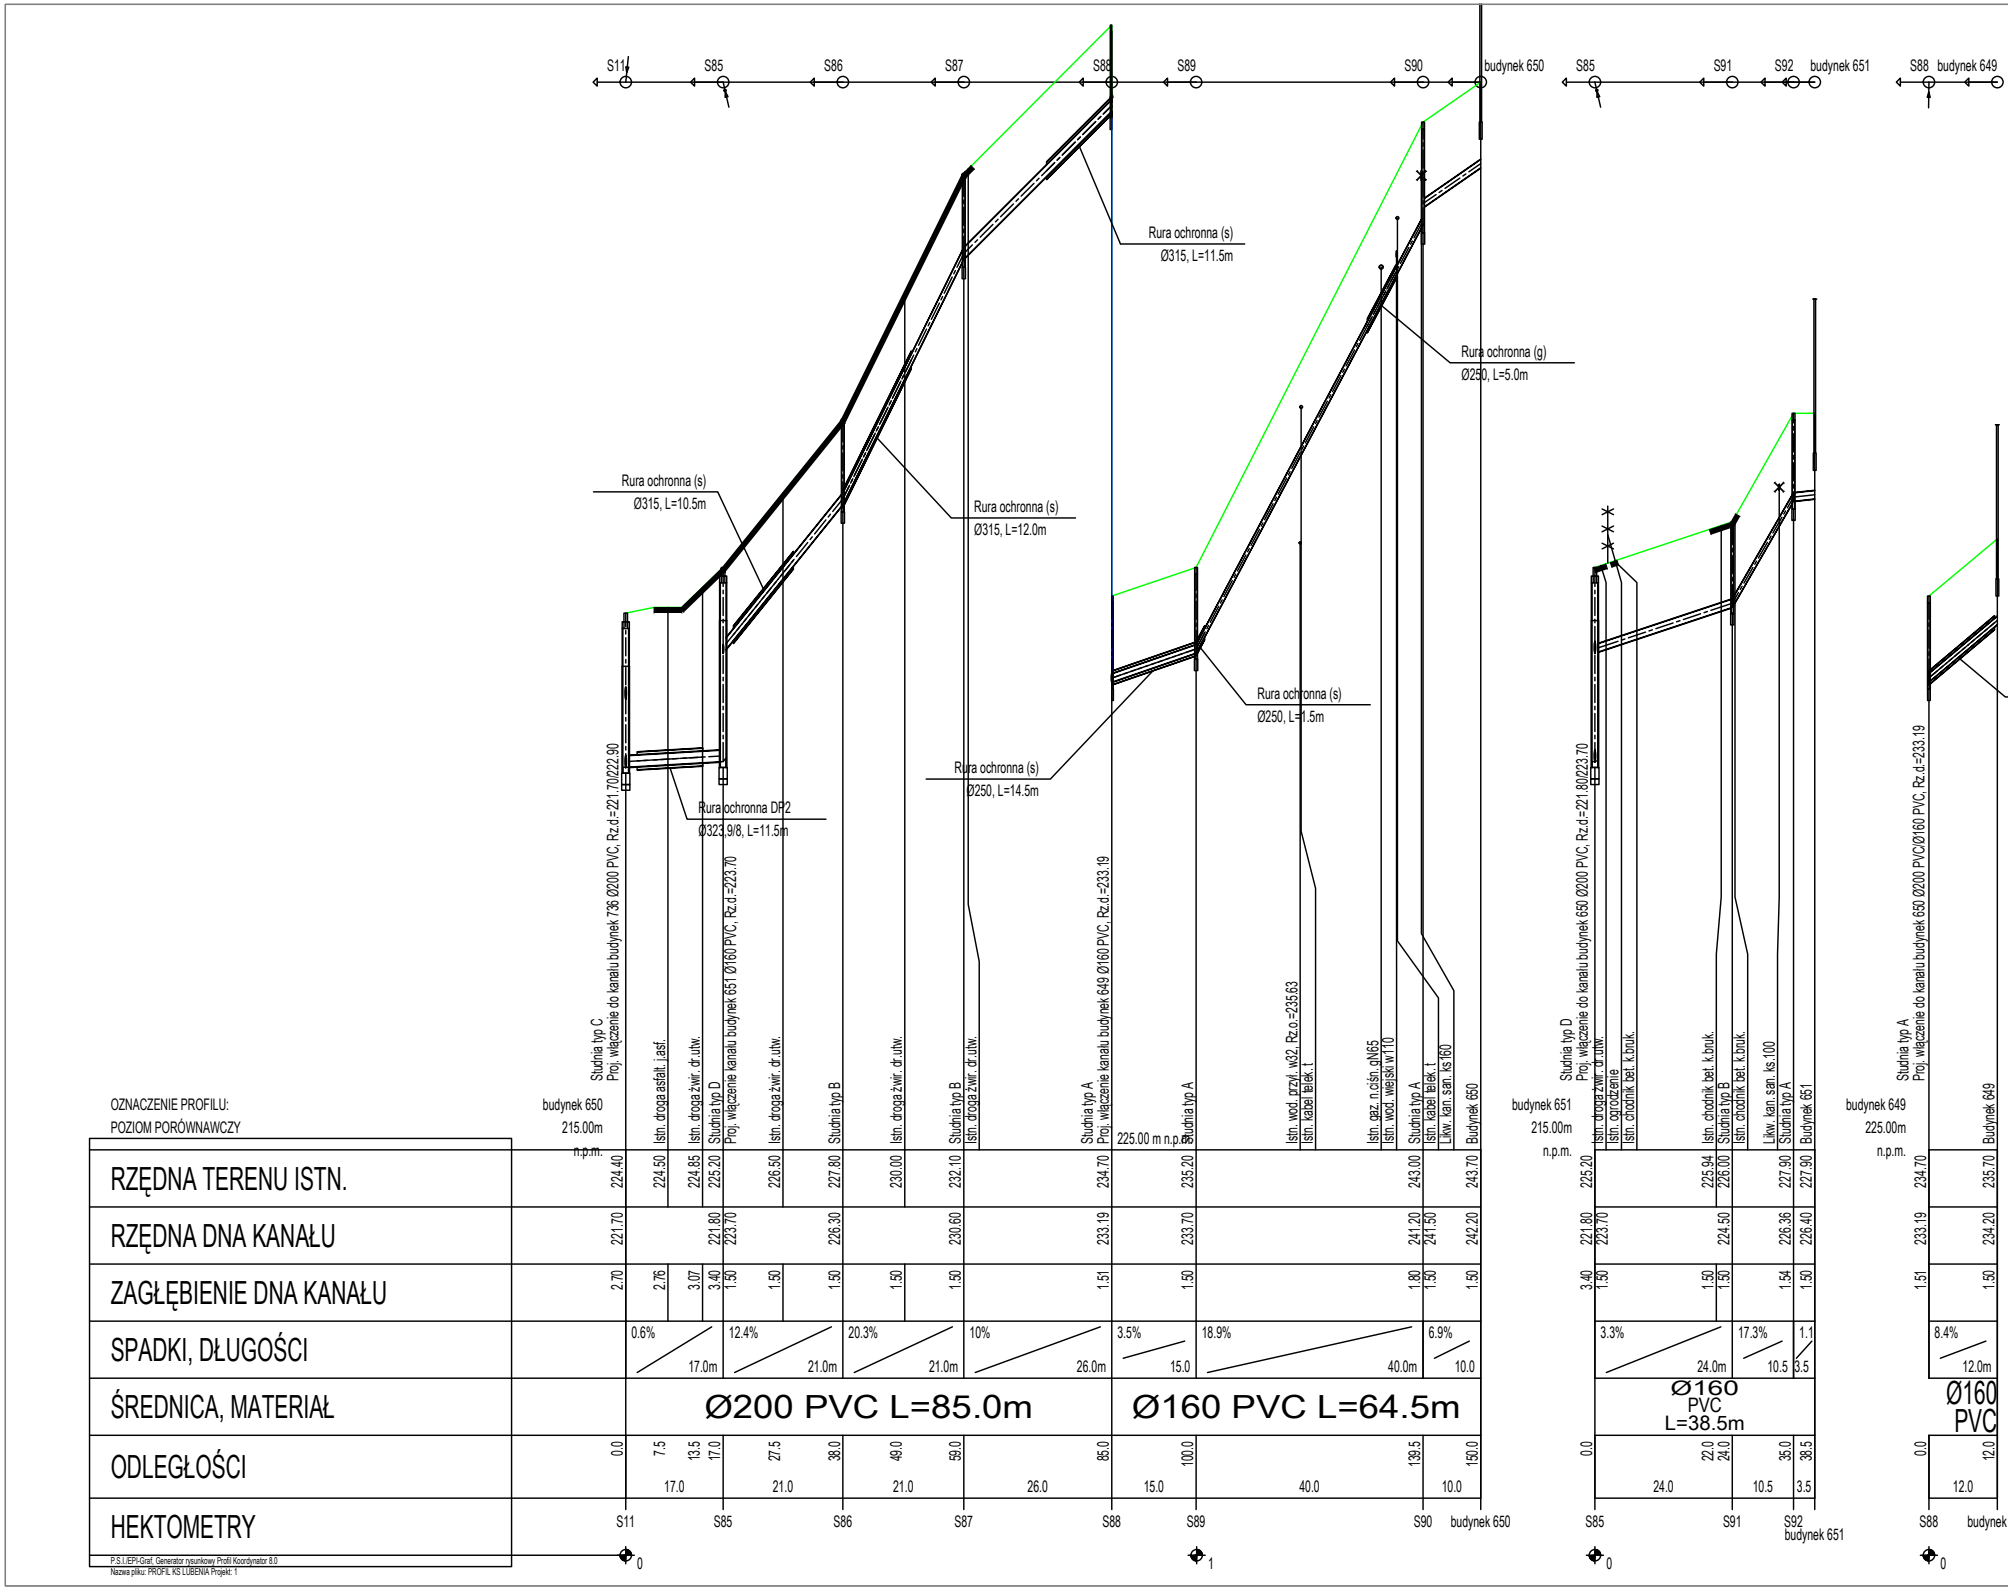

S11
S85
S86
S87
S88
S89
S90
budynek 650
S85
S91
S92
budynek 651
S88
budynek 649
Rura ochronna (s)
Ø315, L=11.5m
Rura ochronna (g)
Ø250, L=5.0m
Rura ochronna (s)
Ø315, L=10.5m
Rura ochronna (s)
Ø315, L=12.0m
Rura ochronna (s)
Ø250, L=1.5m
Rura ochronna (s)
Ø250, L=14.5m
Rura ochronna DP2
Ø323.9/8, L=11.5m
Studnia typ C
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=221.70/222.90
Istn. droga asfalt. j.asf.
Istn. droga żwir. dr.utw.
Studnia typ D
Proj. włączenie kanału budynek 651 Ø160 PVC, Rz.d.=223.70
Istn. droga żwir. dr.utw.
Studnia typ B
Istn. droga żwir. dr.utw.
Studnia typ B
Istn. droga żwir. dr.utw.
Studnia typ A
Proj. włączenie kanału budynek 649 Ø160 PVC, Rz.d.=233.19
225.00 m n.p.m.
Studnia typ A
Istn. wod. przyl. w32, Rz.o.=235.63
Istn. kabel telek. t
Istn. gaz. n.ciśn. gN65
Istn. wod. wiejski w110
Studnia typ A
Istn. kabel telek. t
Likw. kan. san. ks160
Budynek 650
Studnia typ D
Proj. włączenie do kanału budynek 650 Ø200 PVC, Rz.d.=221.80/223.70
Istn. droga żwir. dr.utw.
Istn. ogrodzenie
Istn. chodnik bet. k.bruk.
Istn. chodnik bet. k.bruk.
Studnia typ B
Istn. chodnik bet. k.bruk.
Likw. kan. san. ks.100
Studnia typ A
Budynek 651
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 650 Ø200 PVC/Ø160 PVC, Rz.d.=233.19
Budynek 649
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
budynek 650
215.00m
n.p.m.
budynek 651
215.00m
n.p.m.
budynek 649
225.00m
n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
224.40
224.50
224.85
225.20
226.50
227.80
230.00
232.10
234.70
235.20
243.00
243.70
225.20
225.94
226.00
227.90
227.90
234.70
235.70
RZĘDNA DNA KANAŁU
221.70
221.80
223.70
226.30
230.60
233.19
233.70
241.20
241.50
242.20
221.80
223.70
224.50
226.36
226.40
233.19
234.20
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
2.70
2.76
3.07
3.40
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.51
1.50
1.80
1.50
1.50
3.40
1.50
1.50
1.50
1.54
1.50
1.51
1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI
0.6%
17.0m
12.4%
21.0m
20.3%
21.0m
10%
26.0m
3.5%
15.0
18.9%
40.0m
6.9%
10.0
3.3%
24.0m
17.3%
10.5
1.1
3.5
8.4%
12.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ
Ø200 PVC L=85.0m
Ø160 PVC L=64.5m
Ø160
PVC
L=38.5m
Ø160
PVC
ODLEGŁOŚCI
0.0
7.5
13.5
17.0
27.5
38.0
49.0
59.0
85.0
100.0
139.5
150.0
17.0
21.0
21.0
26.0
15.0
40.0
10.0
0.0
22.0
24.0
35.0
38.5
24.0
10.5
3.5
0.0
12.0
12.0
HEKTOMETRY
S11
S85
S86
S87
S88
S89
S90
budynek 650
S85
S91
S92
budynek 651
S88
budynek
0
1
0
0
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: PROFIL KS LUBENIA Projekt: 1

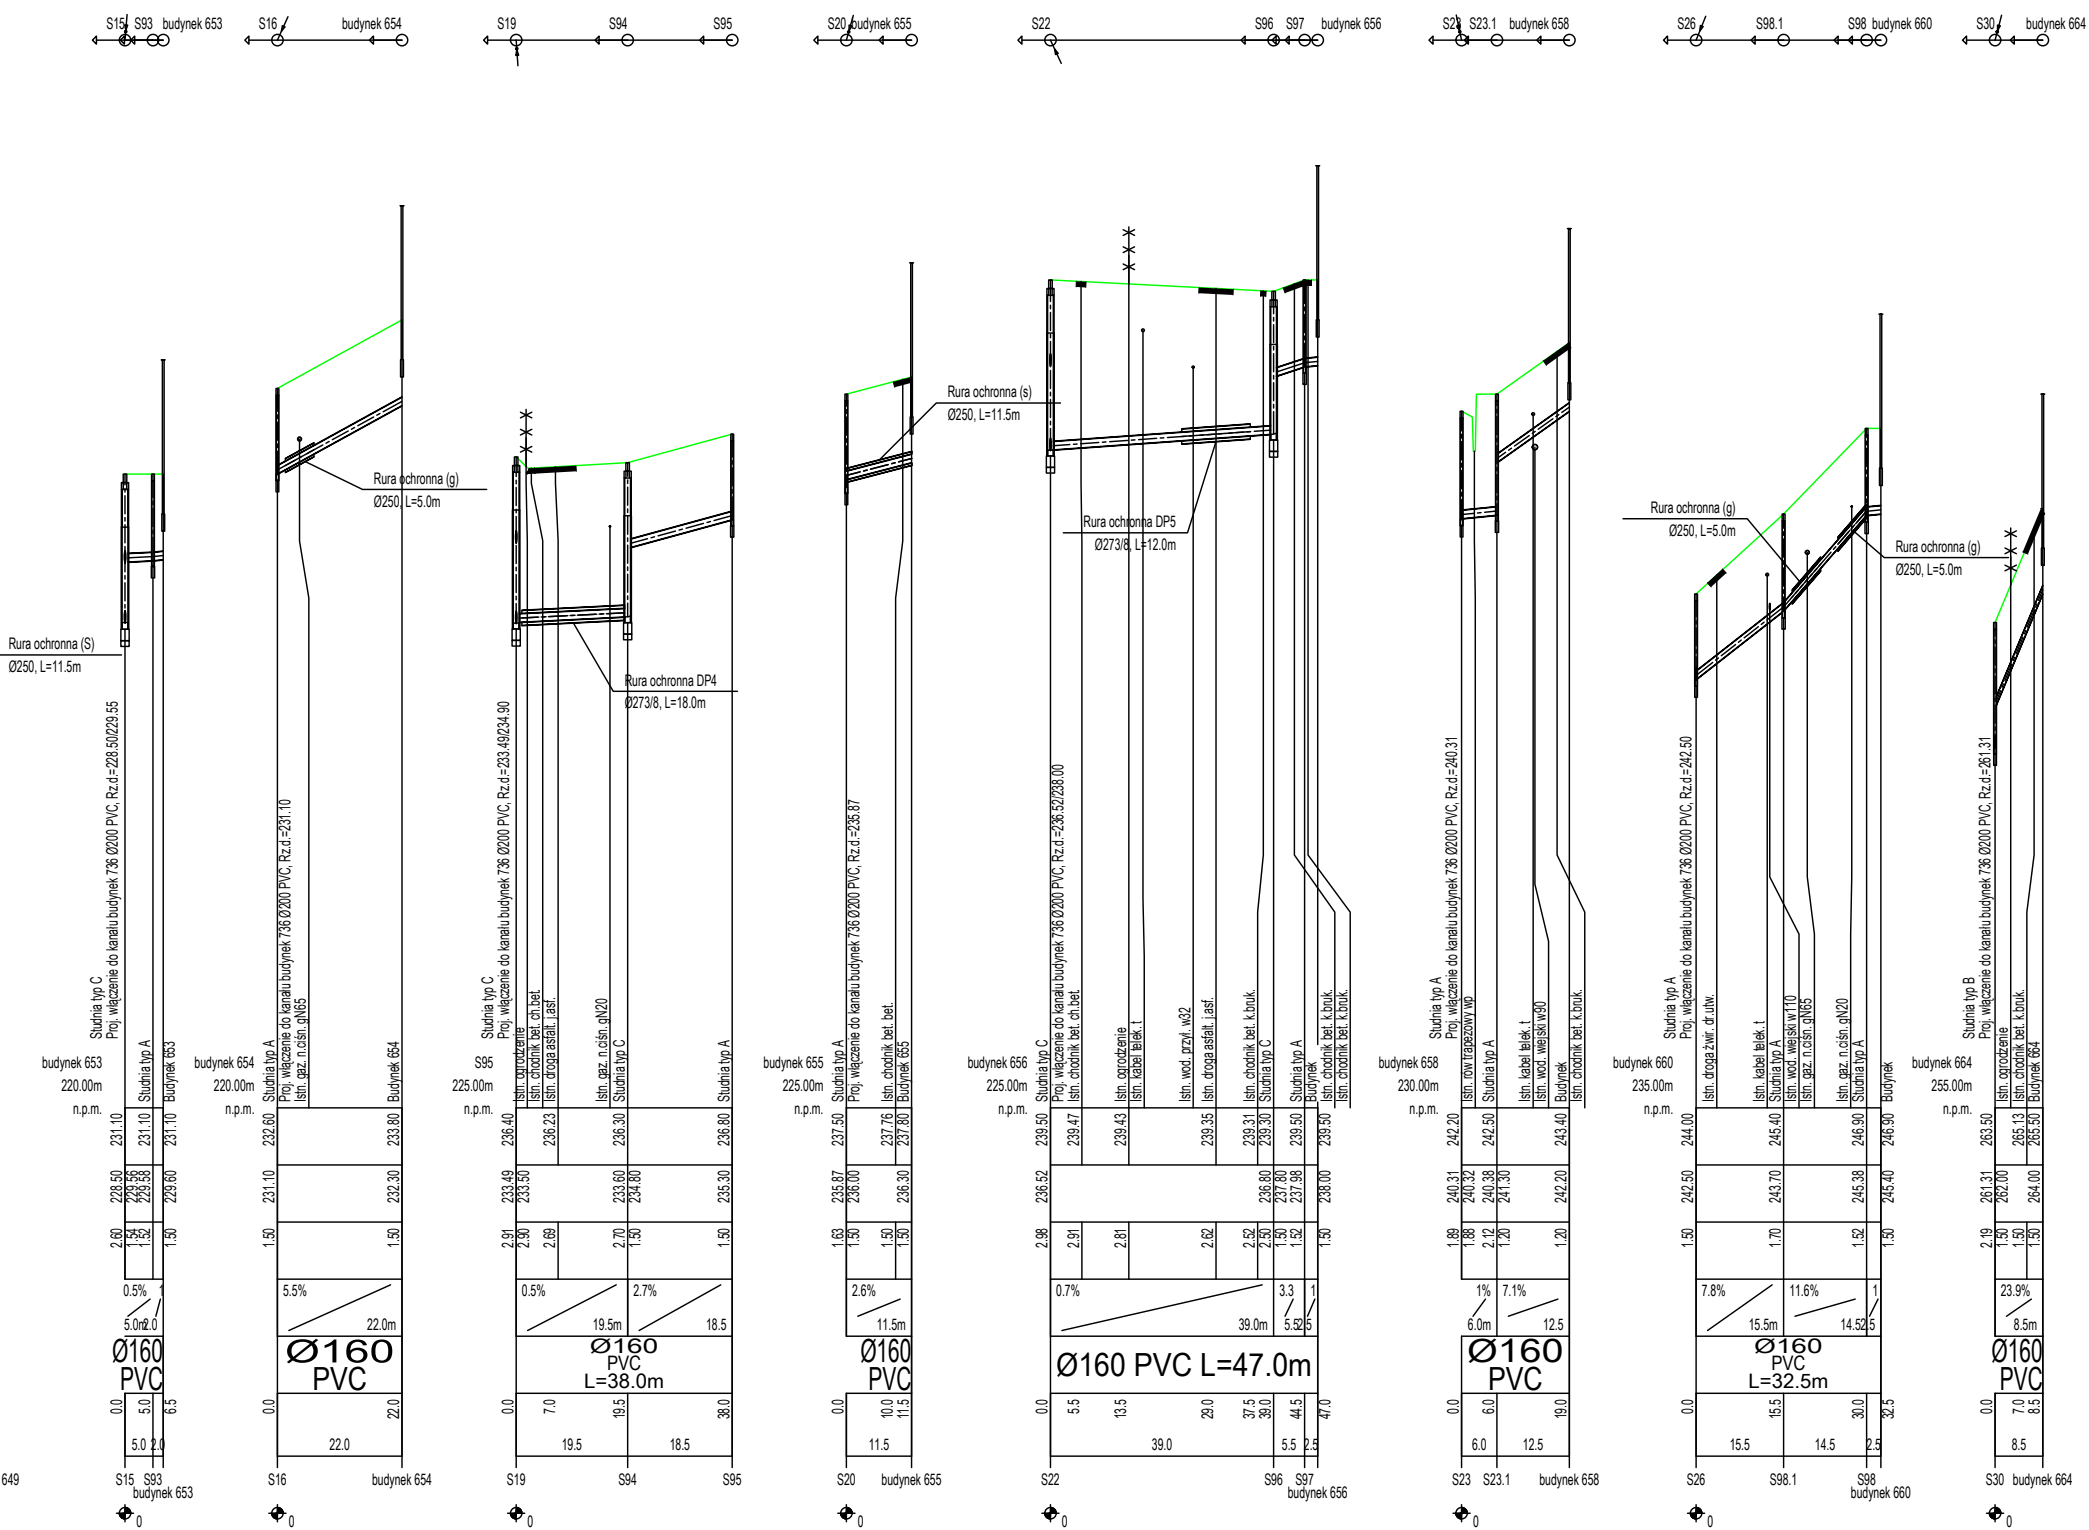
S15
S93
budynek 653
S16
budynek 654
S19
S94
S95
S20
budynek 655
S22
S96
S97
budynek 656
S23
S23.1
budynek 658
S26
S98.1
S98
budynek 660
S30
budynek 664
Rura ochronna (S)
Ø250, L=11.5m
Rura ochronna (g)
Ø250, L=5.0m
Rura ochronna DP4
Ø273/8, L=18.0m
Rura ochronna (s)
Ø250, L=11.5m
Rura ochronna DP5
Ø273/8, L=12.0m
Rura ochronna (g)
Ø250, L=5.0m
Rura ochronna (g)
Ø250, L=5.0m
Studnia typ C
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=228.50/229.55
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=231.10
Istn. gaz. n.ciśn.gN65
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=233.49/234.90
Istn. ogrodzenie
Istn. chodnik bet. ch.bet.
Istn. droga asfalt. j.asf.
Istn. gaz. n.ciśn.gN20
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=235.87
Istn. chodnik bet. bet.
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=236.52/238.00
Istn. kabel telek. t
Istn. wod. przył. w32
Istn. chodnik bet. k.bruk.
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=240.31
Istn. rów trapezowy wp
Istn. wod. wiejski w90
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=242.50
Istn. droga żwir. dr.utw.
Istn. wod. wiejski w110
Istn. gaz. n.ciśn. gN65
Studnia typ B
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=261.31
Budynek
budynek 653 220.00m n.p.m.
budynek 654 220.00m n.p.m.
S95 225.00m n.p.m.
budynek 655 225.00m n.p.m.
budynek 656 225.00m n.p.m.
budynek 658 230.00m n.p.m.
budynek 660 235.00m n.p.m.
budynek 664 255.00m n.p.m.
0.5% 5.0m
1 2.0
5.5% 22.0m
0.5% 19.5m
2.7% 18.5
2.6% 11.5m
0.7% 39.0m
3.3 5.5
1 2.5
1% 6.0m
7.1% 12.5
7.8% 15.5m
11.6% 14.5
1 2.5
23.9% 8.5m
Ø160 PVC
Ø160 PVC
Ø160 PVC L=38.0m
Ø160 PVC
Ø160 PVC L=47.0m
Ø160 PVC
Ø160 PVC L=32.5m
Ø160 PVC
649

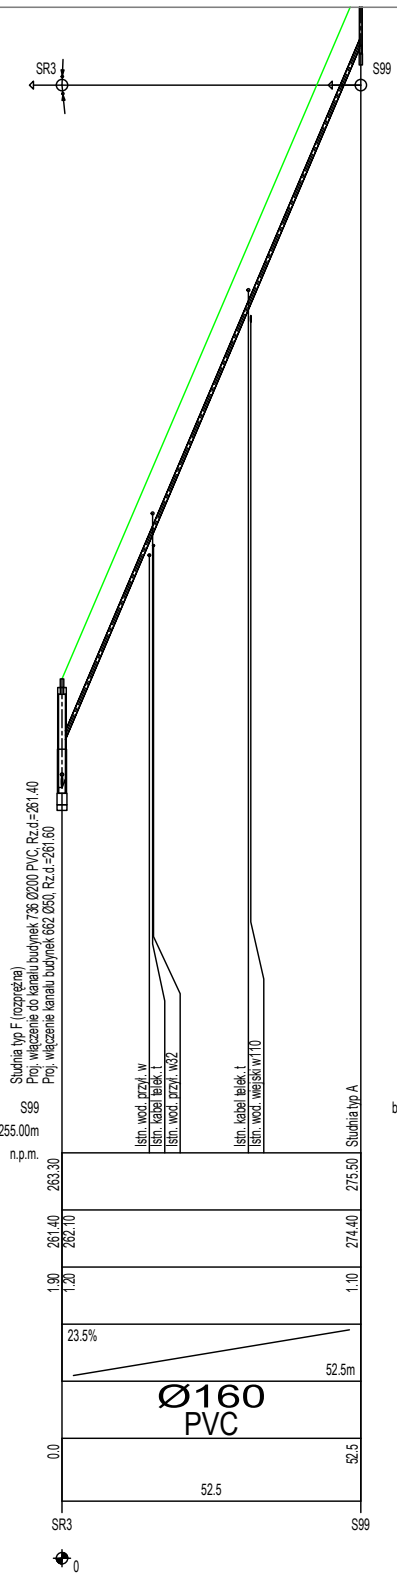
SR3
S99
Studnia typ F (rozprężna)
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=261.40
Proj. włączenie kanału budynek 662 Ø50, Rz.d.=261.60
Istn. wod. przył. w
Istn. kabel telek. t
Istn. wod. przył. w32
Istn. kabel telek. t
Istn. wod. wiejski w110
Studnia typ A
S99
255.00m
n.p.m.
263.30
275.50
261.40
262.10
274.40
1.90
1.20
1.10
23.5%
52.5m
Ø160
PVC
0.0
52.5
52.5
SR3
S99
0

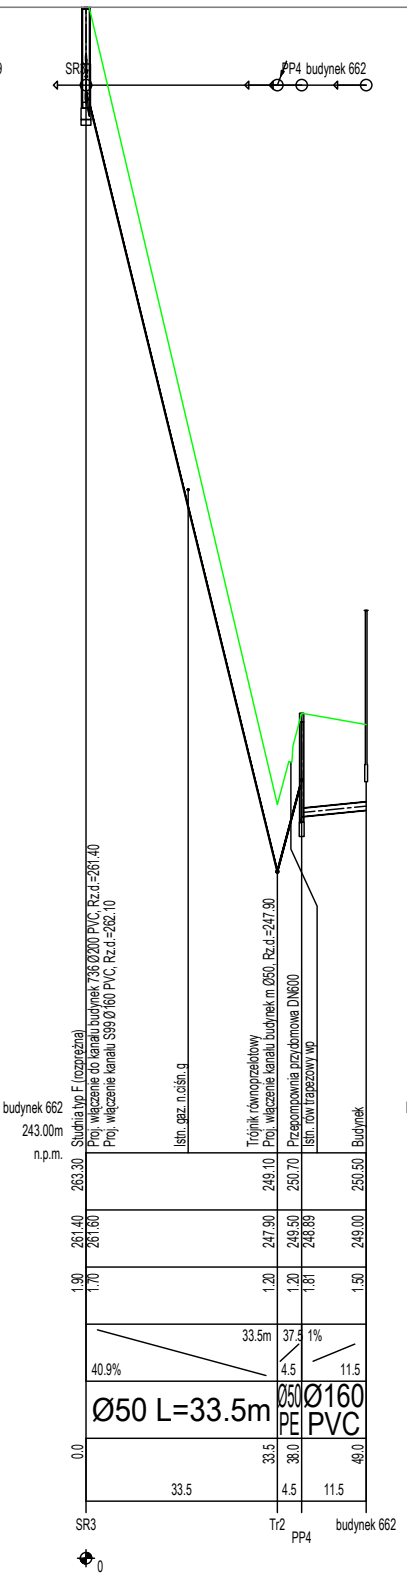
SR3
PP4
budynek 662
Studnia typ F (rozprężna)
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=261.40
Proj. włączenie kanału S99 Ø160 PVC, Rz.d.=262.10
Istn. gaz. n.ciśn.g
Trójnik równoprzelotowy
Proj. włączenie kanału budynek m Ø50, Rz.d.=247.90
Przepompownia przydomowa DN600
Istn. rów trapezowy wp
Budynek
budynek 662
243.00m
n.p.m.
263.30
249.10
250.70
250.50
261.40
261.60
247.90
249.50
248.89
249.00
1.90
1.70
1.20
1.20
1.81
1.50
40.9%
33.5m
37.5
4.5
1%
11.5
Ø50 L=33.5m
Ø50
PE
Ø160
PVC
0.0
33.5
38.0
49.0
33.5
4.5
11.5
SR3
Tr2
PP4
budynek 662
0

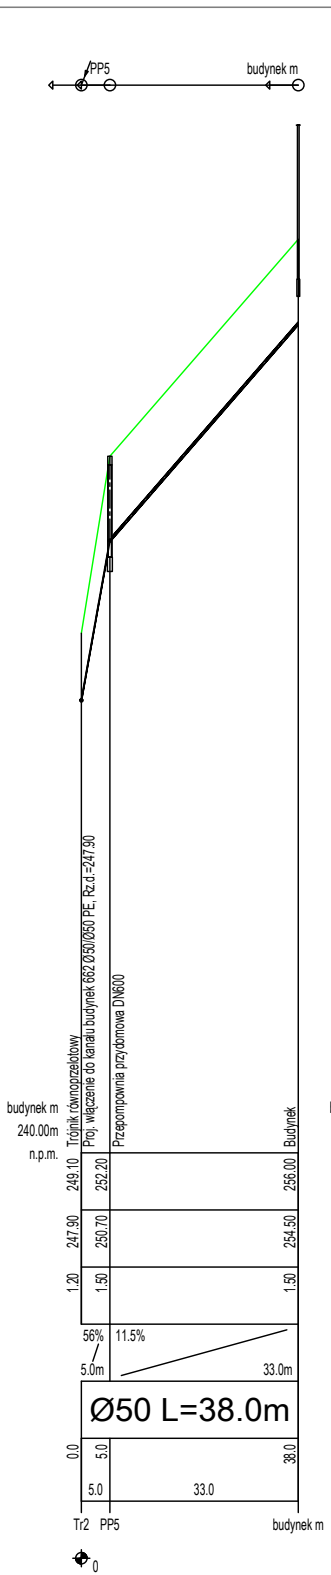
PP5
budynek m
Trójnik równoprzelotowy
Proj. włączenie do kanału budynek 662 Ø50/Ø50 PE, Rz.d.=247.90
Przepompownia przydomowa DN600
Budynek
budynek m
240.00m
n.p.m.
249.10
252.20
256.00
247.90
250.70
254.50
1.20
1.50
1.50
56%
5.0m
11.5%
33.0m
Ø50 L=38.0m
0.0
5.0
38.0
5.0
33.0
Tr2
PP5
budynek m
0


S31
budynek 665
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=262.60
Istn. wod. przył. w32
Budynek
Istn. kabel telek. t
budynek 665
255.00m
n.p.m.
264.10
267.70
262.60
262.90
266.40
1.50
1.20
1.30
26.7%
13.0m
Ø160
PVC
0.0
13.0
13.0
S31
budynek 665
0

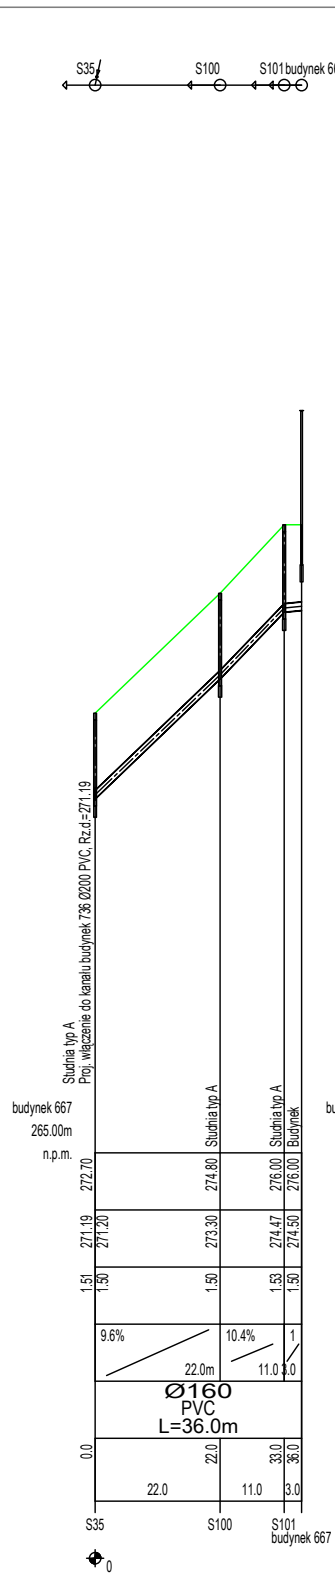
S35
S100
S101
budynek 667
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=271.19
Studnia typ A
Studnia typ A
Budynek
budynek 667
265.00m
n.p.m.
272.70
274.80
276.00
276.00
271.19
271.20
273.30
274.47
274.50
1.51
1.50
1.50
1.53
1.50
9.6%
22.0m
10.4%
11.0
1
3.0
Ø160
PVC
L=36.0m
0.0
22.0
33.0
36.0
22.0
11.0
3.0
S35
S100
S101
budynek 667
0

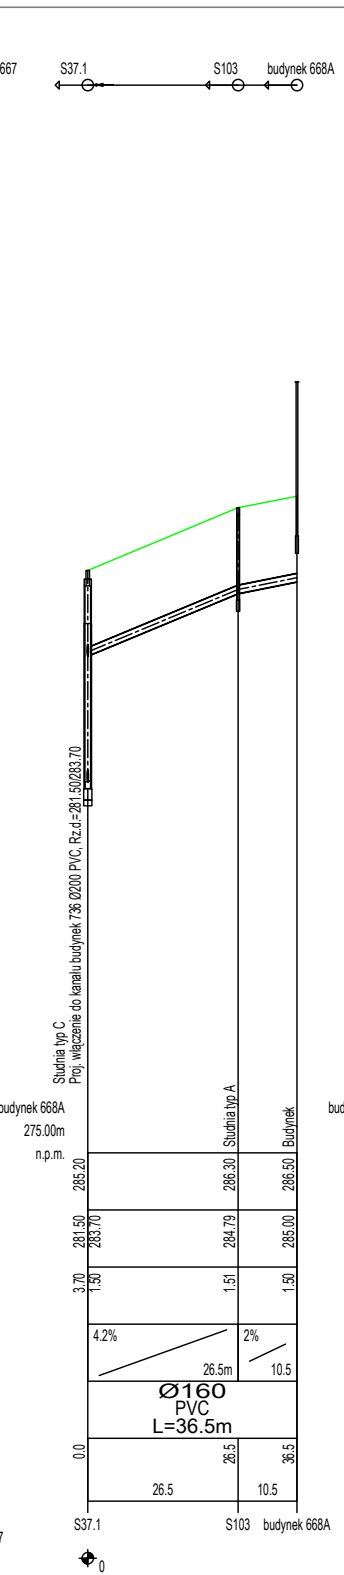
S37.1
S103
budynek 668A
Studnia typ C
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=281.50/283.70
Studnia typ A
Budynek
budynek 668A
275.00m
n.p.m.
285.20
286.30
286.50
281.50
283.70
284.79
285.00
3.70
1.50
1.51
1.50
4.2%
26.5m
2%
10.5
Ø160
PVC
L=36.5m
0.0
26.5
36.5
26.5
10.5
S37.1
S103
budynek 668A
0

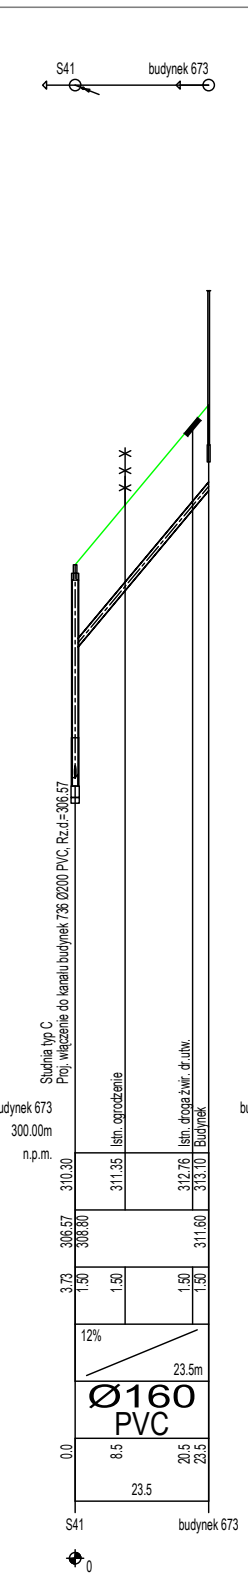
S41
budynek 673
Studnia typ C
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=306.57
Istn. ogrodzenie
Istn. droga żwir. dr.utw.
Budynek
budynek 673
300.00m
n.p.m.
310.30
311.35
312.76
313.10
306.57
308.80
311.60
3.73
1.50
1.50
1.50
1.50
12%
23.5m
Ø160
PVC
0.0
8.5
20.5
23.5
23.5
S41
budynek 673
0
bu

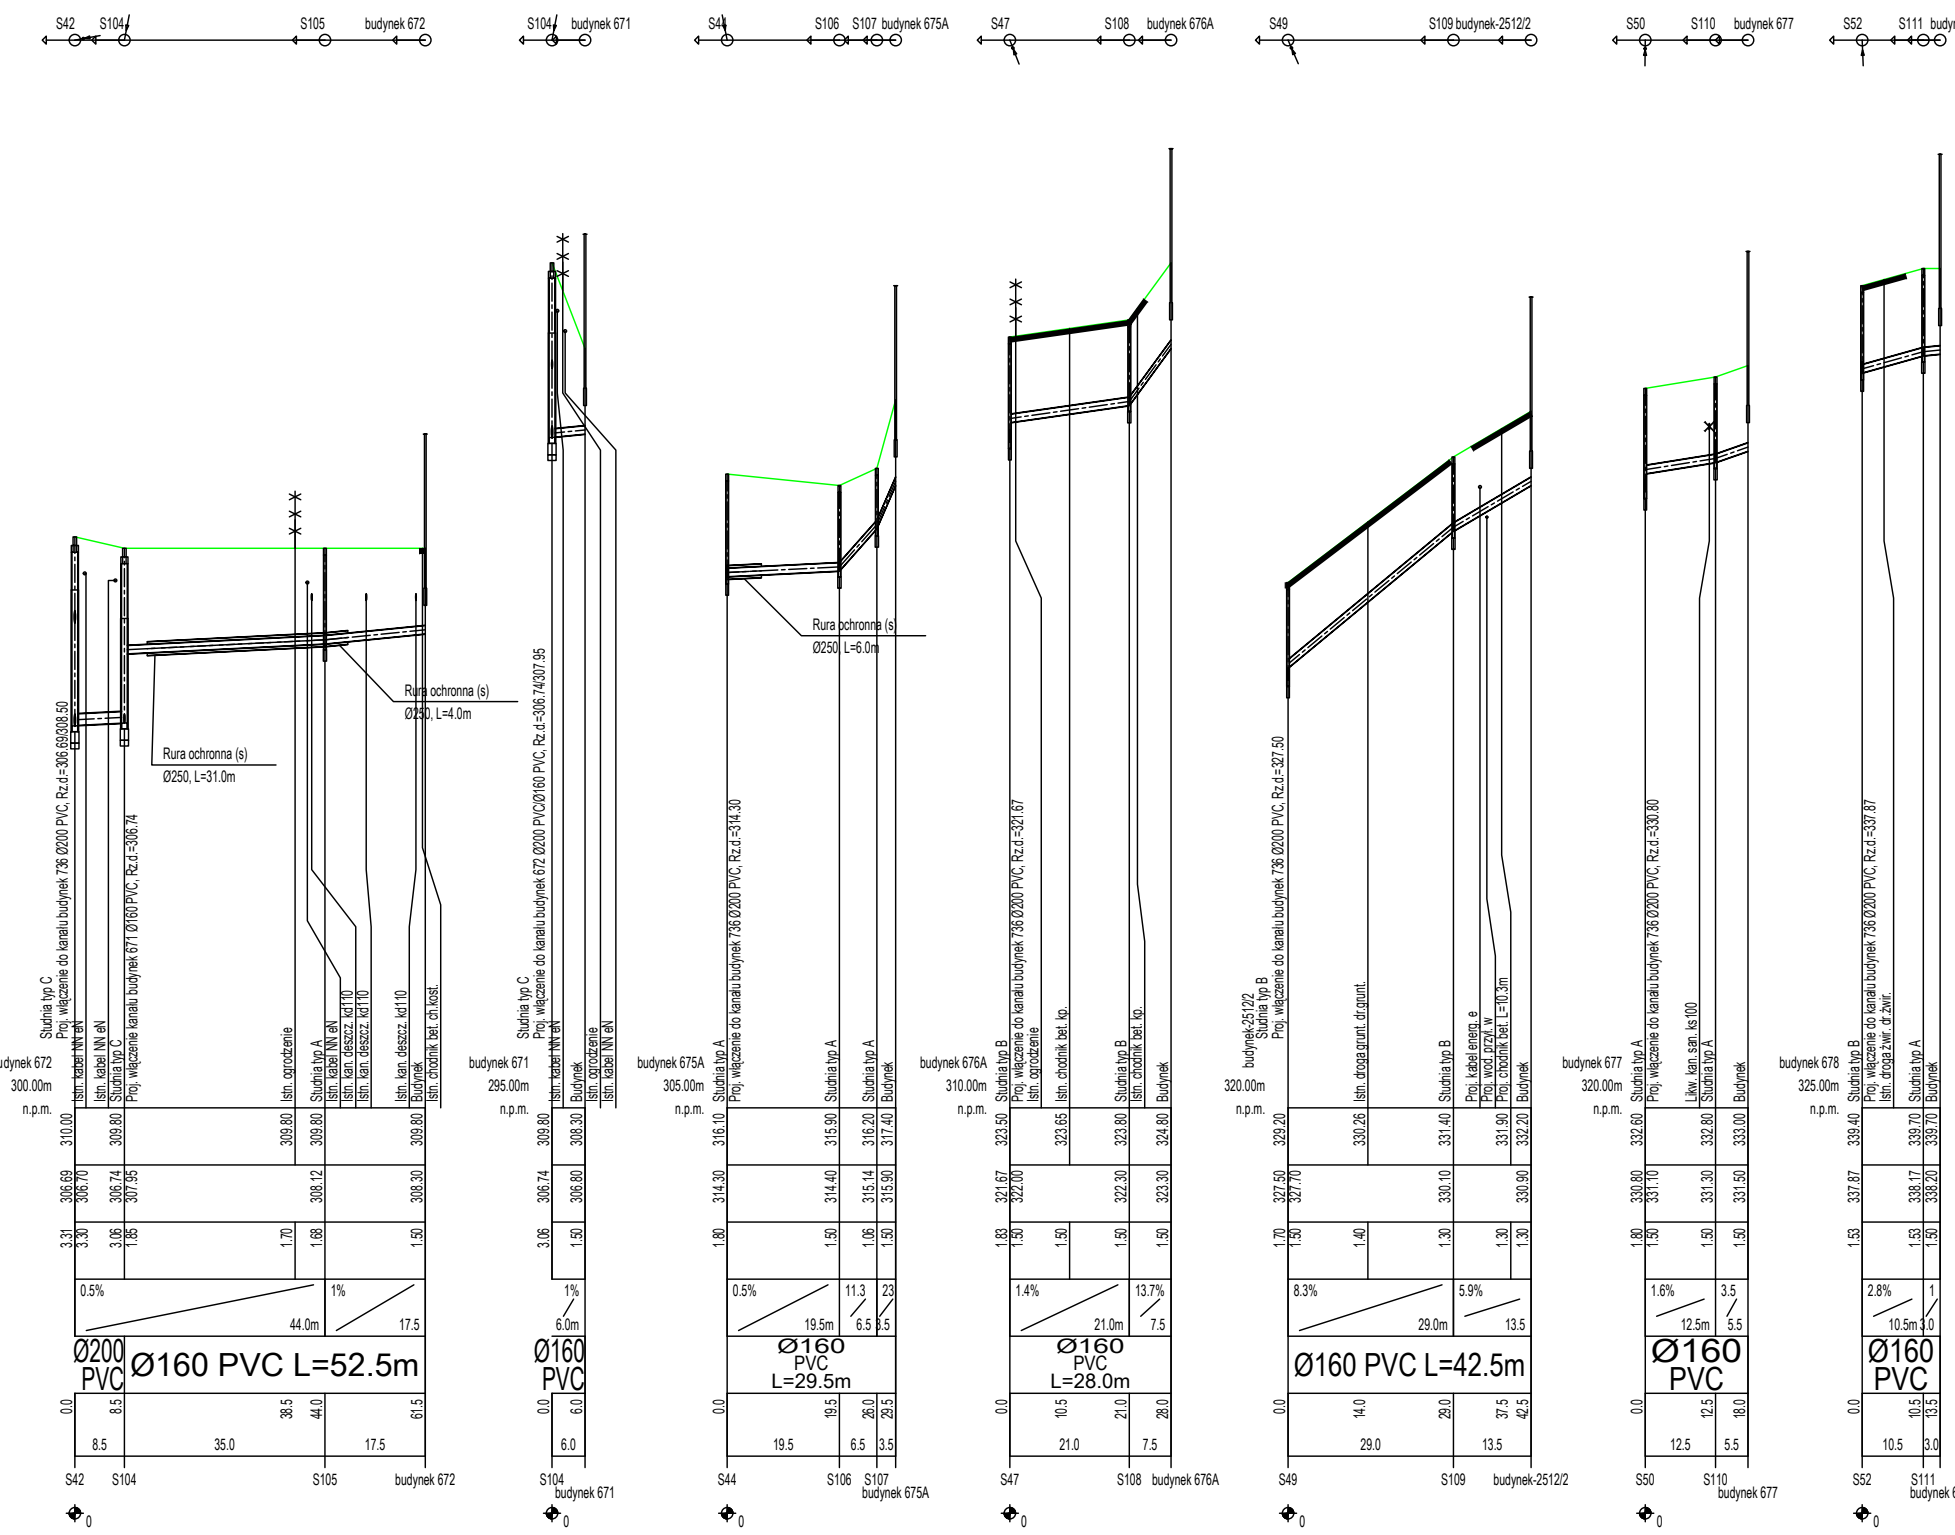
S42
S104
S105
budynek 672
Rura ochronna (s)
Ø250, L=31.0m
Rura ochronna (s)
Ø250, L=4.0m
Studnia typ C
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=306.69/308.50
Istn. kabel NN eN
Istn. kabel NN eN
Studnia typ C
Proj. włączenie kanału budynek 671 Ø160 PVC, Rz.d.=306.74
Istn. ogrodzenie
Studnia typ A
Istn. kabel NN eN
Istn. kan. deszcz. kd110
Istn. kan. deszcz. kd110
Istn. kan. deszcz. kd110
Budynek
Istn. chodnik bet. ch.kost.
budynek 672
300.00m
n.p.m.
310.00
309.80
309.80
309.80
309.80
306.69
306.70
306.74
307.95
308.12
308.30
3.31
3.30
3.06
1.85
1.70
1.68
1.50
0.5%
44.0m
1%
17.5
Ø200 PVC
Ø160 PVC L=52.5m
0.0
8.5
38.5
44.0
61.5
8.5
35.0
17.5
S42
S104
S105
budynek 672
S104
budynek 671
Studnia typ C
Proj. włączenie do kanału budynek 672 Ø200 PVC/Ø160 PVC, Rz.d.=306.74/307.95
Istn. kabel NN eN
Budynek
Istn. ogrodzenie
Istn. kabel NN eN
budynek 671
295.00m
n.p.m.
309.80
308.30
306.74
306.80
3.06
1.50
1%
6.0m
Ø160 PVC
0.0
6.0
6.0
S104
budynek 671
S44
S106
S107
budynek 675A
Rura ochronna (s)
Ø250, L=6.0m
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=314.30
Studnia typ A
Studnia typ A
Budynek
budynek 675A
305.00m
n.p.m.
316.10
315.90
316.20
317.40
314.30
314.40
315.14
315.90
1.80
1.50
1.06
1.50
0.5%
19.5m
11.3
6.5
23
3.5
Ø160 PVC L=29.5m
0.0
19.5
26.0
29.5
19.5
6.5
3.5
S44
S106
S107
budynek 675A
S47
S108
budynek 676A
Studnia typ B
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=321.67
Istn. ogrodzenie
Istn. chodnik bet. kp.
Studnia typ B
Istn. chodnik bet. kp.
Budynek
budynek 676A
310.00m
n.p.m.
323.50
323.65
323.80
324.80
321.67
322.00
322.30
323.30
1.83
1.50
1.50
1.50
1.50
1.4%
21.0m
13.7%
7.5
Ø160 PVC L=28.0m
0.0
10.5
21.0
28.0
21.0
7.5
S47
S108
budynek 676A
S49
S109
budynek-2512/2
budynek-2512/2
Studnia typ B
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=327.50
Istn. droga grunt. dr.grunt.
Studnia typ B
Proj. kabel energ. e
Proj. wod. przył. w
Proj. chodnik bet. L=10.3m
Budynek
320.00m
n.p.m.
329.20
330.26
331.40
331.90
332.20
327.50
327.70
330.10
330.90
1.70
1.50
1.40
1.30
1.30
1.30
8.3%
29.0m
5.9%
13.5
Ø160 PVC L=42.5m
0.0
14.0
29.0
37.5
42.5
29.0
13.5
S49
S109
budynek-2512/2
S50
S110
budynek 677
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=330.80
Likw. kan. san. ks100
Studnia typ A
Budynek
budynek 677
320.00m
n.p.m.
332.60
332.80
333.00
330.80
331.10
331.30
331.50
1.80
1.50
1.50
1.50
1.6%
12.5m
3.5
5.5
Ø160 PVC
0.0
12.5
18.0
12.5
5.5
S50
S110
budynek 677
S52
S111
budyn
Studnia typ B
Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=337.87
Istn. droga żwir. dr.żwir.
Studnia typ A
Budynek
budynek 678
325.00m
n.p.m.
339.40
339.70
339.70
337.87
338.17
338.20
1.53
1.53
1.50
2.8%
10.5m
1
3.0
Ø160 PVC
0.0
10.5
13.5
10.5
3.0
S52
S111
budynek 6
0

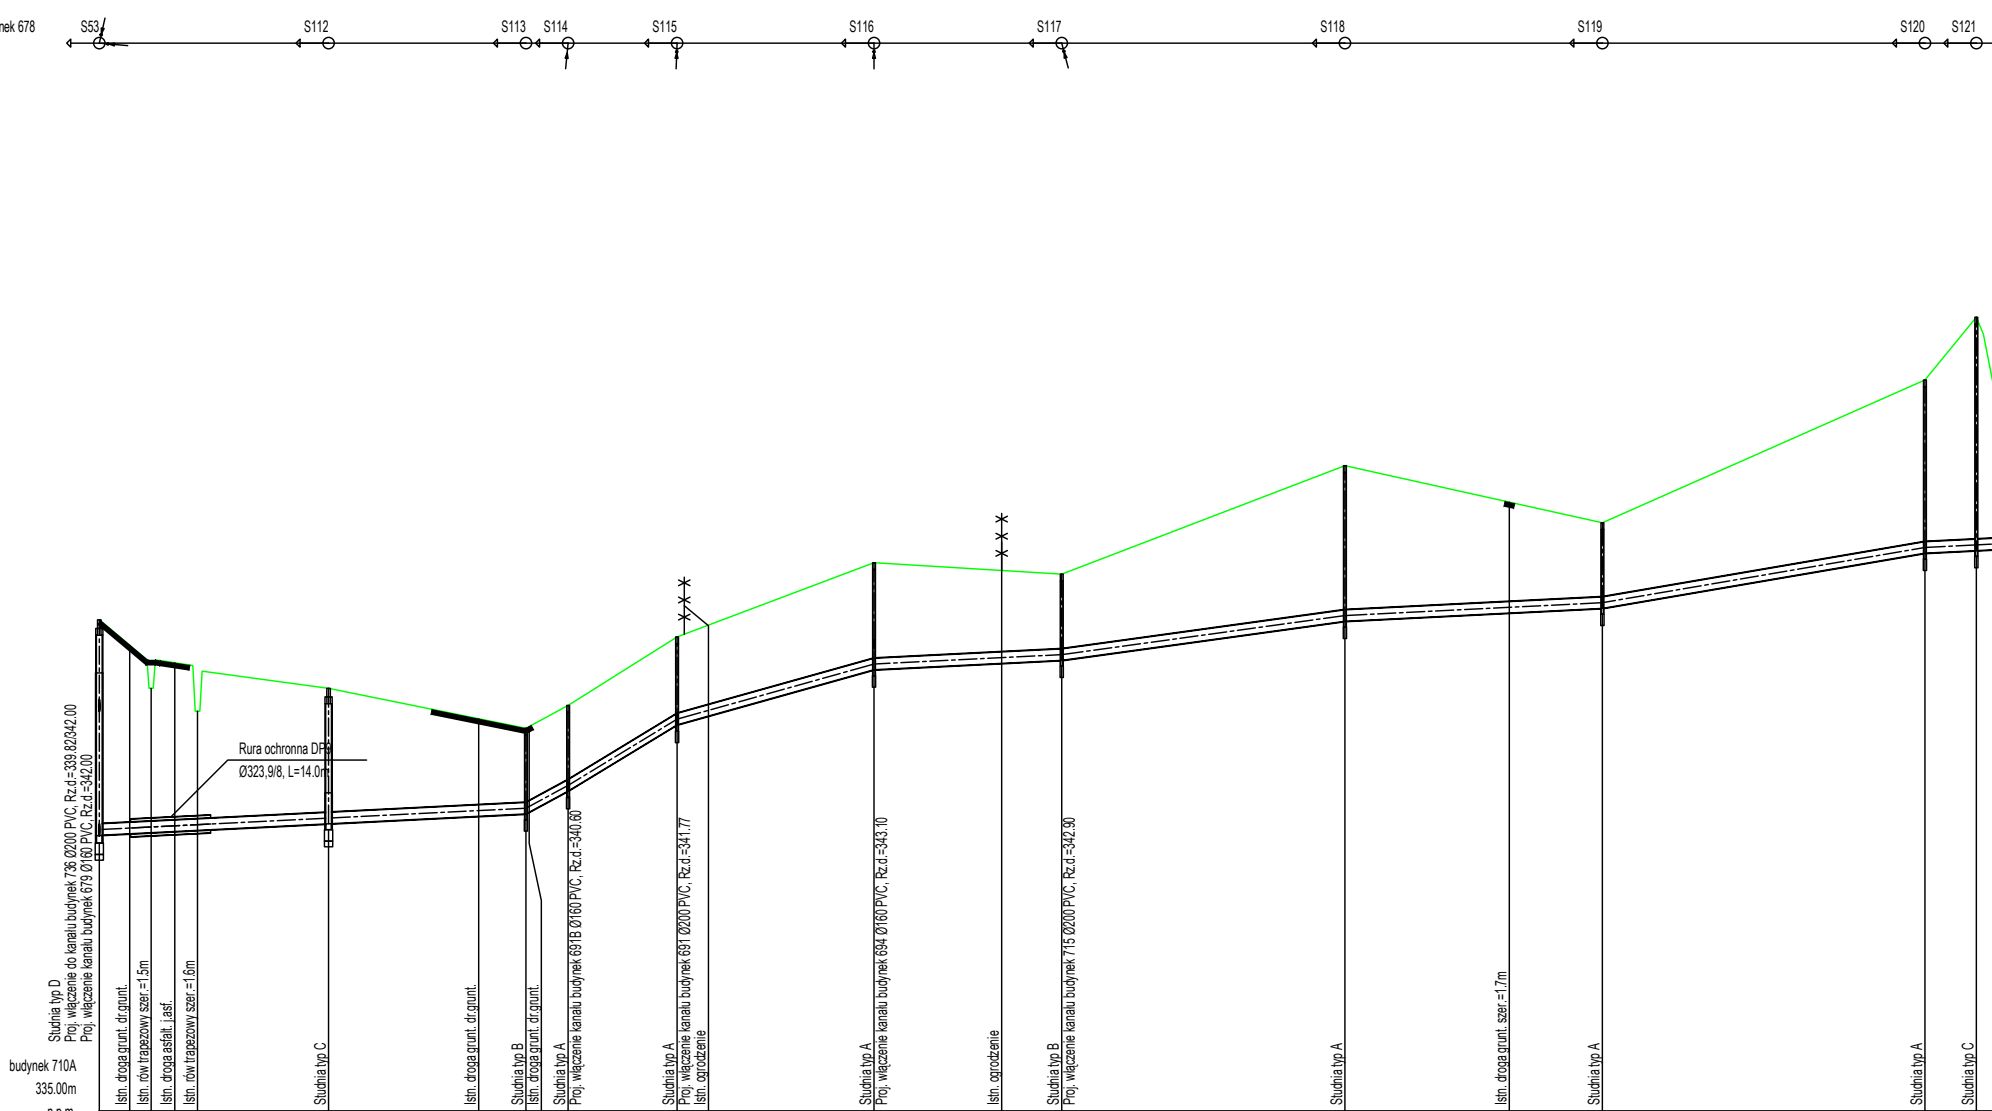
nek 678
S53
S112
S113
S114
S115
S116
S117
S118
S119
S120
S121
Rura ochronna DPS
Ø323,9/8, L=14.0m
budynek 710A
335.00m
n.p.m.

Studnia typ D Proj. włączenie do kanału budynek 736 Ø200 PVC, Rz.d.=339.82/342.00 Proj. włączenie kanału budynek 679 Ø160 PVC, Rz.d.=342.00	Istn. droga grunt. dr.grunt.	Istn. rów trapezowy szer.=1.5m	Istn. droga asfalt. j.asf.	Istn. rów trapezowy szer.=1.6m	Studnia typ C	Istn. droga grunt. dr.grunt.	Studnia typ B Istn. droga grunt. dr.grunt.	Studnia typ A Proj. włączenie kanału budynek 691B Ø160 PVC, Rz.d.=340.60	Studnia typ A Proj. włączenie kanału budynek 691 Ø200 PVC, Rz.d.=341.77 Istn. ogrodzenie	Studnia typ A Proj. włączenie kanału budynek 694 Ø160 PVC, Rz.d.=343.10	Istn. ogrodzenie	Studnia typ B Proj. włączenie kanału budynek 715 Ø200 PVC, Rz.d.=342.90	Studnia typ A	Istn. droga grunt. szer.=1.7m	Studnia typ A	Studnia typ A	Studnia typ C
343.60	343.15	342.40	342.85	342.00	342.40	341.87	341.70	342.10	343.30	344.60	344.46	344.40	346.30	345.66	345.30	347.80	348.90
339.82 339.83					340.03		340.20	340.60	341.76	342.73		342.89	343.57		343.80	344.77	344.81
3.78 3.77	3.30	2.53	2.96	2.09	2.37	1.71	1.50	1.50	1.54	1.87	1.63	1.51	2.73	1.94	1.50	3.03	4.09
0.0	5.5	9.0	13.0	17.0	40.0	66.5	74.5	82.0	101.0	135.5	158.0	168.5	218.0	247.0	263.5	320.0	329.0
S53					S112		S113	S114	S115	S116		S117	S118		S119	S120	S121

0.5% 74.5m		5.4% 7.5	6.1% 19.0	2.8% 34.5m	0.5% 33.0m	1.4% 49.5m	0.5% 45.0m	1.7% 56.5m	0.5%
40.0	34.5	7.5	19.0	34.5	33.0	49.5	45.0	56.5	9.0

Ø200 PVC L=449.0m

678

⌖ 0

⌖ 1

⌖ 2

⌖ 3

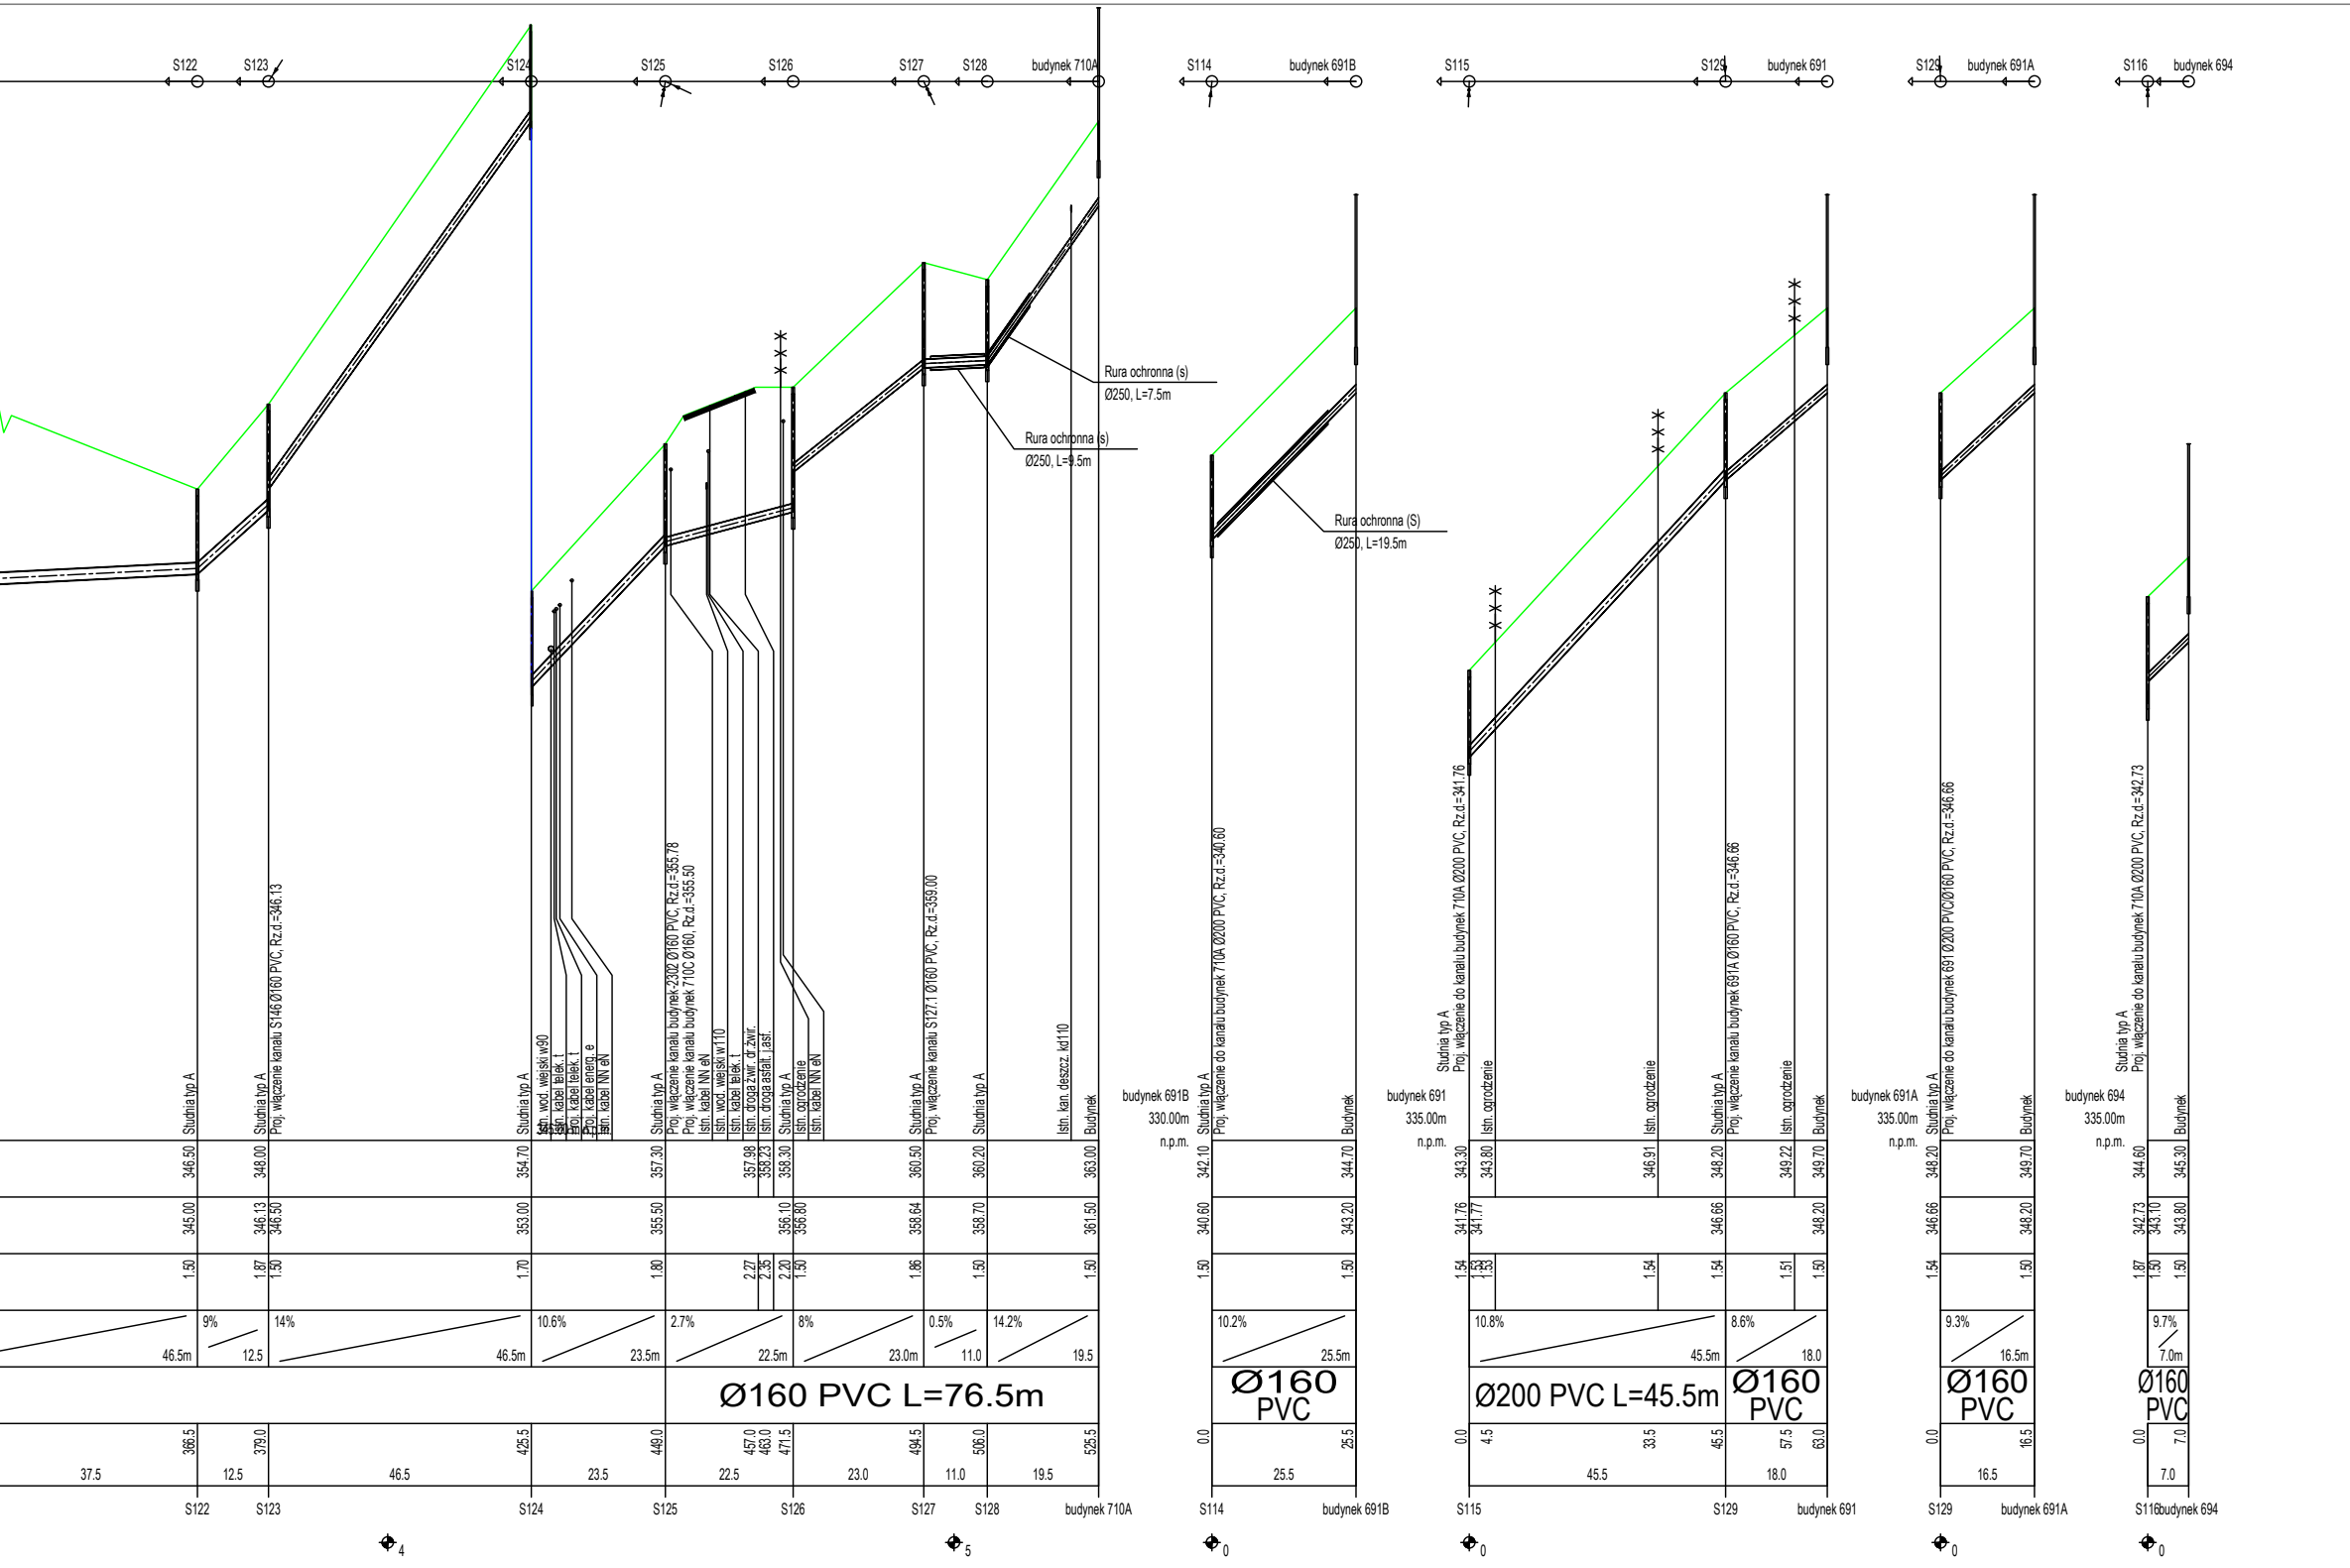
S122
S123
S124
S125
S126
S127
S128
budynek 710A
S114
budynek 691B
S115
S129
budynek 691
S129
budynek 691A
S116
budynek 694
Rura ochronna (s)
Ø250, L=7.5m
Rura ochronna (s)
Ø250, L=9.5m
Rura ochronna (S)
Ø250, L=19.5m
Studnia typ A
Studnia typ A
Proj. włączenie kanału S146 Ø160 PVC, Rz.d.=346.13
Studnia typ A
Istn. wod. wiejski w90
Istn. kabel telek. t
Istn. kabel telek. t
Proj. kabel energ. e
Istn. kabel NN eN
Studnia typ A
Proj. włączenie kanału budynek-2302 Ø160 PVC, Rz.d.=355.78
Proj. włączenie kanału budynek 710C Ø160, Rz.d.=355.50
Istn. kabel NN eN
Istn. wod. wiejski w110
Istn. kabel telek. t
Istn. droga żwir. dr.żwir.
Istn. droga asfalt. j.asf.
Studnia typ A
Istn. ogrodzenie
Istn. kabel NN eN
Studnia typ A
Proj. włączenie kanału S127.1 Ø160 PVC, Rz.d.=359.00
Studnia typ A
Istn. kan. deszcz. kd110
Budynek
budynek 691B
330.00m
n.p.m.
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 710A Ø200 PVC, Rz.d.=340.60
Budynek
budynek 691
335.00m
n.p.m.
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 710A Ø200 PVC, Rz.d.=341.76
Istn. ogrodzenie
Istn. ogrodzenie
Studnia typ A
Proj. włączenie kanału budynek 691A Ø160 PVC, Rz.d.=346.66
Istn. ogrodzenie
Budynek
budynek 691A
335.00m
n.p.m.
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 691 Ø200 PVC/Ø160 PVC, Rz.d.=346.66
Budynek
budynek 694
335.00m
n.p.m.
Studnia typ A
Proj. włączenie do kanału budynek 710A Ø200 PVC, Rz.d.=342.73
Budynek
346.50
348.00
354.70
357.30
357.98
358.23
358.30
360.50
360.20
363.00
342.10
344.70
343.30
343.80
346.91
348.20
349.22
349.70
348.20
349.70
344.60
345.30
345.00
346.13
346.50
353.00
355.50
356.10
356.80
358.64
358.70
361.50
340.60
343.20
341.76
341.77
346.66
348.20
346.66
348.20
342.73
343.10
343.80
1.50
1.87
1.50
1.70
1.80
2.27
2.35
2.20
1.50
1.86
1.50
1.50
1.50
1.50
1.54
1.53
1.54
1.54
1.51
1.50
1.54
1.50
1.87
1.50
1.50
46.5m
9%
12.5
14%
46.5m
10.6%
23.5m
2.7%
22.5m
8%
23.0m
0.5%
11.0
14.2%
19.5
10.2%
25.5m
10.8%
45.5m
8.6%
18.0
9.3%
16.5m
9.7%
7.0m
Ø160 PVC L=76.5m
Ø160
PVC
Ø200 PVC L=45.5m
Ø160
PVC
Ø160
PVC
Ø160
PVC
366.5
379.0
425.5
449.0
457.0
463.0
471.5
494.5
506.0
525.5
0.0
25.5
0.0
4.5
33.5
45.5
57.5
63.0
0.0
16.5
0.0
7.0
37.5
12.5
46.5
23.5
22.5
23.0
11.0
19.5
25.5
45.5
18.0
16.5
7.0
S122
S123
S124
S125
S126
S127
S128
budynek 710A
S114
budynek 691B
S115
S129
budynek 691
S129
budynek 691A
S116
budynek 694
4
5
0
0
0
0

STUDNIA TYP A - Ø400 mm z włazem A15
STUDNIA TYP B - Ø400 mm z włazem C250
STUDNIA TYP C - Ø1000 mm z włazem A15
STUDNIA TYP D - Ø1000 mm z włazem C250
STUDNIA TYP E - Ø1200 mm (rozprężna) z włazem A15
STUDNIA TYP F - Ø1200 mm (z rozprężna) z włazem C250

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I PRZYŁACZAMI ELEKTRYCZNYMI W MIEJSCOWOŚCI LUBENIA GMINA LUBENIA		
INWESTOR:	Gmina Lubenia Lubenia 131 36-042 Lubenia		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	DESIGN FOR INDUSTRY ul. Ignacego Solarza 2/3 35-118 Rzeszów		
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA:	SANITARNA		
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ		
NUMER RYSUNKU	2.3	SKALA: 1:100/1000	
PROJEKTANCI BRANŻOWI:		NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Szymon DYLĄG	PDK/0181/POOS/11 instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Kinga STRIGL-AMBICKA	PDK/0094/POOS/17 instalacyjna	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Patryk PSZONKA		
MIEJSC. / DATA:	RZESZÓW, WRZESIEŃ 2020 R		