


# Strzegom ul. Brzegowa 1

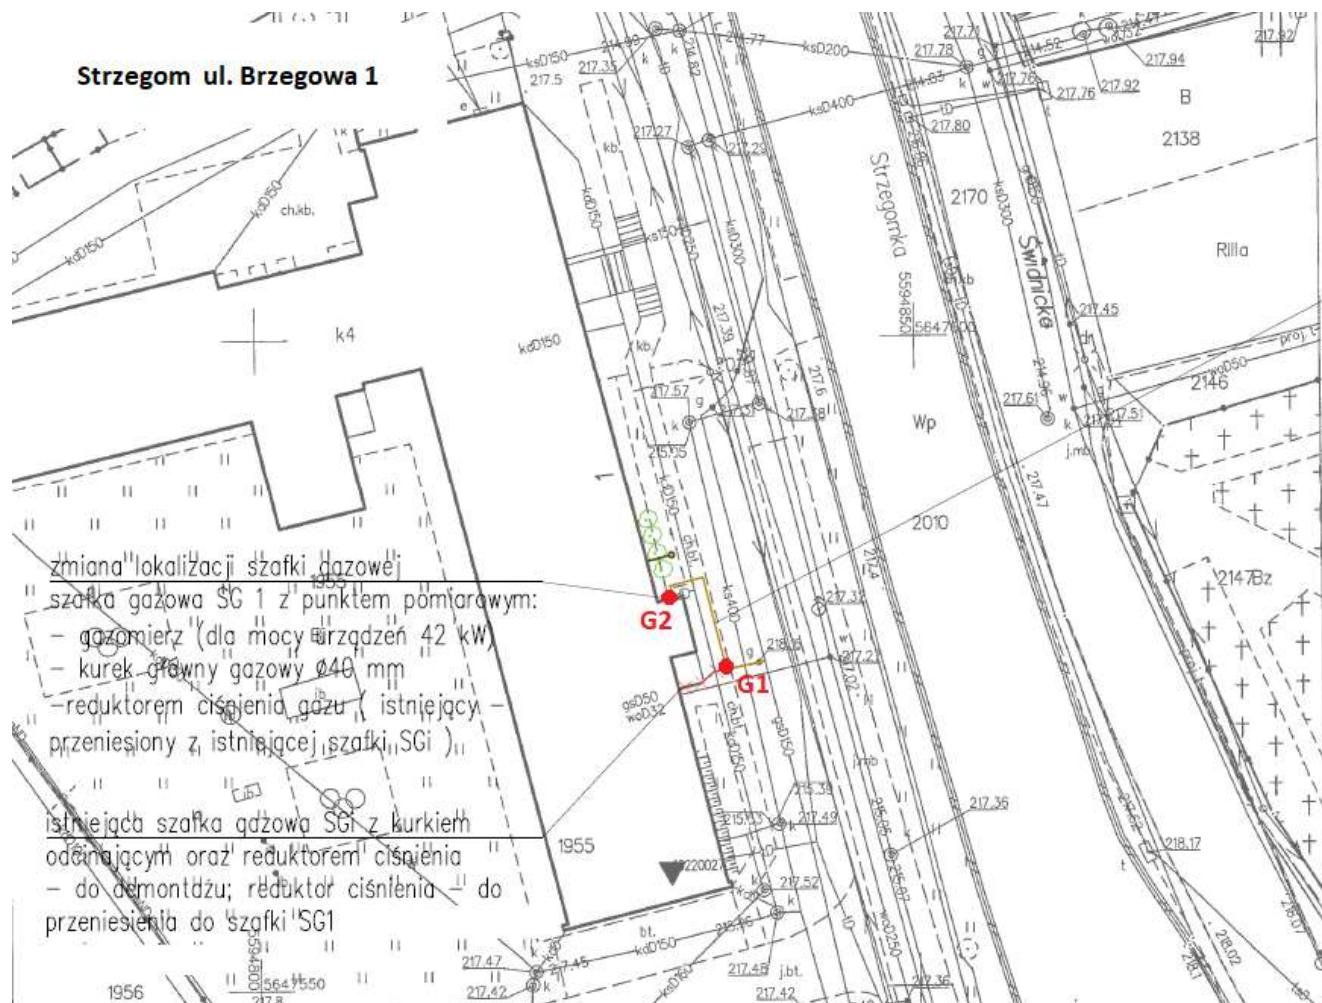

zmiana lokalizacji szafki gazowej  
szafka gazowa SG 1 z punktem pomiarowym:  
- gazomierz (dla mocy urządzeń 42 kW)  
- kurek główny gazowy Ø40 mm  
- reduktorem ciśnienia gazu (istniejący - przeniesiony z istniejącej szafki SG1)

istniejąca szafka gazowa SG1 z kurkiem odłączającym oraz reduktorem ciśnienia - do demontażu; reduktor ciśnienia - do przeniesienia do szafki SG1

załącznik nr 1

do warunków technicznych  
Nr PSGWR.0149.763.2.2024

przyłącze gazowe - do przebudowy - związane z zmianą lokalizacji układu pomiarowego z wyniesieniem punktu pomiarowego z pomieszczenia w piwnicy do szafki SG1 na elewację budynku