


Rozdzielnia RZ

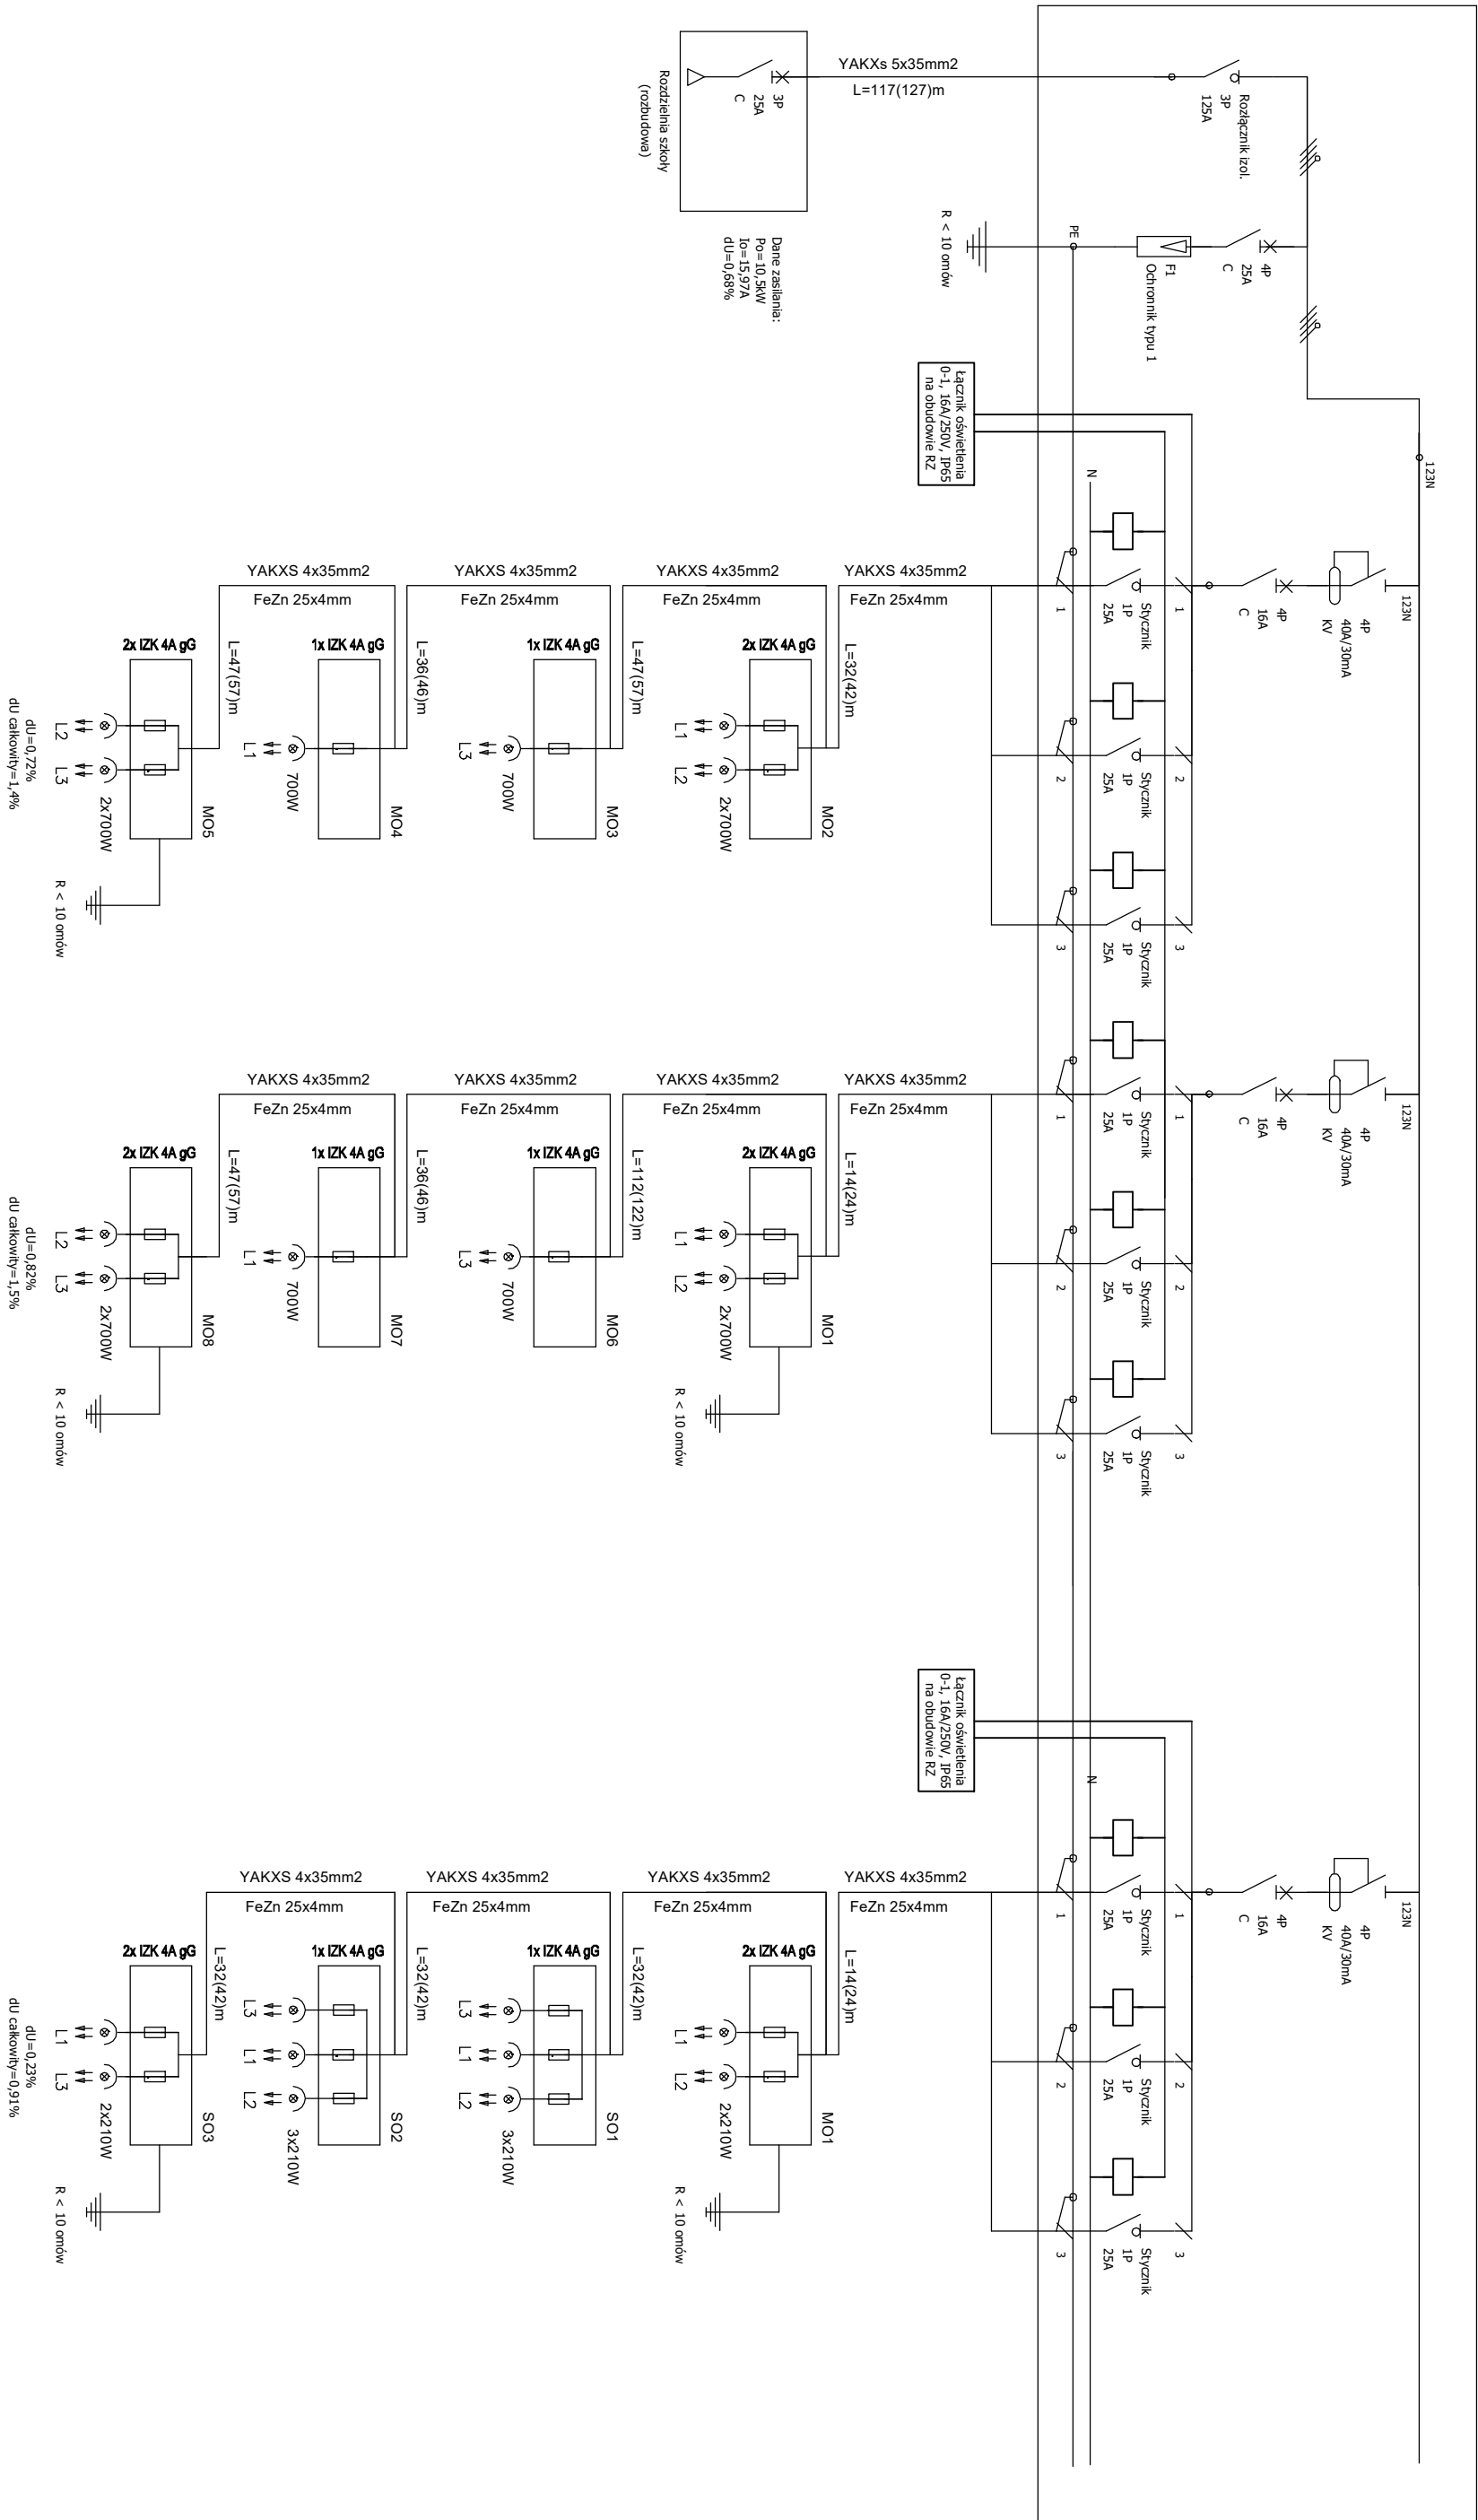

Oznaczenia:

 – oświetlacz LED na maszynie oświetleniowej, typ wg opisu technicznego

— uziom, wg opisu technicznego

UWAGA:

Dla wszystkich obwodów, całkowite spadki napięcia są mniejsze niż 3%.

W słupach i masztach, do poszczególnych opraw należy prowadzić przewód YDYżo 3x2,5mm².

art		NR PROJEKTU	
projekt		1020-2020	
INWESTOR:		SKALA	
Gmina Nowa Karczma, ul. Kościelska 9, 83-404 Nowa Karczma		--	
INWESTYTOR:		NR FRYŚ.	
BUDOWA KOMPLEKSU DOMKÓW WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z OGRÓDZENIEM, WIDOWNIĄ I PLACEM ZABAW ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,		E2	
NAZWA FRYŚ:		DATA	
SCHEMAT ZASILANIA		11.2021	
PROJEKTANT:			
MGR INŻ. ŁUKASZ BOBKOWSKI U. B. NR POM/0006/P.OE/1/3 w specjalności instalacyjnej			