

ściany istniejące
adaptowane

otwór okienny / drzwiowy
do zamurowania

nowy otwór drzwiowy
w ścianie istniejącej

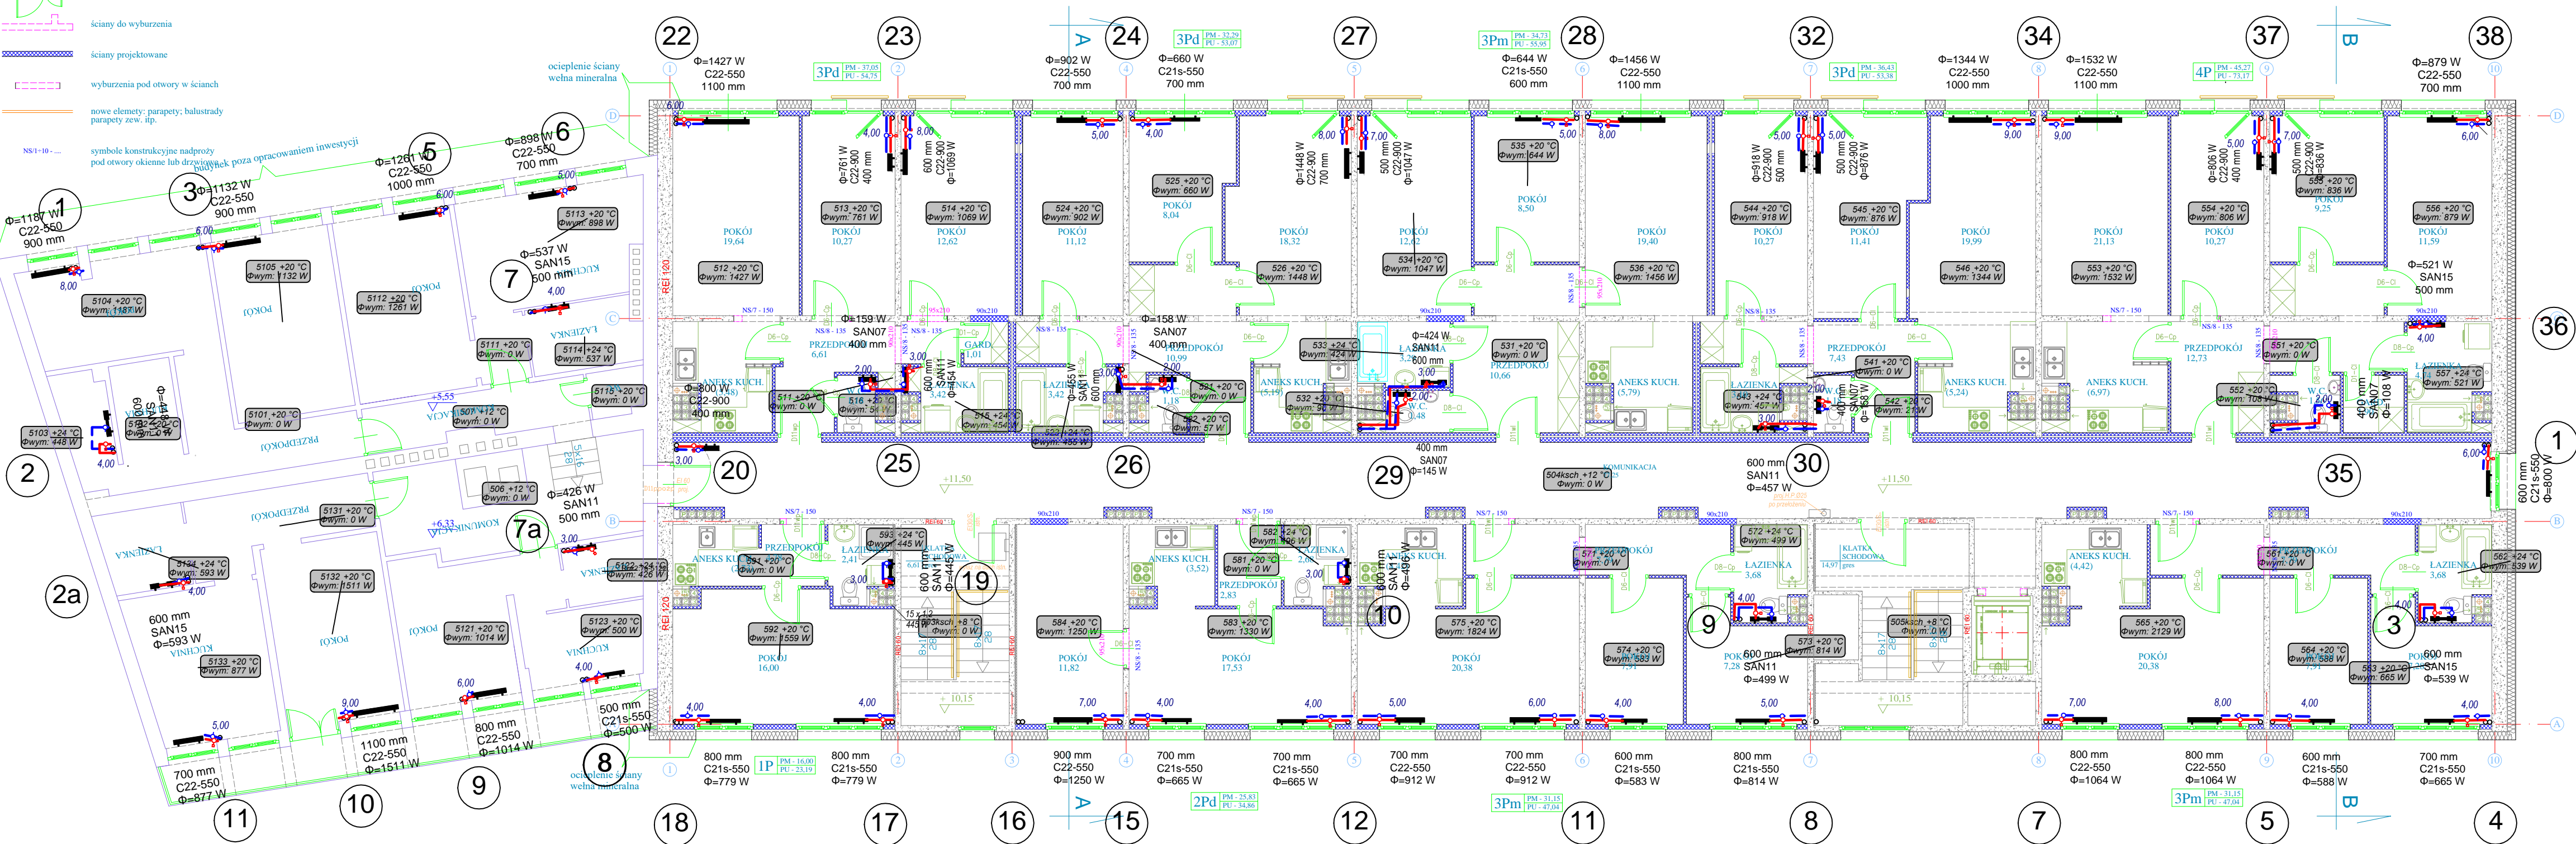
ściany do wyburzenia




ściany projektowane

wyburzenia pod otwory w ścianach

nowe elementy: parapety; balustrady

$\Phi = 1261 \text{ W}$
222-550



-  - grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym z zaworem i głowicą termostatyczną na gałęźce zasilającej i zaworem odcinającym na gałęźce powrotnej
-  - grzejniki stalowe drabinki łazienkowe z podejściem dolnym z zaworem i głowicą termostatyczną na gałęźce zasilającej i zaworem odcinającym na gałęźce powrotnej
-  - średnice gałęzek do grzejników 15x1,2 ze stali cienkościennej ocynkowanej

"DOM-BUD" Suwałki					
TEMAT:	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. hotelowego z częścią mieszkalną na bud. mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu			STADIUM: PW	NR RYS.: Sco/6
ADRES:	Łomża, ul. Wesoła - dz. Nr 21240/2, 21242/9 i 21242/11.			RYSUNEK: Rzut IV piętra INSTALACJA C.O.	
SPECJALNOŚĆ:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA		PODPIS
SANITARNA	inż. Halina Żelazko (projektant)	SUW-5/90	03.03.2018		