


- Uwagi:
- Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
  - Oprawy oświetleniowe w łazienkach montować poza strefą 2.
  - W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.
  - Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

- Aw -oprawa z modulem awaryjnym  
cz.r. -oprawa z czujką ruchu
- ☒ -oprawa ośw. ewakuacyjnego  
(piktogramy wyjście ewakuacyjne, znaki kierunkowe)
- Aw1 -oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego
- ~ -wyłącznik dwubiegunowy hermetyczny
- ~ -wyłącznik jednobiegunowy hermetyczny
- ~ -wyłącznik dwubiegunowy
- ~ -wyłącznik jednobiegunowy
- ~ -wyłącznik schodowy
- ~ -gniazdo hermetyczne
- ~ -gniazdo zwykłe
- ⊗ -oprawa LED z modulem awaryjnym
- ⊗ -oprawa LED
- ⬆ -czujka ruchu

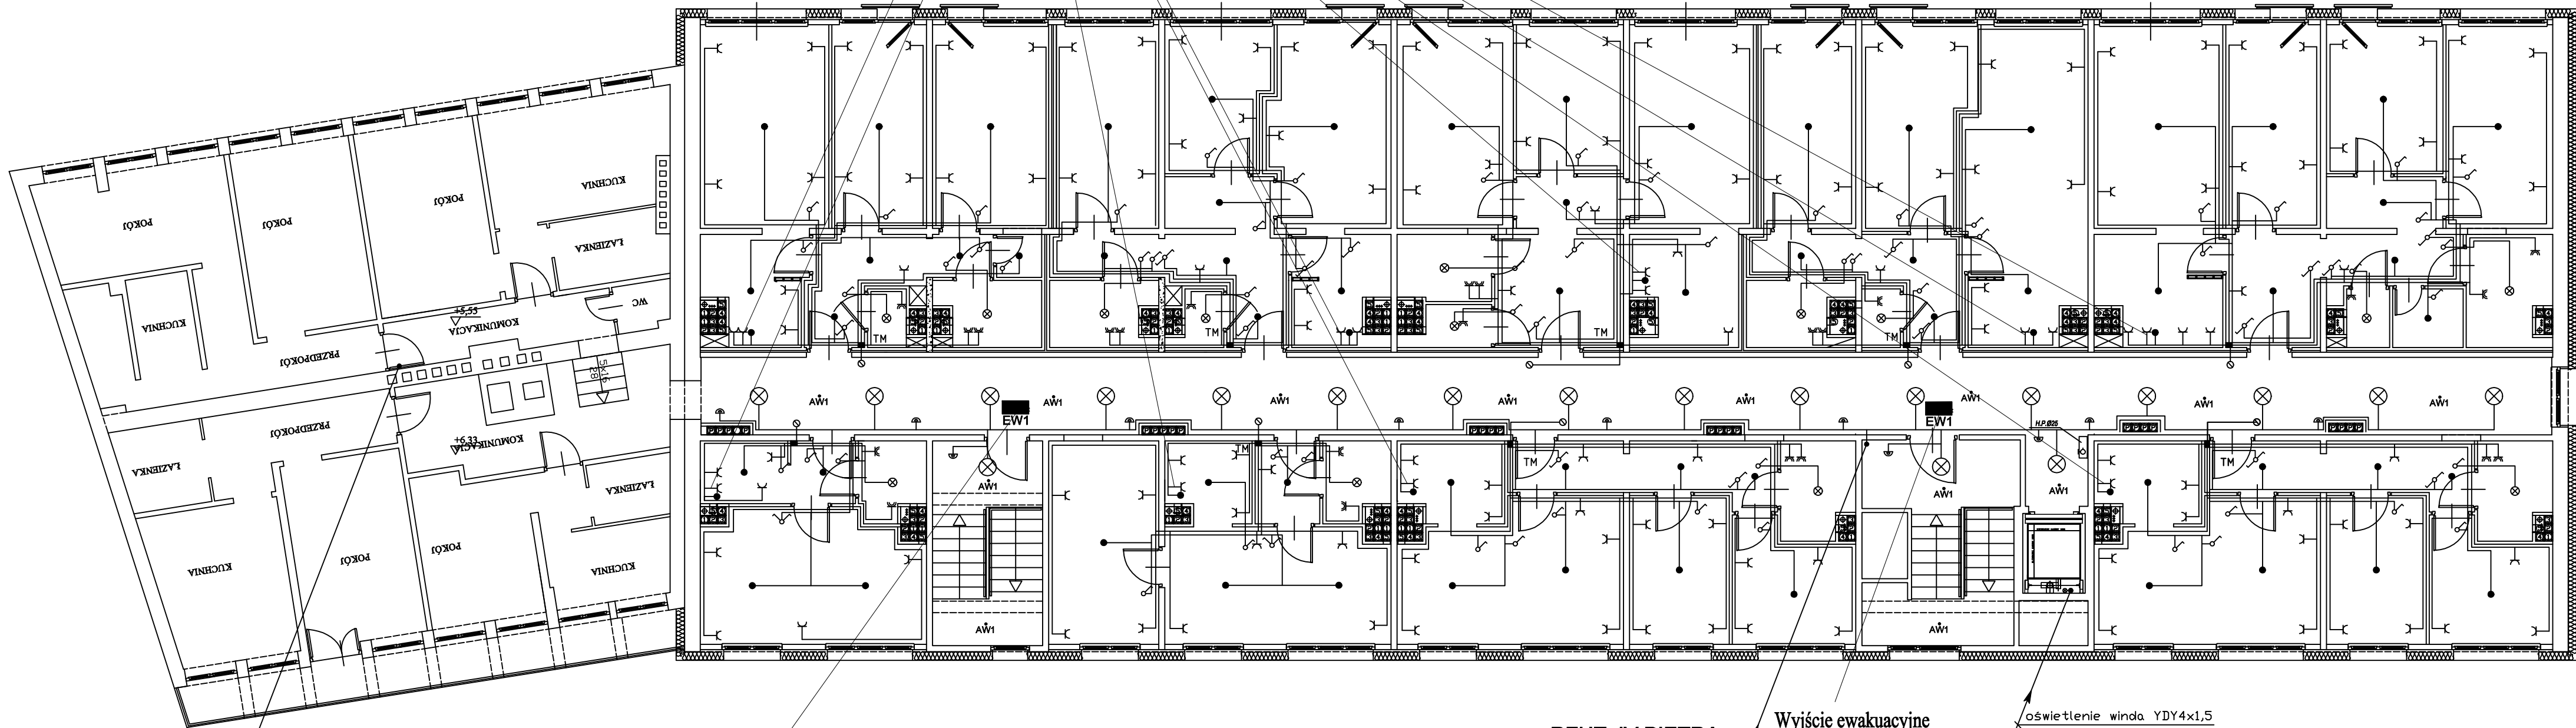

Wyjście ewakuacyjne

RZUT IV PIĘTRA

Wyjście ewakuacyjne

oświetlenie windy YDY4x1,5

WLz TM YDYżo 5x6 do poszczególnych mieszkań

WLz TM 9xYDYżo 5x6  
YDYp 4x1,5-ośw. klatki

- ~ -wyłącznik pojedynczy
- ~ -wyłącznik podwójny
- ~ -wyłącznik schodowy
- -wypust sufitowy
- ⊗ -oprawa żarowa zwykła
- ~ -gniazdo pojedyncze hermetyczne
- ~ -gniazdo pojedyncze pt
- -wypust kuchni elektrycznej

- ☒ -oprawa ośw. ewakuacyjnego  
(piktogramy wyjście ewakuacyjne, znaki kierunkowe)
- Aw1 -oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego

gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJALNOŚĆ: INSTAL. - INŻYNIER (elektryczna)	
TEMAT:	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bud. hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na bud. mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu	STADIUM: PT	NR RYS.: E6
ADRES:	Łomża, ul. Wesoła - część dz. Nr 21240/2, dz. nr 21242/9 i 21242/11.	RYSUNEK: Rzut IV piętra WLZ Instalacja oświetlenia Instalacja gniazd wtykowych	
IMIE I NAZWISKO		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	tech Wiesław Baluta	SUW-86/90	05.06.2024
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ FWOE/08	05.06.2024