


RZUT DACHU  
skala 1:100

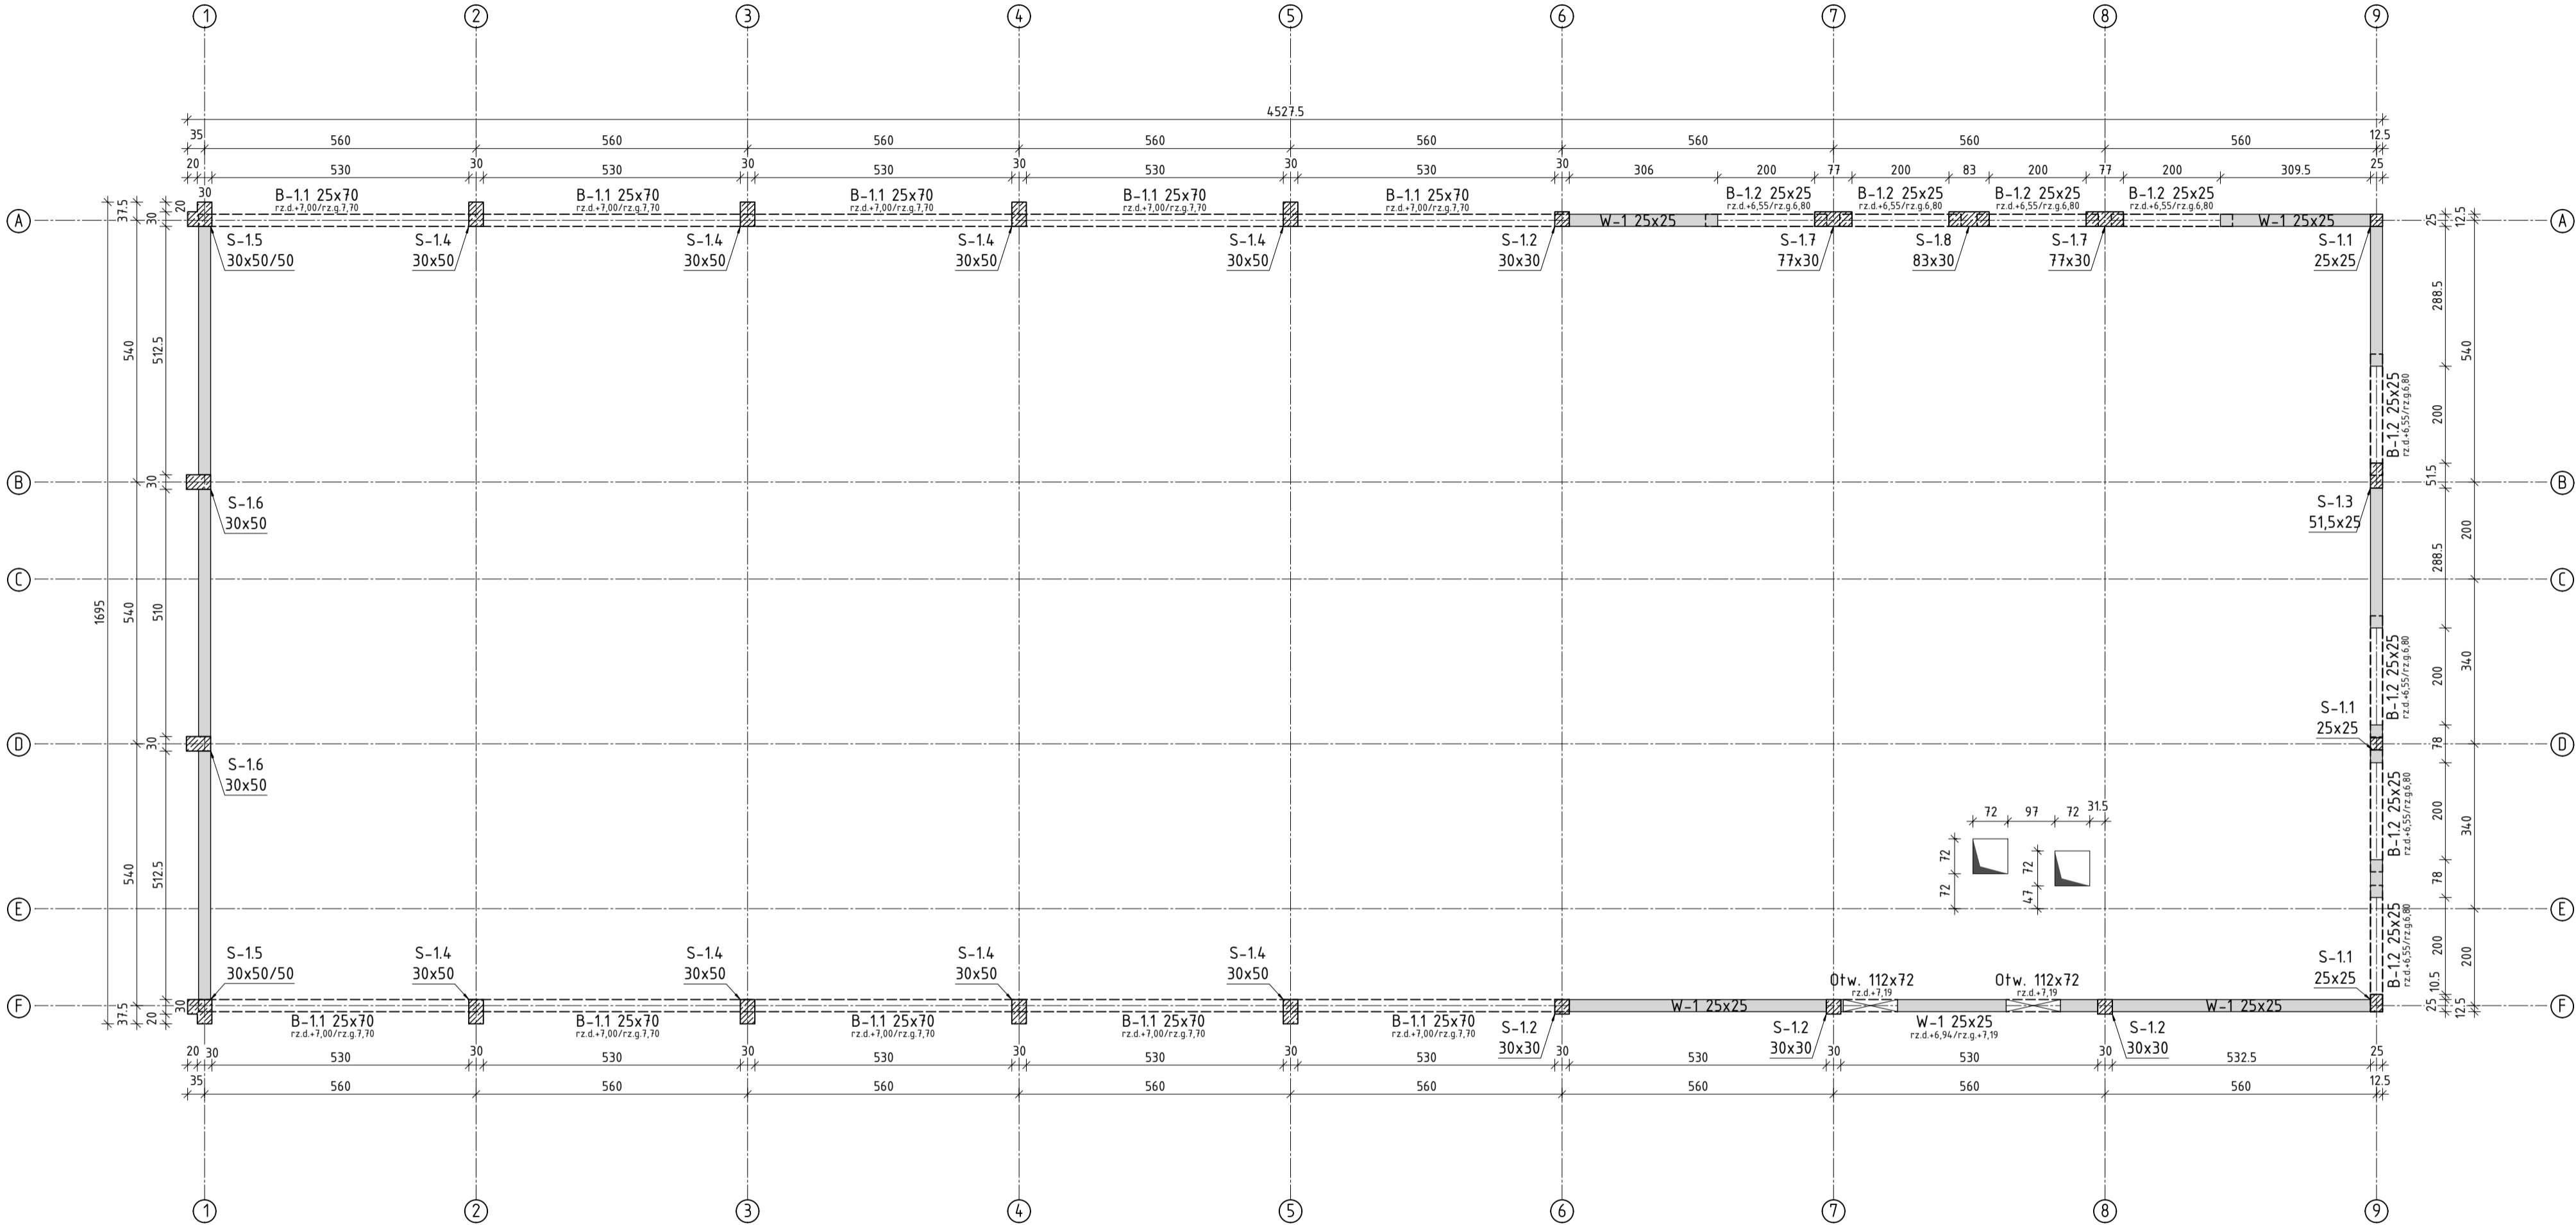

**Beton C25/30**  
Klasa ekspozycji:  
- fundamenty XC2  
- pozostałe - XC1  
**Stal A-IIIN**  
Otulina zbr. gt.:  
- belki, stopy, wieńce,  
ściany a=3cm  
- płyty a=2,5cm  
- fundamenty a=5cm  
- schody a=2cm

Pręty odgięte i strzemiona  
wymiarowane po obrysie  
zewnętrzny zgodnie ze  
schematem

W zestawieniu podano  
rzeczywiste długości prętów

UWAGA:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYS. BRANŻ
- RYUNKI ZBRJENIOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH WYMIANE GRUNTÓW POSPŁĘKĄ WYKONAĆ WARSZTAMI 30cm ZAGĘSZCZONYMI DO IS=0,97. WYMIANE WYKONAĆ DO POZIOMY GRUNTÓW NIENOŚNYCH
- POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW NA WARSZTIE CHUDEGO BETONU (C8/10) O GR. 10cm
- WYKOPY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOL. WYKOPY POWINNY ZOSTAĆ ODEBRANE PRZEZ UPRAWNIENIEGO GEOL. WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO ZALANIA WYKOPÓW WODĄ OPADOWĄ I GRUNTOWĄ. W RAZIE ZALANIA WYKOPÓW GRUNTY SPOISTE NALEŻY WYMIENIĆ NA GRUNTY NIESPOISTE (PIASKI ŚREDNIE) I ZAGĘSZCZAĆ WARSZTAMI DO IS=0,7.
- ZABETONOWAĆ ŁĄCZNIKI DLA WYŻSZYCH KONDYGNACJI.
- PRZERWY TECHNOLOGICZNE W BETONOWANIU NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTORAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB WYKONYWAĆ WG. PROJEKTU (JEŚLI PRZERWY ZOSTAŁY OKREŚLONE W PROJEKCJI).

TEMAT PROJEKTU

Budowa sali gimnastycznej, wewnętrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej) na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15; 2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23 w Olszku (ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
 BARS PROJEKT biuro@barsprojekt.pl   www.barsprojekt.pl ul. Stefana Batorego 19/Lu.1 31-135 Kraków	
PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Marcin Patka	
NR UPRAWNIEN	
MAP/0149/P00K/10	
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
mgr inż. Katarzyna Dzwiniel	
NR UPRAWNIEN	
MAP/0100/PBKb/17	
TEMAT RYSUNKU	
RZUT DACHU	
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	
SKALA 1:25	K-03
DATA MARZEC 2019	