




- Uwagi:
 1. Instalacja przyłączeniowa wykonana z rur PVC-U o średnicy 160mm.
 2. Podnosić zbiornik we wskazanych miejscach.

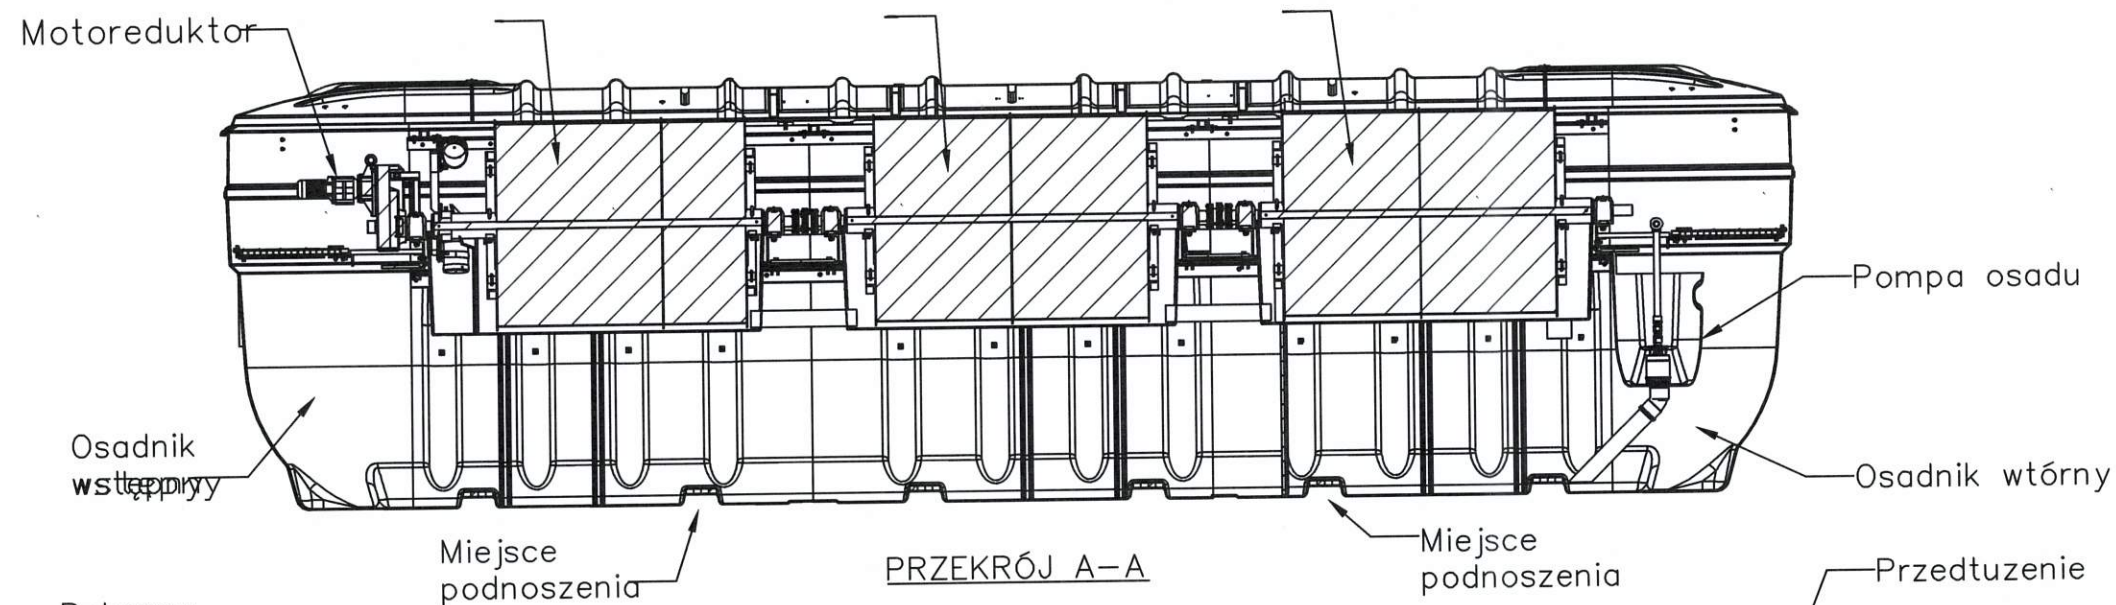

TEMAT:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Chalinie		
INWESTOR:	Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	PODPIS	
Mgr inż. Jacek Chalicki	MAZ/0412/POOS/09		
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	PODPIS	
Mgr inż. Krzysztof Kośmider	45/89		
TYTUŁ RYS.:	Szczegół - oczyszczalnia Biodisc BM		NR RYS.: S2
SKALA:	1:30	DATA:	wrzesień 2022
FORMAT:	A3	Chalin 06	str.: 1

BRANŻA: SANITARNIA